操作: 20T-2100 開放、20T-2101 開放、6T-2100 開放、6T-2103 開放、6M-2201 開放、6T-2101 開放、6M-2203 開放

段階 2　断路器を開放（両側）


充電　　停電・接地　　停電・未接地　　充電部に接地（誤り）

主要機器の概要（仮定値）

1BK・2BK・3BK　三相変圧器　220/66kV　製年 —　製造者 —

#1SC　電力用コンデンサ　66kV　　#1SR　分路リアクトル　66kV

母線形態　220kV 単母線（3 区間）　66kV 1・1/2 母線　　接地線　A種　軟銅より線

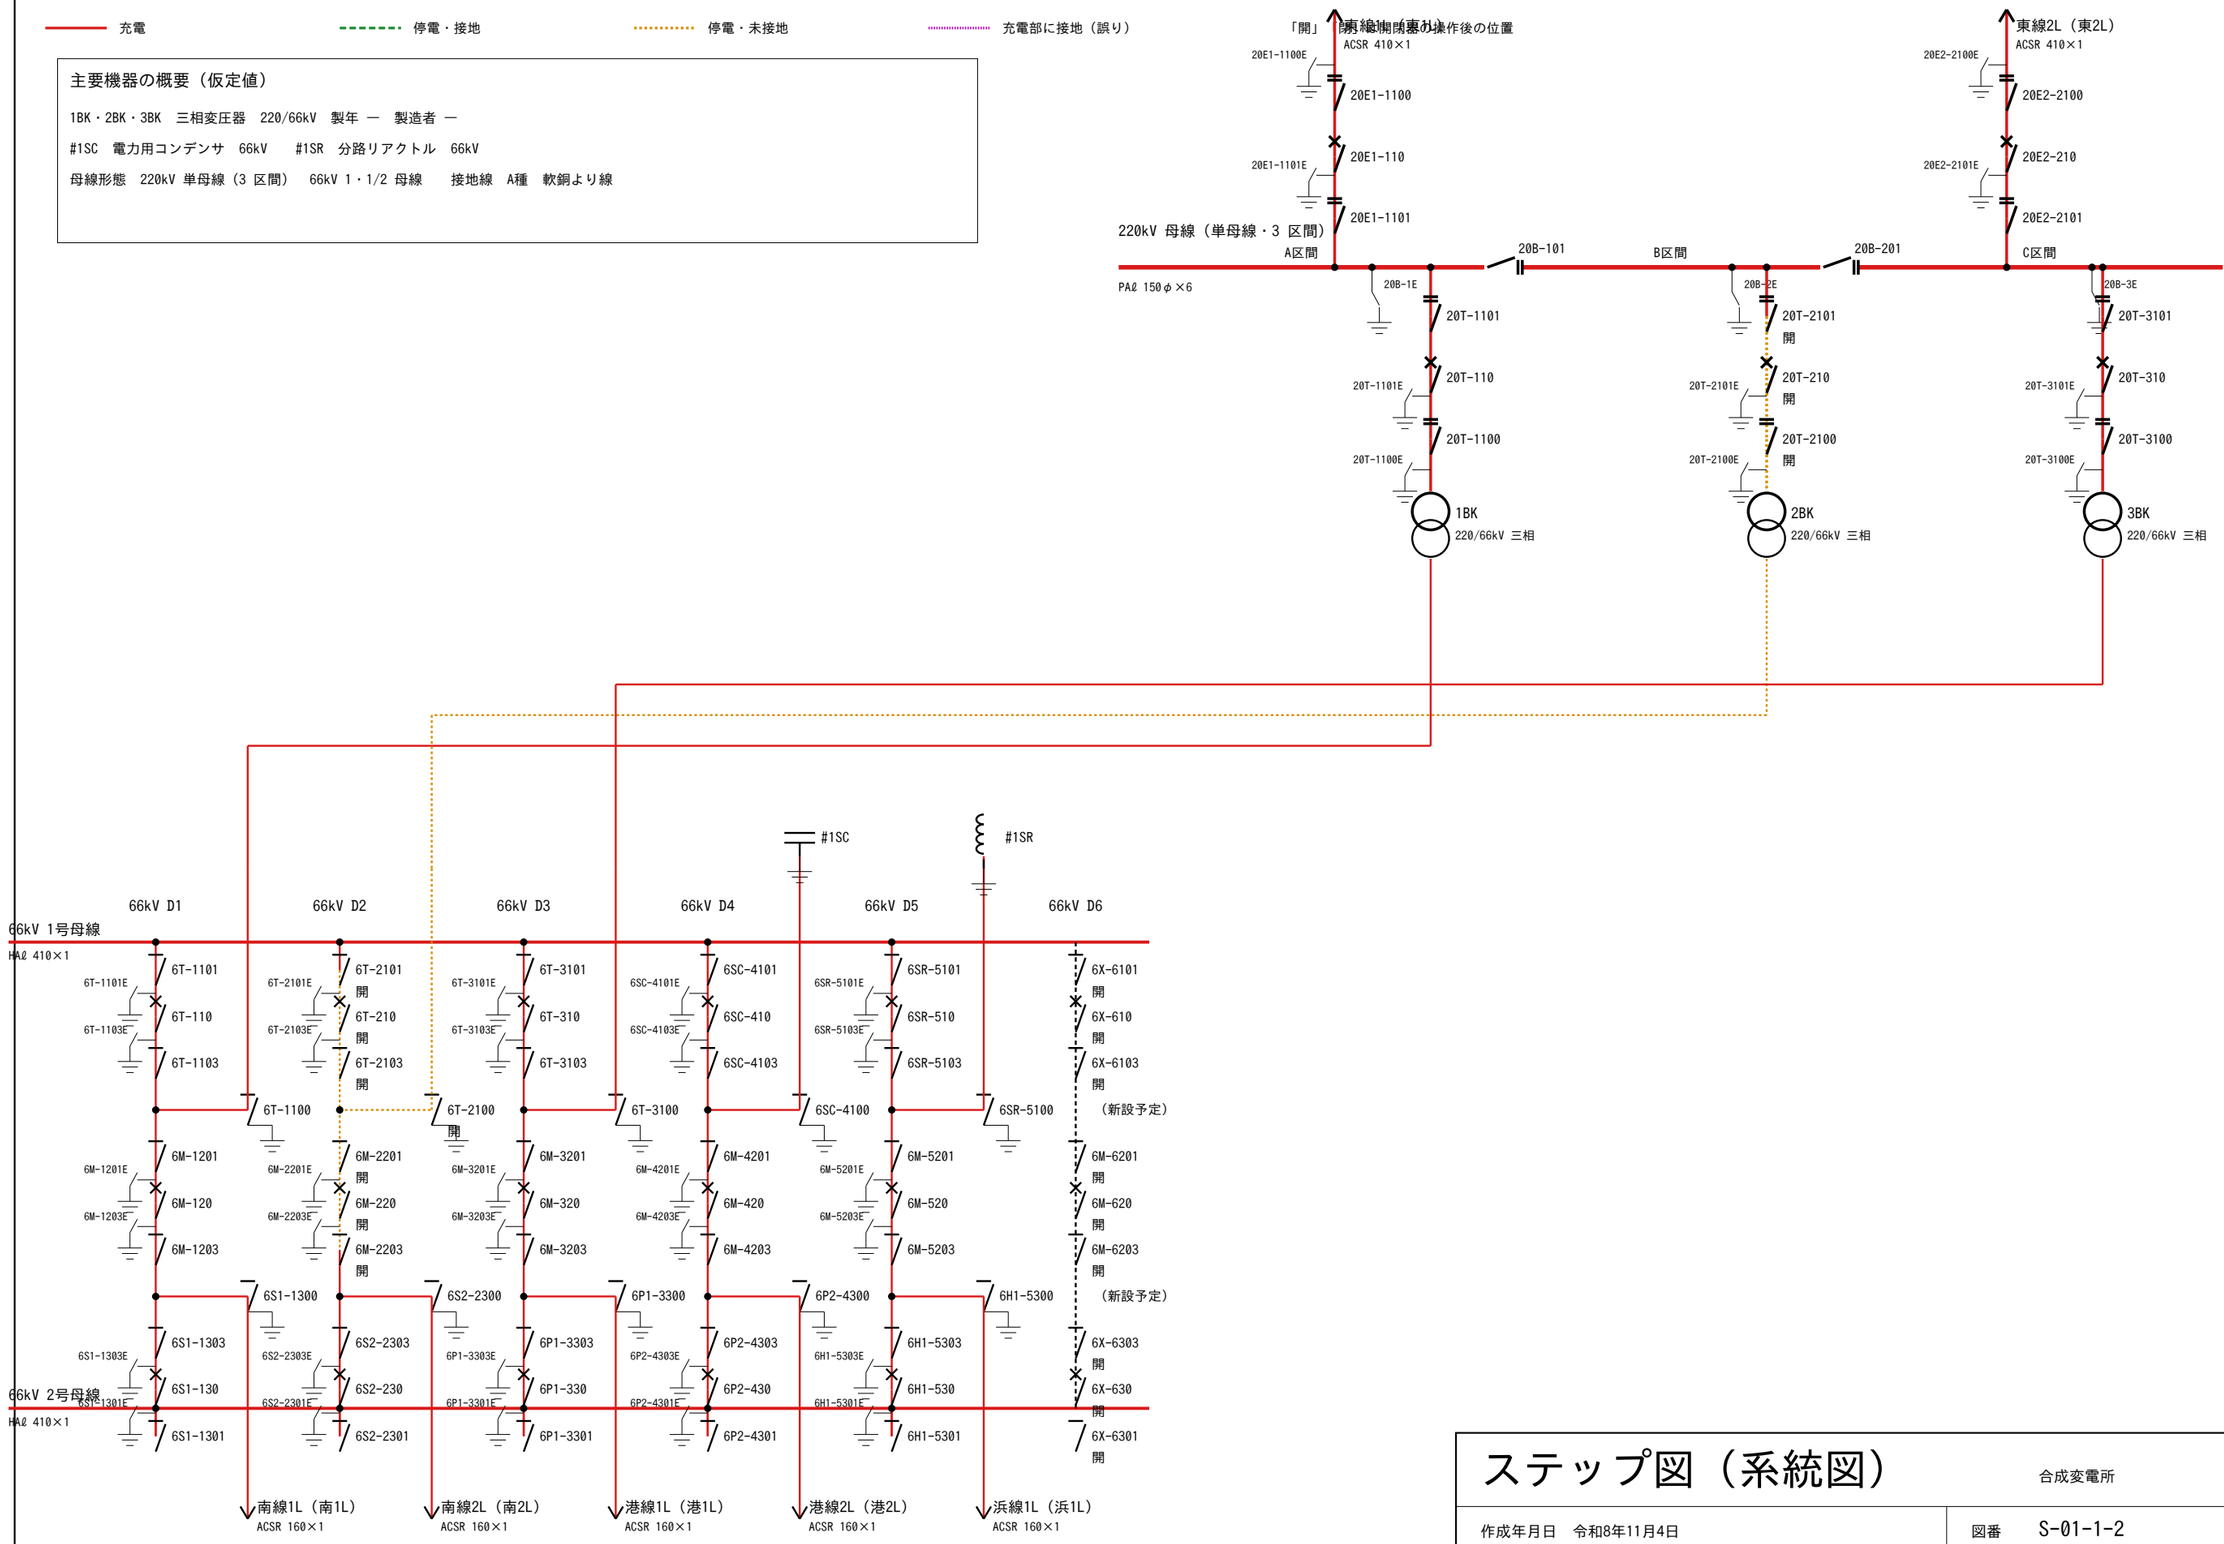

ステップ図（系統図）

合成変電所

作成年月日　令和8年11月4日

縮尺　なし

合成変電所（架空）。寸法・名称・番号はすべて仮定値

図番　S-01-1-2

生成 synth/gen_drawings.py