
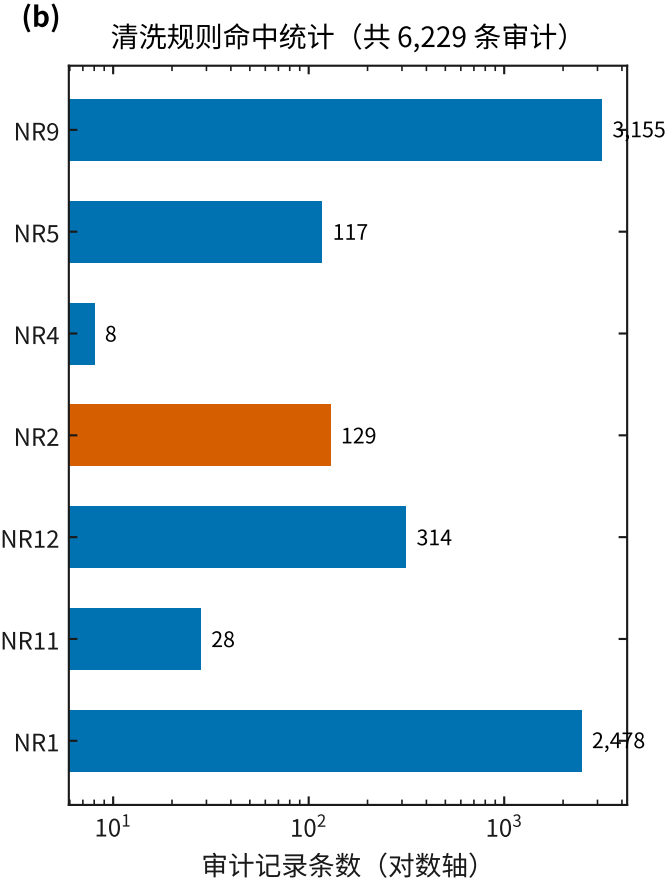


Fig.D1 数据质量与清洗审计（夜间专项）

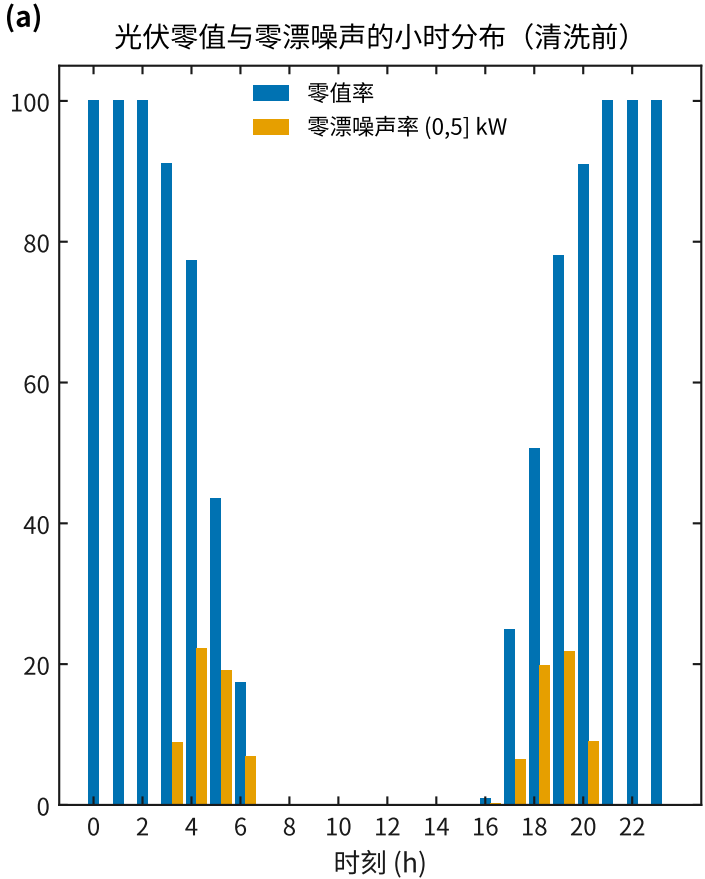

(c) 数据质量关键事实

原始核夜间非零格	2,579
NR1 置零（零漂）	2,478
NR2 置 NaN（硬异常）	129
隔离清单条数	129
日间 08:00-16:00 零值	0（I2 通过）
核夜间清洗后非零格	0（I1 通过）
近零电价格 (<0.1 元)	28（保留并标记）
审计/隔离产物	cleaning_audit.csv / quarantine.csv