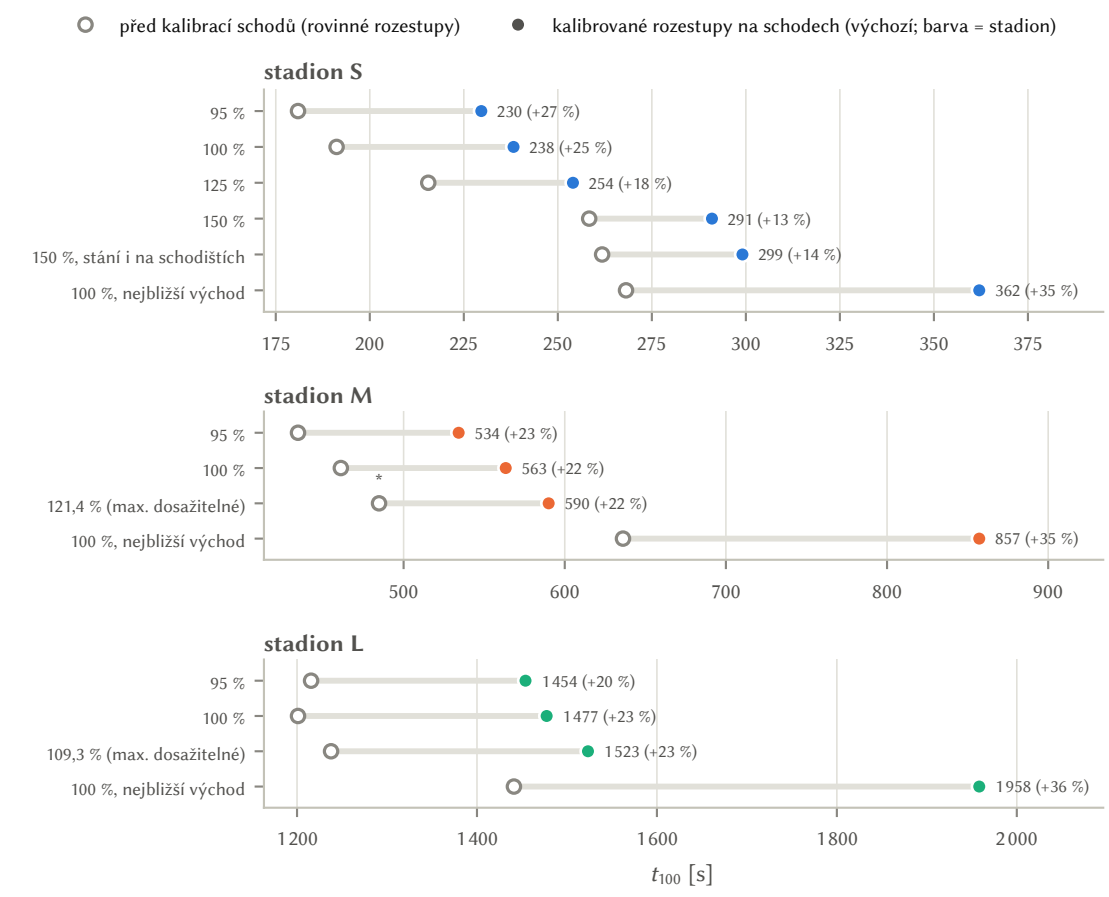

* před kalibrací schodů: jeden ze tří běhů nedokončen (trvalé uváznutí protiproudů na rohovém schodišti); průměr ze zbylých dvou