
ТЕХНОЛОГІЇ
ВИСОКОЇ НАПРУГИ

+380 50 947 35 49
highvoltagetechnologies.ua@gmail.com

Ізолятори ОСК на номінальну напругу 35 кВ

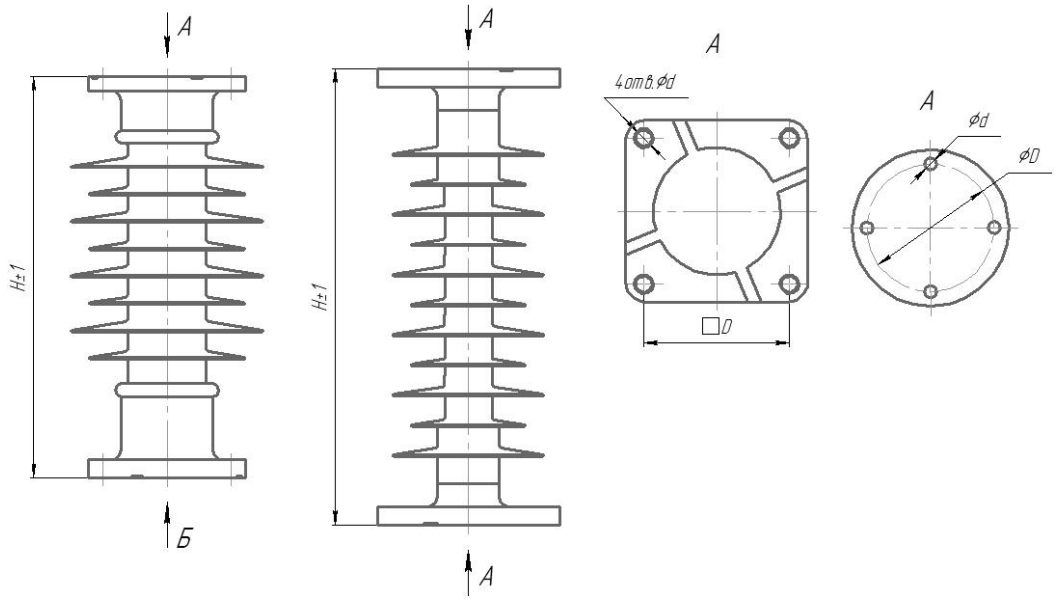

Технічні характеристики фактично витриманих величин ізолятора

Номінальна напруга, кВ	35
Нормована руйнуюча механічна сила при вигині, кН, не менше	8; 10; 12,5; 20
Напруга, що витримується, кВ: - грозового імпульсу «1,2/50»; - промислової частоти: - у сухому стані; - під дощем	 190 95 80
50% розрядна напруга в забрудненому і зволоженому стані при питомій поверхневій провідності 20 мкСм, кВ	42
Питома довжина шляху витоку до номінальної напруги мережі, см/кВ, не менше	3,1

Найменування ізолятора	Приєднувальні розміри				Будівельна висота, *H*, мм
	Верхній фланець		Нижній фланець		
	ØD/□D, мм	*d, мм*	*ØD/□D, мм*	*d, мм*	
ОСК 10-35/190-2-01	Ø140/(□99)	4отв м12	Ø140/(□99)	4отв Ø18	400
ОСК 20-35/190-2	ø140(□99)	4отв м12	ø140(□99)	4отв м12	400
ОСК 12,5-35/190-3-022	Ø140	4отв м12	Ø140	4отв м12	400
ОСК 20-35/190-2-01	Ø140	4отв. М16	Ø140	4отв. Ø18	400
ОСК 12,5-35/190-3-022	Ø140	4отв. М12	Ø140	4отв. Ø18	400
ОСК 10-35/190-2	Ø140	4отв. м12	Ø140	4отв. Ø14	400
ОСК 20-35/190-2-02	Ø140	4отв. м16	Ø140	4отв. М16	400
ОСК 20-35/190-2-06	Ø140	4отв. Ø18	Ø140	4отв. Ø18	400
ОСК 8-35/190-3-03	Ø127	4отв. Ø13	Ø127	4отв. Ø13	400
ОСК 8-35/190-3-02	Ø127	4отв. м16	Ø127	4отв. м16	400
ОСК 8-35/190-3-03	Ø127	4отв. М12	Ø127	4отв. М12	400
ОСК 20-35/190-2-08	Ø140	4отв. М12	Ø140	4отв. Ø13	400
ОСК 12,5-35/190-3-016	Ø140	4отв. м12	Ø140	4отв. м12	420
ОСК 12,5-35/190-3-022	Ø140	4отв. м12	Ø140	4отв. м12	423
ОСК 12,5-35/190-3-022	Ø76	4отв м12	Ø76	4отв м12	440
ОСК 8-35/190-3-01	Ø140	4отв. М12	Ø140	4отв. М12	440
ОСК 12,5-35/190-3-014	ø127(□90)	4отв. м12	ø127(□90)	4отв. М12	440
ОСК 12,5-35/190-3	Ø140	4отв. М12	Ø140	4отв. М12	440
ОСК 12,5-35/190-3-022	Ø127	4отв м12	Ø127	4отв м12	475
ОСК 12,5-35/190-3-022	Ø127	4отв м12	Ø127	4отв м12	475
ОСК 12,5-35/190-3-022	ø225(□160)	4отв. Ø18	ø225(□160)	4отв. Ø18	475
ОСК 12,5-35/190-3-022	ø76(□54)	4отв. м12	ø76(□54)	4отв. м12	475
ОСК 12,5-35/190-3-07	□160	4 отв Ø18	□160	4 отв Ø18	500
ОСК 20-35/195-3	ø225(□160)	4отв. Ø18	ø254(□180)	4отв. Ø18	500
ОСК 20-35/195-3-01	ø225(□160)	4отв. Ø18	ø225(□160)	4отв. Ø18	500
ОСК 8-35/200-3	Ø127	4отв. м16	Ø127	4отв. м16	560
ОСК 8-35/200-3-01	Ø99	4отв. Ø12	Ø140	4отв.Ø18	570
ОСК 12,5-35/190-3-021	Ø140	4отв. М12	□140	4отв.Ø18	570

Ізолятори є термомеханічно міцними (діапазон температур від -60°С до +50°С) та трекінгерозійно стійкими.

Ізолятори стійкі до проникнення вологи під захисну оболонку.

Ізолятори стійкі до дифузії води.

Ізолятор відповідає вимогам , СОУ МПЕ 40.1.51.302.

Ізолятори призначені для експлуатації в діапазоні температур навколишнього повітря від мінус 60°С до плюс 50°С, на висоті до 1000 м над рівнем моря, в районах до 3 степеня забруднення атмосфери (СЗА) відповідно до СОУ МПЕ 40.1.51.302.

Вид кліматичного виконання УХЛ категорія розміщення 1 згідно з ГОСТ 15150.

Гама-процентний строк служби ізоляторів з імовірністю 99,9 % – не менше 30 років.

Гарантійний строк експлуатації п’ять років з моменту введення в експлуатацію.

Захисна оболонка ізоляторів виготовлена з гідрофобної, трекінг-ерозіонної та стійкої до впливу ультрафіолету кремнійорганічної гуми є суцільнолитою та не має частин що склеюються.

Силовий вузол ізоляторів складається з однонаправленого високоміцного кислотостійкого склопластикового стрижня та металевих закінчувачів.

Захисна оболонка з’єднується з закінчувачами та стрижнем методом вулканізації.

Окрім стандартного маркування, що вимагається діючими нормативними документами, кожен ізолятор буде промаркований написом «Власність ПрАТ «Рівнеобленерго». Маркування наноситься таким чином, щоб забезпечити його збереження протягом усього терміну служби ізоляторів.