
ТЕХНОЛОГІЇ
ВИСОКОЇ НАПРУГИ

+380 50 947 35 49
highvoltagetechnologies.ua@gmail.com

ІЗОЛЯТОРИ ОПОРНІ СТРИЖНЬОВІ ПОЛІМЕРНІ
ОСК 10-110/550-2

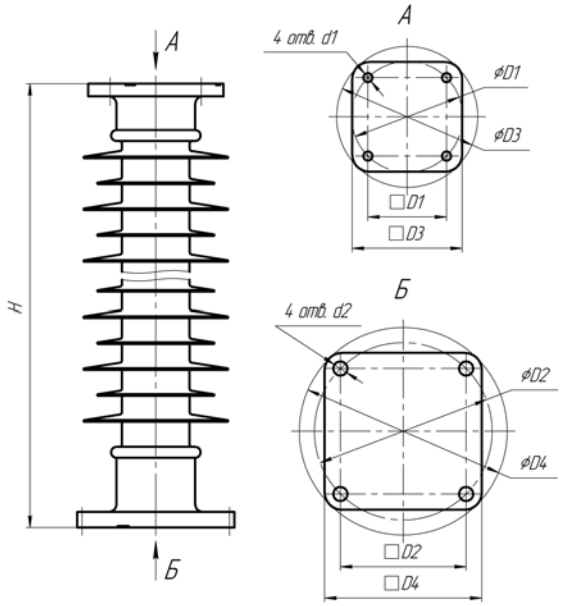

Обозначение	Габаритные размеры фланцев		Крепежные отверстия верхнего фланца		нижнего фланца		Высота
	D3	D4	D1	d1	D2	d2	H
ОСК 10-110/550-2	ø159	ø240	ø127	M16	ø200	ø18	1220±1
ОСК 10-110/550-2-01	ø159	□200	ø127	M16	□160	ø18	1220±1
ОСК 10-110/550-2-03	□180	□180	□140	M12	□140	ø18	1200±1,5
ОСК 10-110/550-2-04	ø172	□200	ø140	M16	□160	ø20	1220±1

Технічні характеристики фактично витриманих величин ізолятора

Номінальна напруга, кВ	110
Нормована руйнуюча механічна сила при вигині, кН, не менше	10
Ступінь забруднення атмосфери по ГОСТ 9920	2
Напруга, що витримується, кВ: - грозового імпульсу «1,2/50»; - промислової частоти: - у сухому стані; - під дощем	 550 230 230
50% розрядна напруга в забрудненому і зволоженому стані при питомій поверхневій провідності 10 мкСм, кВ	110
Довжина шляху витоку, мм:	3550±50
Рівень часткових розрядів при нормованій напрузі, пКл	≤2
Маса, кг, не більше	28
Фарфоровий аналог	С4-550, С6-550, С10-550

Ізолятори є термомеханічно міцними (діапазон температур від -60°С до +50°С) та трекінгерозійно стійкими.

Ізолятори стійкі до проникнення вологи під захисну оболонку.

Ізолятори стійкі до дифузії води.

Рівень радіозавад ізоляторів за випробувальної напруги, що дорівнює 1,1Uнр/√3 нормативної фазної напруги, не перевищує 54 дБ, корона відсутня.

Ізолятор відповідає вимогам , СОУ МПЕ 40.1.51.302.

Ізолятори призначені для експлуатації в діапазоні температур навколишнього повітря від мінус 60°С до плюс 50°С, на висоті до 1000 м над рівнем моря, в районах до 2 степеня забруднення атмосфери (СЗА) відповідно до СОУ МПЕ 40.1.51.302.

Вид кліматичного виконання УХЛ категорія розміщення 1 згідно з ГОСТ 15150.

Гама-процентний строк служби ізоляторів з імовірністю 99,9 % – не менше 30 років.

Гарантійний строк експлуатації п’ять років з моменту введення в експлуатацію.

Захисна оболонка ізоляторів виготовлена з кремнійорганічної гуми є суцільнолитою та не має частин що склеюються.

Силовий вузол ізоляторів складається з високоміцного склопластикового стрижня та стальних закінчувачів з антикорозійним гарячим цинковим покриттям.

Захисна оболонка з’єднується з закінчувачами та стрижнем методом вулканізації.