



HOJA DE RUTA

Fecha de generación: 2025-03-24 07:34:31

Solicitante: HERIBERTO JAVIER MEDINA ABARCA, GERENTE DE PLANIFICACION

Profesional de Procesos: UBALDO OLMEDO SALDARRIAGA CORONEL

INFORMACIÓN GENERAL

Código del documento: PR-TEC-CTR-102

Nombre del documento: Procedimiento para la atención de solicitudes de energización de comunidades rurales y sectores urbano marginales

Código único: 351

Versión: 04

Macroproceso: GESTION TECNICA

Proceso: Ingeniería y Construcciones

Subproceso: SUBPROCESO

RUTA DEL DOCUMENTO

Elaboradores	Cargo	Fecha de Recepción	Fecha de Aceptación
JOSE LEONARDO MOLINA ZAMBRANO	LIDER DE GESTION AMBIENTAL	2025-02-14	2025-02-18
KELLY SHIRLEY VILLAO CARRILLO	LIDER DE ESTUDIOS ECONOMICOS	2025-02-14	2025-02-17
MARLON FABRICIO TRUJILLO MACAS	PROFESIONAL DE INSTALACIONES DE SERVICIO ELECTRICO	2025-02-14	2025-02-14
VICENTE JAVIER VERA PEREZ	PROFESIONAL DE PROTECCIONES ELECTRICAS	2025-02-14	2025-02-14
Revisores	Cargo	Fecha de Recepción	Fecha de Aceptación
CESAR ALFREDO AGUILAR ALVARADO	GERENTE DE PLANIFICACION	2025-02-18	2025-03-06
CESAR XAVIER CABEZAS CABRERA	GERENTE JURIDICO	2025-02-18	2025-03-06
FRANKLIN XAVIER LEON ARGUDO	GERENTE COMERCIAL	2025-02-18	2025-03-06
HOLGER EFRAIN ORTEGA BATALLAS	GERENTE DE DISTRIBUCION	2025-02-18	2025-03-06
JOSE ANIBAL VERGARA MOLINA	DIRECTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SA	2025-02-18	2025-03-07
JOSE ROBERTO CAJAS GONZALEZ	DIRECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	2025-02-18	2025-03-06
Aprobador	Cargo	Fecha de Recepción	Fecha de Aprobación
ANGEL OSMAR ERAZO MARIN	GERENTE GENERAL	2025-03-07	2025-03-10



**EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD**

**“PROCEDIMIENTO PARA LA
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
ENERGIZACIÓN DE COMUNIDADES
RURALES Y SECTORES URBANO
MARGINALES”**

Datos generales del documento					
ELABORACIÓN		ACTUALIZACIÓN	X	ANULACIÓN	
Código:	PR-TEC-CTR-102				
Versión:	04				
Proceso / Subproceso:	Gestión Técnica / Ingeniería y Construcciones				
Observación:	Se modifica el nombre y se traslada el PR-PLA-PEL-001 “Procedimiento para la atención de solicitudes de electrificación de comunidades rurales y sectores urbano marginales” del área de Planificación al área de Distribución, para lo cual se le asigna un nuevo código y nombre PR-TEC-CTR-102 “Procedimiento para la atención de solicitudes de energización de comunidades rurales y sectores urbano marginales” Se elimina el código FO-PLA-PEL-005 y se asigna un nuevo código FO-TEC-CTR-106 al formato “Base de datos de proyectos de energización comunidades rurales y sectores urbano marginales” Adicionalmente se realizaron actualizaciones en las secciones: Objetivo, Alcance, Definiciones, Responsabilidades, Políticas, Desarrollo, Seguimiento y Medición, Registros y Anexos				

	PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ENERGIZACIÓN DE COMUNIDADES RURALES Y SECTORES URBANO MARGINALES	Código: PR-TEC-CTR-102 Versión: 04
---	--	---

1 Objetivo

Establecer los lineamientos que permitan gestionar y atender de manera oportuna las solicitudes de energización de comunidades rurales y sectores urbano marginales, para estructurar una base de proyectos.

2 Alcance

El presente procedimiento es de aplicación para todos los servidores que intervengan en los procesos de recepción, atención, coordinación, inspección y registro de solicitudes de energización de comunidades rurales y sectores urbano marginales de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEP EP.

3 Definiciones

ESTUDIOS Y DISEÑOS ELÉCTRICOS: Conjunto de documentos y planos que contienen análisis técnicos y definiciones de las características y especificaciones técnicas, cronograma y presupuesto de un proyecto que deben cumplirse para satisfacer una necesidad de servicio eléctrico específico dentro de límites de calidad de servicio establecidos en la normativa vigente.

MEM: Ministerio de Energía y Minas o su equivalente.

PER: Programa de Energización Rural.

PROYECTOS URBANO MARGINALES: Son los proyectos de energización destinados a servir a las viviendas habitables localizadas en las periferias de sectores urbanos cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de dicho segmento de la población, principalmente está dirigida a reducir la exclusión social en aquellas regiones del país que presenten los índices más bajos de cobertura eléctrica, a través de la dotación de energía.

PROYECTOS RURALES: Son los proyectos de energización destinados a servir a las viviendas habitables localizadas en poblaciones rurales que se encuentran en el campo y cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de dicho segmento de la población, principalmente está dirigido a reducir la exclusión social en aquellas regiones del país que presenten los índices más bajos de cobertura eléctrica, a través de la dotación de energía.

RUTA TOPOLÓGICA DESDE EL PUNTO DE ALIMENTACIÓN: Es el recorrido o trazado que tendrá la red eléctrica desde el punto de conexión con el sistema eléctrico existente hasta el sitio donde se encuentre el proyecto.

SOLICITUD DE SERVICIO DE ENERGIZACIÓN DE UNA COMUNIDAD: Requerimiento comunicado por escrito por parte de uno o varios interesados para dotar de servicio eléctrico a viviendas habitables de una comunidad o localidad que se encuentran en zonas rurales o urbano-marginales. Puede incluir, de manera complementaria, requerimientos de alumbrado público general.

TÉRMINO: Periodo de tiempo máximo establecido en días hábiles, se excluye los sábados, domingos y los días declarados festivos.

	PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ENERGIZACIÓN DE COMUNIDADES RURALES Y SECTORES URBANO MARGINALES	Código: PR-TEC-CTR-102
		Versión: 04

4 Responsabilidades

- **GERENTE GENERAL**
 - ✓ Aprobar el presente procedimiento.
- **GERENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS**
 - ✓ Elaborar, tramitar y actualizar el presente procedimiento.
- **DE LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMERCIAL, LÍDERES O RESPONSABLES DE PLANIFICACIÓN, DIRECCIONES DE DISTRIBUCIÓN, DIRECCIONES COMERCIALES, Y RESPONSABLES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE UNIDADES DE NEGOCIO**
 - ✓ Implantar el presente procedimiento.
 - ✓ Realizar talleres de sociabilización del presente procedimiento.
 - ✓ Cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento.
- **DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN LA RECEPCIÓN, ATENCIÓN, COORDINACIÓN, INSPECCIÓN Y REGISTRO DE SOLICITUDES DE ENERGIZACIÓN**
 - ✓ Cumplir con la ejecución del presente procedimiento.

5 Políticas

- 5.1 Se consideran dentro de este procedimiento todas aquellas solicitudes que no cumplan con las características indicadas en el ítem 5.2 del PR-TEC-CTR-004 “Procedimiento para la atención de solicitudes de ampliaciones y/o reforzamientos menores de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje”, el cual indica:
- Para el caso del sector urbano que impliquen trabajos para beneficiar a uno o más usuarios concentrados en el punto de servicio hasta un radio de 500 metros.
 - Para el caso del sector rural y urbano marginal que impliquen trabajos para beneficiar a uno o más usuarios concentrados en el punto de servicio, hasta un radio de 5 kilómetros.
- 5.2 Los únicos puntos de recepción de solicitudes de energización para comunidades o sectores rurales o urbano-marginales será de forma presencial en el área de Servicio al Cliente o a través de la página web. Las solicitudes que sean entregadas por medio físico o digital en cualquier otra dependencia de la misma Unidad de Negocio, el funcionario que recibe la solicitud deberá re-dirigir el documento o realizar el ingreso respectivo a través de las vías indicadas en el presente numeral.
- 5.3 Para solicitudes de energización rural o urbano-marginal que incluyan más de una comunidad o sector que pertenezcan a diferentes zonas dentro del área de servicio de Unidad de Negocio, deberán ser atendidos con proyectos de forma separada una vez que se defina en la inspección técnica.
- 5.4 Los presupuestos de los proyectos para energización de comunidades rurales y urbano-marginales deben ser elaborados con base en los materiales y equipos homologados por el MEM y precios unitarios de materiales y mano de obra enviados por Oficina Central de CNEL EP.

	PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ENERGIZACIÓN DE COMUNIDADES RURALES Y SECTORES URBANO MARGINALES	Código: PR-TEC-CTR-102
		Versión: 04

- 5.5 Los planos georreferenciados deben ser elaborados en la herramienta tecnológica para el diseño de redes que CNEL EP disponga.
- 5.6 Los proyectos para energización de comunidades rurales y urbano-marginales que aún no han sido ejecutados en los programas de energización rural PER deberán mantenerse actualizados los presupuestos con los precios unitarios homologados por la Oficina Central de CNEL EP y deben estar priorizados en función del porcentaje de impacto con el que se contribuye a mejorar el indicador de cobertura de la Unidad de Negocio, el costo por vivienda y según el número de beneficiarios de cada proyecto.
- 5.7 Las Direcciones Comerciales de las Unidades de Negocio en el primer trimestre de cada año, deben solicitar la base de datos actualizada a la Secretaría Técnica de prevención de asentamientos humanos irregulares e informar a las áreas de: Distribución, Planificación y Responsabilidad Social.
- 5.8 El proyecto de energización de comunidades rurales y urbano-marginales deberá contener la siguiente información:
- Dependiendo si la zona a electrificar atraviesa o no una zona protegida deberá contener como requisito ambiental:
 - Certificado de intersección emitido por el área de Responsabilidad Social, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de las Unidades de Negocio, en caso que la zona a electrificar no atravesase por áreas protegidas; o,
 - Viabilidad ambiental del proyecto, en caso que la zona a electrificar atravesase por áreas protegidas.
 - Estudios y diseños eléctricos que contengan:
 - FO-TEC-CTR-110 “Ficha técnica de proyecto rural o urbano marginal” , que debe contener: ubicación (provincia, cantón, parroquia), coordenadas georreferenciadas, longitud de líneas en medio y bajo voltaje, cantidad y tipo de postes, cantidad y capacidad de transformadores y luminarias, número de beneficiarios directos, número de beneficiarios indirectos, cantidad de viviendas nuevas sin servicio (Vss), cantidad de viviendas existentes con mejoras en el servicio (Vcs), presupuesto total, costo por vivienda, porcentaje de impacto con el que contribuye el proyecto a mejorar el indicador de cobertura de la Unidad de Negocio.
 - Cálculo de caídas de voltaje en medio voltaje y/o bajo voltaje, según el alcance del proyecto, verificando que se cumpla con el indicador de calidad de producto de nivel de voltaje, en caso de no cumplir se deberá coordinar con el área de Operaciones el equipamiento necesario que deberá incluir el proyecto.
 - Los sistemas de medición, de acuerdo con el proyecto su ubicación y las características propias de la zona se deberá definir el tipo de medidores en coordinación con el área Comercial.

	PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ENERGIZACIÓN DE COMUNIDADES RURALES Y SECTORES URBANO MARGINALES	Código: PR-TEC-CTR-102
		Versión: 04

- Presupuesto referencial, que debe contener el detalle de cantidades y precios unitarios de materiales, equipos y mano de obra proyectada (para montaje de obra nueva), cantidades de materiales y equipos a reutilizar y/o retirar (desmontaje y desmontaje/montaje) de infraestructura eléctrica existente, transporte de materiales y costos indirectos, este último será definido de acuerdo con las directrices emitidas por la Agencia de Regulación y/o disposiciones emitidas por Oficina Central.
- Cronograma de ejecución física semanal del proyecto, en el cual deben describirse las principales etapas cronológicas (replanteo, excavaciones, izado de postes, montaje de aisladores y tensores, tendido de conductor MV y BV, instalación de transformadores, instalación de luminarias, instalación de medidores) se deberá considerar la ejecución paralela de etapas durante la implementación del proyecto. Cada semana deberá contar con su respectiva valoración económica y se identificarán en el cronograma cuándo se realizarán los pagos estimados de planillas.
- El plazo de ejecución se definirá en función de los rendimientos establecidos para cada actividad y la secuencia constructiva de cada etapa del proyecto, se considerarán también las pausas activas (tiempos de descanso, 10 minutos en la mañana y en la tarde), tiempos de desplazamiento (tiempo estimado de transporte entre bodega y lugares de trabajo dentro de la obra) y los tiempos determinados para el transporte materiales y personal al sitio de trabajo y el número de veces que se accederá, estos dos últimos en función de los niveles de dificultad que presenten para el acceso al sitio. La determinación del plazo será realizado por el Profesional o Técnico delegado que realice la inspección. No se considerará para determinar el plazo de ejecución de obra la influencia de lluvias o cualquier aspecto que se encuentre bajo una probabilidad de ocurrencia.
- Listado de beneficiarios asociados a viviendas existentes con mejoras en el servicio (cambio total o parcial de algún componente del sistema de medición) y nuevas (nuevos sistemas de medición), estos deben incluir: coordenadas georreferenciadas, nombres, apellidos completos, número de cédula y fotos de predios o viviendas, solicitados al Presidente y/o Jefe de comuna o en forma individual de los usuarios beneficiarios.

NOTA: Se considerará para el estudio y diseño del proyecto únicamente viviendas que sean habitables.

- Planos digitales en la herramienta tecnológica que CNEL EP disponga, utilizando la simbología homologada por el MEM. Los planos deben contener toda la información necesaria correspondiente a: simbología; esquema de ubicación geográfica del proyecto referido al sistema eléctrico de CNEL EP; ruta topológica desde el punto de alimentación; redes de medio y bajo voltaje con identificación de postes, tensores, estructuras, transformadores y seccionamientos; viviendas nuevas y viviendas con mejoras; listado de propietarios de viviendas nuevas y con mejoras; y, alumbrado público. Tanto de lo existente como lo nuevo o proyectado, en planos separados; la información digital debe estar georreferenciados en coordenadas UTM WGS 1984 y de preferencia a escalas 1:2000 o 1:2500 en el

	PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ENERGIZACIÓN DE COMUNIDADES RURALES Y SECTORES URBANO MARGINALES	Código: PR-TEC-CTR-102
		Versión: 04

sector rural y 1:1000 en áreas urbano - marginales. Los planos digitales deben ser remitidos al responsable del Sistema de Información Georreferenciados en la Unidad de Negocio, quien deberá registrar en una capa de información denominada Proyectos Programa de Energización Rural PER para visualización, se deberán agregar campos que indiquen el año de actualización, presupuesto, cantidad de viviendas sin servicio Vss, cantidad de viviendas con servicio a realizar mejoras Vcs, y el estado: Con diseño o En ejecución (solo cuando el proyecto cuente con financiamiento se actualizará al estado lo cual debe ser informado por el Líder de Ingeniería y Construcción).

- Especificaciones técnicas de materiales y equipos, deben ser las homologadas por el MEM y los lineamientos técnicos de CNEL EP.
- Especificaciones técnicas de mano de obra, para lo cual debe aplicarse las unidades constructivas homologadas por el MEM y lineamientos técnicos de CNEL EP.
- Información complementaria que se considere relevante.

6 Desarrollo

RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE ENERGIZACIÓN

6.1 El personal de Servicio al Cliente recepta de forma presencial o a través de la página web la siguiente información para la solicitud de energización:

- Anexo 2 “Modelo de solicitud de energización de comunidades”
- Croquis de ubicación
- Planilla de servicio básico de la vivienda más próxima al recinto (opcional)
- Certificación de la regularización del sector otorgado por el GAD Municipal correspondiente
- Listado de beneficiarios del proyecto
- Datos de contacto (números de teléfono, cédula de identidad, horarios de contacto y correo electrónico)

6.2 El personal de Servicio al Cliente verifica de forma manual o en la plataforma informática que CNEL EP disponga, que se encuentren todos los documentos antes detallados en el punto anterior y además valida que el proyecto no se encuentre en la última base de datos entregada por la Secretaría Técnica de asentamientos irregulares facilitada a CNEL EP. De no cumplir con estos requisitos se informa al solicitante que no procede la solicitud e indica el motivo.

6.2.1 En caso que el asentamiento humano sea irregular, informa al Director Comercial, quién elabora respuesta para la firma del Administrador de la Unidad de Negocio dirigida al solicitante, con copia al GAD Municipal correspondiente, según el anexo 6 “Modelo de respuesta en caso de asentamientos humanos irregulares” y finaliza el proceso.

	PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ENERGIZACIÓN DE COMUNIDADES RURALES Y SECTORES URBANO MARGINALES	Código: PR-TEC-CTR-102
		Versión: 04

6.2.2 En caso que el asentamiento humano se encuentre legalizado, el personal de Servicio al Cliente reasigna a través del Sistema de Gestión Documental Quipux el anexo 2 “Modelo de solicitud de energización de comunidades” con toda la documentación respectiva al Líder de Servicio al Cliente.

6.3 El Líder de Servicio al Cliente o su delegado a través del Sistema de Gestión Documental Quipux envía solicitud de energización con toda la documentación presentada por el solicitante al Director de Distribución de la Unidad de Negocio.

ATENCIÓN, COORDINACIÓN, INSPECCIÓN Y REGISTRO DE SOLICITUDES DE ENERGIZACIÓN

6.4 El Director de Distribución recibe a través del Sistema de Gestión Documental Quipux el anexo 2 “Modelo de solicitud de energización de comunidades” y reasigna al Líder de Ingeniería y Construcciones, quién verifica si la comunidad o sector pertenece al área de servicio de la UN.

6.4.1. Si la comunidad o el sector pertenece al área de servicio de la UN reasigna la solicitud a un Profesional o Técnico delegado y continúa con la actividad 6.6, todo esto en el término de dos (2) días.

6.4.2. Si la comunidad o el sector no pertenece al área de servicio de la UN el Líder de Ingeniería y Construcciones en el término de dos (2) días prepara y reasigna a través del Sistema de Gestión Documental un Quipux del Director de Distribución dirigido al Gerente de Distribución para que determine la Unidad de Negocio que debe suministrar el servicio eléctrico.

6.5 El Gerente de Distribución o su delegado verifica el área de servicio a la que corresponde la comunidad o sector y en el término de dos (2) días solicita por Quipux al Director de Distribución de la Unidad de Negocio que corresponda se ingrese un nuevo trámite y se retornará al numeral 6.1, se pondrá en copia al Director de Distribución de la UN que informó la novedad para que proceda a informar al interesado y archivar el trámite.

6.6 El Profesional o Técnico delegado verifica si el proyecto consta en la Base de datos de proyectos de energización rurales y urbano-marginales actualizada, además verifica si la vigencia de los estudios y diseños eléctricos no supera los dos (2) años, y por último si cuenta con el requisito ambiental (certificado de intersección o viabilidad ambiental, según corresponda), en caso que cumpla todo continua con la siguiente actividad, caso contrario continúa en la actividad 6.8.

6.7 El Profesional o Técnico delegado informa mediante correo electrónico institucional el estado del proyecto al Líder de Ingeniería y Construcciones de la Unidad de Negocio, quién revisa si existen observaciones, si el proyecto no tiene observaciones continúa con la actividad 6.13, caso contrario dispone al Profesional o Técnico delegado la atención, y continúa con la siguiente actividad.

6.8 Si el proyecto no consta en la base de proyectos, requiere actualización o tiene observaciones, el Profesional o Técnico delegado gestiona la visita técnica del sector para el levantamiento de campo de la información necesaria y suficiente, en un término de hasta diez (10) días laborables, y continúa con la siguiente actividad. Si el proyecto dispone

	PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ENERGIZACIÓN DE COMUNIDADES RURALES Y SECTORES URBANO MARGINALES	Código: PR-TEC-CTR-102
		Versión: 04

de estudios y diseños eléctricos actualizados y no cuenta con el requisito ambiental, continúa con la actividad 6.12.

- 6.9 El Profesional o Técnico delegado previa la visita técnica, prioriza las solicitudes, atendiendo preferentemente los asentamientos legalizados y coordina con el solicitante la presencia de un representante al momento de realizar la inspección.
- 6.10 El Profesional o Técnico delegado realiza el levantamiento de campo y verifica si la solicitud cumple con las condiciones del PR-TEC-CTR-004 “Procedimiento para la atención de solicitudes de ampliaciones y/o reforzamientos menores de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje”, si cumple informa por correo electrónico institucional al Líder de Ingeniería y Construcciones quien dispone la finalización del trámite y que inicie la atención por el procedimiento mencionado anteriormente, caso contrario elabora o actualiza los estudios y diseños eléctricos y continúa con la siguiente actividad.
- 6.11 El Profesional o Técnico delegado remite por correo electrónico institucional el FO-TEC-CTR-110 “Ficha técnica de proyecto rural o urbano marginal” y planos digitales al Líder de Responsabilidad Social, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, para la obtención del certificado de intersección a través del Sistema de Información Ambiental (SUIA) del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), quien obtiene el certificado y da respuesta en el término de tres (3) días.
- 6.12. El Profesional o Técnico delegado verifica el certificado de intersección y gestiona la inclusión o actualización dentro del banco de iniciativas de proyectos de acuerdo al PR-PLA-PRO-002 “Procedimiento para la obtención del banco de iniciativas de proyectos de inversión de CNEP” y en el formato FO-TEC-CTR-106 “Base de datos de proyectos de energización comunidades rurales y sectores urbano marginales” en un término de hasta treinta (30) días, si el proyecto pasa por áreas protegidas deberá incluirse en la programación del proyecto la obtención de la viabilidad ambiental.
- 6.13. El Profesional o Técnico delegado, prepara mediante el Sistema de Gestión Documental Quipux el borrador de respuesta a la solicitud de energización dirigida del Director de Distribución al Director Comercial con copia al Líder de Planificación anexando el formato FO-TEC-CTR-106 “Base de datos de proyectos de energización comunidades rurales y sectores urbano marginales” actualizado, y reasigna al Líder de Ingeniería y Construcciones, quien revisa y reasigna al Director de Distribución.
- 6.14. El Director de Distribución comunica mediante el Sistema de Gestión Documental Quipux el resultado al Director Comercial para que remita respuesta dirigida al solicitante, en un plazo de hasta ocho (8) días laborables, según anexo 3 “Modelo de respuesta sin inspección proyecto existente”, anexo 4 “Modelo de respuesta con inspección proyecto existente” para proyecto existente o según anexo 5 “Modelo de respuesta con inspección proyecto nuevo” para proyecto no existente.
- 6.15. El Líder de Planificación de la Unidad de Negocio o su delegado coordina el registro y priorización de proyectos en su área, para su archivo y actualización de la base de datos consolidada según formato FO-TEC-CTR-106 “Base de datos de proyectos de energización comunidades rurales y sectores urbano marginales”, la misma que debe ser enviada en el mes de enero de cada año al Director de Planificación Eléctrica de Oficina Central.

	PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ENERGIZACIÓN DE COMUNIDADES RURALES Y SECTORES URBANO MARGINALES	Código: PR-TEC-CTR-102 Versión: 04
---	--	---

ENVÍO DEL PROGRAMA PER

6.16. El Gerente General de CNEL EP envía de forma anual el programa PER de las UN al organismo regulador del sector eléctrico con un orden de priorización, el mismo que será en función del porcentaje de impacto con el que contribuye el proyecto a mejorar el indicador de cobertura de la Unidad de Negocio, el costo por vivienda y según el número de beneficiarios de cada proyecto.

NOTA: Sólo los proyectos de las comunidades o sectores legalmente asentados y que cuenten con el certificado de intersección ambiental o viabilidad ambiental según el caso, serán remitidos a las autoridades para su consideración, aprobación y asignación de recursos.

7 Seguimiento y Medición

Indicador	Objetivo	Fórmula
Porcentaje de solicitudes atendidas	Medir la eficacia de la gestión de atención de solicitudes	$(\text{Solicitudes atendidas} / \text{Solicitudes recibidas}) * 100$

8 Documentos de referencia

Para la elaboración del presente documento, se observaron las siguientes disposiciones legales, reglamentarias y normativas:

- Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, reformado mediante Registro Oficial Suplemento No. 699 de 9 de diciembre del 2024.
- Lineamientos del ARCONEL para la estructuración del Plan de Expansión.
- REGULACIÓN No. CONELEC - 008/08 “Procedimientos para presentar, calificar y aprobar los proyectos FERUM” - publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 393 de 31 de julio de 2008.
- Regulación Nro. ARCONEL 008/24: Distribución y comercialización de energía eléctrica, aprobada en sesión de 15 de noviembre de 2024.
- PR-PLA-PRO-002 “Procedimiento para la obtención del banco de iniciativas de proyectos de inversión de CNEL EP”.
- PR-TEC-CTR-004 “Procedimiento para la atención de solicitudes de ampliaciones y/o reforzamientos menores de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje”.

9 Registros

Código	Nombre o Descripción
FO-TEC-CTR-106	Base de datos de proyectos de energización comunidades rurales y sectores urbano marginales



**PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE
SOLICITUDES DE ENERGIZACIÓN DE
COMUNIDADES RURALES Y SECTORES URBANO
MARGINALES**

Código:
PR-TEC-CTR-102


Versión:
04

FO-TEC-CTR-110


Ficha técnica de proyecto rural o urbano marginal


10 Anexos


- 10.1 Anexo 1: Diagrama de flujo
- 10.2 Anexo 2: Modelo de solicitud de energización de comunidades
- 10.3 Anexo 3: Modelo de respuesta sin inspección proyecto existente
- 10.4 Anexo 4: Modelo de respuesta con inspección proyecto existente
- 10.5 Anexo 5: Modelo de respuesta con inspección proyecto nuevo
- 10.6 Anexo 6: Modelo de respuesta en caso de asentamientos humanos irregulares

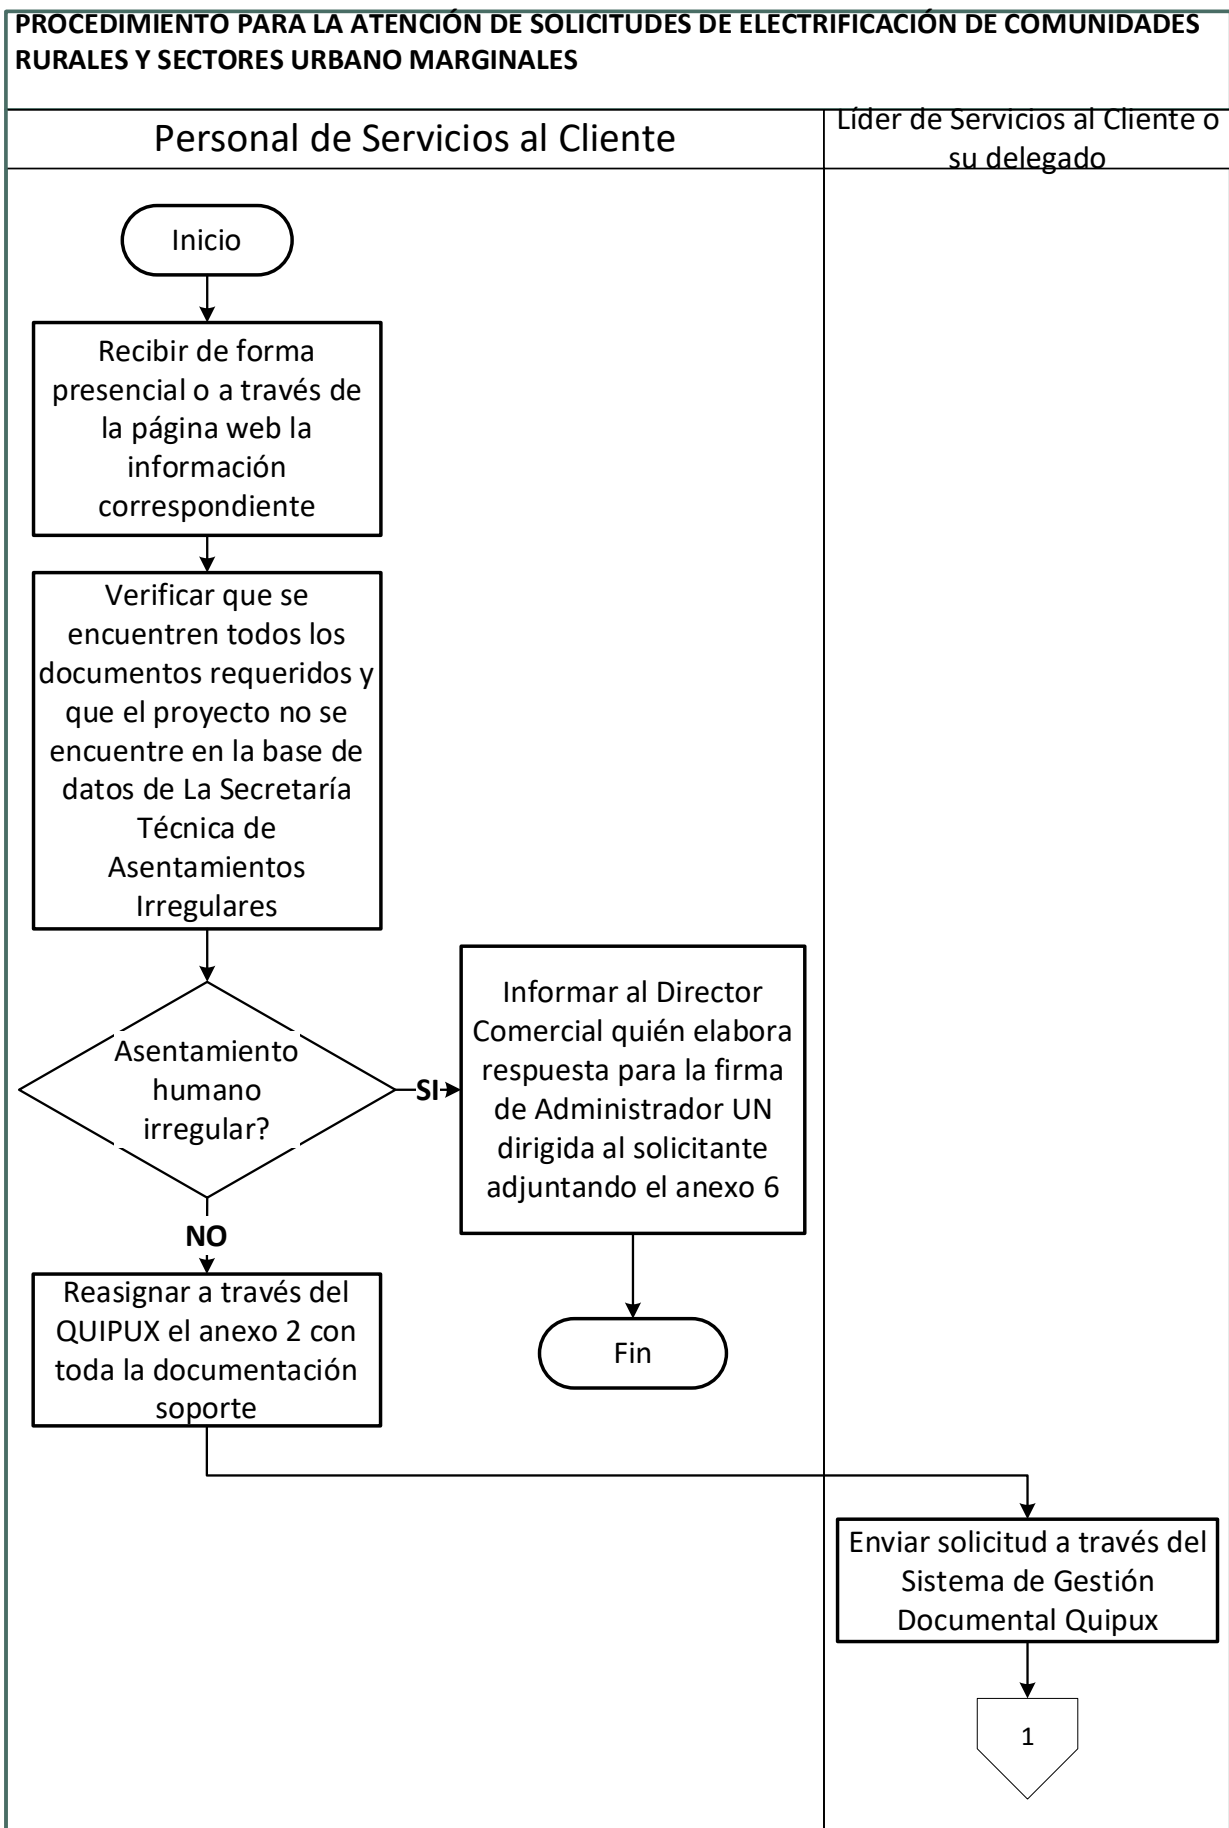

(Anexo 1)
Diagrama de flujo

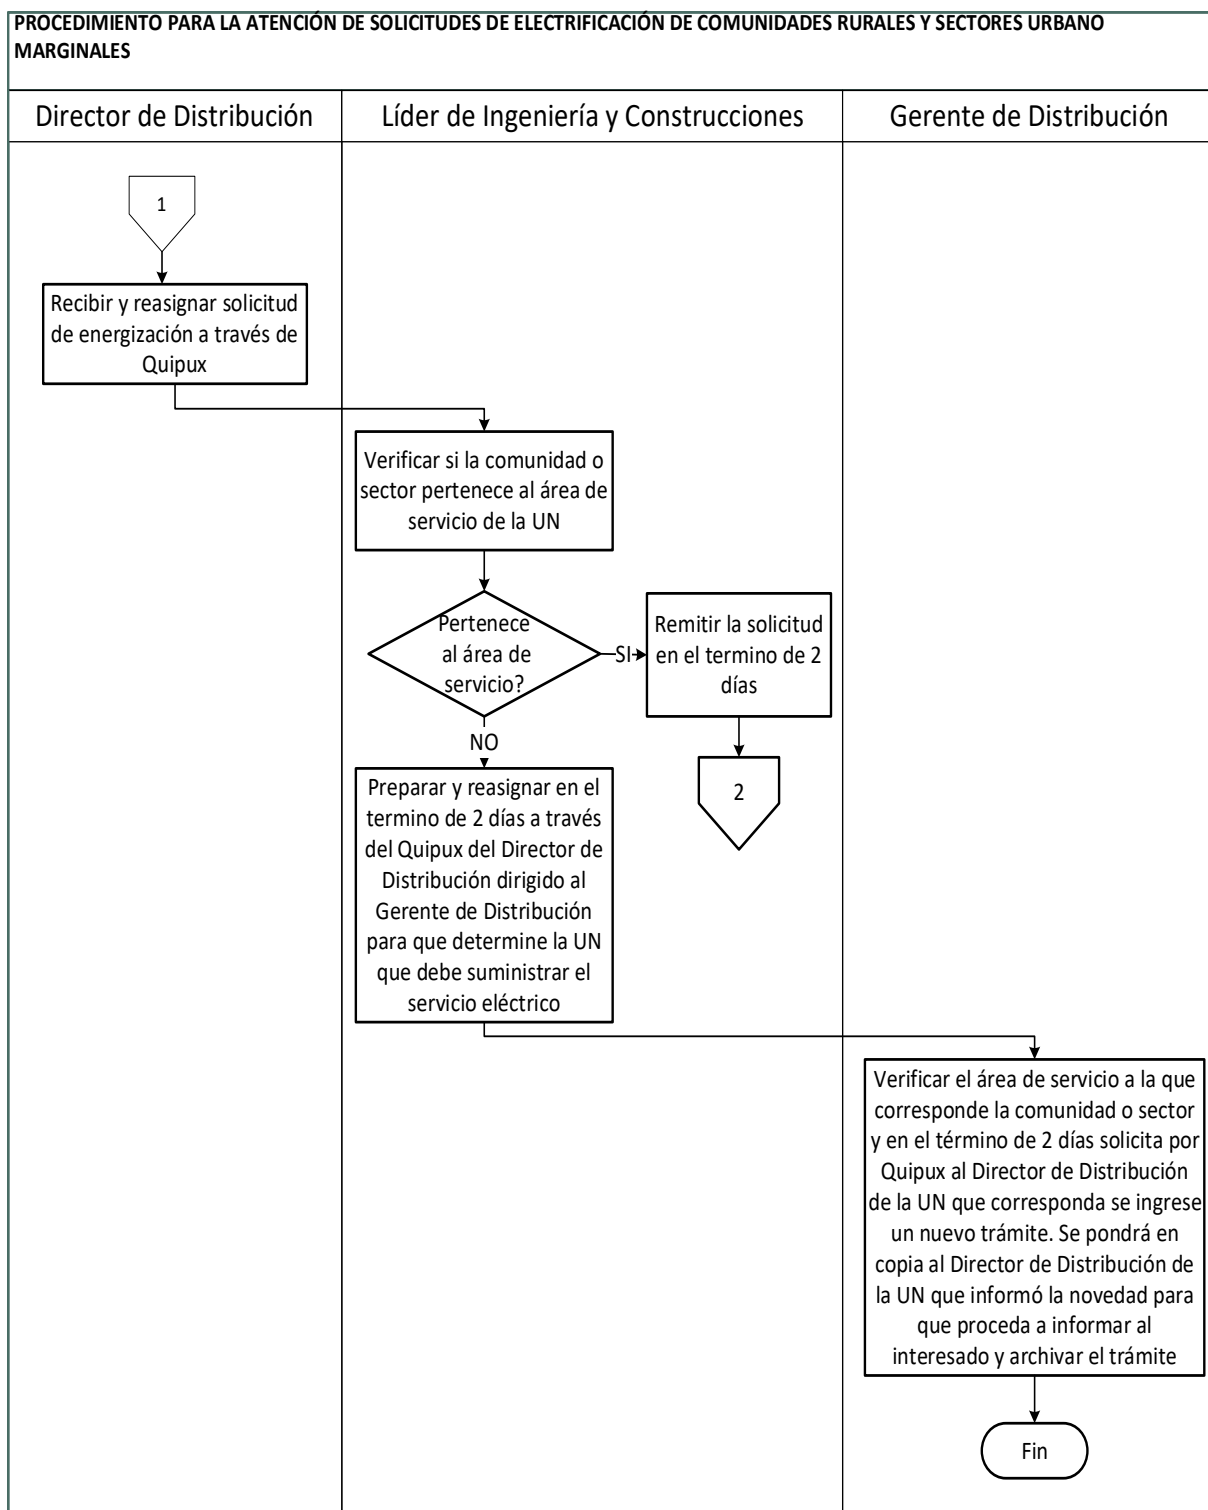


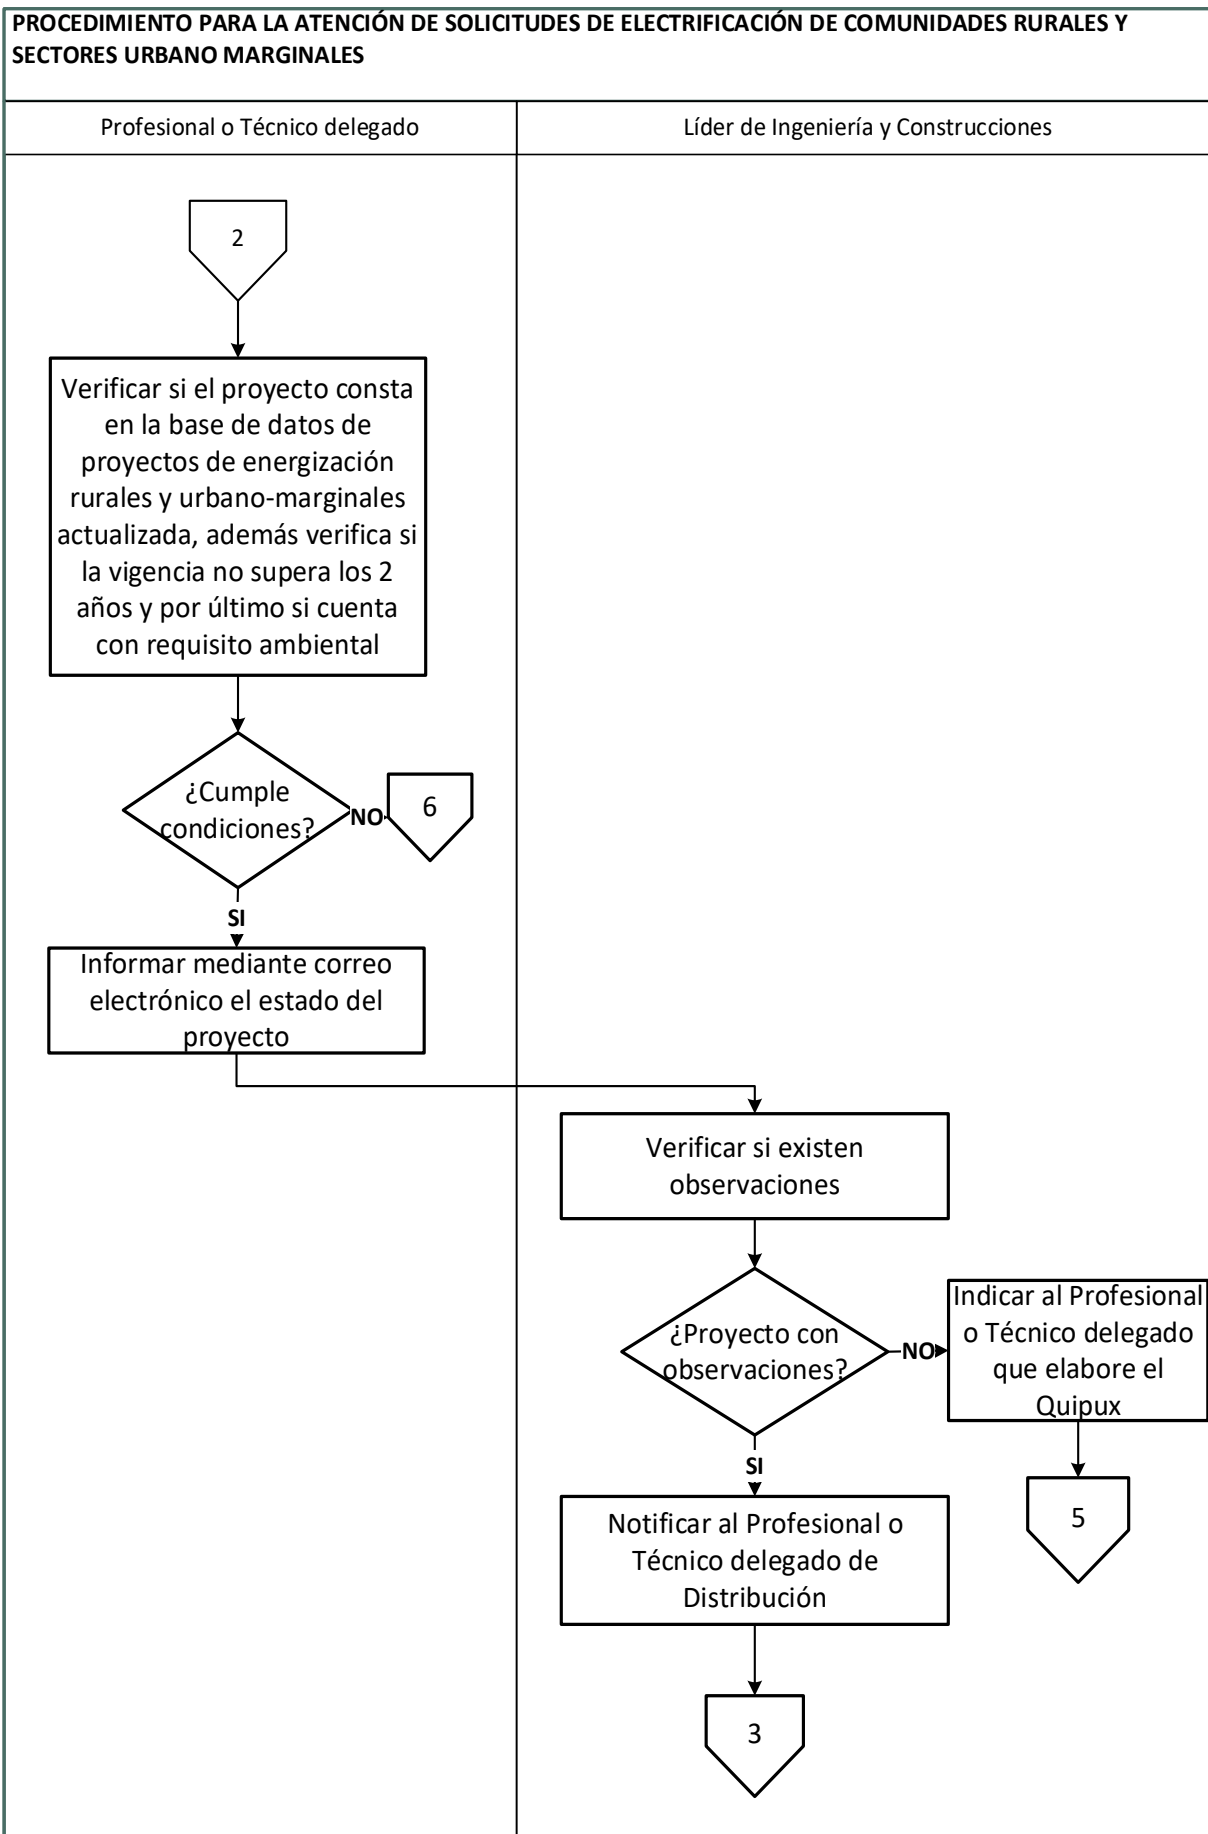

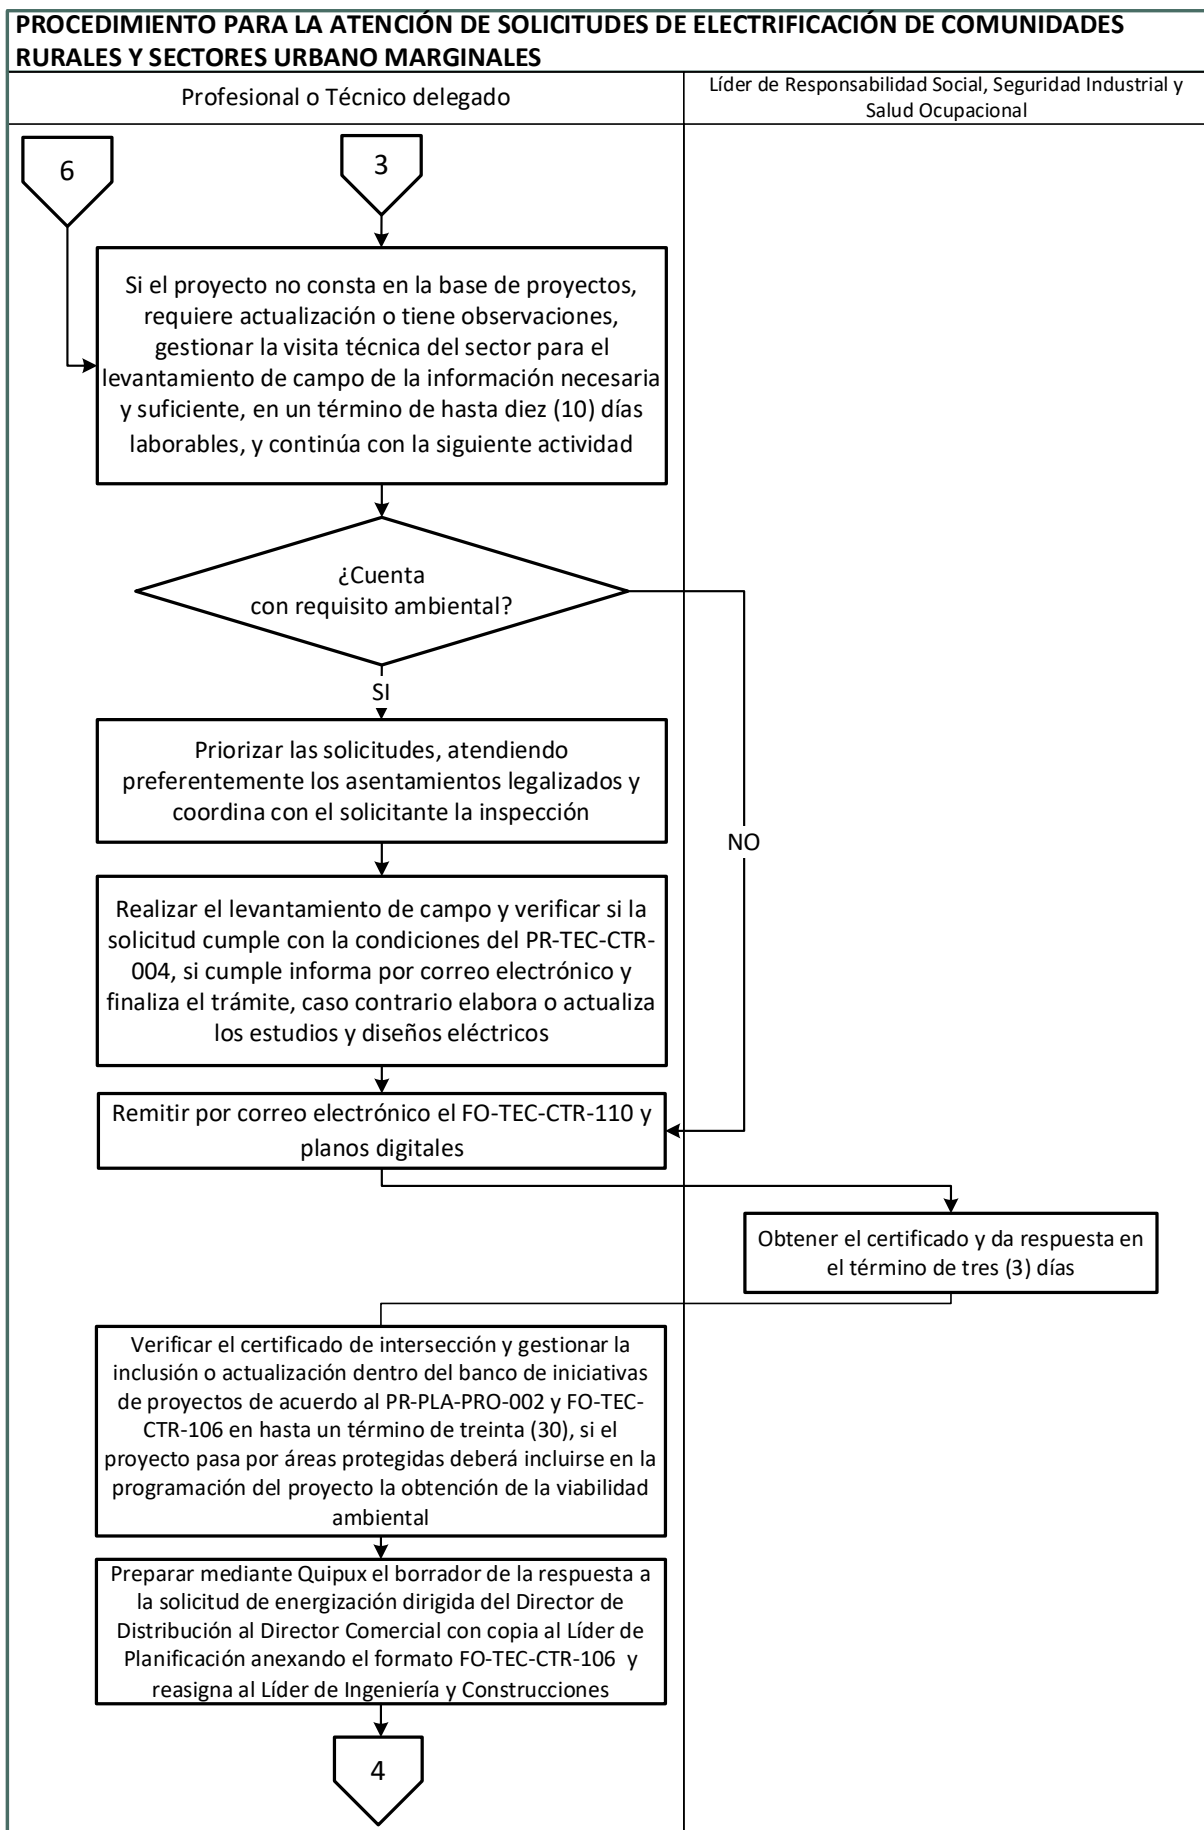

(Anexo 1)

Diagrama de flujo del procedimiento

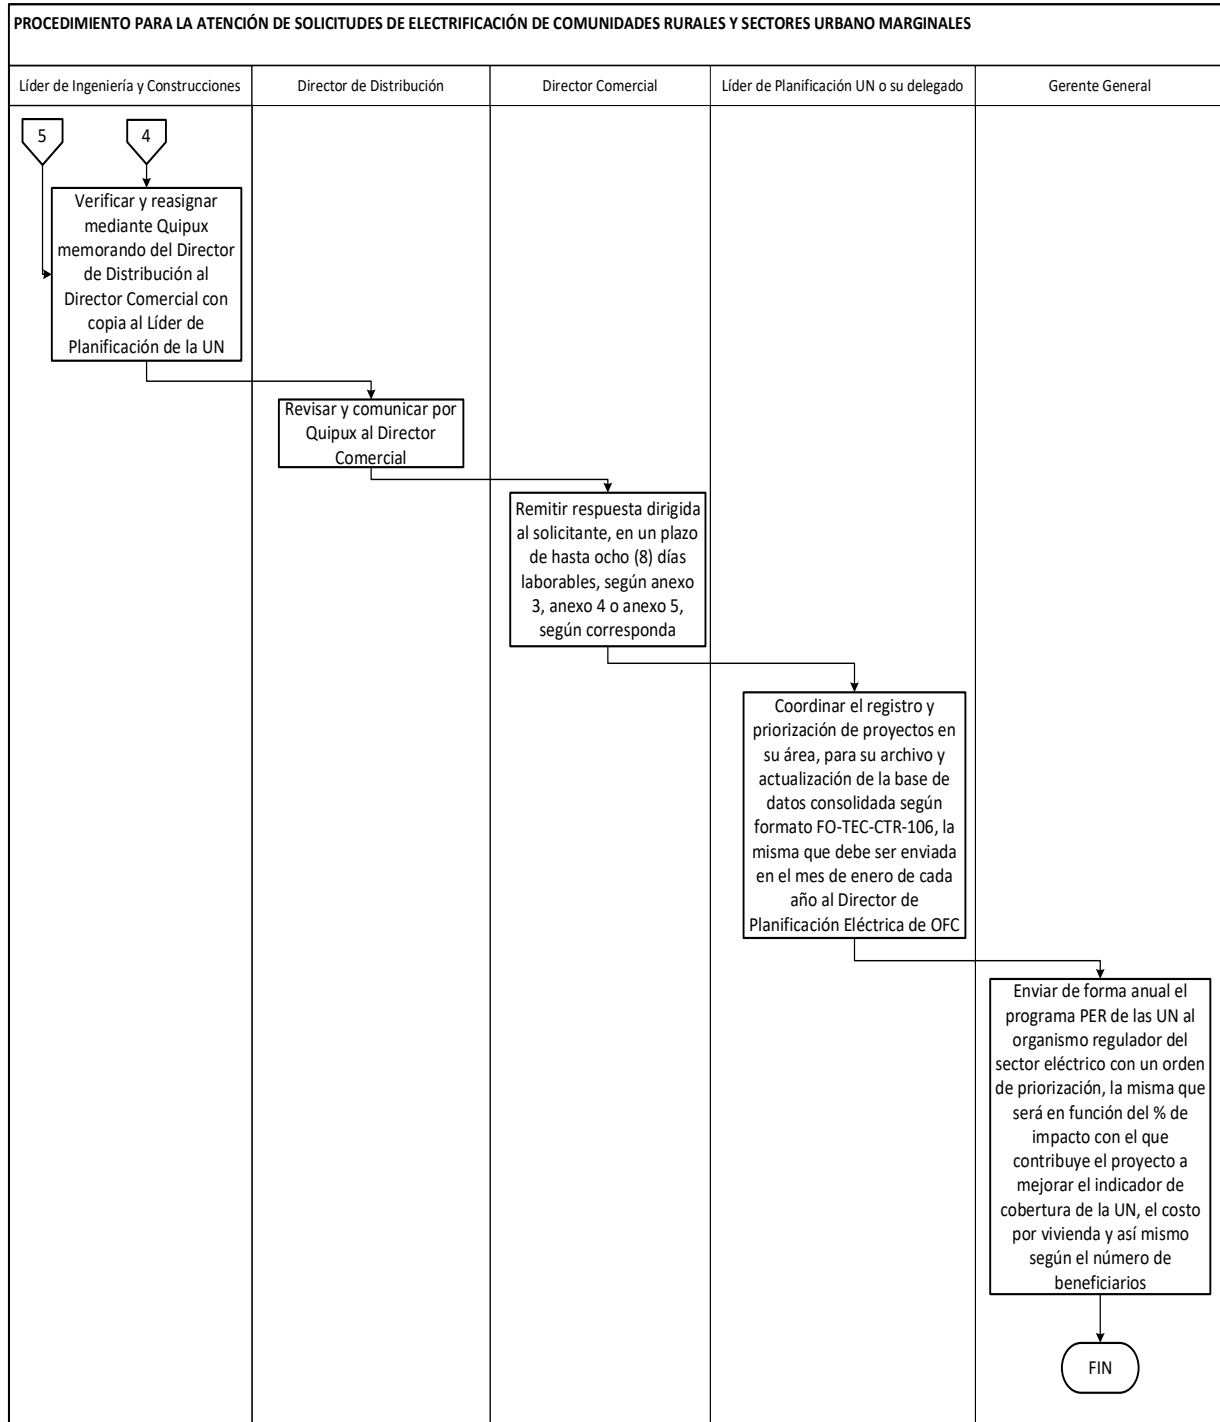

MODELO DE SOLICITUD DE ENERGIZACIÓN DE COMUNIDADES

_____, ____ de _____ 20__

Señores
Empresa Eléctrica Pública Estratégica
Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP
Unidad de Negocio _____
Presente

Reciba un cordial y afectuoso saludo de los moradores del recinto/comunidad/barrio “_____” de la parroquia _____, cantón _____, provincia _____. Por medio de la presente solicitamos se realice la inspección técnica a nuestro sector con la finalidad de obtener datos para el diseño eléctrico y presupuesto del proyecto, que nos permita gestionar la electrificación de esta comunidad.

Seguros de contar con una respuesta favorable a esta solicitud, permítame presentarle a nombre de nuestro recinto los más altos sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

.....
PRESIDENTE

Nombre:

Celular:

CI:

Correo electrónico:

Horario preferible para contactar:

.....
COORDINADOR

Nombre:

Celular:

CI:

Correo electrónico:

OF - - -

Ciudad, (fecha)

Señor(a) _____

Representante de _____

Proyecto #.....

De mis consideraciones:

Atendiendo su solicitud, se ha verificado que el proyecto para la energización del recinto perteneciente al cantón, provincia, consta en nuestro catálogo de proyectos con el código, teniendo las siguientes características:

- La Unidad de Negocio tiene líneas y redes eléctricas existentes en el recinto/sector/barrio, coordenadas UTM: X=....., Y=....., desde donde arrancaría la alimentación para este proyecto, el mismo que tiene una extensión aproximada de Km. en medio voltaje y Km. en bajo voltaje.
- El proyecto brindará el servicio eléctrico de viviendas que se beneficiarían con el Programa de Energización Rural.

Al respecto, es importante mencionar que, de conformidad con el art. 63 LOSPEE, “el Estado es responsable de promover y financiar el Programa de Energización Rural”, toda vez que los proyectos de este programa hayan sido previamente priorizados por el Ministerio correspondiente.

Atentamente,

.....
ADMINISTRADOR CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO _____

Copia a Director de Distribución
 Líder de Planificación

OF - - -

Ciudad, (fecha)

Señor(a) _____

Representante de _____

Proyecto #.....

De mis consideraciones:

Atendiendo su solicitud, se ha verificado que el proyecto consta en nuestro catálogo de proyectos con el código, habiendo realizado una inspección técnica de actualización de datos para la energización del recinto perteneciente al cantón, provincia, obteniendo los siguientes resultados:

- La Unidad de Negocio tiene líneas y redes eléctricas existentes en el recinto, coordenadas UTM: X=....., Y=....., desde donde arrancarían la alimentación para este proyecto, el mismo que tiene una extensión aproximada de Km. en medio voltaje y Km. en bajo voltaje.
- El proyecto brindará el servicio eléctrico de viviendas que se beneficiarían con el Programa de Energización Rural.

Al respecto, es importante mencionar que, de conformidad con el art. 63 LOSPEE, “el Estado es responsable de promover y financiar el Programa de Energización Rural”, toda vez que los proyectos de este programa hayan sido previamente priorizados por el Ministerio correspondiente.

Nota: Agregar solo en caso que el proyecto pase por áreas protegidas, lo siguiente:

El proyecto atraviesa por áreas protegidas de acuerdo con el certificado de intersección emitido por el MAATE, por lo que requerirá estudios y licencia ambiental previo a la ejecución.

Atentamente,

.....
ADMINISTRADOR CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO

Copia a Director de Distribución
 Líder de Planificación

OF - - -

Ciudad, (fecha)

Señor(a) _____

Representante de _____

Proyecto #.....

De mis consideraciones:

Atendiendo su solicitud, se ha realizado la inspección técnica para la energización del recinto, perteneciente al cantón, provincia, procediendo a registrarlo en nuestro catálogo de proyectos con el código #, obteniendo los siguientes resultados:

- La Unidad de Negocio tiene líneas y redes eléctricas existentes en el recinto, coordenadas UTM: X=....., Y=....., desde donde arrancaría la alimentación para este proyecto, el mismo que tiene una extensión aproximada de Km. en medio voltaje y Km. en bajo voltaje.
- El proyecto brindará el servicio eléctrico de viviendas que se beneficiarían con el Programa de Energización Rural.

Al respecto, es importante mencionar que, de conformidad con el art. 63 LOSPEE, “el Estado es responsable de promover y financiar el Programa de Energización Rural”, toda vez que los proyectos de este programa hayan sido previamente priorizados por el Ministerio correspondiente.

Atentamente,

.....
ADMINISTRADOR CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO

Copia a Director de Distribución
 Líder de Planificación

OF - - -

Ciudad, (fecha)

Señor(a) _____

Representante de _____

De mis consideraciones:

En atención a su solicitud de servicio de electrificación para su comunidad, me permito informar a usted que mediante las consultas correspondientes hemos sido informados por la Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares /Gobierno Municipal del cantón de la provincia, que la comunidad para la cual solicita el servicio de electricidad, no cuenta con la documentación legal necesaria y suficiente para poder atender su pedido o está asentada en zona calificada como “de riesgo” por la autoridad competente, razón por la cual lamento comunicarle que por ahora, la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, está impedida legalmente de admitir a trámite su solicitud.

Por lo anterior, solicito a usted se sirva reingresar su solicitud a esta empresa cuando la comunidad haya superado los inconvenientes de orden legal y/o de riesgos que tuviere.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted la predisposición de esta Corporación para servir a la comunidad, de conformidad con la Normativa legal vigente para el Sector Eléctrico Ecuatoriano.

Atentamente,

.....
ADMINISTRADOR CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO.....

Copia a Director de Distribución
 Líder de Planificación

[illegible]

[illegible]

		Ficha técnica del proyecto rural o urbano marginal	
DATOS GENERALES			
Nombre del proyecto:		Electrificación de la/del...comunidad/sector/barrio...	
Comunidad/Sector:			
Parroquia:		Simiatug	
Cantón:		GUARANDA	
Provincia:		BOLIVAR	
Coordenadas UTM (X;Y):		Presupuesto referencial (\$): 70.000	
Año del primer requerimiento:		Costo por vivienda: 5.833	
Fecha de actualización:		Porcentaje que aporta en el índice de cobertura: 0,050%	
Cantidad de viviendas sin servicio (Vss):		Cantidad de beneficiarios indirectos: 60	
Cantidad de viviendas con mejora de servicio (Vcm):		Profesional que realizó el estudio y diseño: Ing. Xxxx	
		Acción realizada por el Profesional: Nuevo / Actualización	
		Tiempo estimado de construcción (días): 90	
		Número de contacto del/de los solicitante/s: Juan Piguave (0990000000)	
DATOS TÉCNICOS DEL PROYECTO			
Cantidad de transformadores, tipo y potencia:		Tiempo estimado de ejecución del proyecto: (contratación, ejecución y liquidación)	
2 (1Fx50kVA); 1 (1Fx25kVA)		195	
Total de kVA de transformación que se instalará:		Cantidad de luminarias, tipo y potencia:	
125		5 x 60W tipo LED	
Cantidad de postes, tipo y altura:		Total de kW que se instalarán:	
50 postes HA 11m; 5 postes FV 11m		0,3	
Red de medio voltaje longitud, configuración y calibre:		Cumple niveles de caída de voltaje:	
ABIERTA: 50 km (1Fx2H) 1/0 AWG ACAR + 2 AWG ACAR; 5 km (1F) 1/0 AWG ACAR. AISLADA: 2 km (1F) 2 AWG		Si	
Red de bajo voltaje longitud, configuración y calibre:		Cantidad de medidores de energía Vss, voltaje y tipo:	
3km 1F3H/50X25 MM2 PREENSAMBLADA		9 medidores 1F3H 240V PREPAGO	
PERSONAL MINIMO DE TRABAJO Y VEHÍCULOS			
PERSONAL		VEHÍCULOS	
Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Ingeniero Residente:	1	Camionetas:	3
Jefe de grupo:	2	Grúas:	1
Cantidad de grupos de trabajo:	3	Carros canasta:	1
SISTEMA DE MEDICIÓN (ACOMETIDAS Y MEDIDORES)			
NUEVOS		CON MEJORAS	
Instalación de sistemas de medición nuevos (acometida, caja, medidor, puesta a tierra):	9	Cambio solo de medidor:	9
		Cambio solo de acometida:	
		Cambio solo de uno más componentes (caja, medidor, puesta tierra):	
Elaborado por:		Revisado por:	
Ing.		Ing.	
Aprobado por:			
Ing.			