Komponentnummerering:

Komponentnummerering:

Kølecentral	Medium		Rørledn./Område	Komponenttype		Lokation		Løbenummer
AGK	Havvand frem	PAA	10	Kontraventil	AAK	Pumperum	30	1 til 99
AGK	Trykluft	QEA	10	Motorventil	AAM	Tavlerum	31	
AGK	Maskinrumsventilation	SAA	10	Afspærringsventil	AAV	Grovfilterrum 01	32	
AGK	Klimaanlæg-regulator	SAC	10	Ventilationsspjæld	ANS	Grovfilterrum 02	33	
				Ventilator	ANV	Ventilkamre	34	
				Filter	ATF			
				Pumpe	APU			
				Niveaumåler	CIT			
				Niveaumåler lavt/højt niveau	CIS			
				Trykføler	CPE			
				Differenstrykmåler	CPT			
				Manometer/Differensmanometer	CPI			
				Termometer	CTI			
				Temperaturtransmitter	CTT			
				Kompressor	QUE			

Pumper PU 31, 32, 33, og PU 34 Havvandspumpe	
Fabrikat	-
Type	-
Motorstørrelse	110 kW
Flow	1850 m³/h
Løftehøjde	14 m/s
Aktuelle omdrejninger	- rpm
Omdrejninger. max.	- rpm
Fuldlaststrøm	A
Spændingsforsyning	400 V-50Hz


Pumper PU 40 Spildevandspumpe (dykpumpe) med niveauvippe	
Fabrikat	-
Type	-
Motorstørrelse	1.0 kW
Flow	11 m³/h
Løftehøjde	13 m/s
Aktuelle omdrejninger	- rpm
Omdrejninger. max.	- rpm
Fuldlaststrøm	A
Spændingsforsyning	400 V-50Hz

Pumper PU 37 og PU 38 Katastrofepumpe (dykpumpe) med niveauvippe	
Fabrikat	-
Type	-
Motorstørrelse	10 kW
Flow	180 m³/h
Løftehøjde	12 m/s
Aktuelle omdrejninger	- rpm
Omdrejninger. max.	- rpm
Fuldlaststrøm	A
Spændingsforsyning	400 V-50Hz


Pumper PU 39 Drænpumpe (dykpumpe) med niveauvippe	
Fabrikat	-
Type	-
Motorstørrelse	1,2 kW
Flow	15 m³/h
Løftehøjde	15 m/s
Aktuelle omdrejninger	- rpm
Omdrejninger. max.	- rpm
Fuldlaststrøm	A
Spændingsforsyning	400 V-50Hz

Pumper PU 35 og PU 36 Filterslampumpe	
Fabrikat	-
Type	-
Motorstørrelse	6 kW
Flow	90 m³/h
Løftehøjde	14 m/s
Aktuelle omdrejninger	- rpm
Omdrejninger. max.	- rpm
Fuldlaststrøm	A
Spændingsforsyning	400 V-50Hz


Ventilation indblæsning



Ventilation udsugning



HAVVANDSINDTAG - PI DIAGRAM

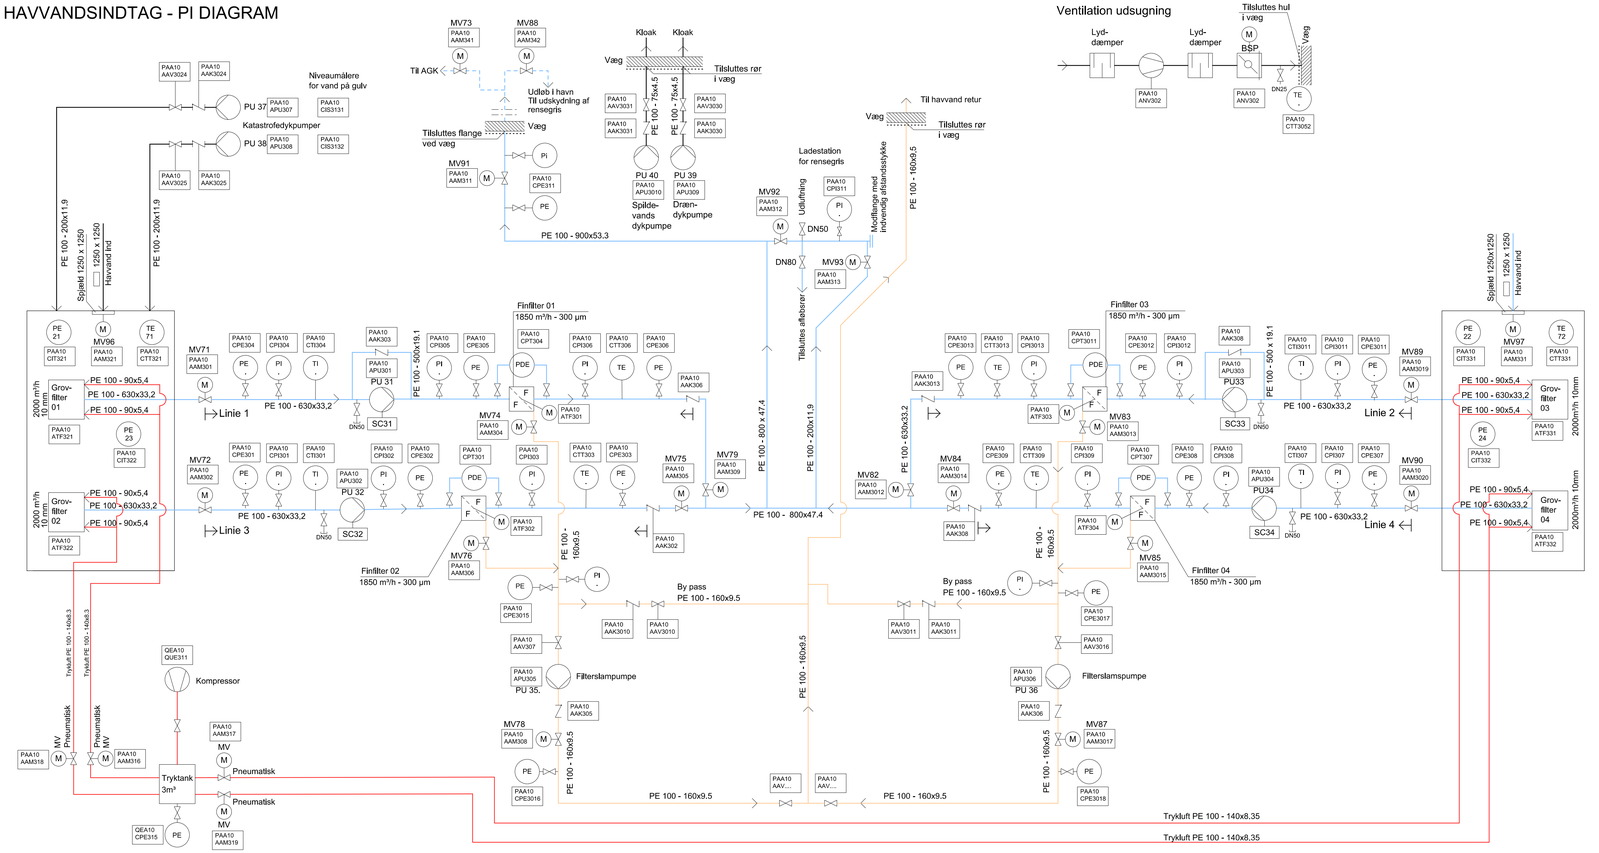

Signaturer:

- Entreprisegrænse
- Trykluft
- Havvand frem
- Havvand frem (udenfor denne entreprise)
- Slam
- Andet
- Strømretningspil
- Afspærringsventil / tømmeventil
- Motorventil
- Centrifugalpumpe
- Kontraventil
- PI — Manometer
- PE — Tryktransmitter
- TE — Temperatur transmitter
- TI — Termometer
- BSP — Brandspjæld
- PDE — Differens tryktransmitter
- SC — Frekvensomformer
- F / F — Automatikfinfilter

UDBUD

Rådgiver:
COWI
COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kgs.Lyngby
Telefon 56 40 00 00
Telefax 56 40 99 99
sag: A013497

Rev.	Dato	Godkendt/tegnet

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
DK-2300 København S

Fjernkøl Projekt Kgs. Nytorv - Havvandskammer Kvæsthusmolen

PI-diagram

Målt:	Projekteret/tegnet	Kontrol/godkendt	Dato:	Tegn.nr.	Rev.
-	JFK,OING/AVC	JFK,CSL/NHA	2014.06.17	2014-6006	1.0