

BARRA-A  
BARRA-B

L-1050  
QUENCORO-COMBAPATA

L-1002  
MACHUPICCHU-QUENCORO

L-1004  
DOLORESPATA-QUENCORO

QUENCORO 138 kV

TV-1181  
11/0,10 KV  
50VA, CL.0,5

34.5 kV

T48-136  
7-8,75 MVA (ONAN-ONAF)  
138±2x5/33/6/0,398 KV  
Yn/Yn0/d11/yn

T80-131  
20-25/6-7,5/14-17,5 MVA (ONAN-ONAF)  
132±8x1,25/34,5/10,5 KV  
Yn/Yn0/d11

T47-131  
10/3/7 MVA (ONAN)  
132±8x1,25/34,5/10,5 KV  
Yn/Yn0/d11


L-0340  
RESERVA

L-0341  
RESERVA

L-1052 (L-3302)  
QUENCORO-HUARO-OROPESA

L-0342  
PINIPAMPA  
RESERVA

10.5 kV

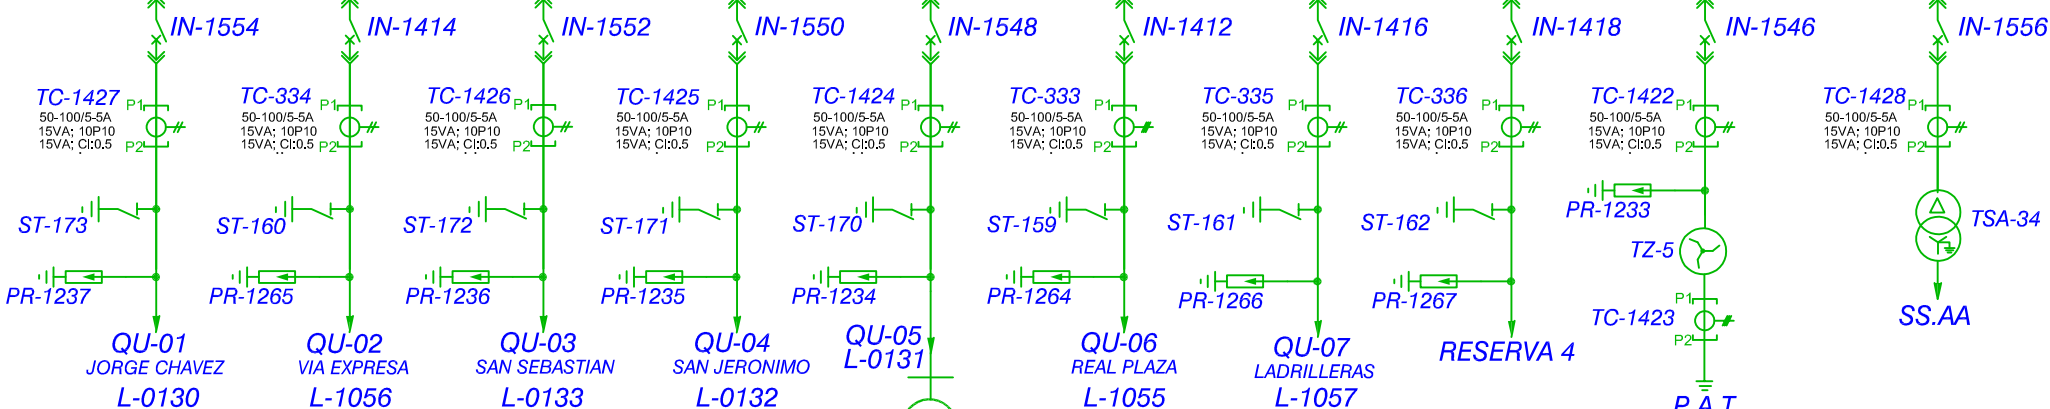

PA-T25-012  
2,5 MVA  
22,9±2x2,5%/10KV  
YNd5 N°Tap:5

IN-249  
22,9 KV  
NOJA CMS  
NOJA

QU-05  
PARURO

Propietario:



Diagrama Unifilar:

SET QUENCORO  
138/34.5/10.5 KV

División :

OPERACIONES

Oficina:

CENTRO DE CONTROL

Diseñado	CC-ELSE	Escala: S.E
Revisado	J.O.S	Versión: 1.0
Aprobado	L.C.Q	Hoja: 20
Año:	2020	