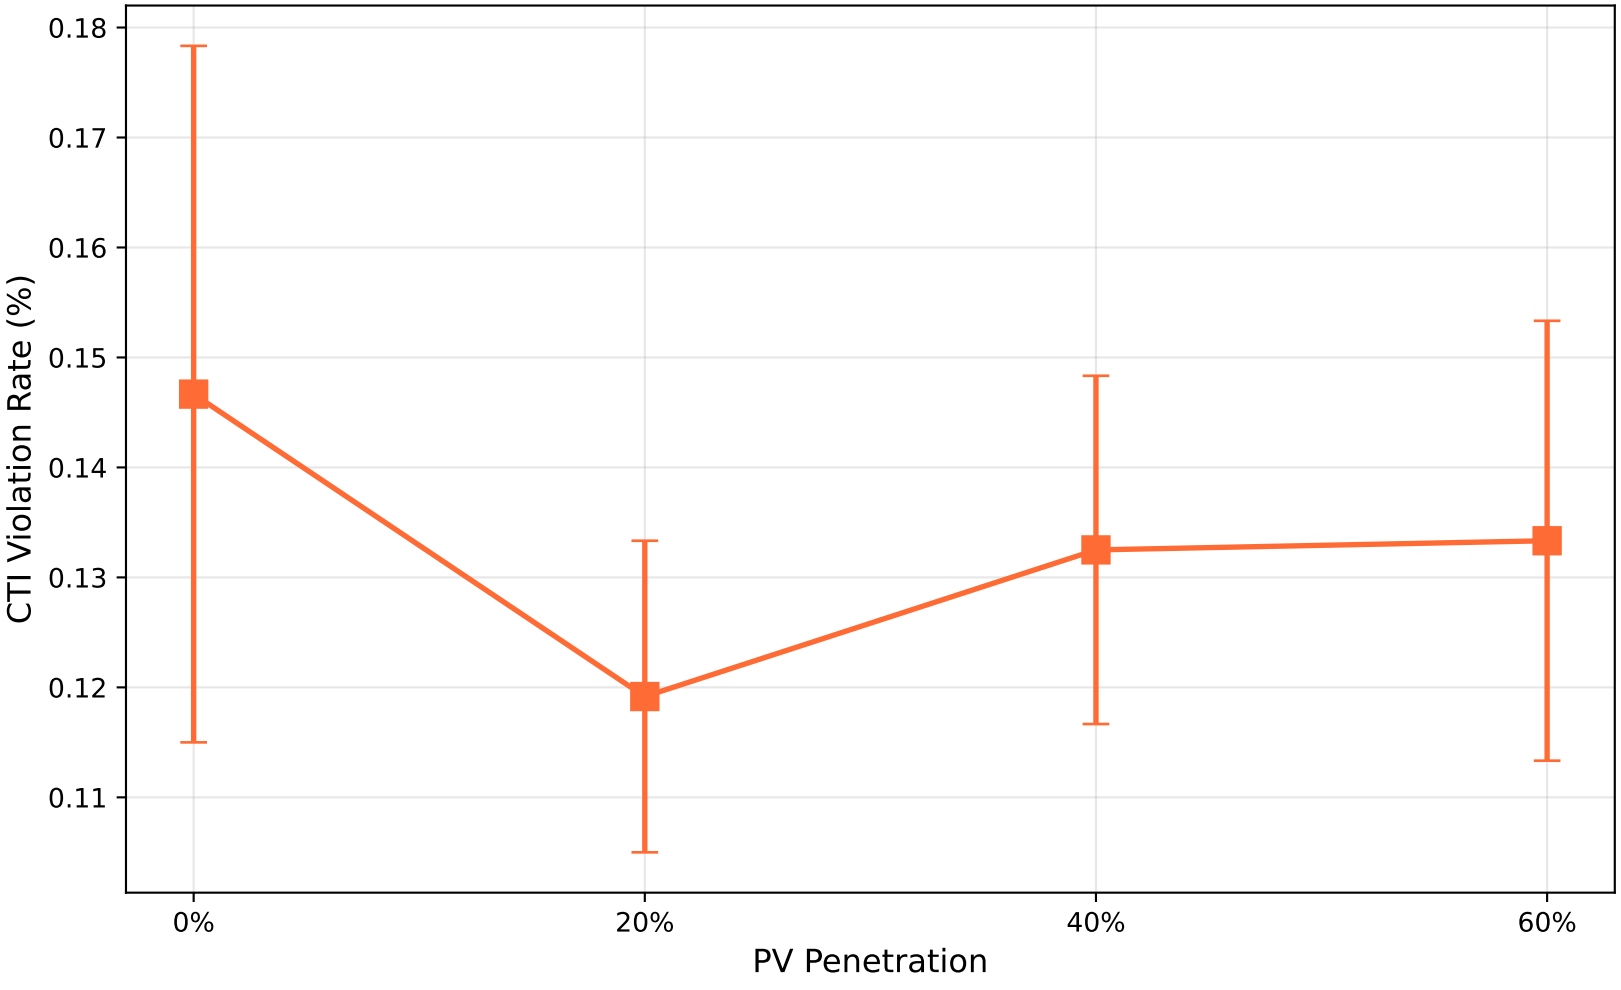
Figure 6 — CTI Violation Rate vs. PV Penetration (8-Bus)
CTI Violation Rate (%)
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0.12
0.11
0%
20%
40%
60%
PV Penetration