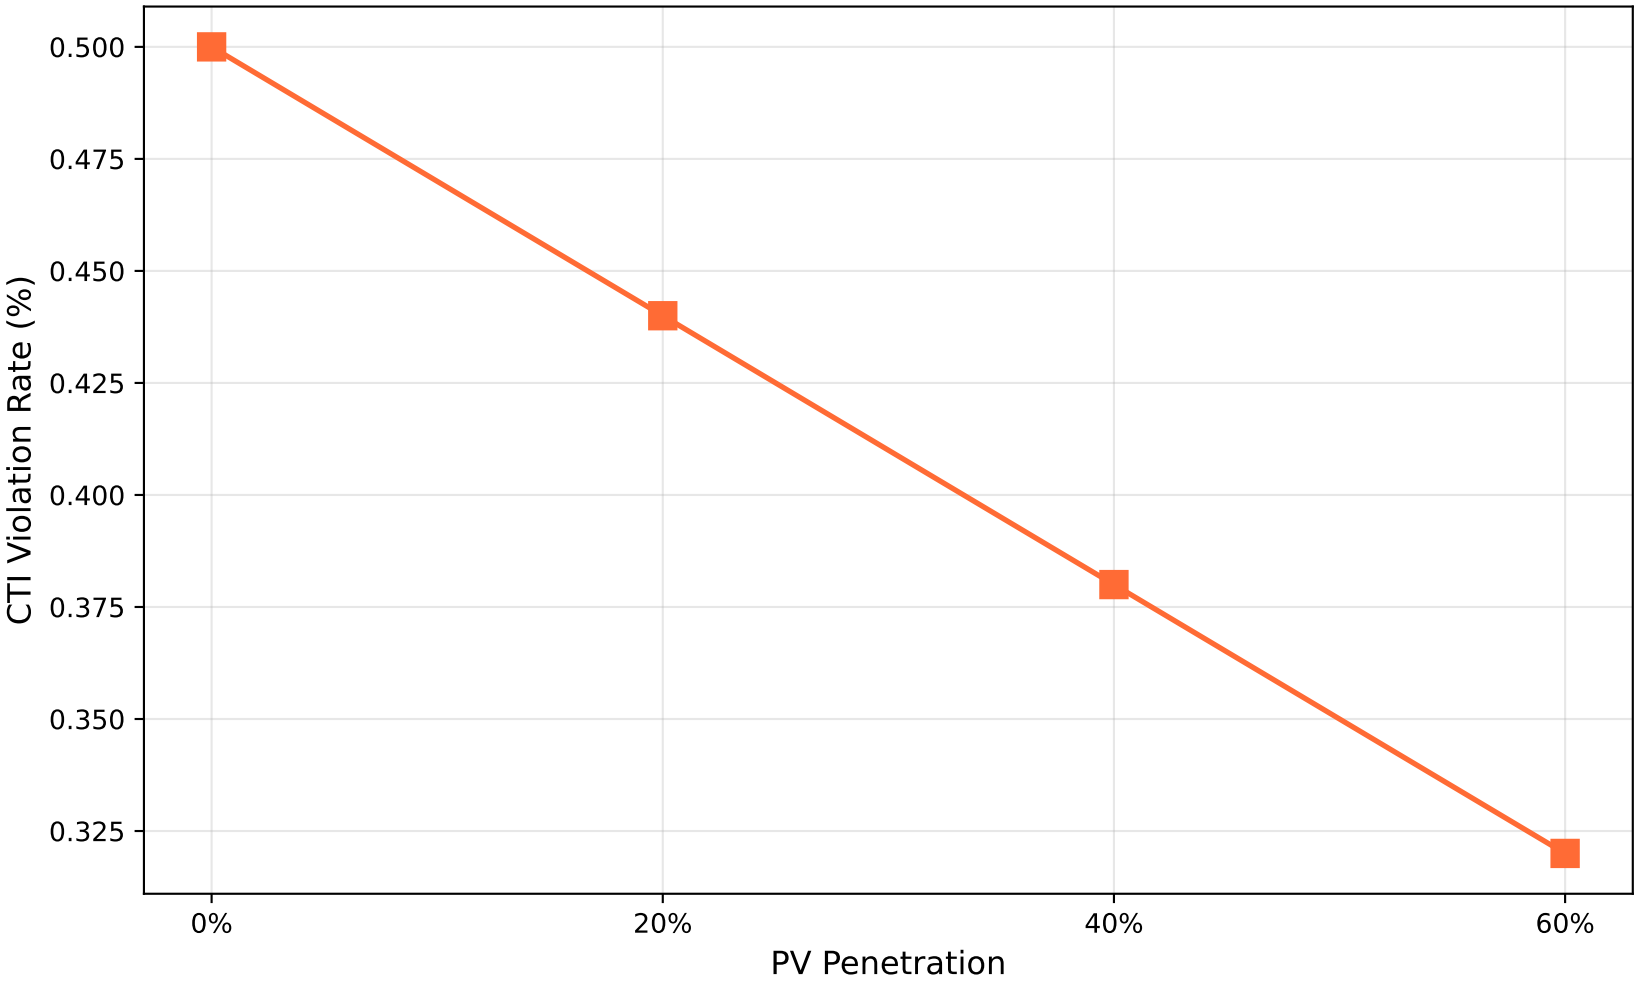
Figure 6 — CTI Violation Rate vs. PV Penetration (8-Bus)
CTI Violation Rate (%)
0.500
0.475
0.450
0.425
0.400
0.375
0.350
0.325
0%
20%
40%
60%
PV Penetration