

MMS Flowmaster: Uroflujometría






Medical Measurement Systems

Hombre Fecha/hora de investigación: 25/10/2021 / 11:45
 Fecha de nacimiento: 19/08/2000 Número de investigación: 000000
 Clínica privada: Centro Integral Rodríguez Rubio

Fecha/hora de impresión: 25/10/2021 / 11:47
 Flowmaster: MMS FLOWMETER - PE07-9FLMB11

RODRÍGUEZ RUBIO
 CENTRO INTEGRAL DE SALUD PÉLVICA

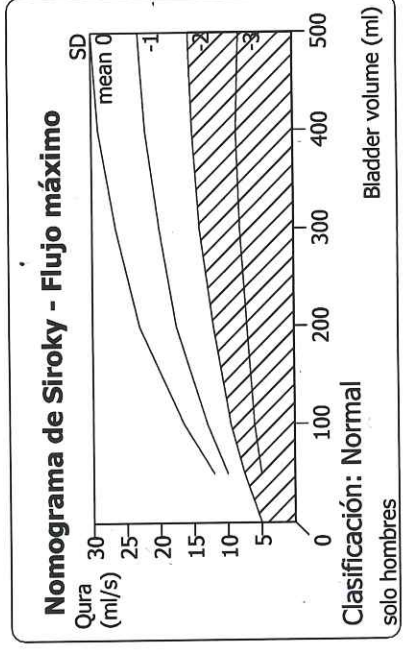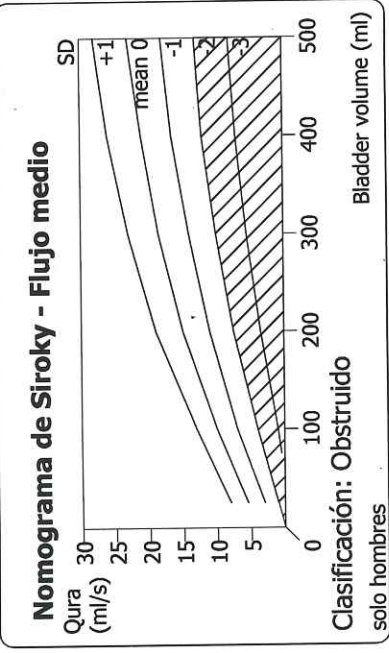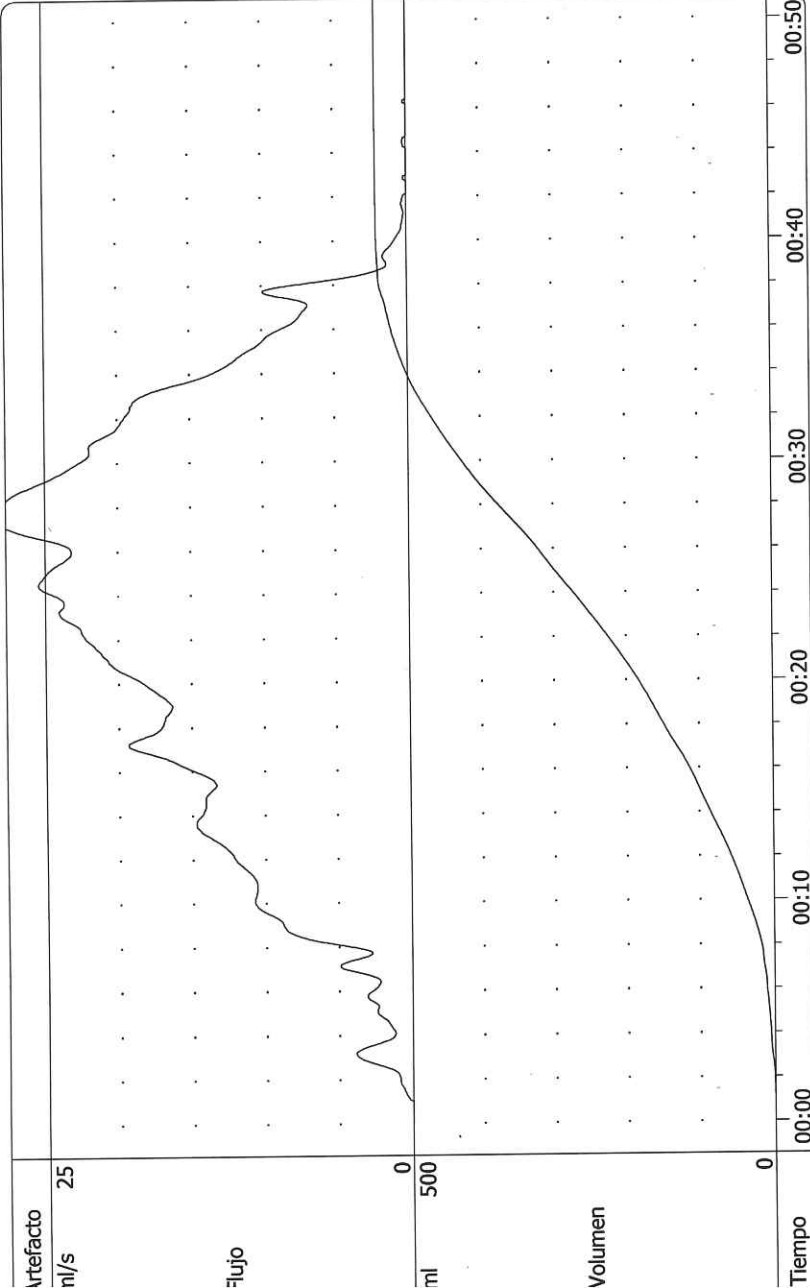

Resultados

Flujo medio : 12,9 ml/s
 Flujo máximo : 28,6 ml/s
 Tiempo a flujo máximo : 26,5 s
 Volumen vaciado : 544,0 ml
 Tiempo de flujo : 40,3 s
 Tiempo de vaciado : 40,8 s
 Intervalos : 1

Comentarios
