



Ruhsat No: R-1102(12.05.2025)

Kurum Adı : BİREYSEL
T.C. Kimlik No : 39*****10
Adı Soyadı : COŞKUN DENİZ
Cinsiyet / Yaş : Erkek / 42
Doğum Tarihi : 03.08.1983
Sicil No :

Protokol No : K9196
Sonuç Tarihi : 29.01.2026 11:45
Numune Alma Tarihi : 29.01.2026 11:38



Radyoloji

PA Akciğer Grafide(KV: 75 / Ma: 160);

Kardiyotorasik oran normal sınırlardadır.

Mediastinal vasküler yapılar normal konfigürasyonda izlenmektedir.

Her iki hilus ve üst mediasten genişliği olağandır.

Her iki akciğer havalanma ve damarlanması normaldir.

Her iki akciğerde aktif enfeksiyöz bulgu saptanmamıştır.

Toraks duvarını oluşturan kemik yapılar normaldir.

Kosta frenik sinüsler ve kardio frenik sinüsler açıktır.

Diafram konturları muntazamdır.

SONUÇ: Normal sınırlarda PA Akciğer Grafisi.

Dr. Hakan KUYUMCU

Radyodiagnostik Uzmanı

İht. No: 52888 / 84691

Diy. No: 2747

Rapor elektronik ortamda onaylanmıştır.



Odyogram



Kurum Adı : BİREYSEL
T.C. Kimlik No : 39*****10
Adı Soyadı : COŞKUN DENİZ
Cinsiyet / Yaş : Erkek / 42
Doğum Tarihi : 03.08.1983
Sicil No :


Protokol No : K9196
Sonuç Tarihi : 29.01.2026 11:59
Numune Alma Tarihi : 29.01.2026 11:38




39*****10

ODYOGRAM SONUCU

Sağ Kulak İşitme Değerlendirme Grafiği

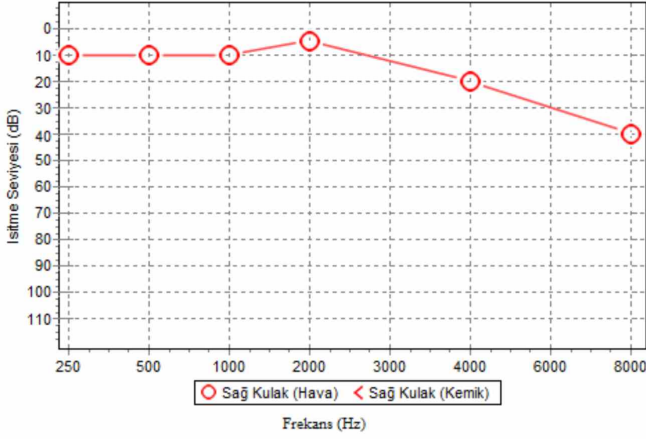

Sol Kulak İşitme Değerlendirme Grafiği

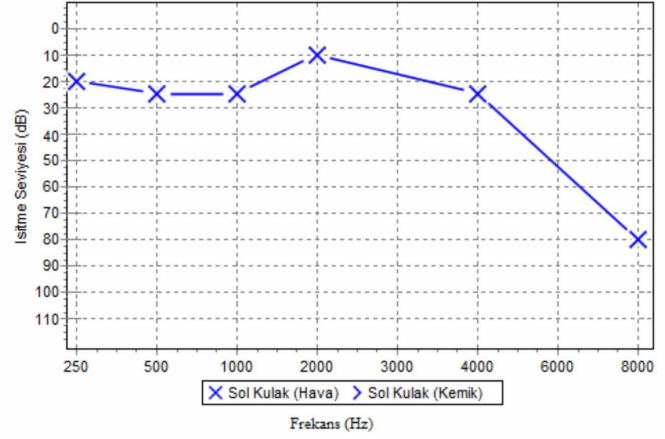

Sağ Kulak	250	500	1000	2000	4000	6000	8000	Ortalama
Hava	10	10	10	5	20		40	8

Sol Kulak	250	500	1000	2000	4000	6000	8000	Ortalama
Hava	20	25	25	10	25		80	20

Sonuç: Sağ kulak konuşma frekanslarında normal sınırlardadır. Fakat, tiz frekanslarda işitme gücü görülmektedir.
- Sol kulak konuşma frekanslarında normal sınırlardadır. Fakat, tiz frekanslarda işitme gücü görülmektedir.



Op.Dr.Şükrü SUBAŞI
KBB Uzmanı
Dip.No:8826 Dip.Tes.No:61451

Rapor elektronik ortamda onaylanmıştır.



Hasta Verileri

Hasta Kimliği	57735	Yaş	42
Soyadı	DENİZ	Cinsiyet	E
Adı	COŞKUN	Boy	182 cm
Doğum tarihi	3.08.1983	Ağırlık	100 kg
Etnik grup	Beyaz	BMI	30,19
Sigara	Sigara içen	Paket Yılı	00
Worklist			

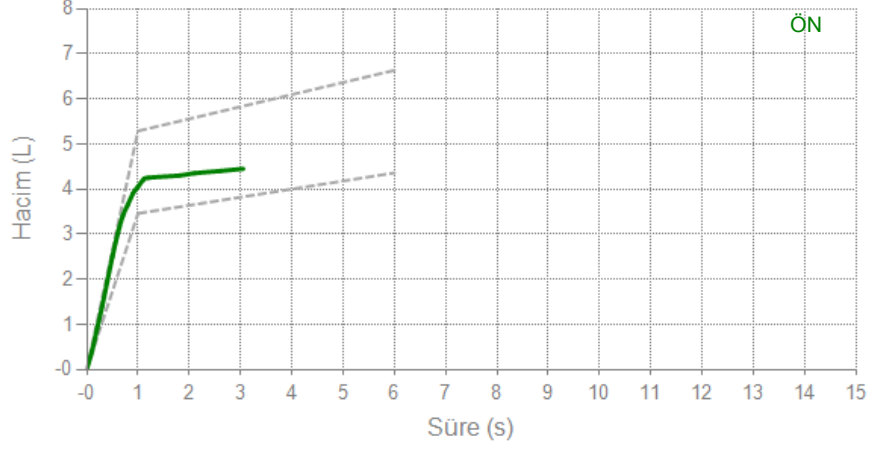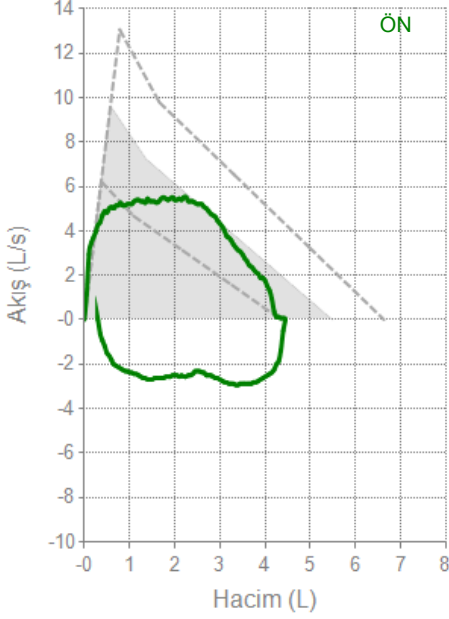

Kalite Kontrol Derecesi ÖN: F

Kabul Edilebilir Denemeler: 0

Yorum

Normal spirometri

Deneme tarihi 29.01.2026 11:19

Parametreler	LLN	Tah.	ÖN	%Tah.	Z-Puanı	TAH#1	TAH#2	TAH#3
FVC	L	4,36	5,49	4,43	80,62	-1,54	4,43	
FEV1	L	3,46	4,37	4,13	94,46	-0,44	4,13	
FEV1/FVC	%	69,55	80,00	93,20	116,51	2,54	93,20	
FEV6	L	4,36	5,49	4,43	80,62	-1,54	4,43	
FEV1/FEV6	%	-	-	-	-	-	-	
PEF	L/s	6,23	9,64	5,58	57,85	-1,96	5,58	
FEF2575	L/s	2,38	4,14	5,00	120,74	0,67	5,00	
FET	s	-	6,00	3,05	50,83	-	3,05	
ELA	Years	-	42	50	117,67	-	50	
FEV1/VC	%	-	-	-	-	-	-	

BTPS 1,087 - Sıcaklık: 26 °C (78 °F) - Tahmin edildi: GLI - Konum: Belirtilmemiş

Sonuç / Tıbbi rapor

Normal spirometri

Doctor Signature

Uzm.Dr. Suat KONUK
Dip. Tes. No: 80446-120129
Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Technician Signature

Minispi



lan cihaz
K08688

EKG Raporu

Oluşturma zamanı : 2026-01-29 16:29:27


ID : 57739 HR : 63 bpm
İsim : COSKUN,DENİZ P : 122 ms
Cinsiyet : E PR : 213 ms
Yaş : 42 Yıl QRS : 104 ms
Departman : QT/QTcHOD : 463/468 ms
Yatak No : P/QRS/T : -32768/-32768/-32768 °
RV5/SV1 : 1.342/0.510 mV
RV5+SV1 : 1.852 mV

Yorumlar:
Normal EKG



Dr. Sadettin TIRYAK
K. Hastalıkları Uzmanı
Dip Tes. No: 12363
Uzm. Tesis No: 20219
İlg. Y.H. Sorumlusu

EKG'DE MAJOR BİR BULGUYA RASTLANMADI.

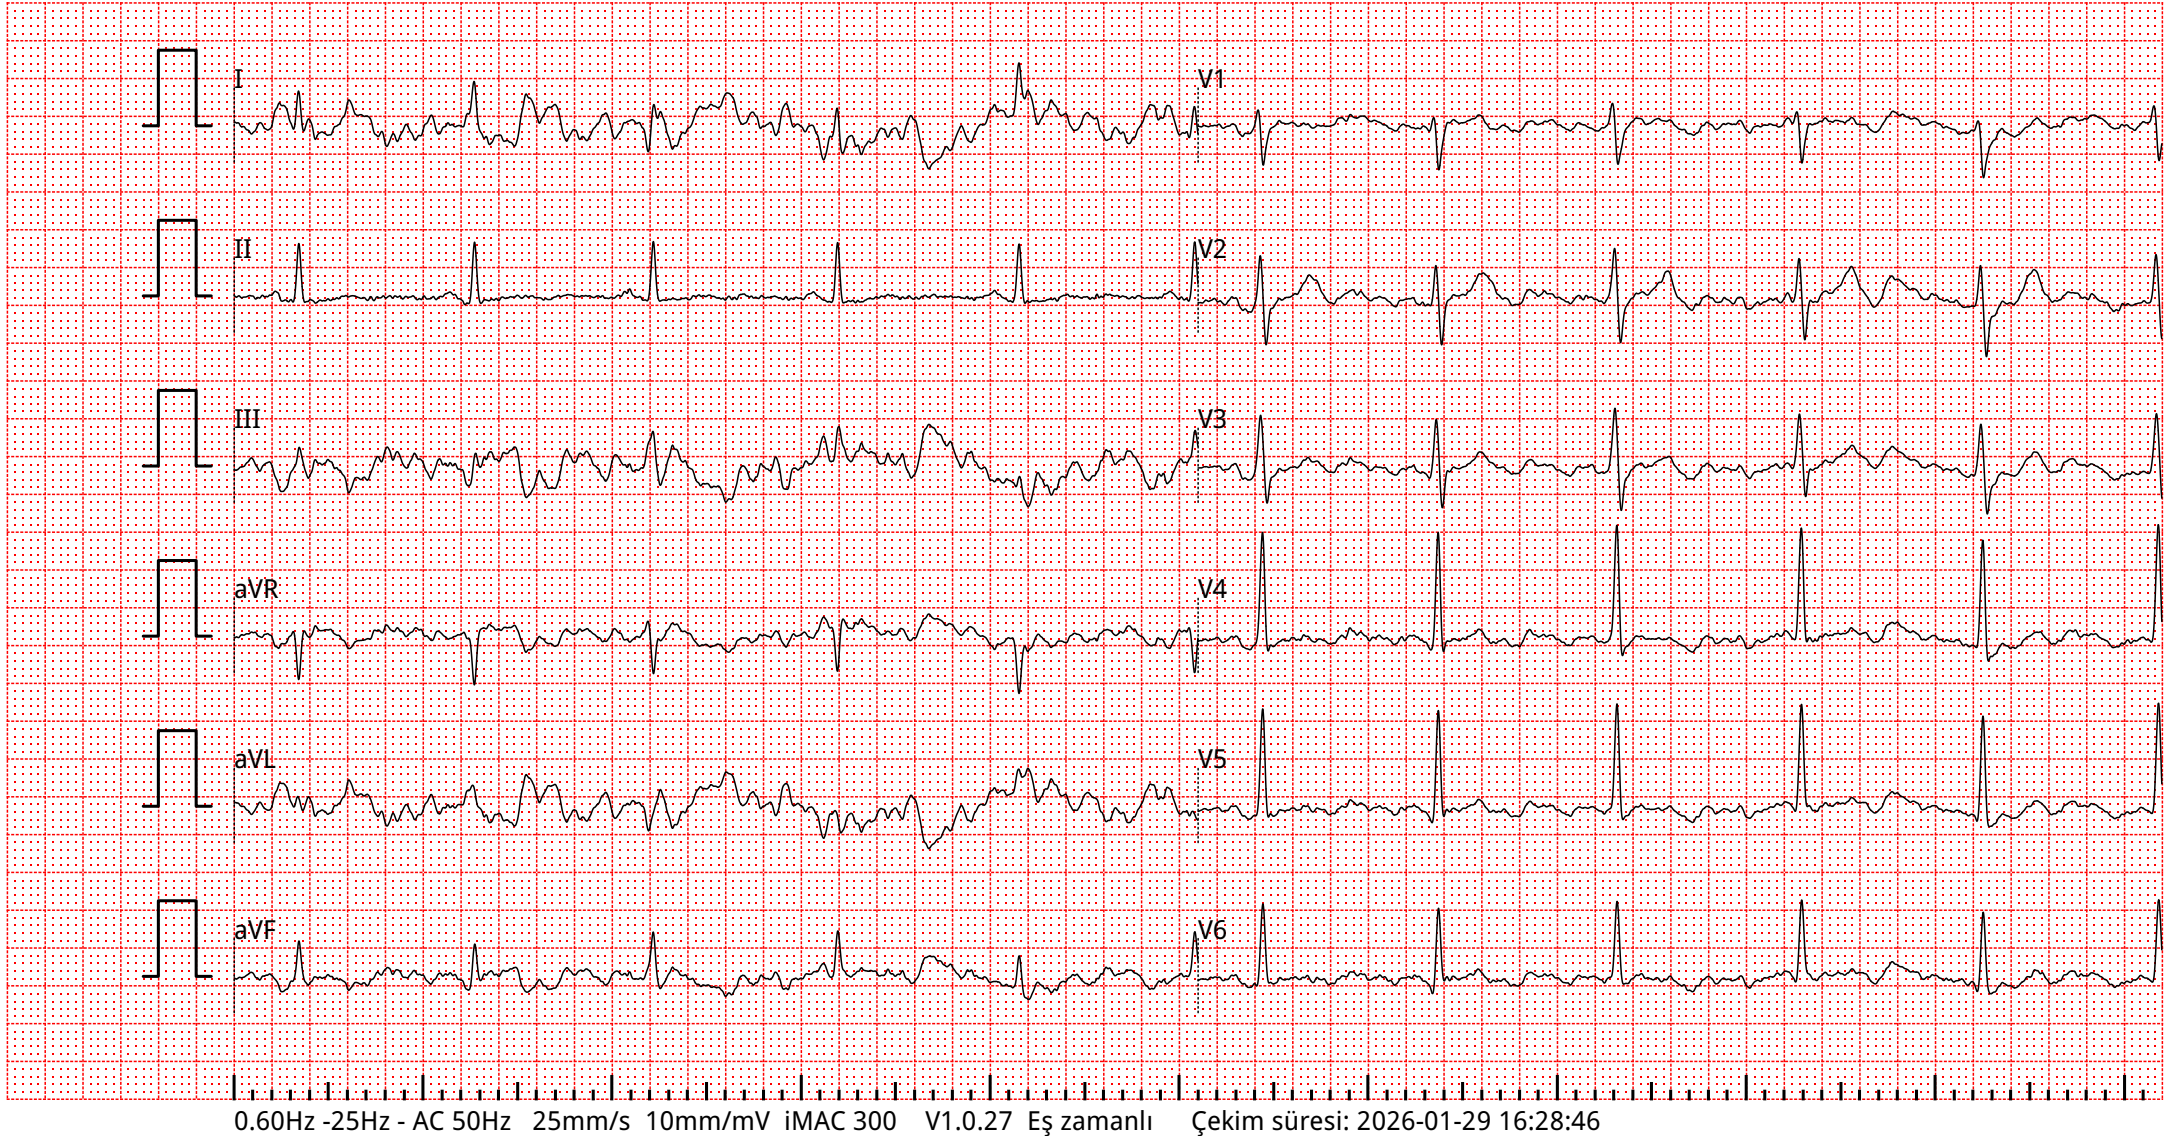



Ruhsat No: 40(01.02.2016)

Kurum Adı : BİREYSEL
T.C. Kimlik No : 39*****10
Adı Soyadı : COŞKUN DENİZ
Cinsiyet / Yaş : Erkek / 42
Doğum Tarihi : 03.08.1983
Sicil No :

Protokol No : K9196
Numune İstem Tarihi : 29.01.2026 11:38
Numune Kabul Tarihi : 29.01.2026 11:51
Onay Tarihi : 29.01.2026 11:51

39*****10

Hematoloji

Test Adı	Sonuç	HL	Birim	Referans Aralığı
Hemogram (Dışlab - Abacus)				
WBC	7,59		10 ³ /mm ³	3,50 - 10
RBC	↑ 5,72	H	10 ⁶ /mm ³	3,50 - 5,50
HGB	↑ 17,1	H	g/dL	11 - 17
HCT	↑ 52,28	H	%	35 - 52
MCV	91,0		µm ³	75 - 98
MCH	29,8		Pg	27 - 32
MCHC	32,6		g/dL	30 - 35
PLT	236,0		10 ³ /mm ³	150 - 400
MPV	↓ 7,8	L	µm ³	8 - 15
%LYM	38,7		%	25 - 40
%MON	5,4		%	3 - 7
%GRA	55,9		%	50 - 75
#LYM	2,94		10 ³ /mm ³	1,30 - 12
#MON	0,41		10 ³ /mm ³	0,15 - 0,70
#GRA	4,25		10 ³ /mm ³	2,50 - 7,50
RDWc	14,4		%	
PCT	0,18		g/dL	
PDWc	34,5		fL	


Uzm.Dr. Erden ÖZ
Enfeksiyon Hastalıkları
Klinik Mikrobiyoloji Uzm.
Diploma Tescil No:23415

