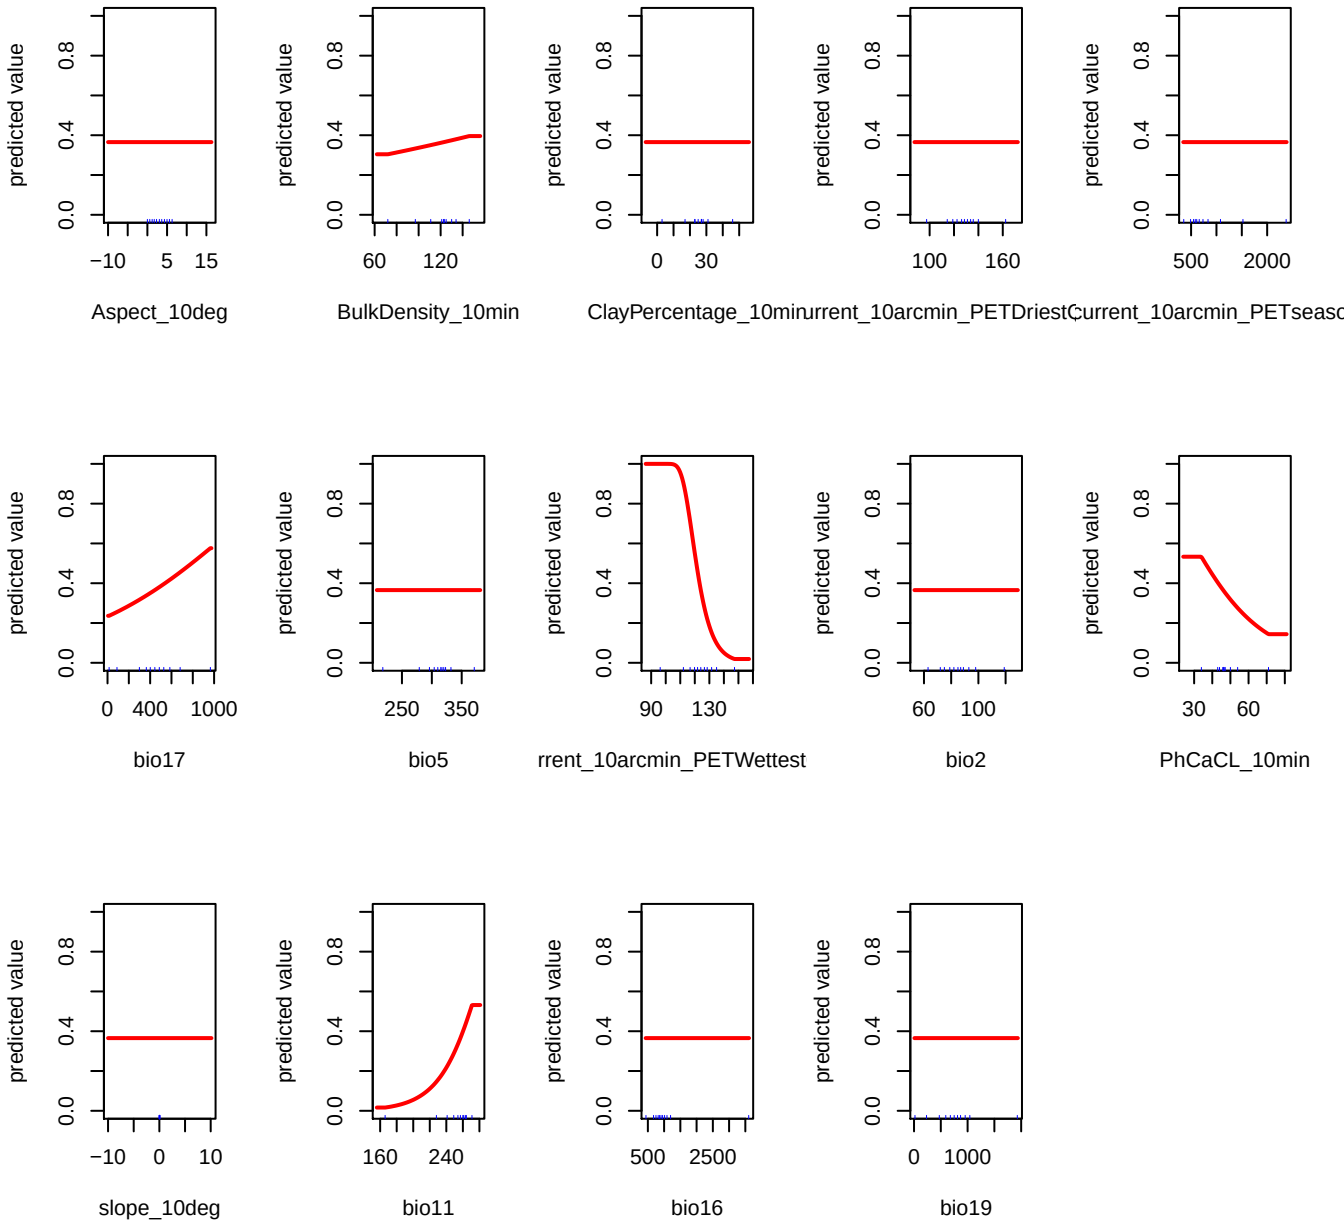
predicted value
0.0
0.4
0.8
−10 5 15
Aspect_10deg
60 120
BulkDensity_10min
0 30
ClayPercentage_10min
100 160
rrent_10arcmin_PETDriest
500 2000
Current_10arcmin_PETseaso
0 400 1000
bio17
250 350
bio5
90 130
rrent_10arcmin_PETWettest
60 100
bio2
30 60
PhCaCL_10min
−10 0 10
slope_10deg
160 240
bio11
500 2500
bio16
0 1000
bio19