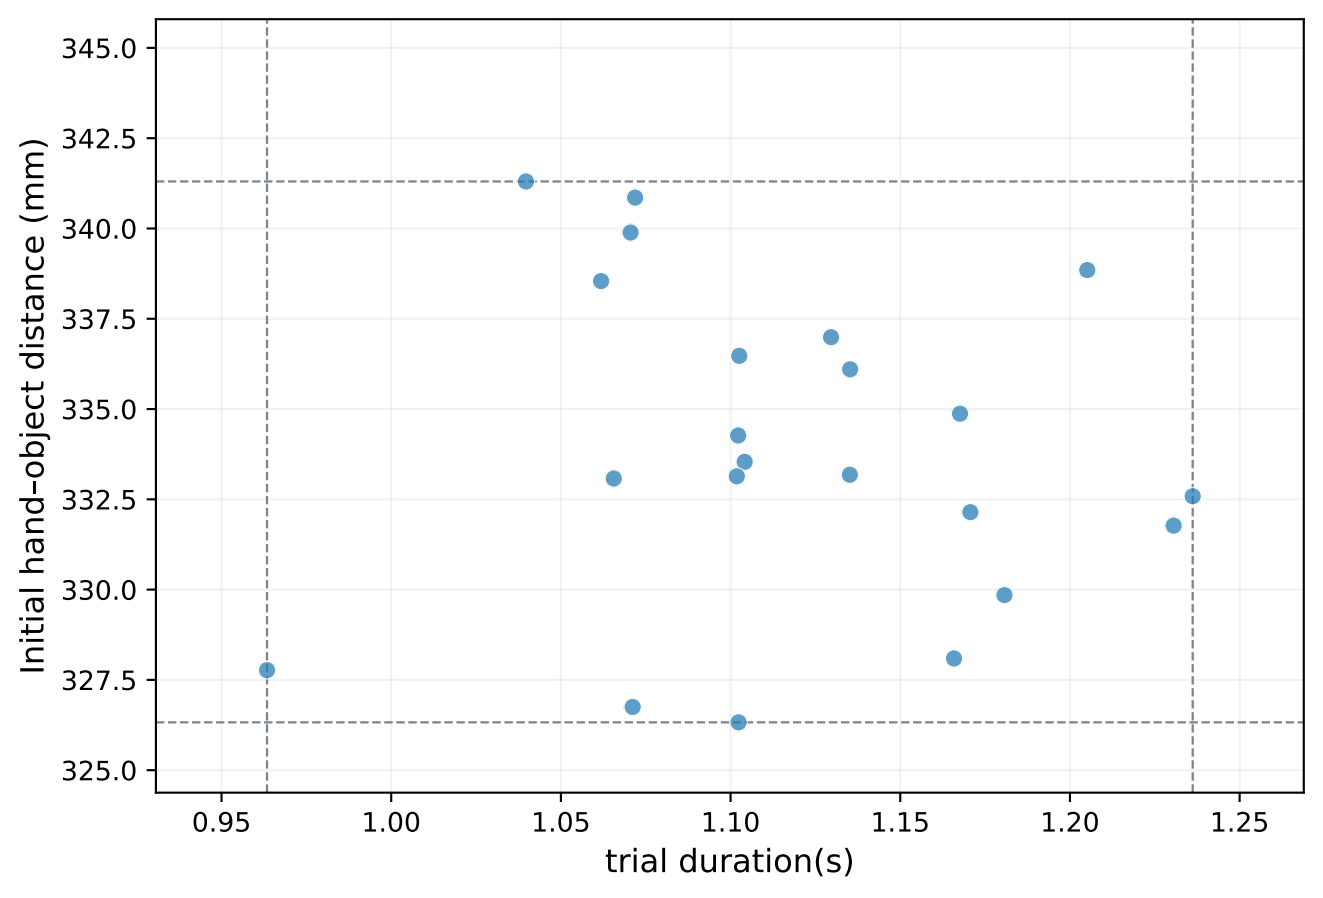
345.0
342.5
340.0
337.5
335.0
332.5
330.0
327.5
325.0
Initial hand–object distance (mm)
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
trial duration(s)