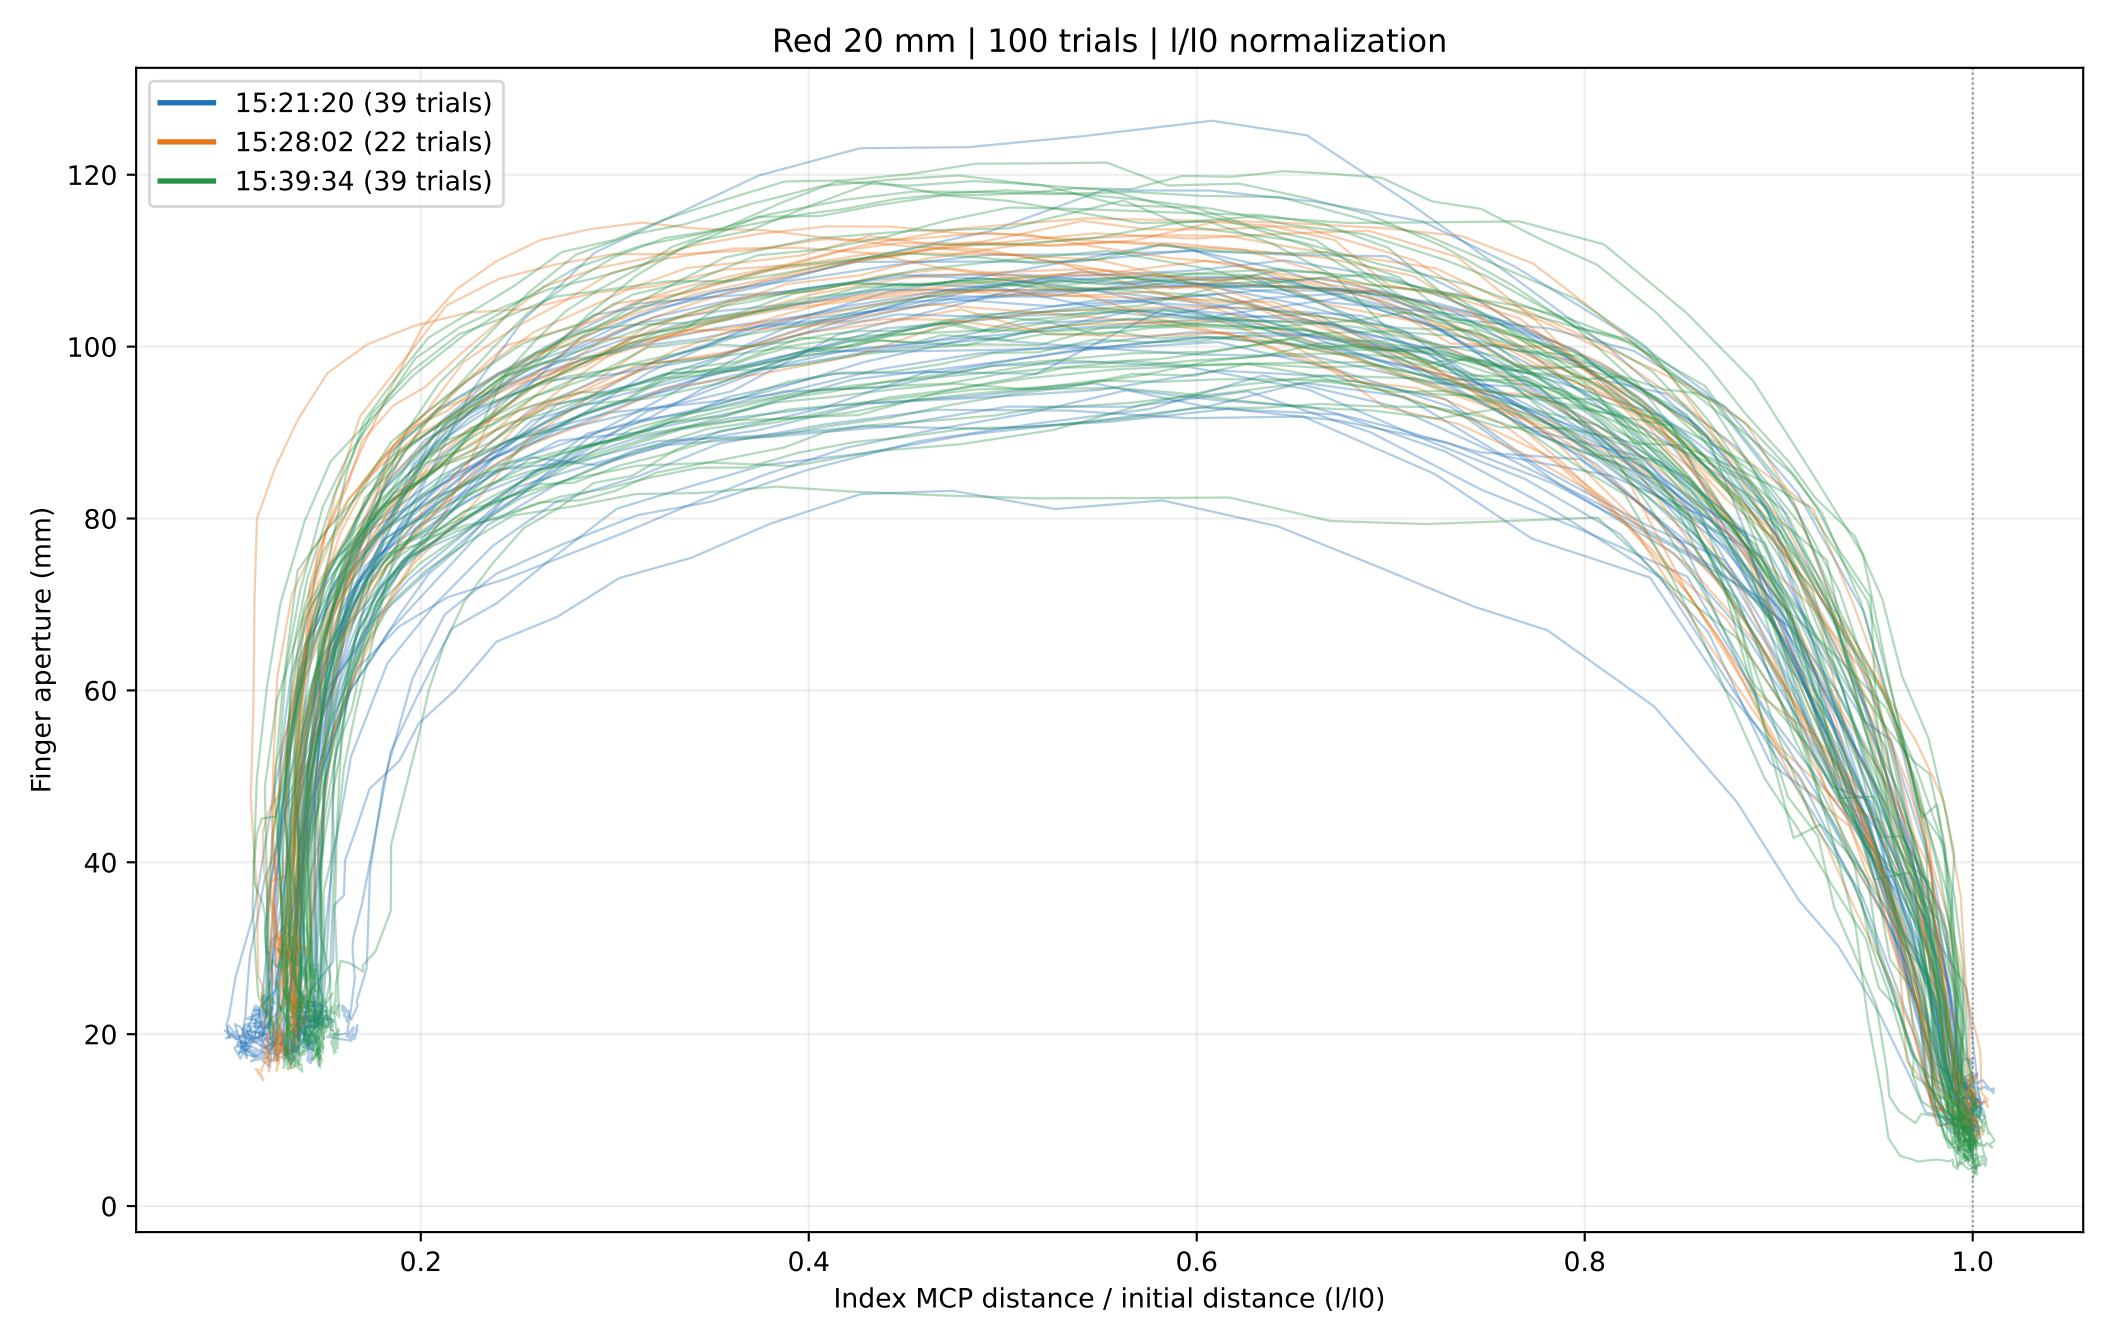

Red 20 mm | 100 trials | l/l0 normalization
15:21:20 (39 trials)
15:28:02 (22 trials)
15:39:34 (39 trials)
Finger aperture (mm)
0
20
40
60
80
100
120
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Index MCP distance / initial distance (l/l0)