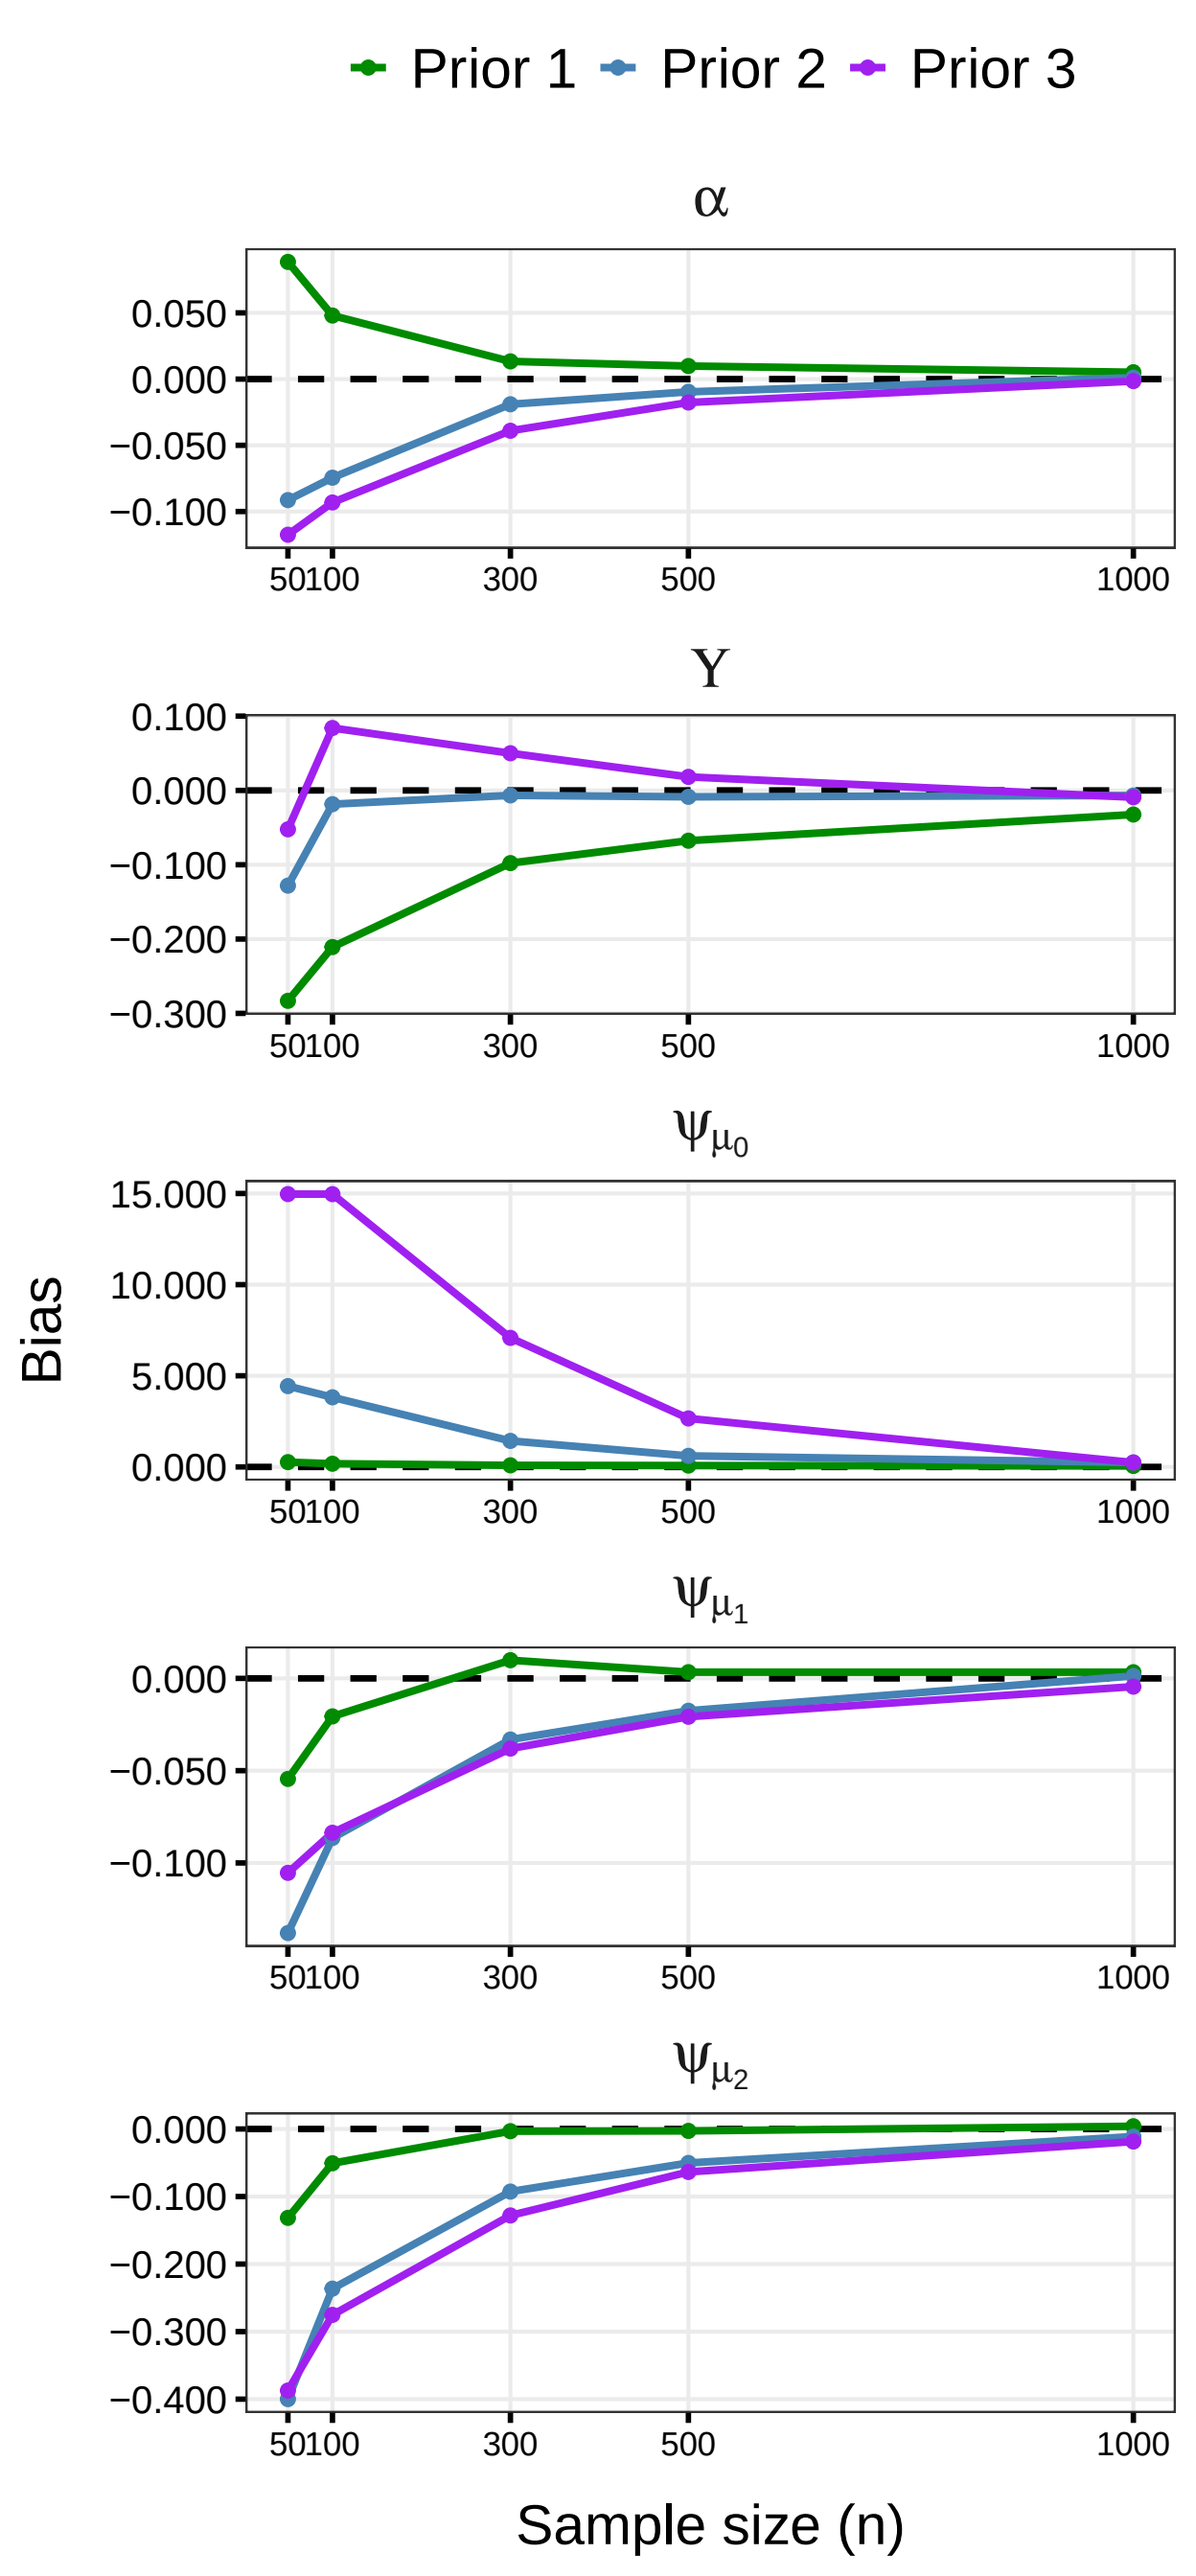
Prior 1
Prior 2
Prior 3
α
0.050
0.000
−0.050
−0.100
Y
0.100
0.000
−0.100
−0.200
−0.300
ψ_{μ_0}
15.000
10.000
5.000
0.000
ψ_{μ_1}
0.000
−0.050
−0.100
ψ_{μ_2}
0.000
−0.100
−0.200
−0.300
−0.400
50100
300
500
1000
Bias
Sample size (n)