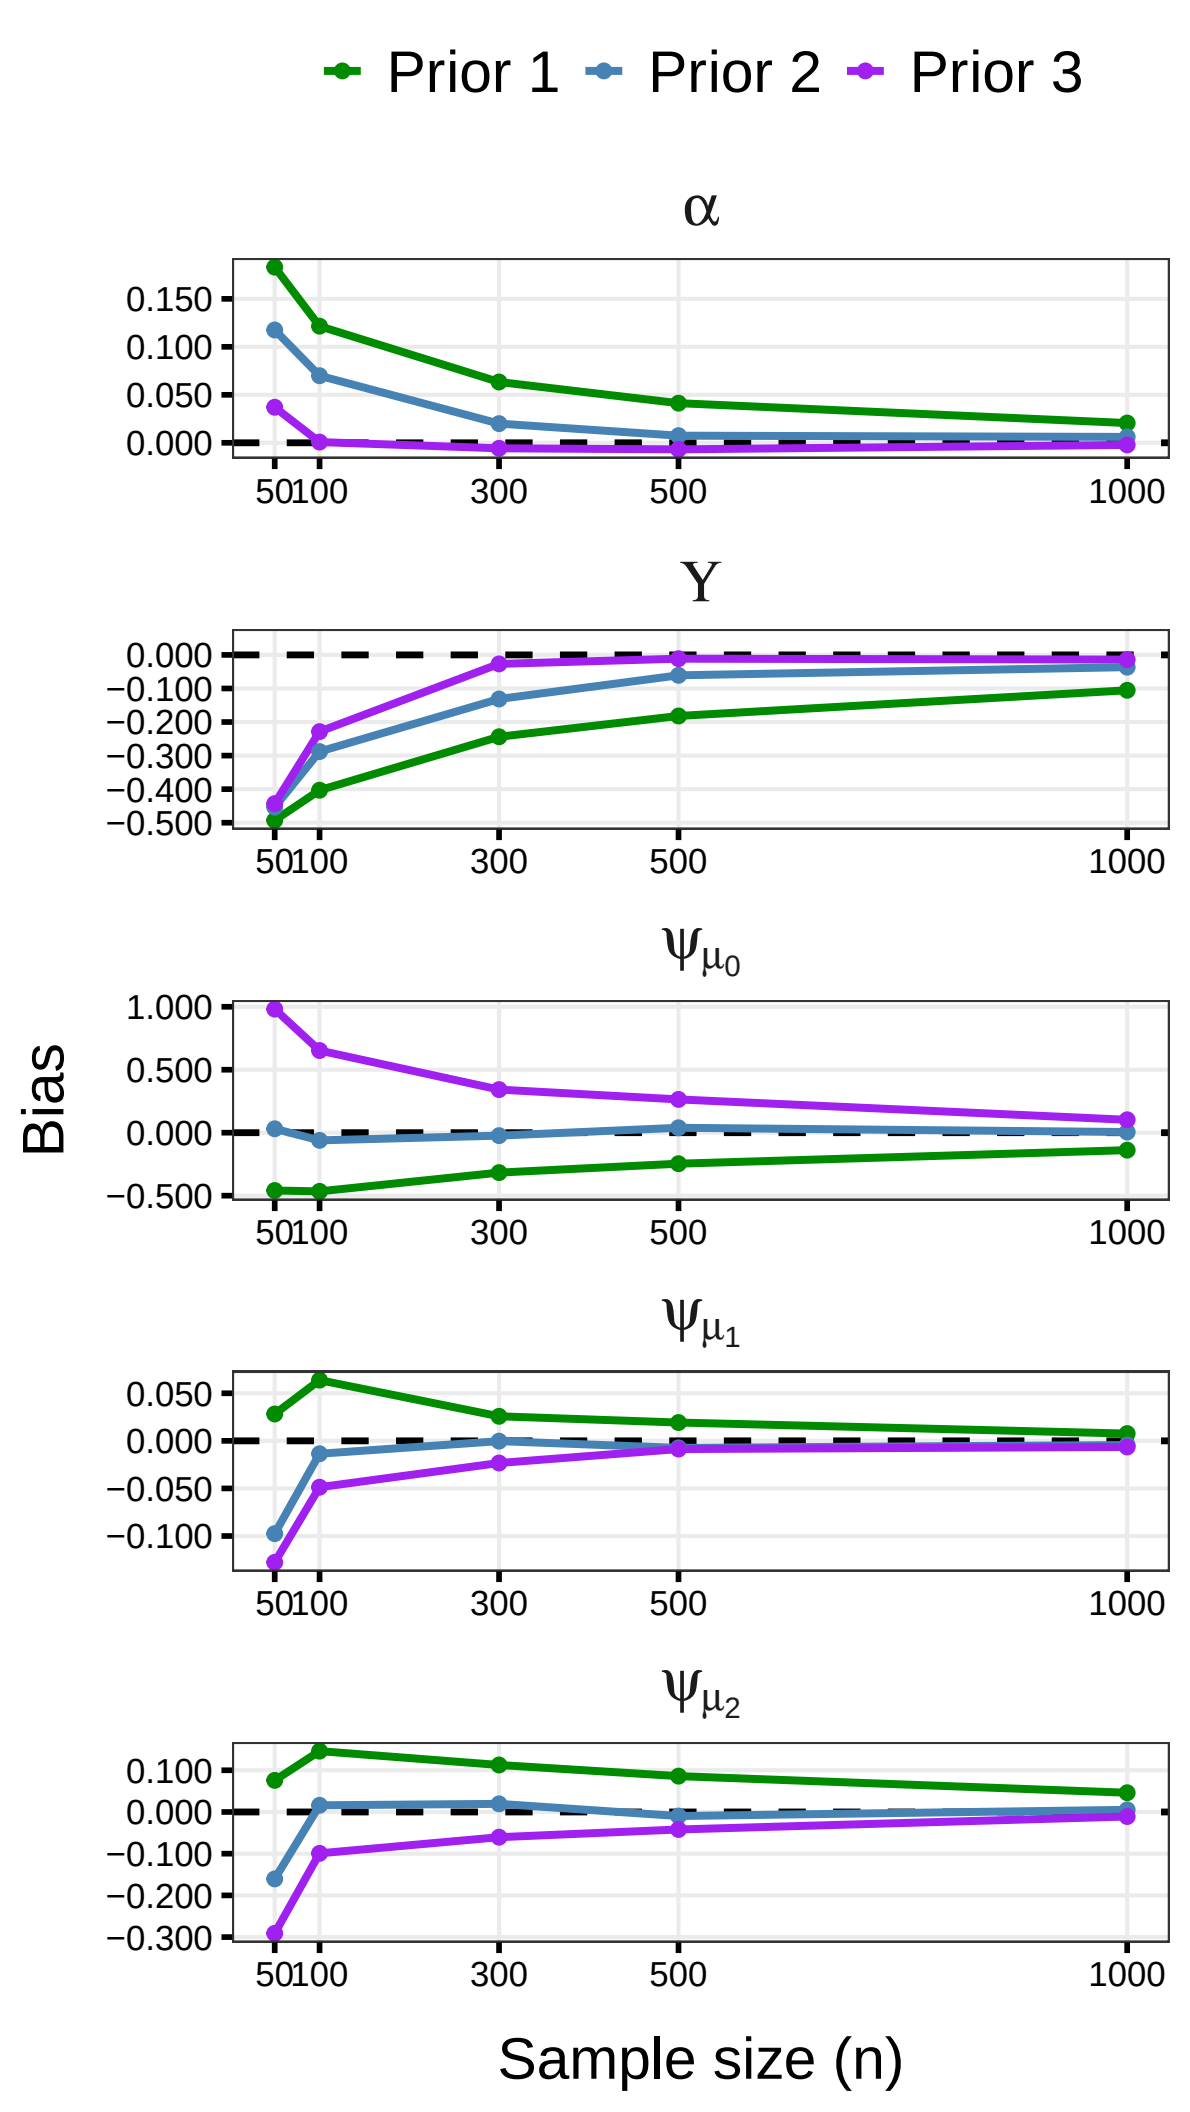
Prior 1
Prior 2
Prior 3
α
0.150
0.100
0.050
0.000
Y
0.000
−0.100
−0.200
−0.300
−0.400
−0.500
ψμ0
1.000
0.500
0.000
−0.500
ψμ1
0.050
0.000
−0.050
−0.100
ψμ2
0.100
0.000
−0.100
−0.200
−0.300
50100
300
500
1000
Bias
Sample size (n)