



# Curva de Calibración

## Dataton 3.0 - MINSA Perú

### Análisis Completo de Calibración - NutriSenseIA

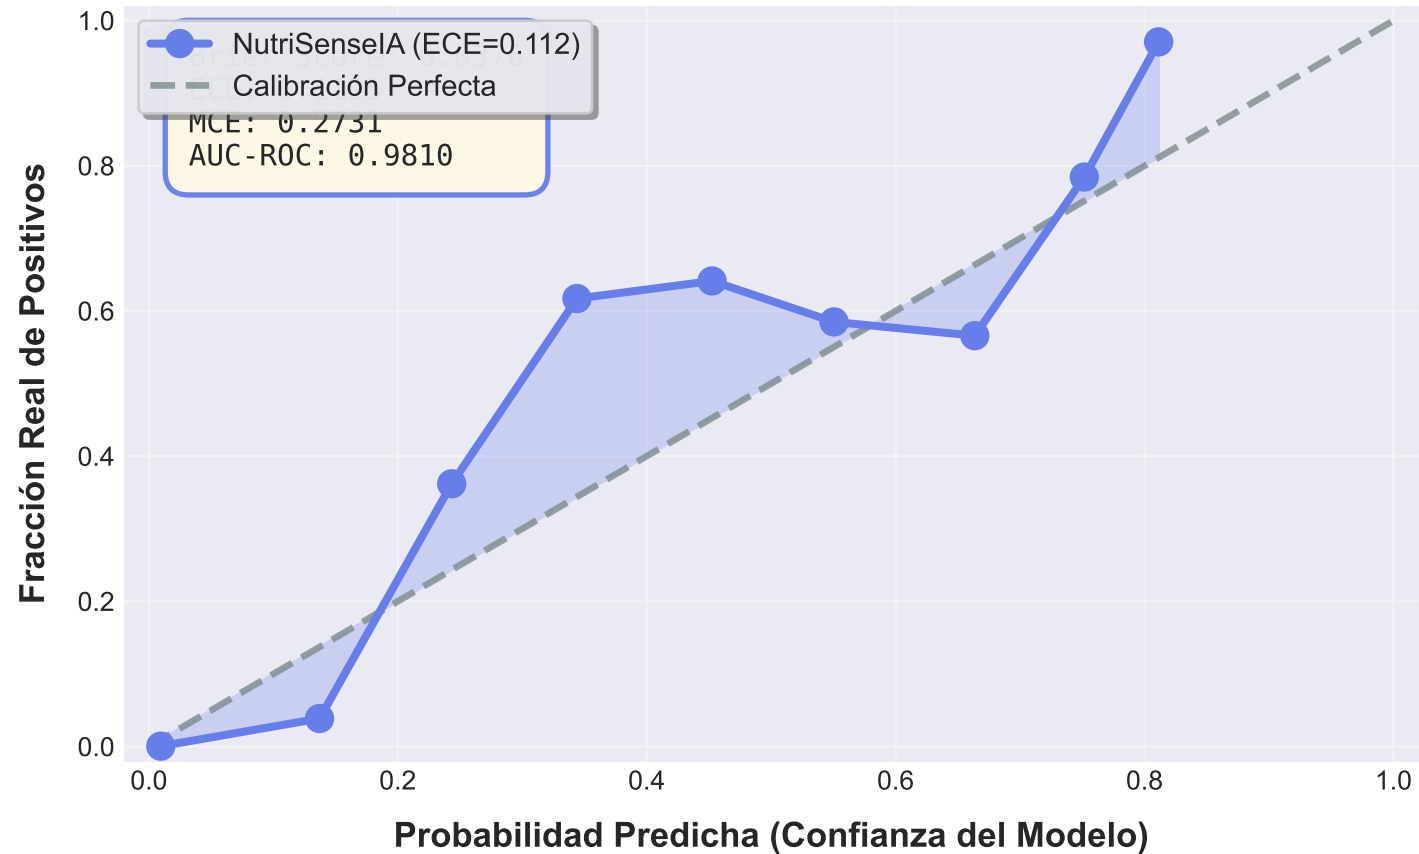

### Distribución de Probabilidades por Clase

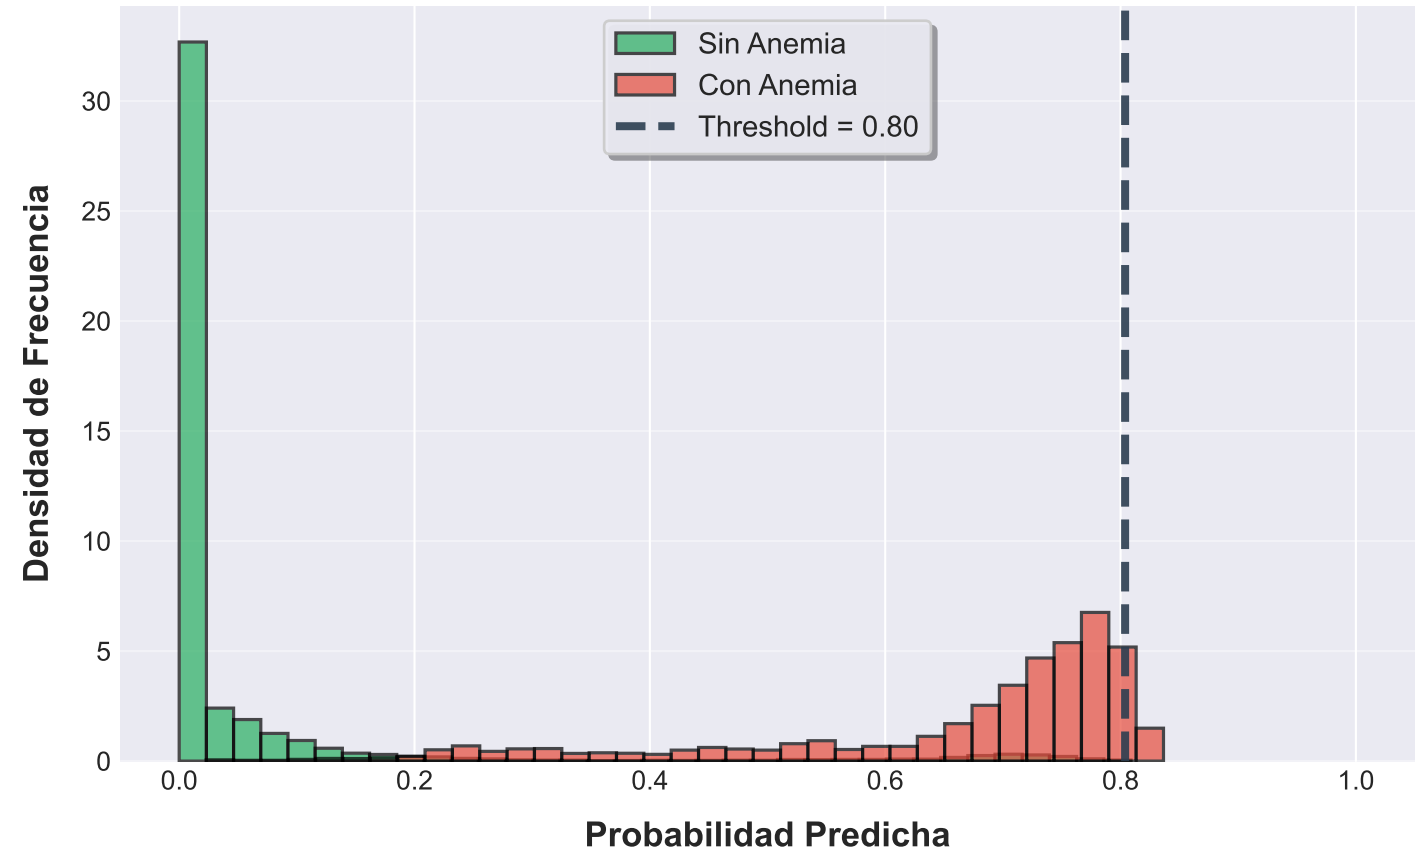

### Tabla de Calibración por Decil de Probabilidad

Rango Prob.	N° Casos	Prob. Media	Frac. Real	Error
[0.00, 0.10)	39,225	0.010	0.001	0.009
[0.10, 0.20)	2,069	0.137	0.039	0.099
[0.20, 0.30)	873	0.243	0.362	0.119
[0.30, 0.40)	397	0.344	0.617	0.273
[0.40, 0.50)	474	0.453	0.641	0.189
[0.50, 0.60)	730	0.550	0.585	0.034
[0.60, 0.70)	1,622	0.664	0.566	0.098
[0.70, 0.80)	3,996	0.752	0.785	0.033
[0.80, 0.90)	614	0.811	0.971	0.159

### Matriz de Confusión (n = 50,000 casos)

