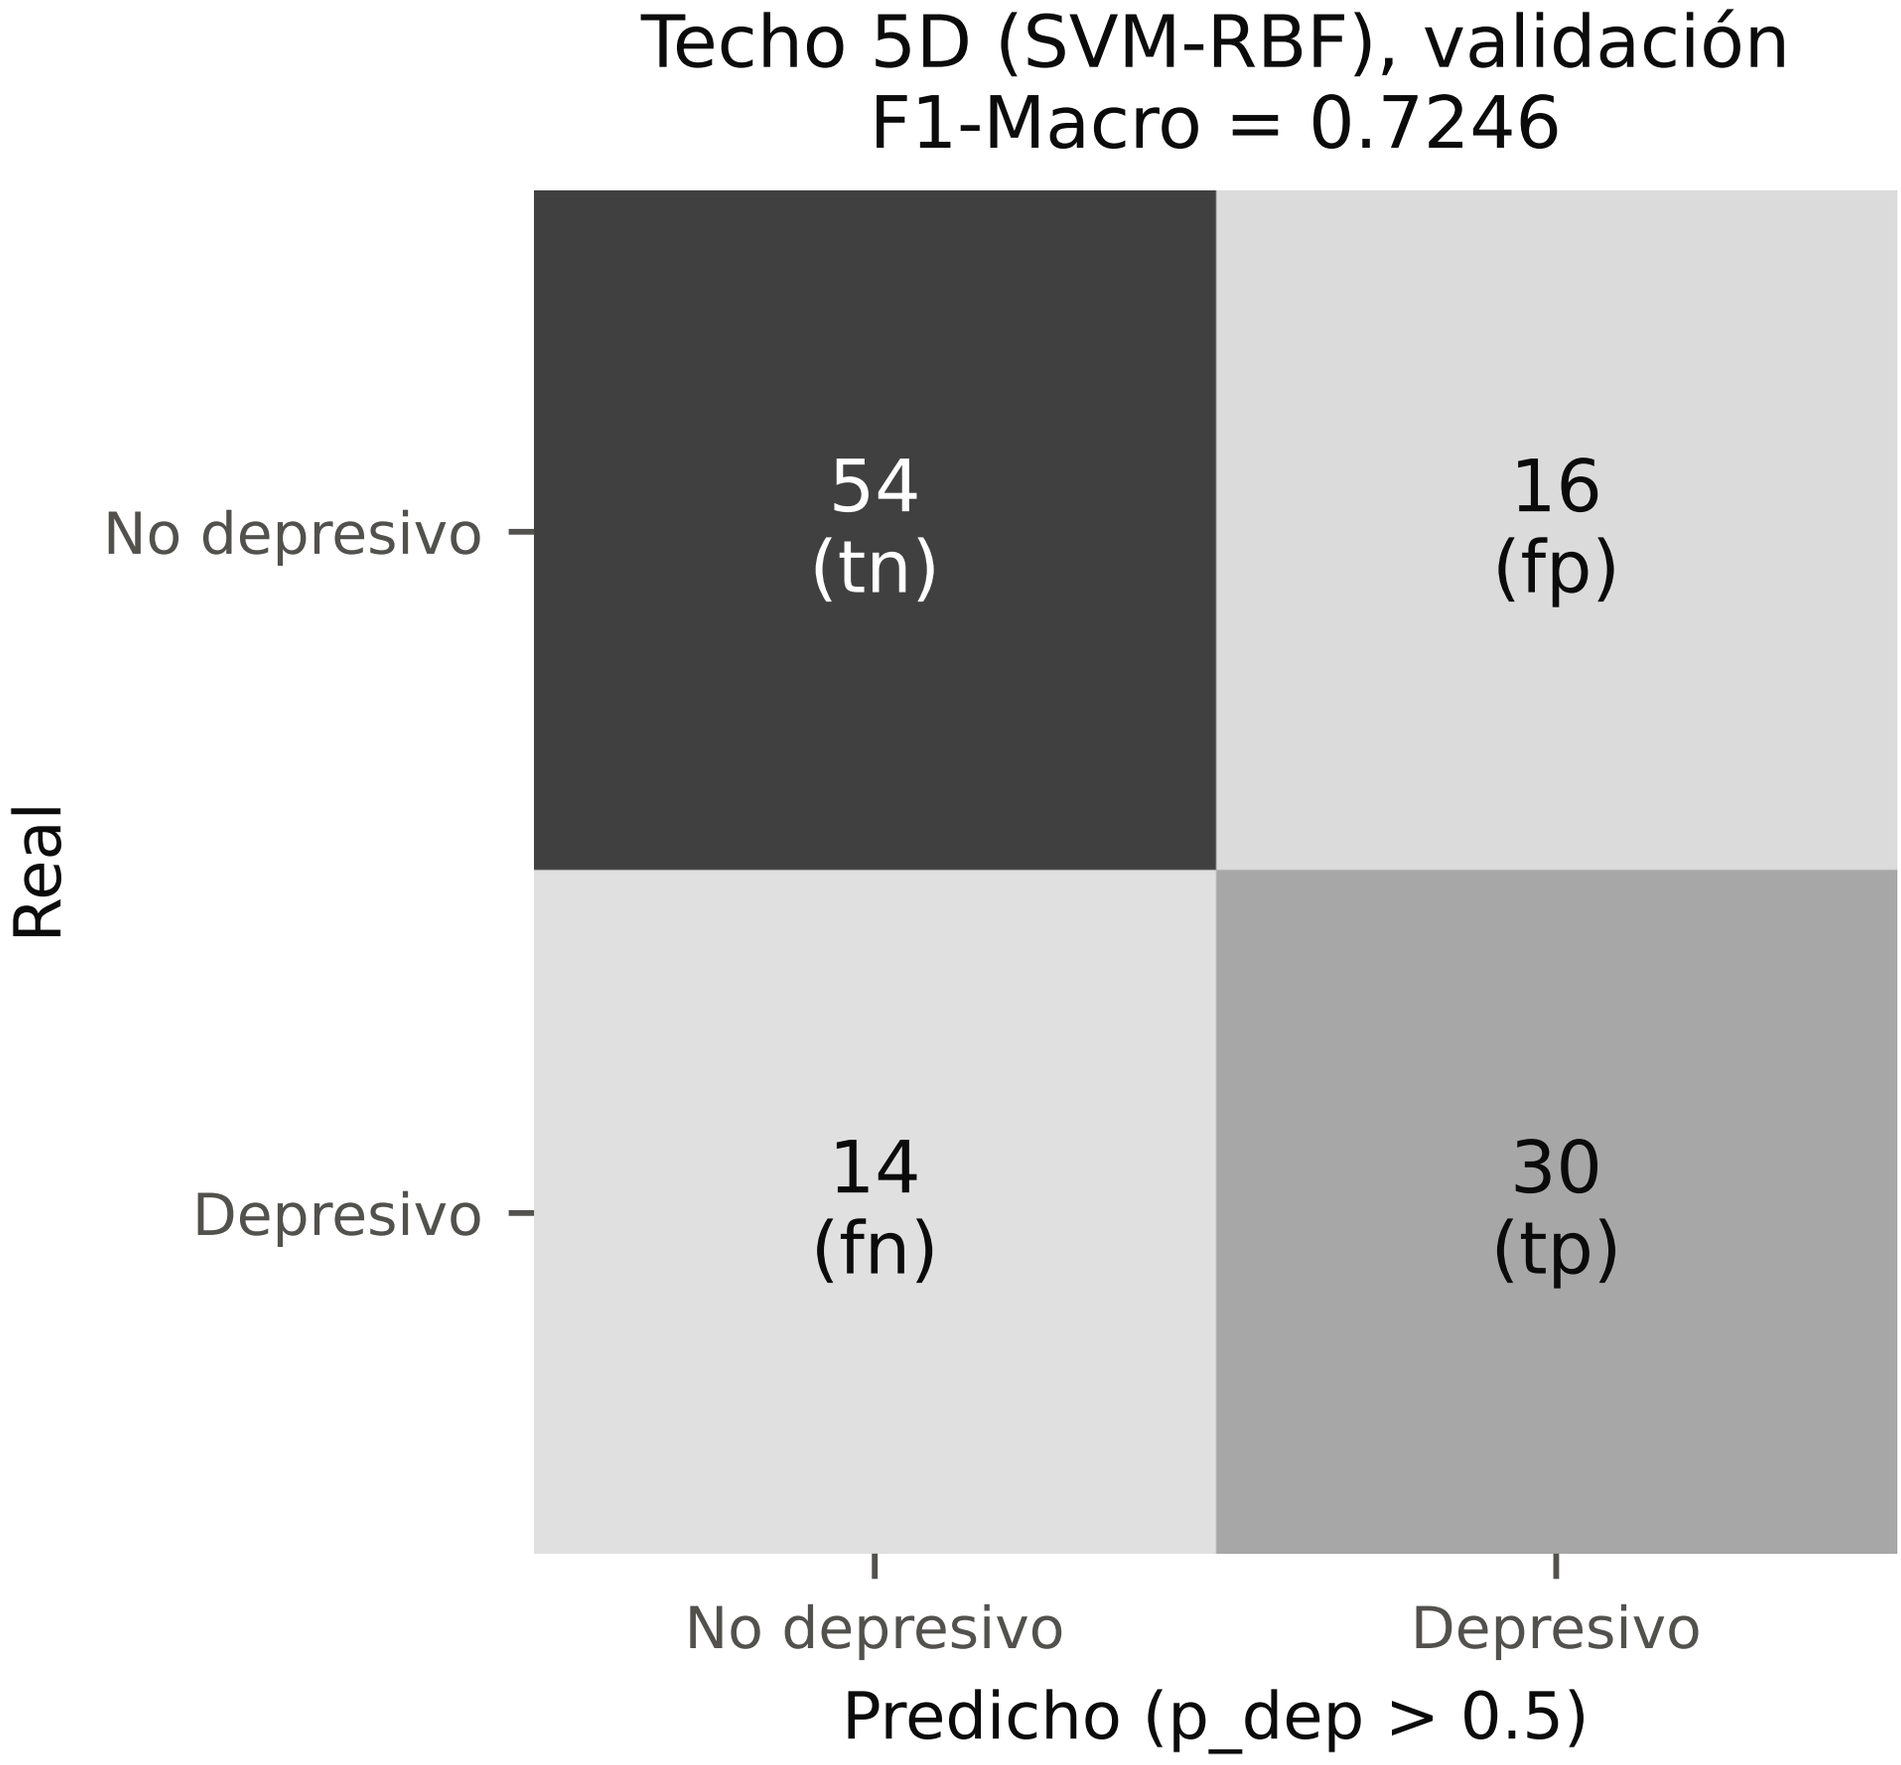
Techo 5D (SVM-RBF), validación
F1-Macro = 0.7246
54
(tn)
16
(fp)
14
(fn)
30
(tp)
No depresivo
Depresivo
Real
No depresivo
Depresivo
Predicho (p_dep > 0.5)