


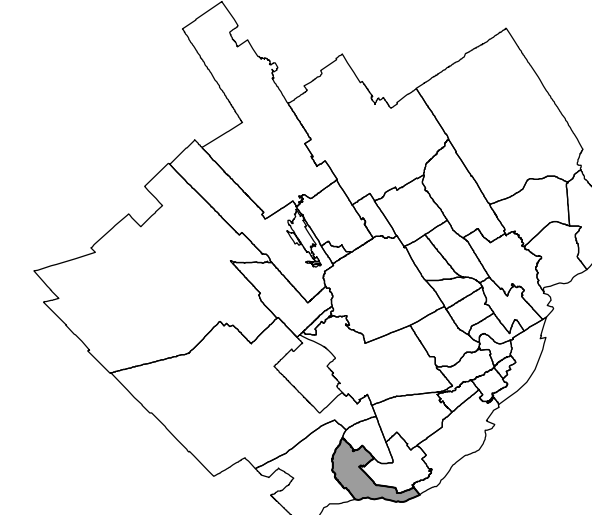

LÉGENDE

-  Limite de zone
-  Butte écran
- Mur anti-bruit
-  Écran visuel
-  Zone tampon
-  Autoroute
-  Voie ferrée
- Cours d'eau, lacs ou étangs à débit régulier

LISTE DES AMENDEMENT

NUMÉRO DU RÈGLEMENT	DESSINÉ PAR	EN VIG.
R.C.A.3V.Q. 4	M.M.	2010-
R.C.A.3V.Q. 24	M.M.	2010-
R.C.A.3V.Q.84	M.M.	2011-
R.C.A.3V.Q.139	M.M.	2013-
R.C.A.3V.Q.283	M.M.	2020-
R.C.A.3V.Q.312	S.R.	2022-
R.V.Q.3216	S.R.	2024-
R.C.A.3V.Q.355	S.R.	2025-

EN VIGUEUR LE : 2025-01-30

ÉCHELLE

PLAN N°

USAGES AUTORISÉS								
HABITATION			Type de bâtiment					
			Isolé	Jumelé	En rangée			
			Nombre de logements autorisés par bâtiment					
H1	Logement	Minimum	1	1	0	Localisation		Projet d'ensemble
		Maximum	2	2	0			
RÉCRÉATION EXTÉRIEURE								
R1	Parc							
NORMES DE LOTISSEMENT								
DIMENSIONS GÉNÉRALES		Superficie		Largeur		Profondeur minimale		
		minimale	maximale	minimale	maximale			
				11 m				
DIMENSIONS PARTICULIÈRES								
H1	Jumelé 1 à 2 logements			8 m				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES								
La largeur minimale d'un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de 9,0 mètres lorsque la ligne avant de lot de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres - article 321								
BÂTIMENT PRINCIPAL								
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL		Largeur minimale		Hauteur		Nombre d'étages		Pourcentage minimal de grands logements
		mètre	%	minimale	maximale	minimal	maximal	2 ch. ou + ou 85m² ou + 3 ch. ou + ou 105m² ou +
DIMENSIONS GÉNÉRALES					12 m		2	
NORMES D'IMPLANTATION		Marge avant	Marge latérale	Largeur combinée des cours latérales		Marge arrière	POS minimal	Pourcentage d'aire verte minimale
NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES		6 m	3 m			7.5 m		30 %
NORMES DE DENSITÉ		Superficie maximale de plancher				Nombre de logements à l'hectare		
		Vente au détail		Administration		Minimal		Maximal
		Par établissement	Par bâtiment	Par bâtiment				
		Ru	3 E f	2200 m²	2200 m²	1100 m²		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES								
Calcul de la hauteur maximale d'un bâtiment sur un terrain en pente - article 340								
Calcul de la profondeur de la marge avant à partir de l'axe du chemin Saint-Louis et cette profondeur est de 18 mètres - article 353.0.2								
La largeur minimale en mètres de la façade principale d'un bâtiment principal du groupe d'usages H1 logement dans un bâtiment jumelé est de 5,0 mètres, mesurée au niveau du rez-de-chaussée, parallèlement à la ligne de lot du côté de laquelle cette façade est située, en excluant une construction accessoire attachée - article 329								
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES								
TYPE								
Général								
GESTION DES DROITS ACQUIS								
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE								
Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15								
ENSEIGNE								
TYPE								
Type 1 Général								
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES								
Protection des arbres en milieu urbain - article 702								