ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ · 0B4CBD76-D508-47DE-B863-B5E1722B1568

ТП-177 / Т-1

Трансформатор · Отклонение от тепловой модели · Анализ `analysis-351b036db6bc0126f2f087c1`


SIMULATION · синтетический расчет · Время данных 24.07.2026, 10:40 · Версии: deterministic-thermal-0.1.0 / demo-policy-0.1.0

СОСТОЯНИЕ	ВРЕМЯ ДАННЫХ	РЕВИЗИЯ СЛУЧАЯ	РЕВИЗИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Закрыт	24.07.2026, 10:40	9	3

Температура с поправкой на нагрузку

Модель и наблюдение · 72 ч

Период: 72 часа

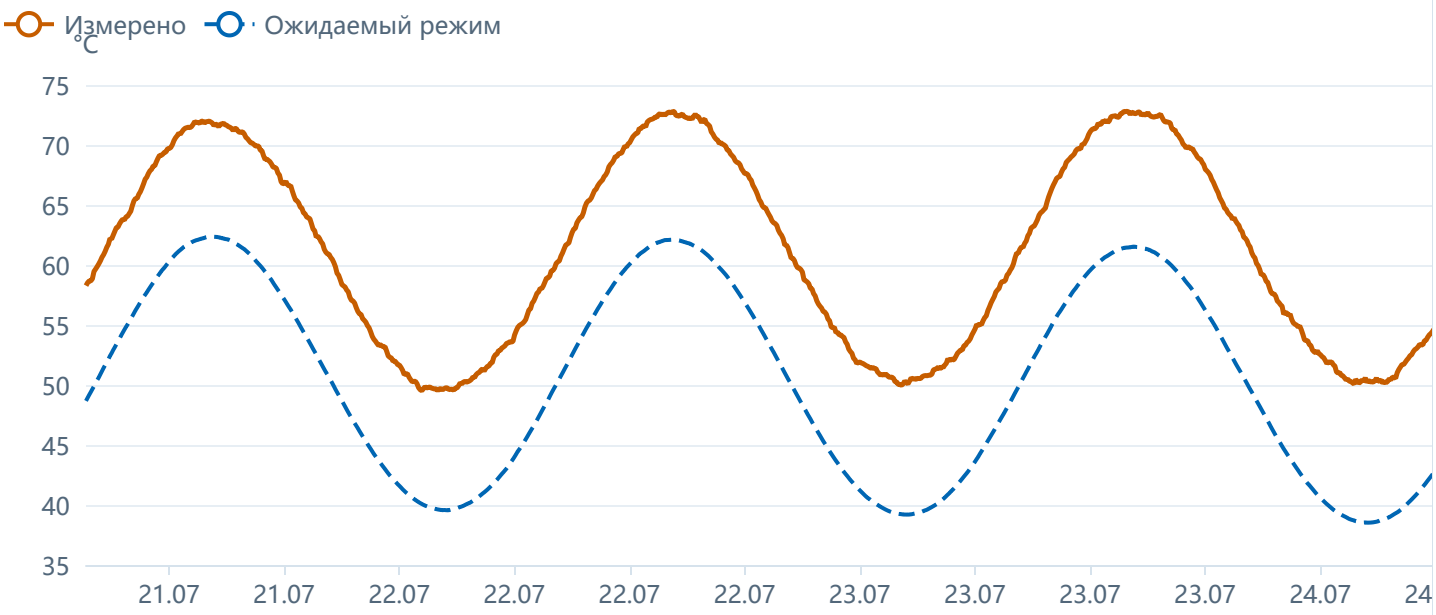

▶ Таблица точек графика

Ряд сервера: 21.07.2026, 10:40 – 24.07.2026, 10:35. Показано точек: 864 из 864. Историческая полоса не является прогнозом. Анализ analysis-351b036db6bc0126f2f087c1.

Измерено	Ожидалось	Отклонение	Нагрузка	Наружная температура
58,9 °C	47,1 °C	+11,8 °C	64 %	21,5 °C

Упрощенная схема

Схема не предоставлена

Узлы схемы в этом наборе не представлены.

Доказательства и качество

Свежих источников: 5 из 5

Критичных замечаний к текущему расчету нет.

Качество	Достаточно
Покрытие	100 %
Место измерения	Синтетическая точка на контакте фазы A; реальный датчик не установлен

Инженерный вывод

Гипотеза, а не подтвержденный дефект

Пилотный индекс **5,4/10** • Средний

Пилотный индекс приоритета 5.4/10; не вероятность отказа.

Возможный дополнительный нагрев контакта

Не подтверждено. Не хватает: Актуальная термография и инженерная проверка.
Поддерживающие записи: tp177-t1-008639:primary_a

Наблюдаемые признаки

Тренд 72 ч	+0,86 °C/сут
24 ч · 25 интервалов	+0,85 °C/сут
72 ч · 73 интервала	+0,86 °C/сут
Вероятность отказа	Не рассчитывается

Следующие проверки

Запросить термографию

Отклонение от ожидаемого режима +11.76 °C. Тренд за 72 ч +0.86 °C/сут.

Рассмотреть инженеру

Рассмотреть признаки и контраргументы до решения.

Связанные планы

5db8ecb7-22e4-44b5-b9a1-12e72dd5ff98 · Выполнен

Ход рассмотрения

Фактическое время действий и автор сохраняются сервером. Время измерений показано отдельно

1 Сигнал	2 Разбор	3 Доказательства	4 План	5 Решение
30.10.2026, 16:37	**Обнаружен**	Синтетический анализ требует проверки		Расчетный сервис · ревизия 0 → 1
30.10.2026, 16:37	**На рассмотрении**	Решение в учебном сценарии		Инженер · ревизия 1 → 2
30.10.2026, 16:37	**Ожидает доказательств**	Решение в учебном сценарии		Инженер · ревизия 2 → 3
30.10.2026, 16:37	**Добавлена запись**	Синтетическая проверка		Инженер · ревизия 3 → 4
30.10.2026, 16:37	**Подтвержден человеком**	Решение в учебном сценарии		Инженер · ревизия 4 → 5
30.10.2026, 16:37	**plan.create**	Учебный план проверки		Инженер · ревизия 0 → 1
30.10.2026, 16:37	**На согласовании**	Явное решение участника демонстрации		Инженер · ревизия 1 → 2
30.10.2026, 16:37	**Согласован**	Явное решение участника демонстрации		Согласующий · ревизия 2 → 3
30.10.2026, 16:37	**Мероприятия запланированы**	Решение в учебном сценарии		Инженер · ревизия 5 → 6
30.10.2026, 16:37	**В работе**	Явное решение участника демонстрации		Исполнитель · ревизия 3 → 4
30.10.2026, 16:37	**Добавлена запись**	Синтетическая проверка		Исполнитель · ревизия 6 → 7
30.10.2026, 16:37	**Записан результат шага**	Запись результата		Исполнитель · ревизия 4 → 5
30.10.2026, 16:37	**Ожидает проверки**	Явное решение участника демонстрации		Исполнитель · ревизия 5 → 6
30.10.2026, 16:37	**Выполнен**	Явное решение участника демонстрации		Согласующий · ревизия 6 → 7
30.10.2026, 16:37	**Проверка результата**	Решение в учебном сценарии		Инженер · ревизия 7 → 8
30.10.2026, 16:37	**Закрыт**	Решение в учебном сценарии		Согласующий · ревизия 8 → 9

Происхождение расчета

Режим / источник	Синтетический расчет / Расчет по наблюдениям	Время расчета	24.07.2026, 10:40
Модель / политика	deterministic-thermal-0.1.0 / demo-policy-0.1.0	Снимок входа	`snapshot-3a102ad397414461d5a5d85e`
Метод	Методика применима	Границы данных	19.07.2026, 22:40 — 24.07.2026, 10:35