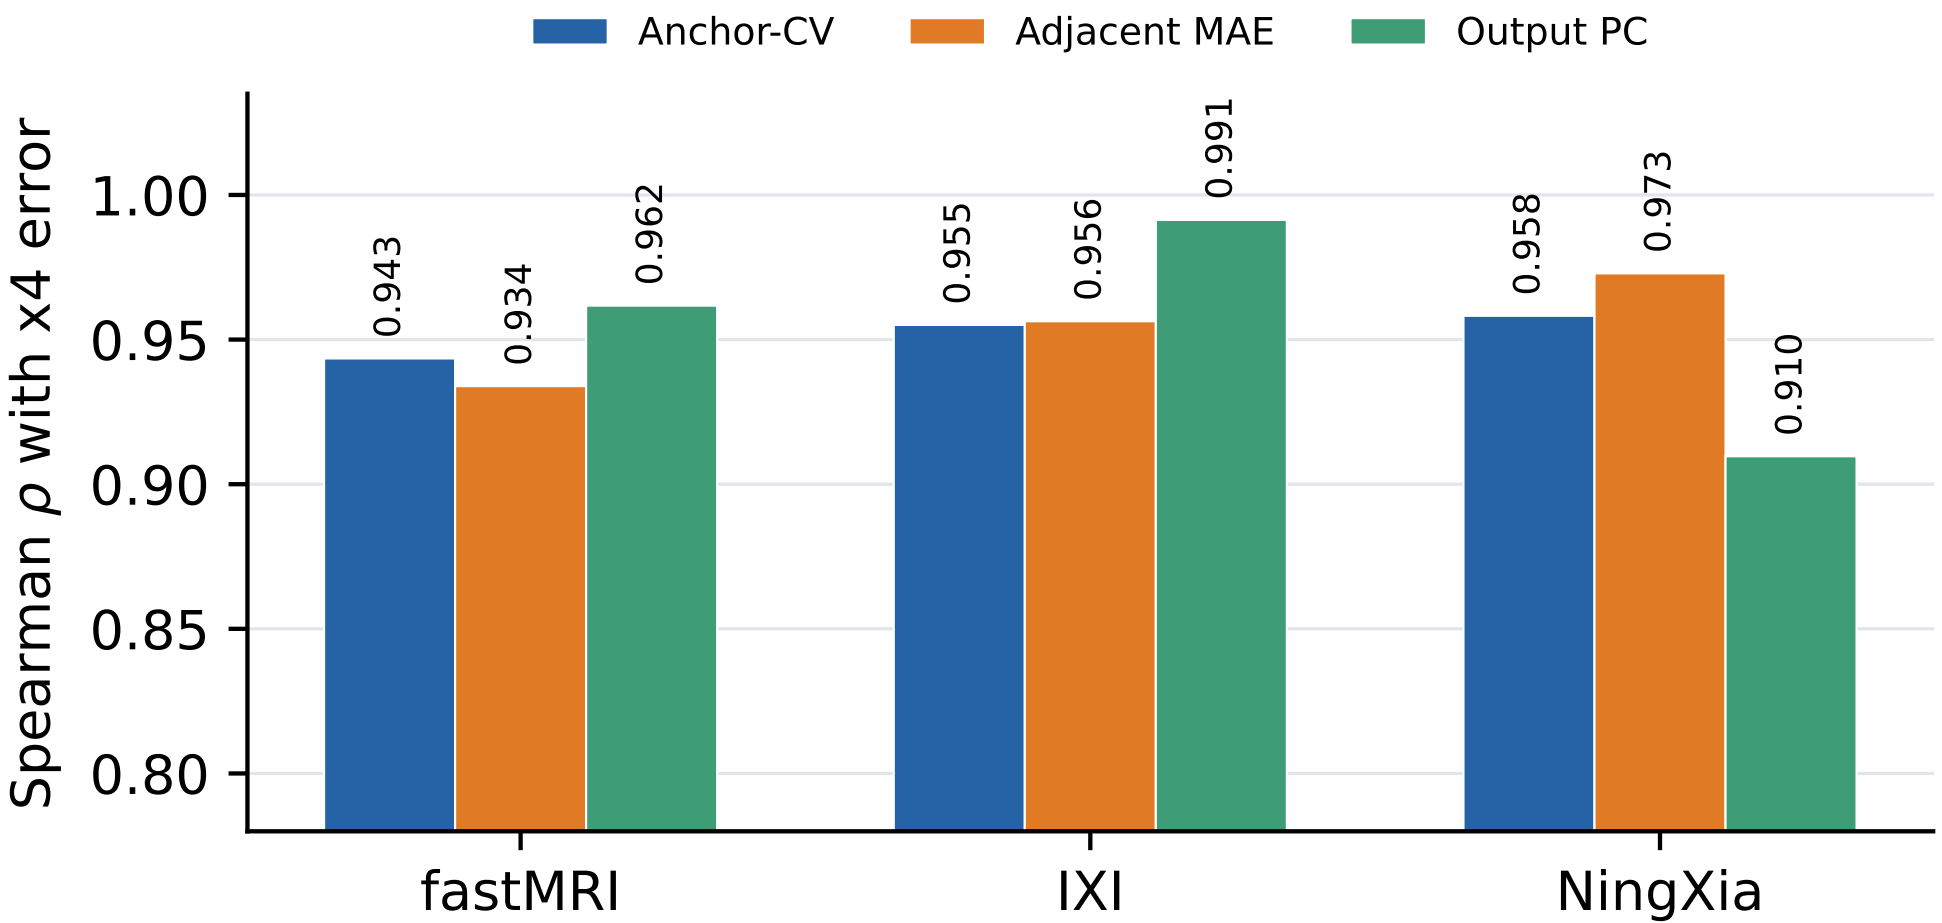
Anchor-CV
Adjacent MAE
Output PC
Spearman ρ with x4 error
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.943
0.934
0.962
0.955
0.956
0.991
0.958
0.973
0.910
fastMRI
IXI
NingXia