```
1   PROGRAM PLC_PRG
2   VAR
3       //Inputs
4       Fill_PB , Discharge_PB : BOOL ;
5
6       //Outpus
7       Fill_Valve , Discharge_Valve : BOOL ;
8       Filling , Discharging : BOOL ;
9       Timer_Display : WORD ; // Panel timer
10
11      // Internal memory/varibles or relay
12      Fill_Latch , Discharge_Latch : BOOL ;
13
14      // TImer
15      Fill_Timer , Discharge_Timer : TON ;
16      Fill_Timer_ET , Discharge_Timer_ET : TIME ;
17
18      // Time Calculations
19      Fill_Remaining : TIME ;
20      Discharge_Remaining : TIME ;
21
22      //Converted values
23      Fill_Remain_INT : INT ;
24      Discharge_Remain_INT : INT ;
25  END_VAR
26
```

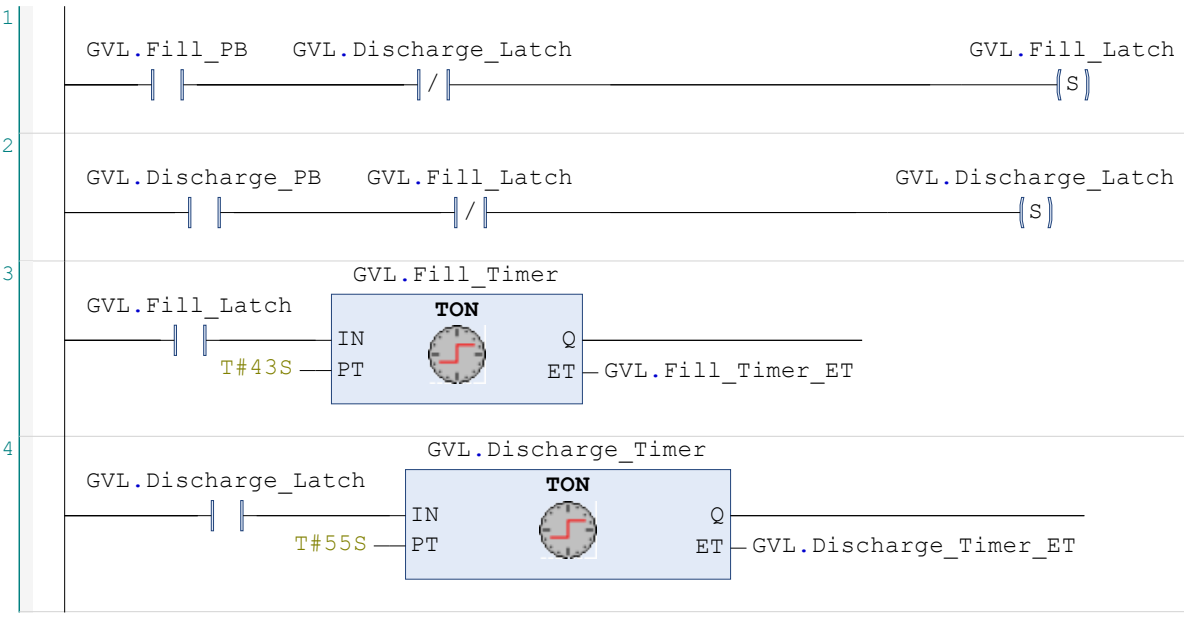

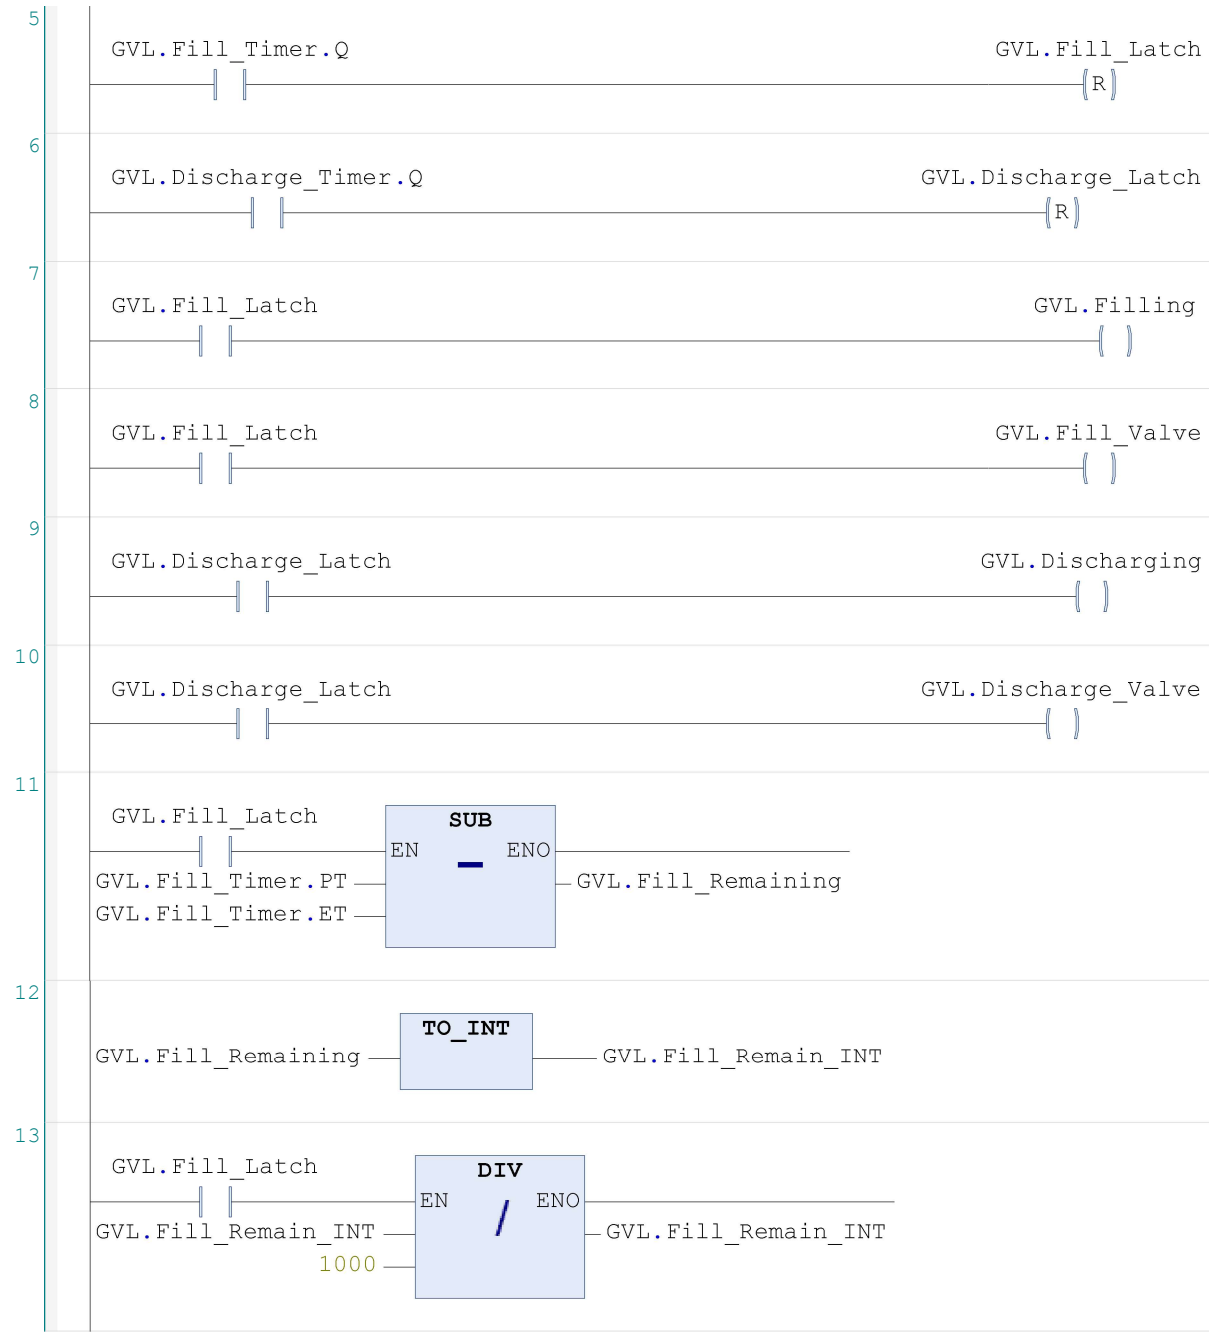
5
GVL.Fill_Timer.Q
GVL.Fill_Latch
R
6
GVL.Discharge_Timer.Q
GVL.Discharge_Latch
R
7
GVL.Fill_Latch
GVL.Filling
8
GVL.Fill_Latch
GVL.Fill_Valve
9
GVL.Discharge_Latch
GVL.Discharging
10
GVL.Discharge_Latch
GVL.Discharge_Valve
11
GVL.Fill_Latch
SUB
EN
ENO
GVL.Fill_Timer.PT
GVL.Fill_Timer.ET
GVL.Fill_Remaining
12
GVL.Fill_Remaining
TO_INT
GVL.Fill_Remain_INT
13
GVL.Fill_Latch
DIV
EN
ENO
GVL.Fill_Remain_INT
1000
GVL.Fill_Remain_INT

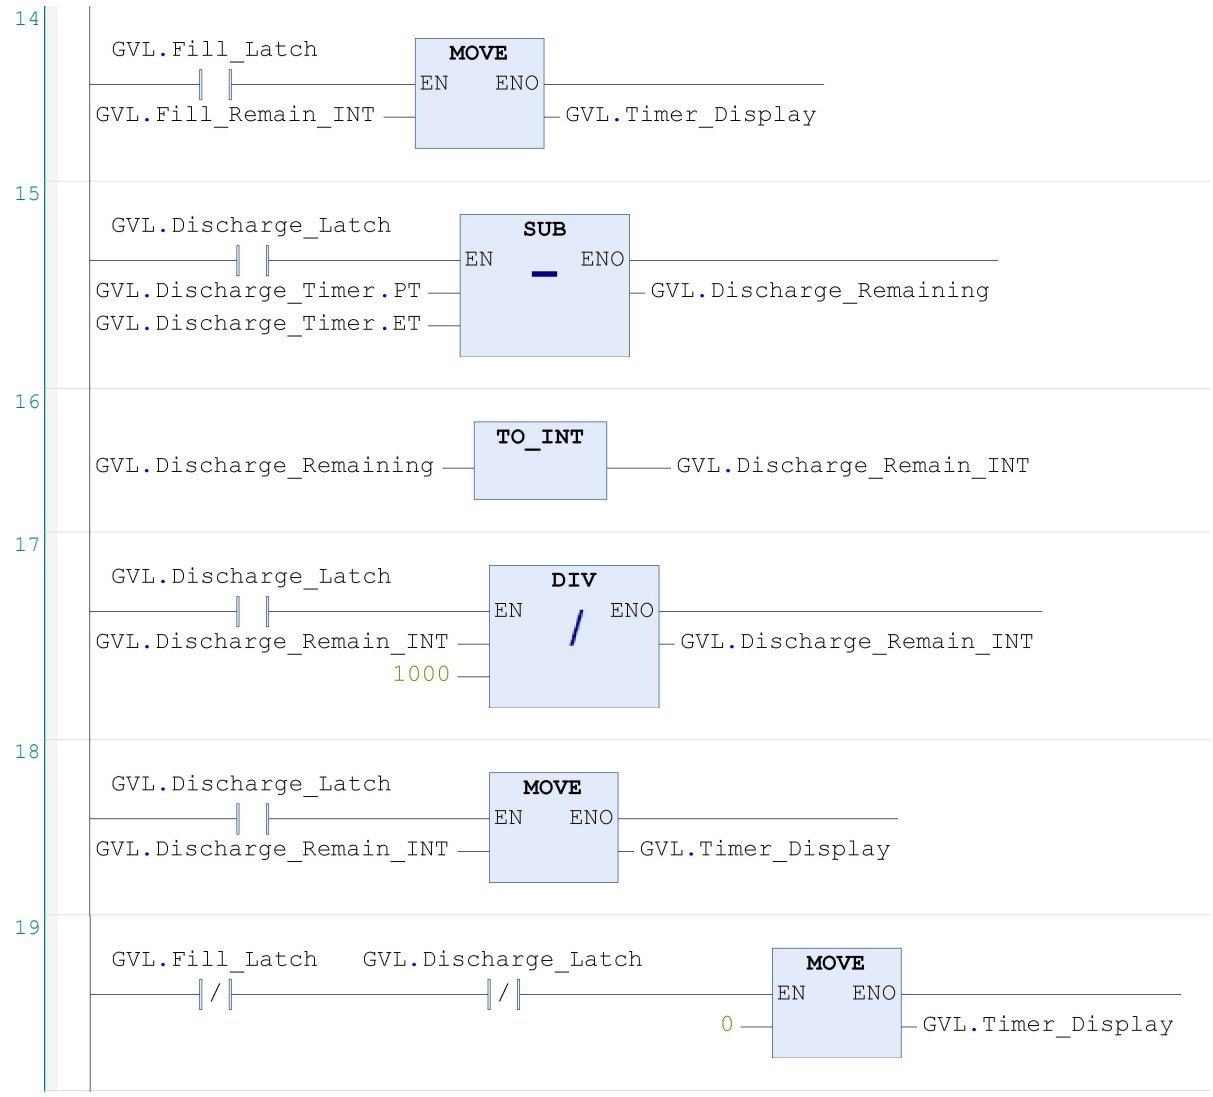
14
GVL.Fill_Latch
MOVE
EN
ENO
GVL.Fill_Remain_INT
GVL.Timer_Display
15
GVL.Discharge_Latch
SUB
EN
ENO
GVL.Discharge_Timer.PT
GVL.Discharge_Timer.ET
GVL.Discharge_Remaining
16
TO_INT
GVL.Discharge_Remaining
GVL.Discharge_Remain_INT
17
GVL.Discharge_Latch
DIV
EN
ENO
GVL.Discharge_Remain_INT
1000
GVL.Discharge_Remain_INT
18
GVL.Discharge_Latch
MOVE
EN
ENO
GVL.Discharge_Remain_INT
GVL.Timer_Display
19
GVL.Fill_Latch
GVL.Discharge_Latch
MOVE
EN
ENO
0
GVL.Timer_Display