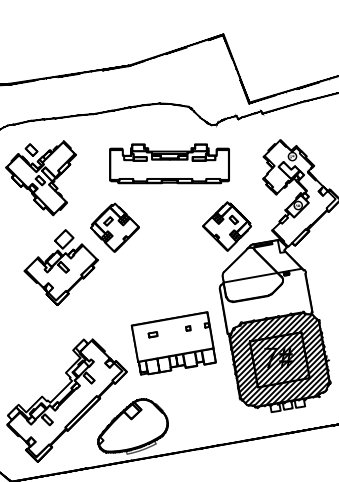


会	建	筑	宋廷勇					
登	结	构	邓艳青					
兰	给	排	甘兆麟					
栏	电	气	蔡泽阔					

① 单扇平开门	② 单扇平开门(有门槛)	③ 双扇平开门	④ 双扇平开门(有门槛)	⑤ 子母平开门
1:50	1:50	1:50	1:50	1:50

说明	1、防火门窗及防火卷帘应由专业厂家设计制作。 2、门窗洞口的尺寸为结构洞口尺寸，门窗、卷帘制作前应根据现场实际结构洞口尺寸进行调整，现场放样无误后方可加工订货。 3、除特别注明外，门窗立樘均居于洞口墙中。 4、所有门窗必须安装牢固并应配备完整的配套小五金零件，而且必须符合国家、地区的相关规范、规定的要求。 5、所有铝合金平开、上悬窗铝合金平开门和铝合金推拉窗不得采用小于55系列的产品；铝合金推拉门不得采用小于90系列的产品；铝合金门窗的技术要求及断面构造由相应资质的生产厂家确定，按该厂产品系列规格，并根据洞口的实际尺寸，绘制加工图纸，且图纸应符合相关的普通铝合金门窗工程设计和施工规定，经设计方会同使用单位认可方能施工。门窗分格需要调整的须经设计方认可。 6、铝合金玻璃门窗的窗框采用深灰色粉末喷涂（由现场定板）；玻璃厚度以专业公司计算为准，颜色为浅银蓝灰色（由现场定板），其热工性能应满足《建筑节能设计说明专篇》表5.4的7条，安全玻璃厚度应经过计算确定；	7、必须使用安全玻璃的部位详“建筑设计总说明”九卫生间窗采用磨砂玻璃。 8、外窗气密性等级不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的规定，住宅：1~9层不应低于4级，10层以及10层以上不应低于6级；公建：不应低于6级。本项目气密性等级为7级。 9、所有用于通风（排烟）的百页窗，内侧均应另加不锈钢防虫网。 10、无障碍房间的門，厂家应按照无障碍要求，供轮椅通行的門，安装横执把手和关门拉手，并安装视线安全玻璃。門下端设350高护门板。 11、凡外窗（包括飘窗）窗台高度<900（住宅）或<800（公建）的，均须在窗内侧加设900高护窗栏杆，窗台高度≤450时由窗台面算起。	 广州市设计院集团有限公司 GUANGZHOU DESIGN INSTITUTE GROUP CO.,LTD 工程设计甲级资质证书编号：A241007378 工程勘察甲级资质证书编号：B241007378 

[illegible]