


**AUC= 0.859**

Modoc

True positive rate

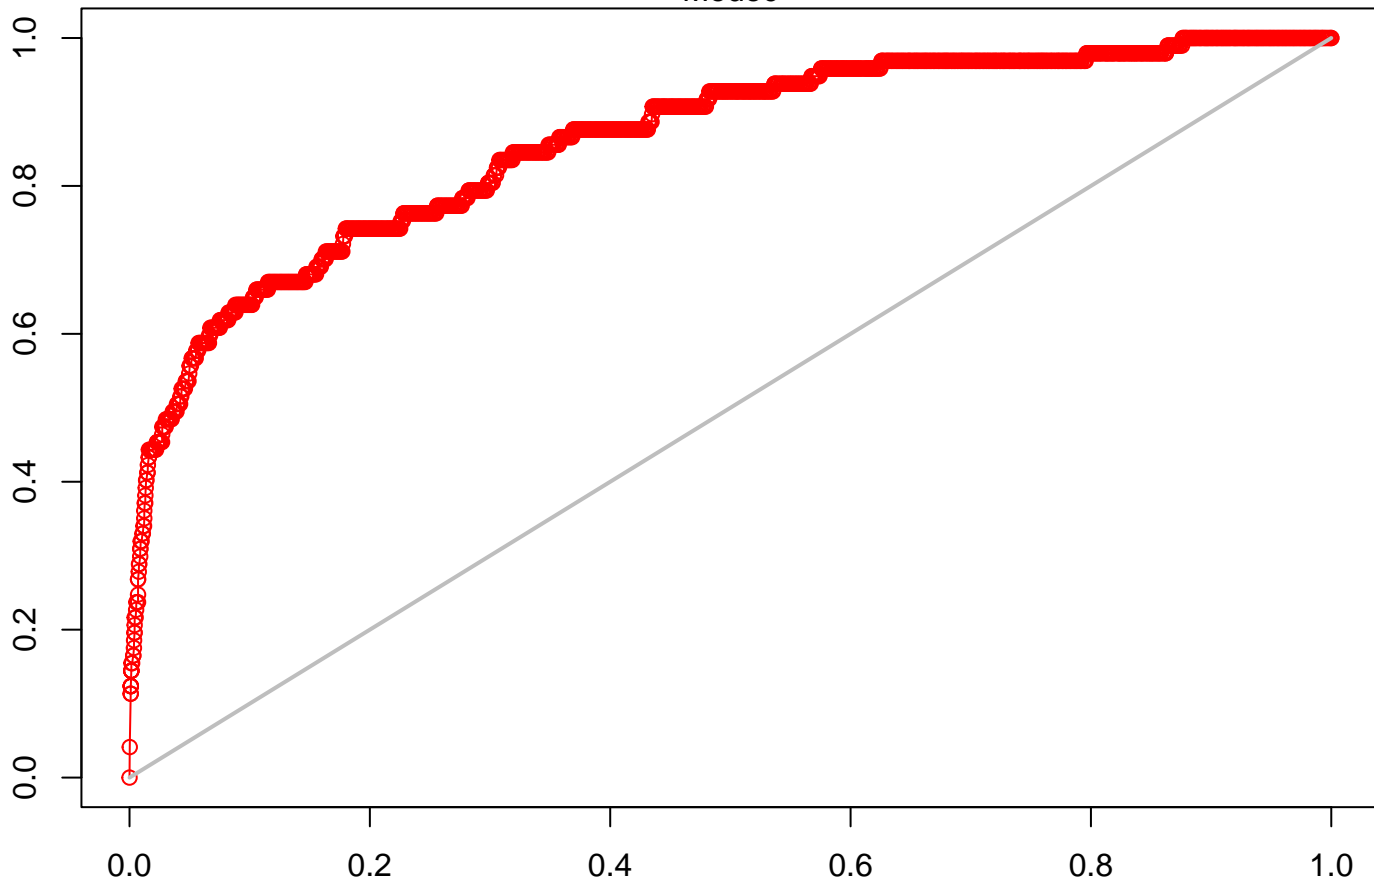

False positive rate