

Villa Carlos Paz, 15 de mayo de 2012

**Al Señor Presidente
del Concejo de Representantes
de Villa Carlos Paz
Lic. Walter Gispert
S / D:**

Ref: Dictamen Nº 05/2012

“Modificación de la Ordenanza Nº 4021- Art. 12.3
Ventilación e iluminación de locales de 1º categoría”.

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, el Consejo Planificación Urbano Ambiental (CPUA) adjunta el siguiente Proyecto de modificación parcial de la Ordenanza Nº 4021, Artículo 12.3, que surge de la necesidad de mejorar las condiciones de habitabilidad de las unidades de vivienda que ventilan a patios de 1º categoría. El mismo fue aprobado por unanimidad en la Comisión Plenaria Honoraria del CPUA.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

Adj:3 folios.



CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

PROYECTO DE ORDENANZA

Modificación de la Ordenanza N° 4021

Visto

La necesidad de mejorar las condiciones de habitabilidad de las unidades de vivienda que ventilan a patios de 1° categoría.

Considerando

Que se debe mejorar las condiciones de habitabilidad en cuanto a ventilación, iluminación y privacidad de edificios en altura, en base a lograr condiciones óptimas de convivencia.

Que el Código de Edificación actual regula patios de superficie mínima de 15 (quince) m² y lado mínimo 3 (tres) metros, resultando esto inadecuado en el caso de edificios de viviendas colectiva con unidades enfrentadas, lo que condiciona la privacidad de uso de los locales habitables de las mismas.

Que existe como referencia la zona B2 de uso residencial, donde las distancias entre aberturas de locales de 1° categoría enfrentados es desde 6 metros, como resultado de la suma de dos retiros laterales de 3 metros.



CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ


**EL CONCEJO de REPRESENTANTES
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ
Sanciona con fuerza de
ORDENANZA**

Artículo 1º: Modificar el Art. 12.3 el que quedará redactado de la siguiente manera:

Los locales de 1º categoría de vivienda colectiva ventilarán a un patio con superficie mínima 18,00 m² y lado mínimo 6,00 metros entre aberturas de ventilación e iluminación enfrentadas de diferentes unidades habitacionales, o lado mínimo 3,00 metros entre aberturas de ventilación e iluminación enfrentadas de la misma unidad habitacional.


Los locales de 1º categoría de vivienda individual ventilarán e iluminarán en PB, 1º piso, a un patio con superficie mínima 15,00 m² y lado mínimo de 3,00 m.

Para locales de 1º categoría, se exigirán los siguientes valores:

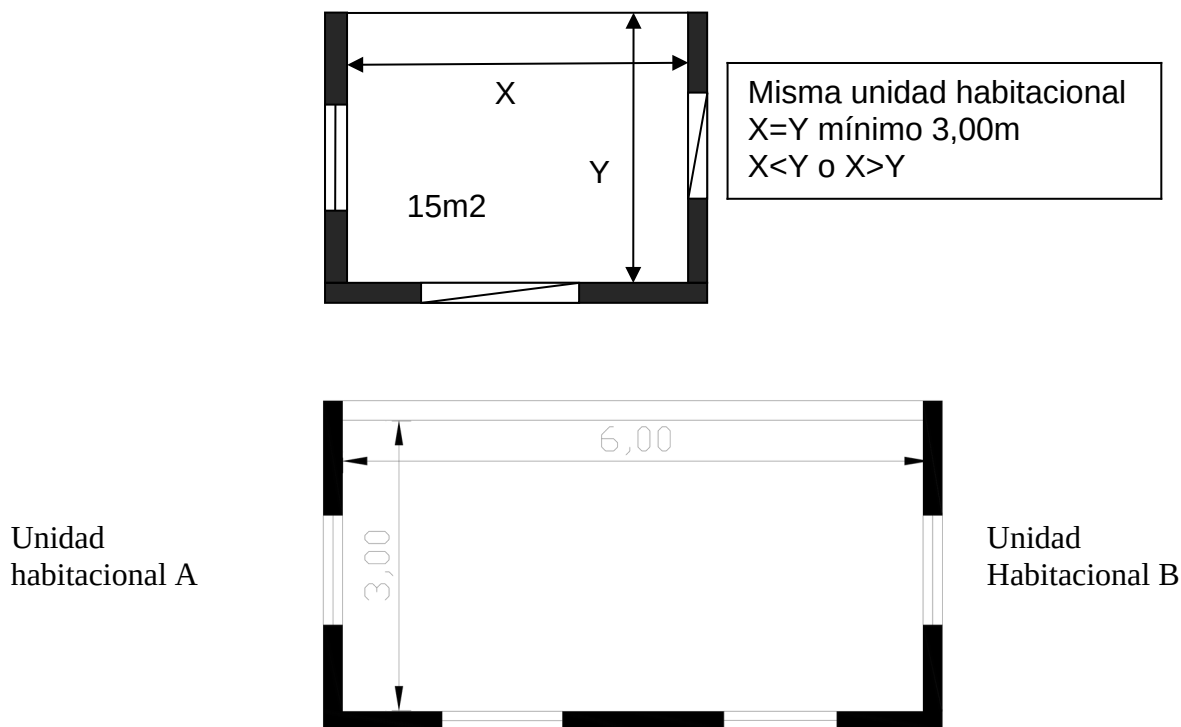

No debiendo las aberturas tener el antepecho a más de 1,20 m. de altura

medidos desde el nivel del piso interior.

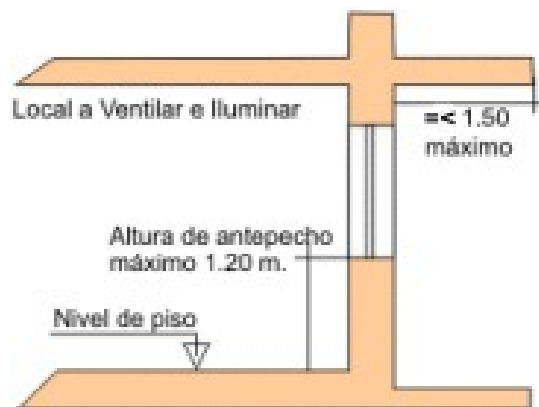

En A.E.3.se permitirá ventilar los locales de 1ª categoría a patios de 9,00 m² de superficie y 3,00 m de lado mínimo.

