

OBSERVACIONES del Colegio de ARQUITECTOS A LAS MODIFICACIONES DE ARTÍCULOS DE LA **ORDENANZA No 4021.**

Mediante la presente realizamos las observaciones técnicas pertinentes a los artículos modificados:

2)- DEROGACIÓN: ART. 3.1.2. DIMENSIONES DE LOTES ART. 3.1.3 PLANO DE ZONAS

Corregir la medida mínima del lote es de 700m².

Artículo 12 - ver diferencia de ventilación en subsuelos entre 4° y 5° categoría.

12.3 El gráfico a incorporar, modifica el enfrentamiento de las ventanas (de dos unidades diferentes) en patios de 18.00m. El nuevo gráfico desplaza las ventanas para evitar enfrentamiento directo... Este criterio implicaría la reducción de los paños aventanados, en desmerito de la calidad de iluminación y ventilación del ambiente. Ejemplo: no podríamos usar ventanas de 3.00m de ancho, reduciéndolas a 1.5m

3)- CORRECCIÓN: ART. 10.5. CONSTRUCCIONES PERMITIDAS

SOBRE MÁXIMA ALTURA (PISO MÁS EN HOTELES). NO APROBAMOS

No aprobamos la propuesta de la modificatoria del art 10.5.3, porque se quita la posibilidad de aprobación de "un piso mas" para el caso de hoteles, si el cambio de expresión de la norma reemplazando la facultad de la Dirección de Obras Privadas para la aprobación de dicha Planta por la autorización directa en caso de que el propietario opte por esta opción de proyecto?

En esta modificación se está proponiendo la aprobación en el uso para habitaciones exclusivamente del piso de amenities, quitando la posibilidad de UN PISO MAS como lo dice actualmente


5)- ACLARACIÓN: ART. 10.1. ALTURA MÁXIMA POR ZONA.

Nuestra postura es diferenciar los perfiles donde se retiraría planta baja que entendemos es toda el área central según artículo 5.1.1.2 Y 5.2 (para generar vereda de 4.00m), de los que no retraen (caso de los pasajes)...

5.2.- MODIFICACIÓN DE EDIFICIOS UBICADOS FUERA DE LAS LÍNEAS MUNICIPALES FIJADAS EN ESTE


En los edificios ubicados fuera de la línea de Edificación fijada por este Código, no se permitirá efectuar ninguna modificación o refacción que contribuya a consolidar la parte fuera de línea, permitiéndose única y exclusivamente efectuar trabajos de pintura y conservación. En zonas donde la L.M. se ha modificado para ensanche de calle y/o vereda, se permitirá avanzar con cuerpos de edificios por arriba de los 2,70

metros, medidos desde el nivel del cordón de vereda, con una saliente máxima de 1,50 metros, pero nunca mayor que el retiro exigido para ensanche de calle y/o vereda, debiendo retirarse en P. Baja a la actual L.E.; excepto en Zona A.C.4.-

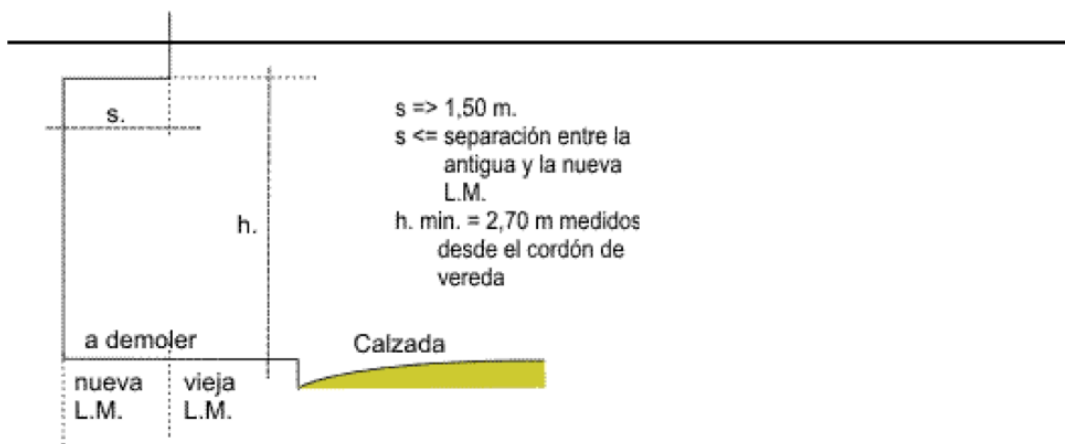

5.1.1.2.- ANCHO DE CALLES EXISTENTES QUE NO SE ENUMERAN:

A medida que se formulen nuevas solicitudes de edificación, las calles no enumeradas en 5.1.1.1., deberán ensancharse paulatinamente de acuerdo a las dimensiones que se establecen en este artículo para las distintas Zonas:

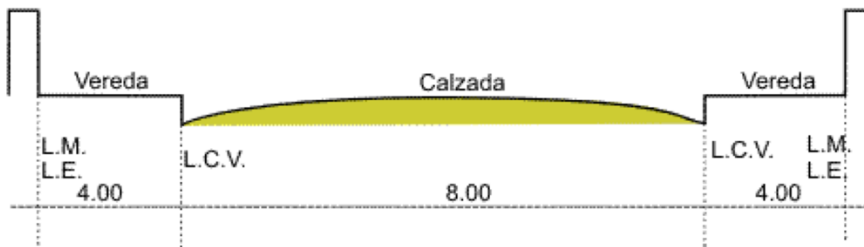

- a) **ZONAS "A.C.":** Ancho entre L.M. y L.E.: 16 metros de los cuales corresponden: 8 metros a la calzada y 4 metros a cada vereda. Para los pasajes, el ancho entre L.M. y L.E.; 10 metros; calzada de 7 metros y se adoptarán vereda de 1,50 metros a cada lado.-

Para el perfil donde existe retracción, la línea de retiro escalonada (a 45°) debe partir del borde de la losa de techo de 1° piso (saliente), y no de la intersección entre L.E. y techo de 1° piso acorde a lo establecido en el artículo 11.1 a fin de mantener el espíritu de la normativa, evitar discontinuidad en el perfil urbano existente, consolidado según el criterio actual.

11.1.- SALIENTE DE LA LÍNEA DE EDIFICACIÓN EN ZONA "A.C.".

Artículo 11.1 conforme Ordenanza 5880 (29/5/2014)

No se permitirá en P.B. que las puertas, celosías, o ventanas al abrirse pasen la L.E., ni se admitirán salientes de zócalos, pilares, pilastras, escalones, vidrieras, etc., fuera de la L.E. así sean provisorios o accidentales.-




No se permitirán salientes bajo nivel de vereda con construcciones de cualquier índole, por fuera de la Línea de Edificación fijada.-

Se permitirán salientes de la L.E. de cuerpos de edificios solamente en los casos encuadrados en el Artículo 5.-


Se permitirán salientes de la L.E. de cornisas, balcones, aleros, voladizos y marquesinas con un saliente máximo de 1,50 m. siempre y cuando estén a más de 2,70 m. de altura sobre el nivel del cordón de la vereda.-

Los balcones y voladizos distarán de la línea divisoria de las propiedades 0,50 m. como mínimo y su saliente máximo estará limitado por un plano que, arrancando desde la línea divisoria, forme con el plano de la L.E. un ángulo de 60°.-

Las cornisas y aleros de la fachada podrán llegar hasta las líneas divisorias de propiedades, siempre que no sean accesibles.-

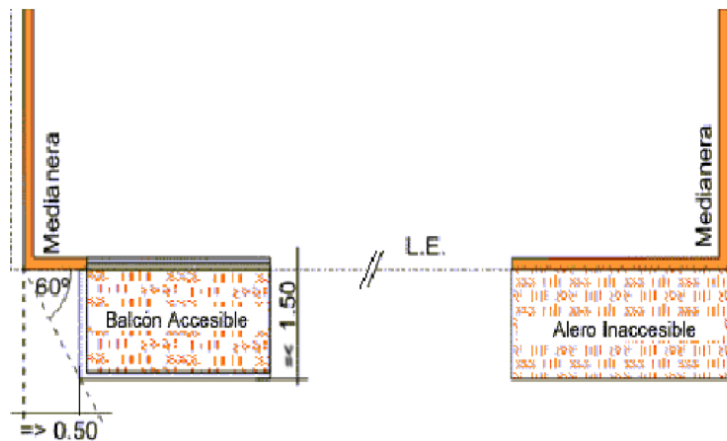

Para las zonas AC y Corredores, en el caso de voladizos o salientes de la L.E. hasta 1.50 m se podrá deducir esa distancia de la proyección a 45 ° del escalonamiento a partir del techo de la planta alta del 1er nivel, como se indica en gráfico demostrativo. No se consideran las barandas reglamentarias.-

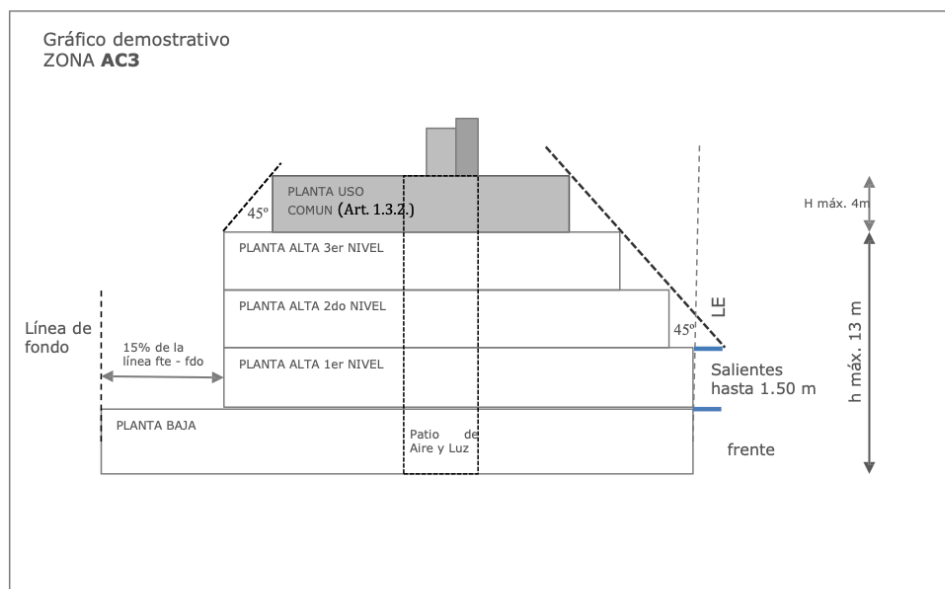

Artículo 11.1 modificado según Ordenanza 5880 (29/5/2014)

Ademas Aclarar que el concepto de salientes, incluye balcones y volumen, haciendo una analogia con las salientes de 1.50m con respecto a linea de edificacion, usadas en las areas residenciales

En los casos donde no hay retroceso de L.E. (caso pasajes), deberiamos agregar la posibilidad de salientes para balcones, como B.F.L.M., aprobacion mediante el pago de un canon diferenciado, en concepto de creacion de suelo sobre espacio comunitario.

Se solicita incorporar las salientes de 1.50m en el perfil transversal a la calle de los edificios por compensacion de FOS sobre el RETIRO acorde al ARTICULO 5.2 Y

QUITAR LA DIVISION DE NIVELES ya que los mismos atentan contra el espíritu de la ordenanza de compensar fos x ALTURA, ya que condiciona posibilidades de diseño Y DESFAVORECE la liberación de fos, la oración de la masa arquitectónica y uso de fos para balcones, terrazas y/o patios que favorezcan las ventilaciones y visuales exteriores.

6)- MODIFICACIÓN: ART. 20.6. ESTRUCTURAS RESISTENTES Y SU CÁLCULO.

Verificar veracidad legal respecto a la vinculación y compatibilidad de tareas mencionadas.
