


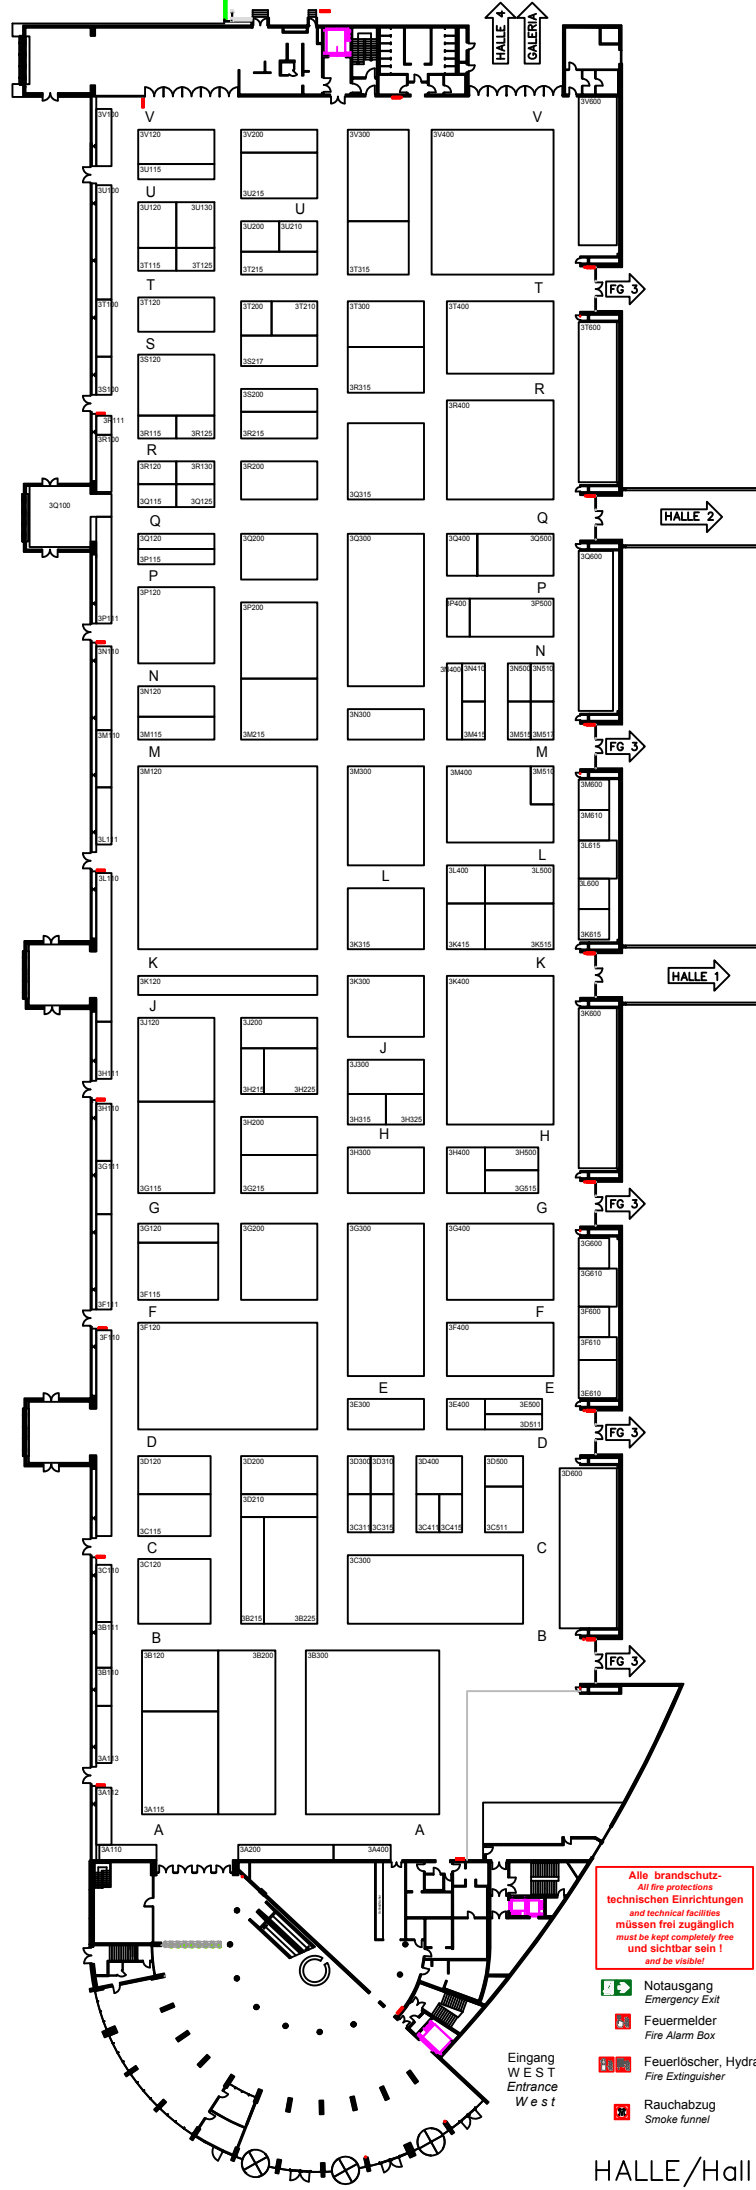

Alle brandschutz-technischen Einrichtungen müssen frei zugänglich und sichtbar sein!

- Notausgang
Emergency Exit
- Feuermelder
Fire Alarm Box
- Feuerlöscher, Hydra
Fire Extinguisher
- Rauchabzug
Smoke funnel

Eingang WEST
Entrance West

HALLE/Hall