


Alle brandschutz-  
All fire protections  
technischen Einrichtungen  
and technical facilities  
müssen frei zugänglich  
must be kept completely free  
und sichtbar sein!  
and be visible!

 Notausgang  
Emergency Exit

 Feuermelder  
Fire Alarm Box

 Feuerlöscher, Hydrant  
Fire Extinguisher

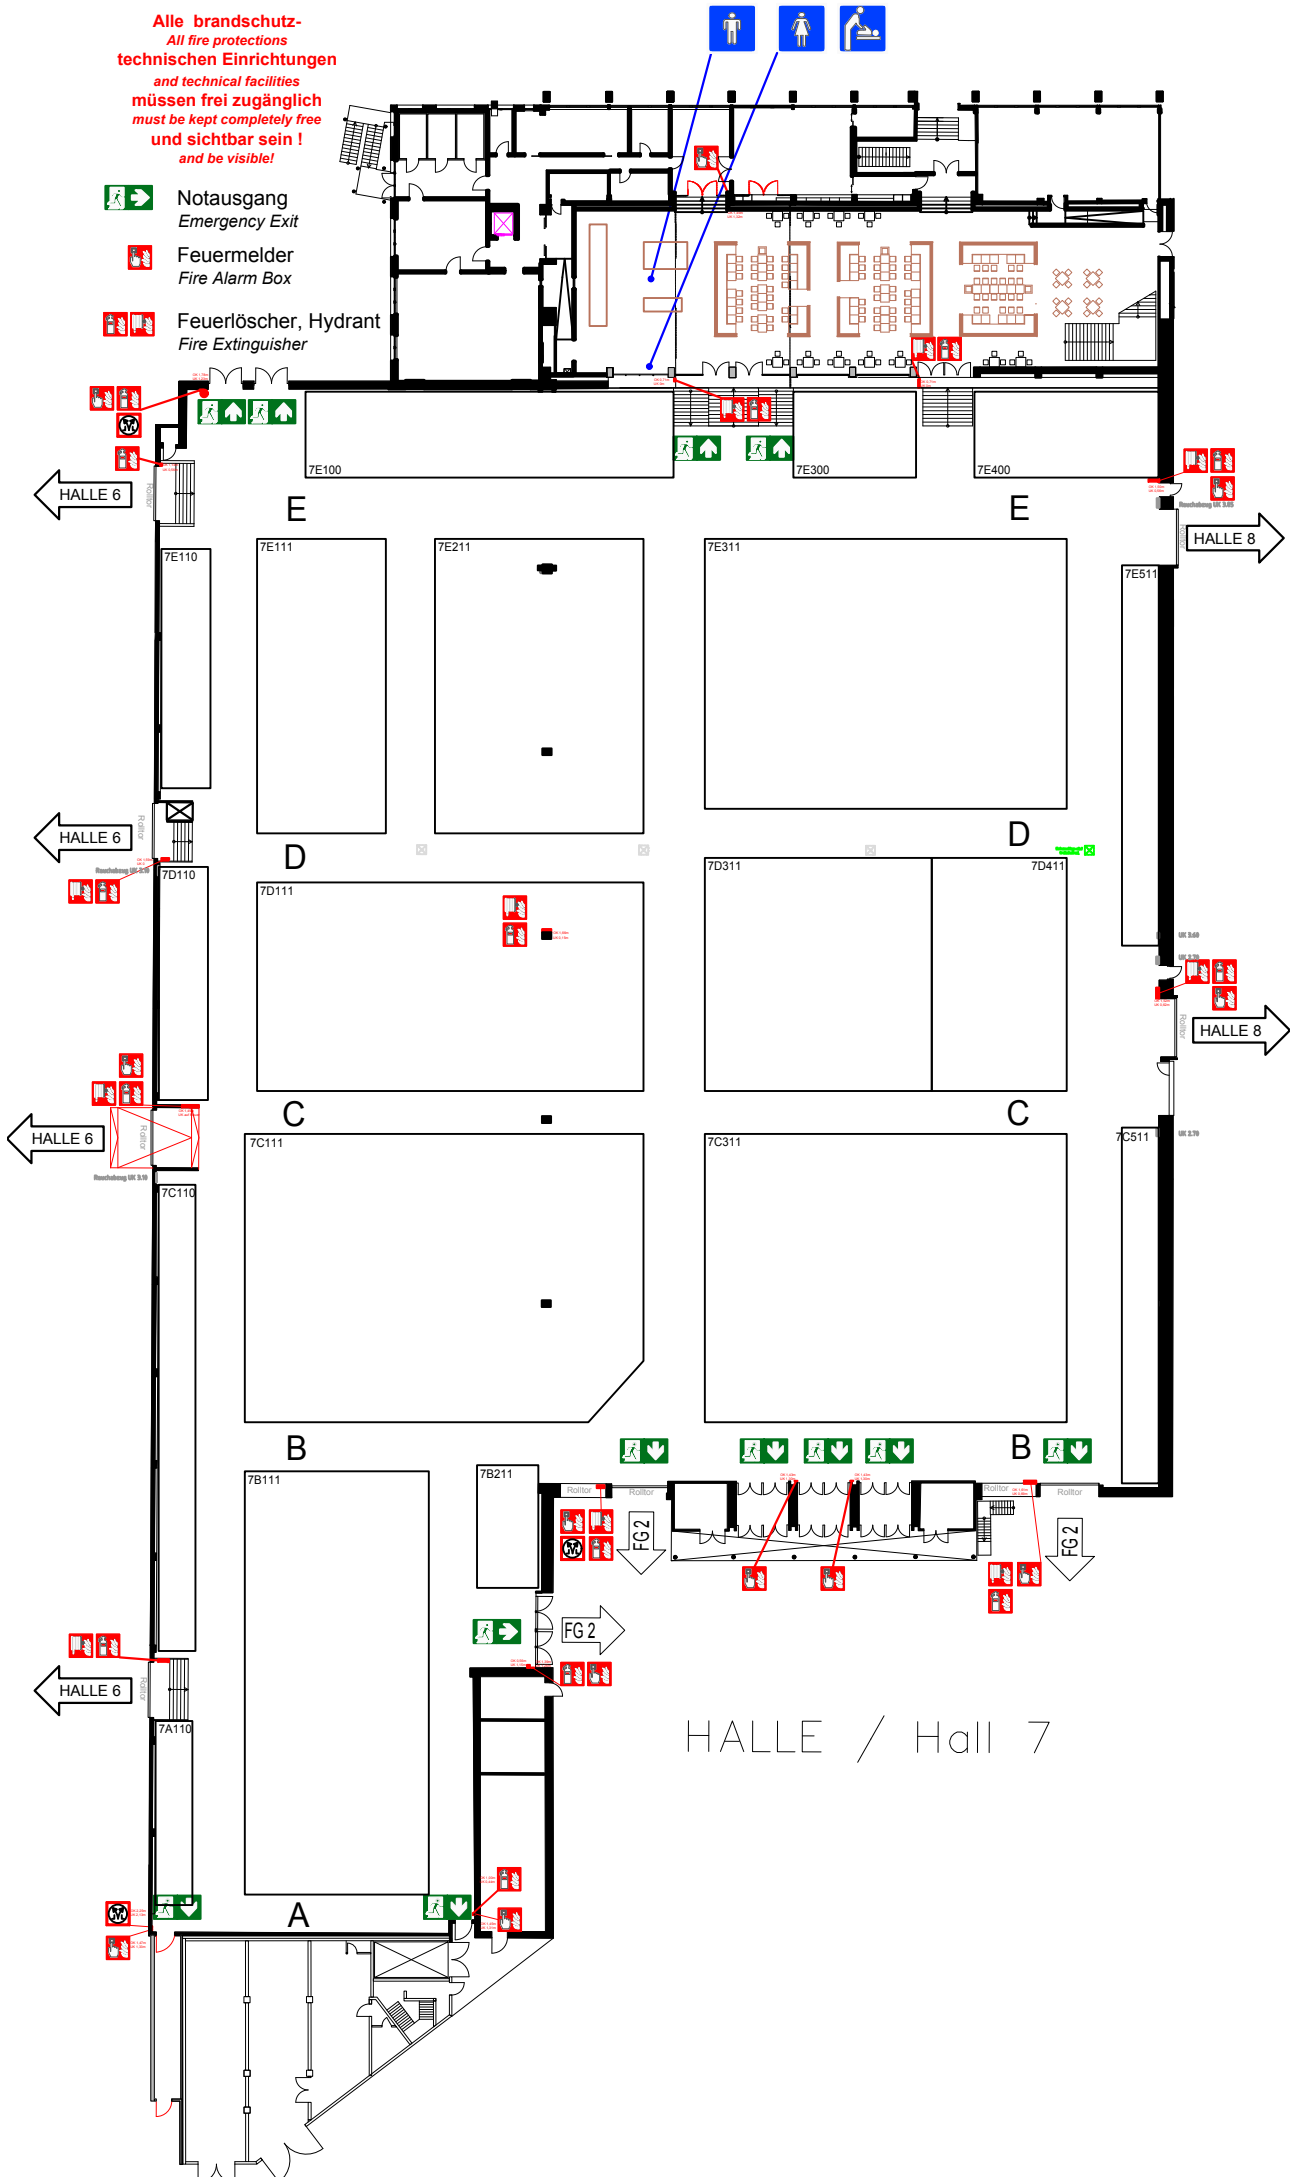

HALLE / Hall 7