


STATION DE MESURE

033000

LE JARD CANALISÉ À HERGNIES (59)

► Localisation de la station de mesure

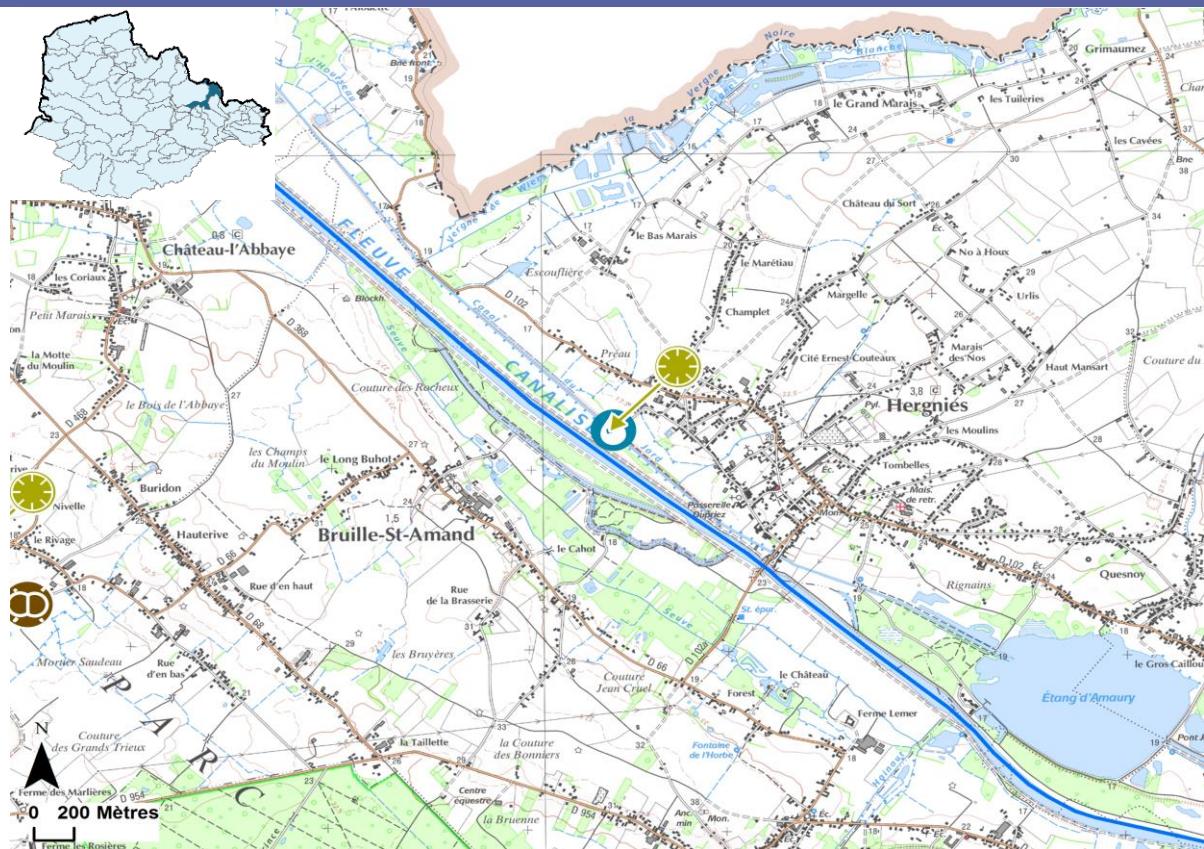

Légende de la carte
(sites de prélèvements)

Eau
Diatomées benthiques

Macro-invertébrés
Macrophytes

Poisson
Phytoplankton

► Caractéristiques de la station de mesure

Code SANDRE station

01033000

Département 59

Cours d'eau

JARD CANALISÉ

Masse d'eau (Code)

ESCAUT CANALISEE DE L'ECLUSE N° 5 IWUY AVAL A LA FRONTIERE (FRAR20)

Typologie à la station de mesure (Code)

Cours d'eau grand/moyen des dépôts argilo-sableux (GM 20)

Commune

HERGNIES

Réseau(x) DCE

- Réseau Contrôle de Surveillance
- Réseau Contrôles Opérationnels
- Réseau Référence Pérenne

Autre(s) réseau(x)

- Nitrates
- CIM/RHME
- Flux
- Pesticides
- OSPAR
- Réseau Historique Artois-Picardie

Eléments de qualité suivis

- | | | |
|--|--------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Physico-chimie | <input type="checkbox"/> Invertébrés | <input type="checkbox"/> Phytoplancton |
| <input checked="" type="checkbox"/> Diatomées | <input type="checkbox"/> Macrophytes | <input type="checkbox"/> Poissons |

Aucune station de mesure de débit n'est rattachée à cette station