

STATION D'HYDROBIOLOGIE

LE FLAGOT A MAREUIL-LE-PORT 3 (03105790)

Fiche modifiée le : 25/11/2021

Caractéristiques de la station

Cours d'eau : Le Flagot

Commune : Mareuil-le-Port

Lieu-dit : -

Unité hydrographique : MARNE VIGNOBLE

Code masse d'eau : FRHR130B-F6141000

Département : Marne

Bassin : Seine-Normandie


Réseau de mesure : RCO

Typologie : TP9

Coordonnées L93 : Longitude X : 754 285

Latitude Y : 6 887 674

Altitude : 66 m

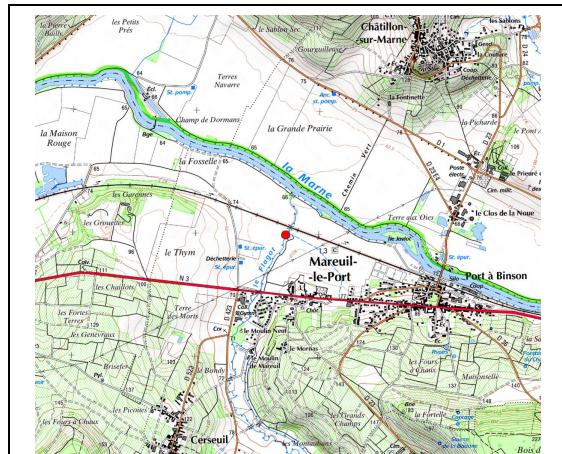

Repérage du site de prélèvement

« Invertébrés MPCE »


Localisation précise du site :

En amont de la voie ferrée et 450 m en aval du pont de la D3 (ex-N3). Aval de la STEP.

Coordonnées amont/aval :

	Amont	Aval
X (en m)	754267	754319
Y (en m)	6887621	6887672

Longueur = 96 m

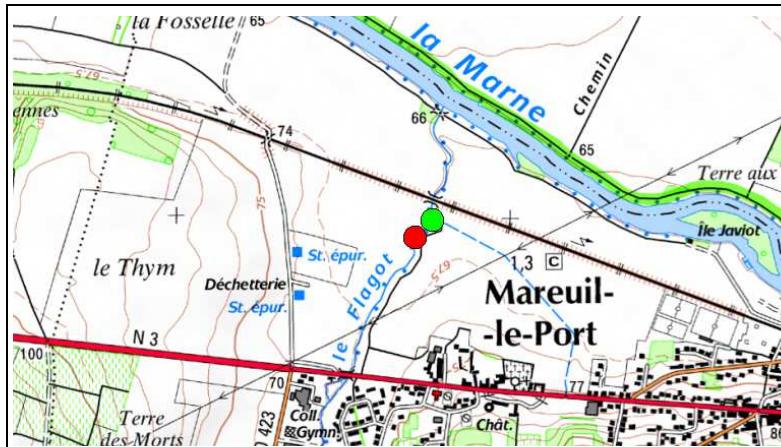

Repérage du site de prélèvement


« IBD »

Localisation précise du site :

Au pied du pont de la voie ferrée.

Coordonnées :

X (en m)	754321
Y (en m)	6887719

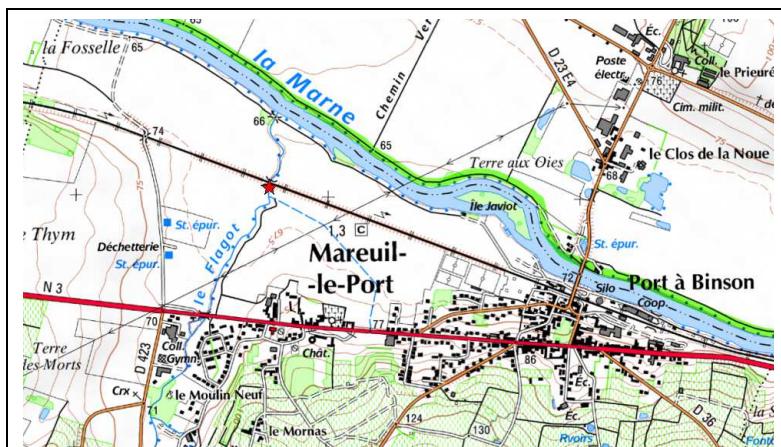

Repérage du site de prélèvement

« IBMR »

Localisation précise du site :

Coordonnées amont/aval :

	Amont	Aval
X (en m)		
Y (en m)		

Longueur = m

Extrait de la carte I.G.N (1/25 000) et indication des limites amont/aval :

¹ Logiciels utilisés : MapInfo et Hydrokit

Photographies du/des site(s) de prélèvement :



Pont de la D3 et chemin d'accès à droite en sortant de Mareuil-le-Port



Pont de la voie ferrée et site IBD



Limite amont MPCE



Limite aval MPCE

Précautions particulières, sécurité et stationnement :

Présence possible de nombreux embâcles.

Suite à une prise de contact avec la mairie de Mareuil-le-Port, Monsieur le Maire donne l'autorisation aux préleveurs d'accéder à pied à la station citée en objet en veillant à refermer la barrière après leur passage. Il est également demandé de prévenir à l'avance les personnes ci-dessous sur les dates d'interventions prévues pour cette station :

Aurélien CESTIA - (Responsable eau potable / GEMAPI) - Communauté de Communes des Paysages de la Champagne - mail : cestia@ccpc51.fr

Olivier VEAUX - Maire de Mareuil le Port - mail : mairie.mareuilleport@wanadoo.fr Tél : 03.26.58.30.94

Il est recommandé aux préleveurs d'avoir en leur possession lors des interventions sur le terrain la lettre de mission de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie permettant d'expliquer les objectifs des prélèvements réalisés.