


STATION DE MESURE

000602

LA COLOGNE À BIURE-COURCELLES (80)

► Localisation de la station de mesure

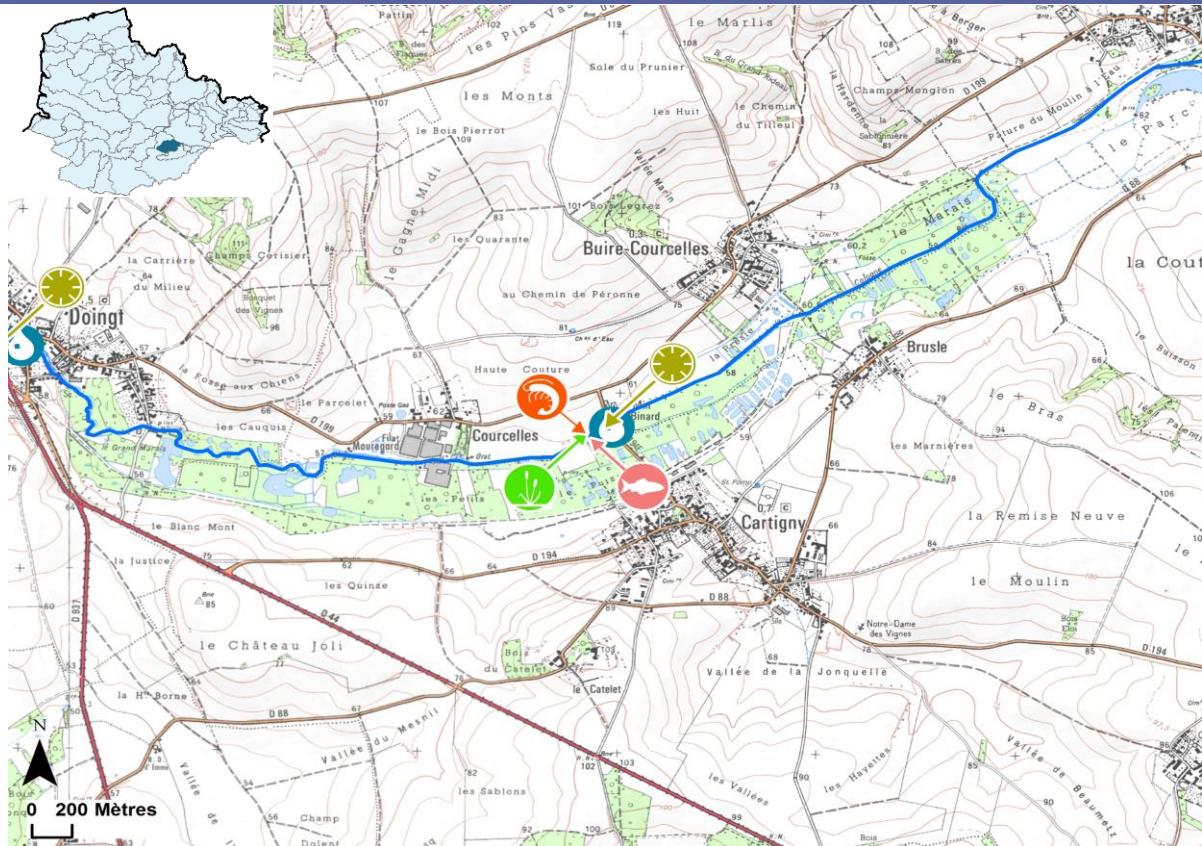

Légende de la carte
(sites de prélèvements)

Eau
Diatomées benthiques

Macro-invertébrés
Macrophytes

Poisson
Phytoplancton

► Caractéristiques de la station de mesure

Code SANDRE station

01000602

Département 80

Cours d'eau

COLOGNE

Masse d'eau (Code)

COLOGNE (FRAR16)

Typologie à la station de mesure (Code)

Petit cours d'eau côtier des tables calcaires (P 9A)

Commune

BIURE-COURCELLES

Réseau(x) DCE

- Réseau Contrôle de Surveillance
- Réseau Contrôles Opérationnels
- Réseau Référence Pérenne

Autre(s) réseau(x)

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nitrates | <input type="checkbox"/> CIM/RHME |
| <input type="checkbox"/> Flux | <input checked="" type="checkbox"/> Pesticides |
| <input type="checkbox"/> OSPAR | <input type="checkbox"/> Réseau Historique Artois-Picardie |

Eléments de qualité suivis

- | | | |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Physico-chimie | <input checked="" type="checkbox"/> Invertébrés | <input type="checkbox"/> Phytoplancton |
| <input checked="" type="checkbox"/> Diatomées | <input checked="" type="checkbox"/> Macrophytes | <input checked="" type="checkbox"/> Poissons |

Station de mesure de débit rattachée

NUMERO

COMMUNE

TYPE DE SUIVI

E6358530

DOINGT

JUGEAGE PONCTUEL