



Схема 1

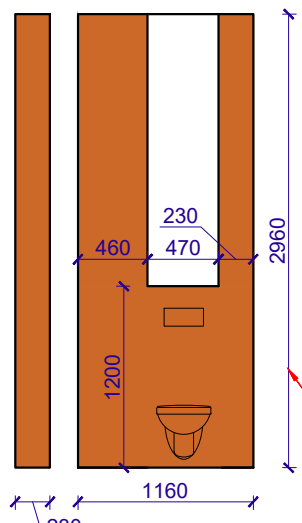

Н може змінитися в залежності від опуску стелі

Схема 2

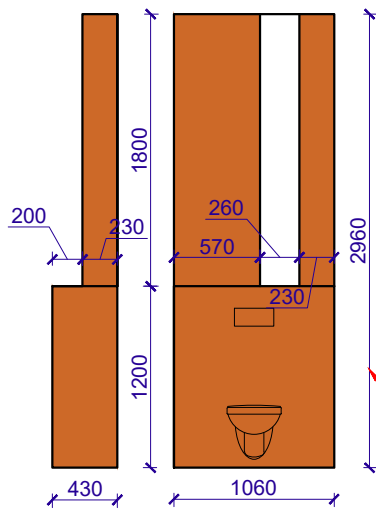

Н може змінитися в залежності від опуску стелі

Схема 3



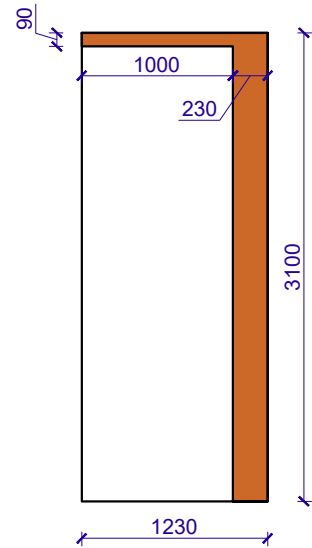



Схема 4

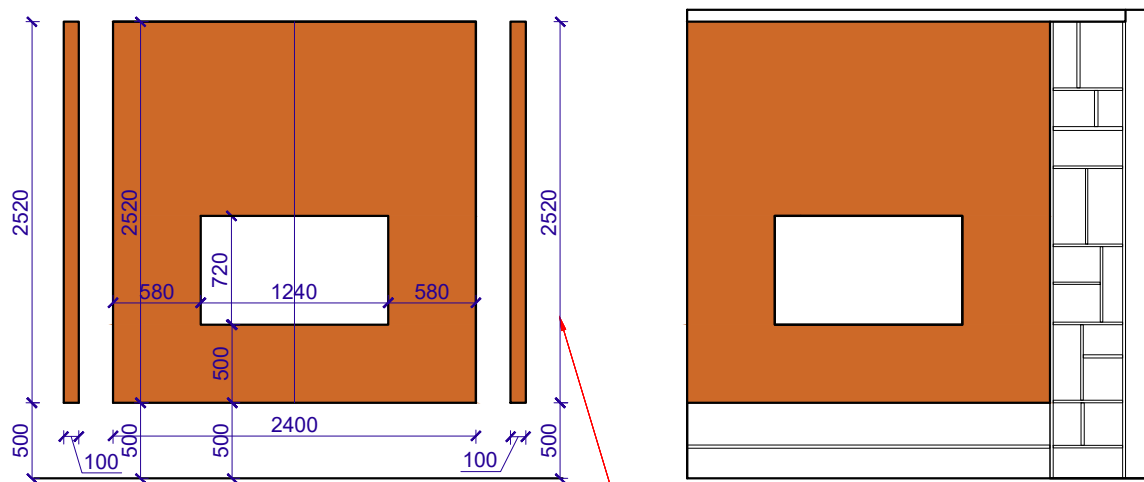

Н може змінитися в залежності від опуску стелі




Пінополістеролбетон



Вентканал



Каналізаційні комунікації



Перегородки, що зводяться з пінобетону



Перегородки, що зводяться з пінополістеролу



Монтвані конструкції з ГКЛ




Монтаж інсталяції під унітаз


**ПРИМІТКИ:**

1. За умовну позначку приміщень +0.000 приймається позначка рівня "чистої" підлоги поверху. Передбачуваний піріг підлоги 20 мм.
2. Розміри, виділені синім кольором, є обов'язковими до суворого виконання.
3. Виділені розміри дано після фінішного оздоблювального шару. Шар обробки 20мм штукатурка, 15мм плитка+клей.
4. Вирівнюємо підлогу стяжкою.
5. Віконні укosi та всі кути виконати під 90°.
6. Звукоізолювати каналізаційні стояки.
7. Висота перегородок, що зводяться, до стелі (крім зазначених).

ПЛАН 3-ГО ПОВЕРХУ

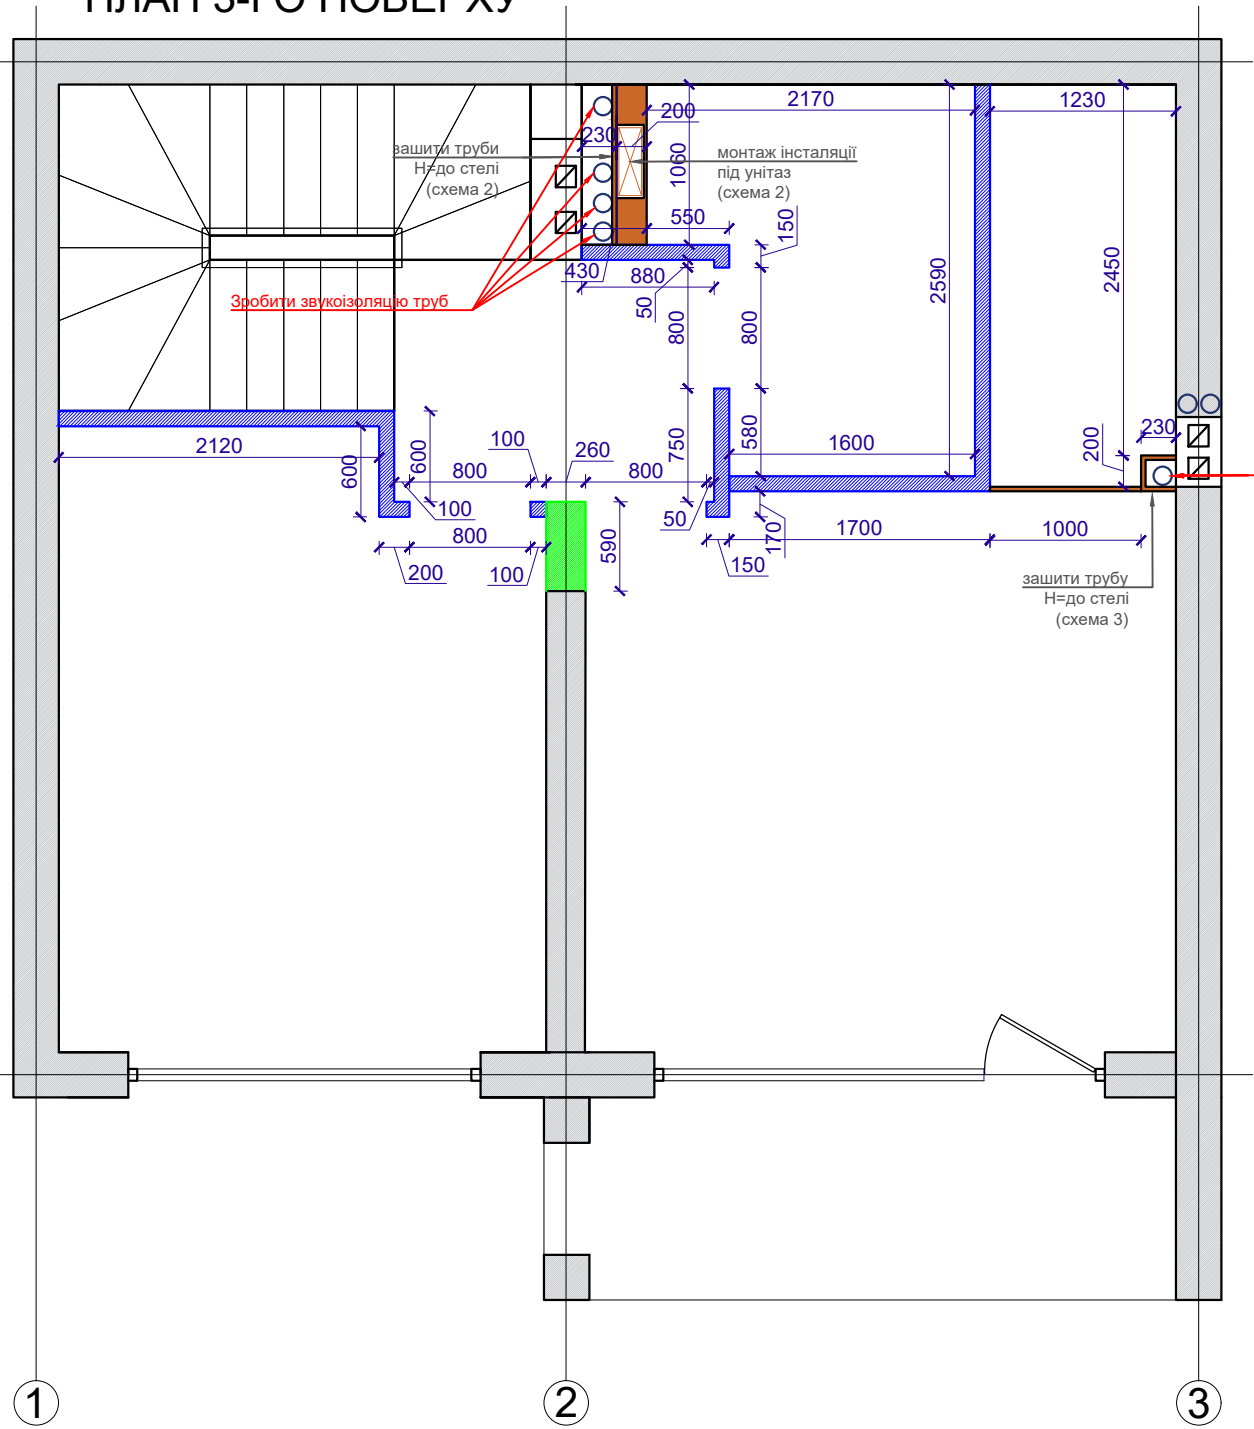

ПЛАН 2-ГО ПОВЕРХУ

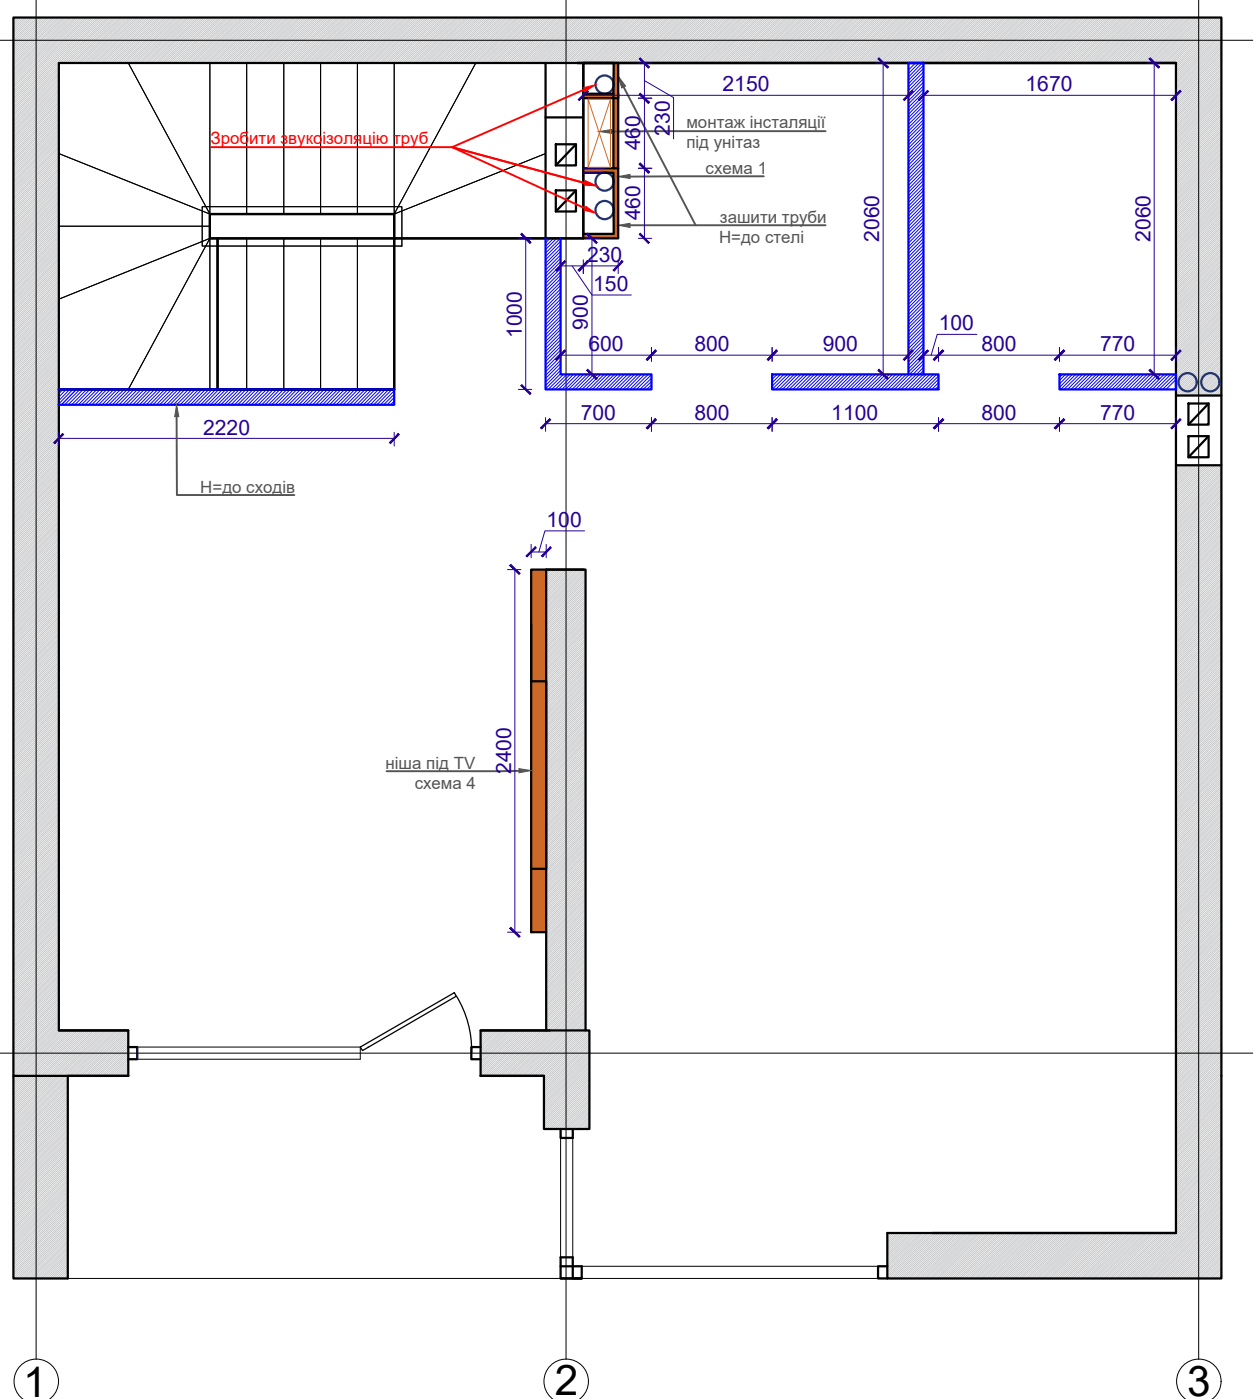

ПЛАН 1-ГО ПОВЕРХУ

