


ПЛАН 3-ГО ПОВЕРХУ

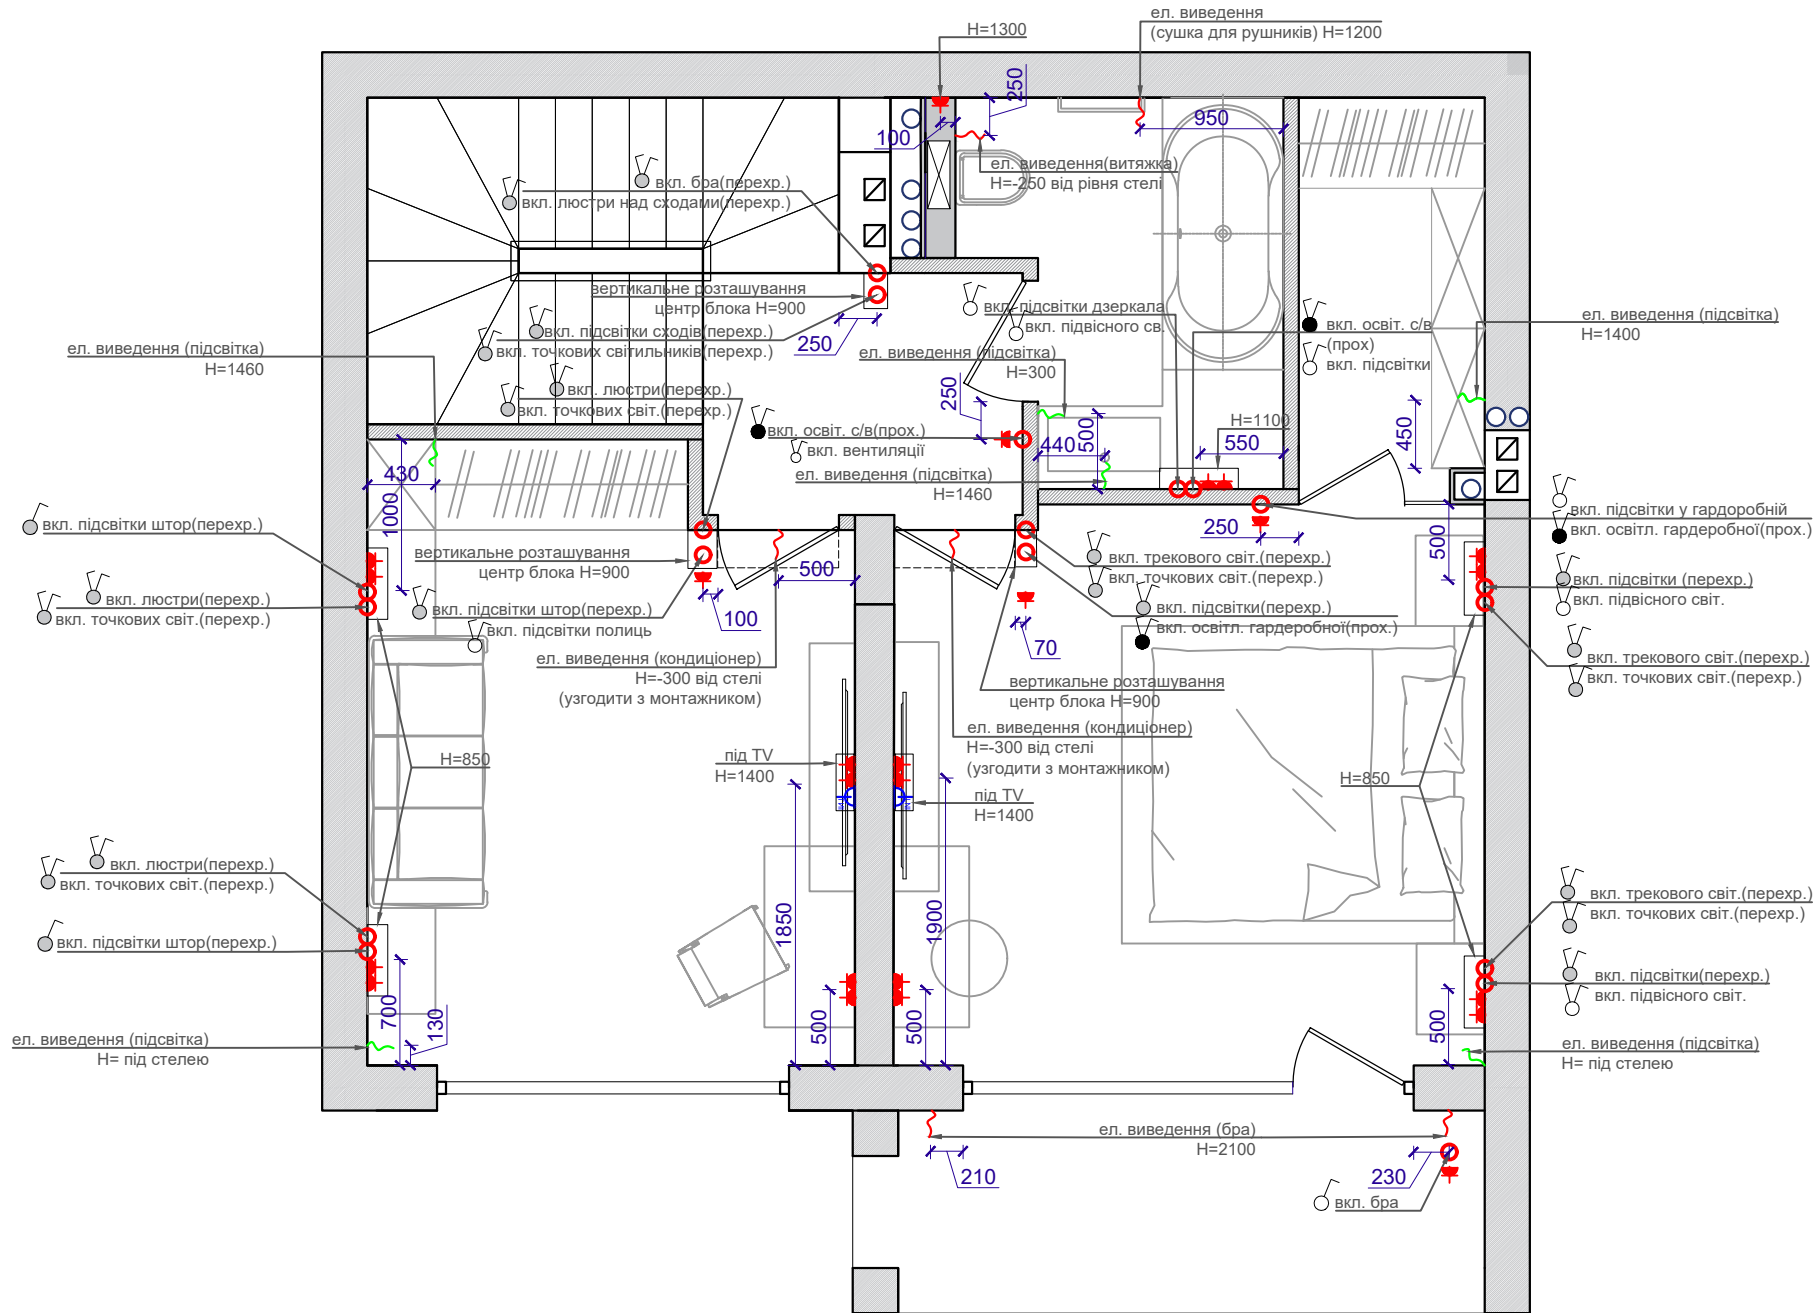

Специфікація електрофурнітури

Назва	Кількість, шт.
Розетка електрична	65
Інтернет розетка	3
Вимикач одноклавішний	7
Вимикач двоклавішний	29
1-постова рамка	35
2-постова рамка	13
3-постова рамка	5
4-постова рамка	7


Умовні позначення

- Розетка електрична
- Розетка інтернет
- Електровиведення
- Wi-Fi роутер
- слаботочний щит
- Розподільний електричний щит
- Вимикач одноклавішний
- Вимикач двоклавішний
- Вимикач одноклавішний прохідний
- Вимикач двоклавішний прохідний
- Вимикач двоклавішний перехресний
- Вимикач одноклавішний перехресний

ПРИМІТКИ:

- За позначку +0,000 приймається рівень "чистої" підлоги.
- Розведення системи електропостачання проводити відповідно до чинних на території України ДБН та ін. нормативних документів.
- Забезпечити заземлення всіх електроприладів.
- Вимикачі устан. на висоті h=900, крім тих, висота яких зазначена на плані.
- Розетки устан. на висоті h = 300. крім тих, висота яких зазначена на плані.
- Розетки в приміщеннях санвузлів встановлювати з рівнем вологозахисту не менше IP44.
- Креслення дивитись разом з техн. схемами освітлювальних приладів від виробника.
- Прив'язку вимикачів та електричних висновків уточнити за техн. завданням фірм-постачальників устаткування.
- Розміщення вимикачів можна уточнити після підбору моделей;
- Передбачити виведення кондиціонерів.
- Розміри дані по осі розеткового блоку.
- Висота виведень під бра та настінні світильники може змінюватись, залежно від обраної моделі світильника.

ПЛАН 2-ГО ПОВЕРХУ

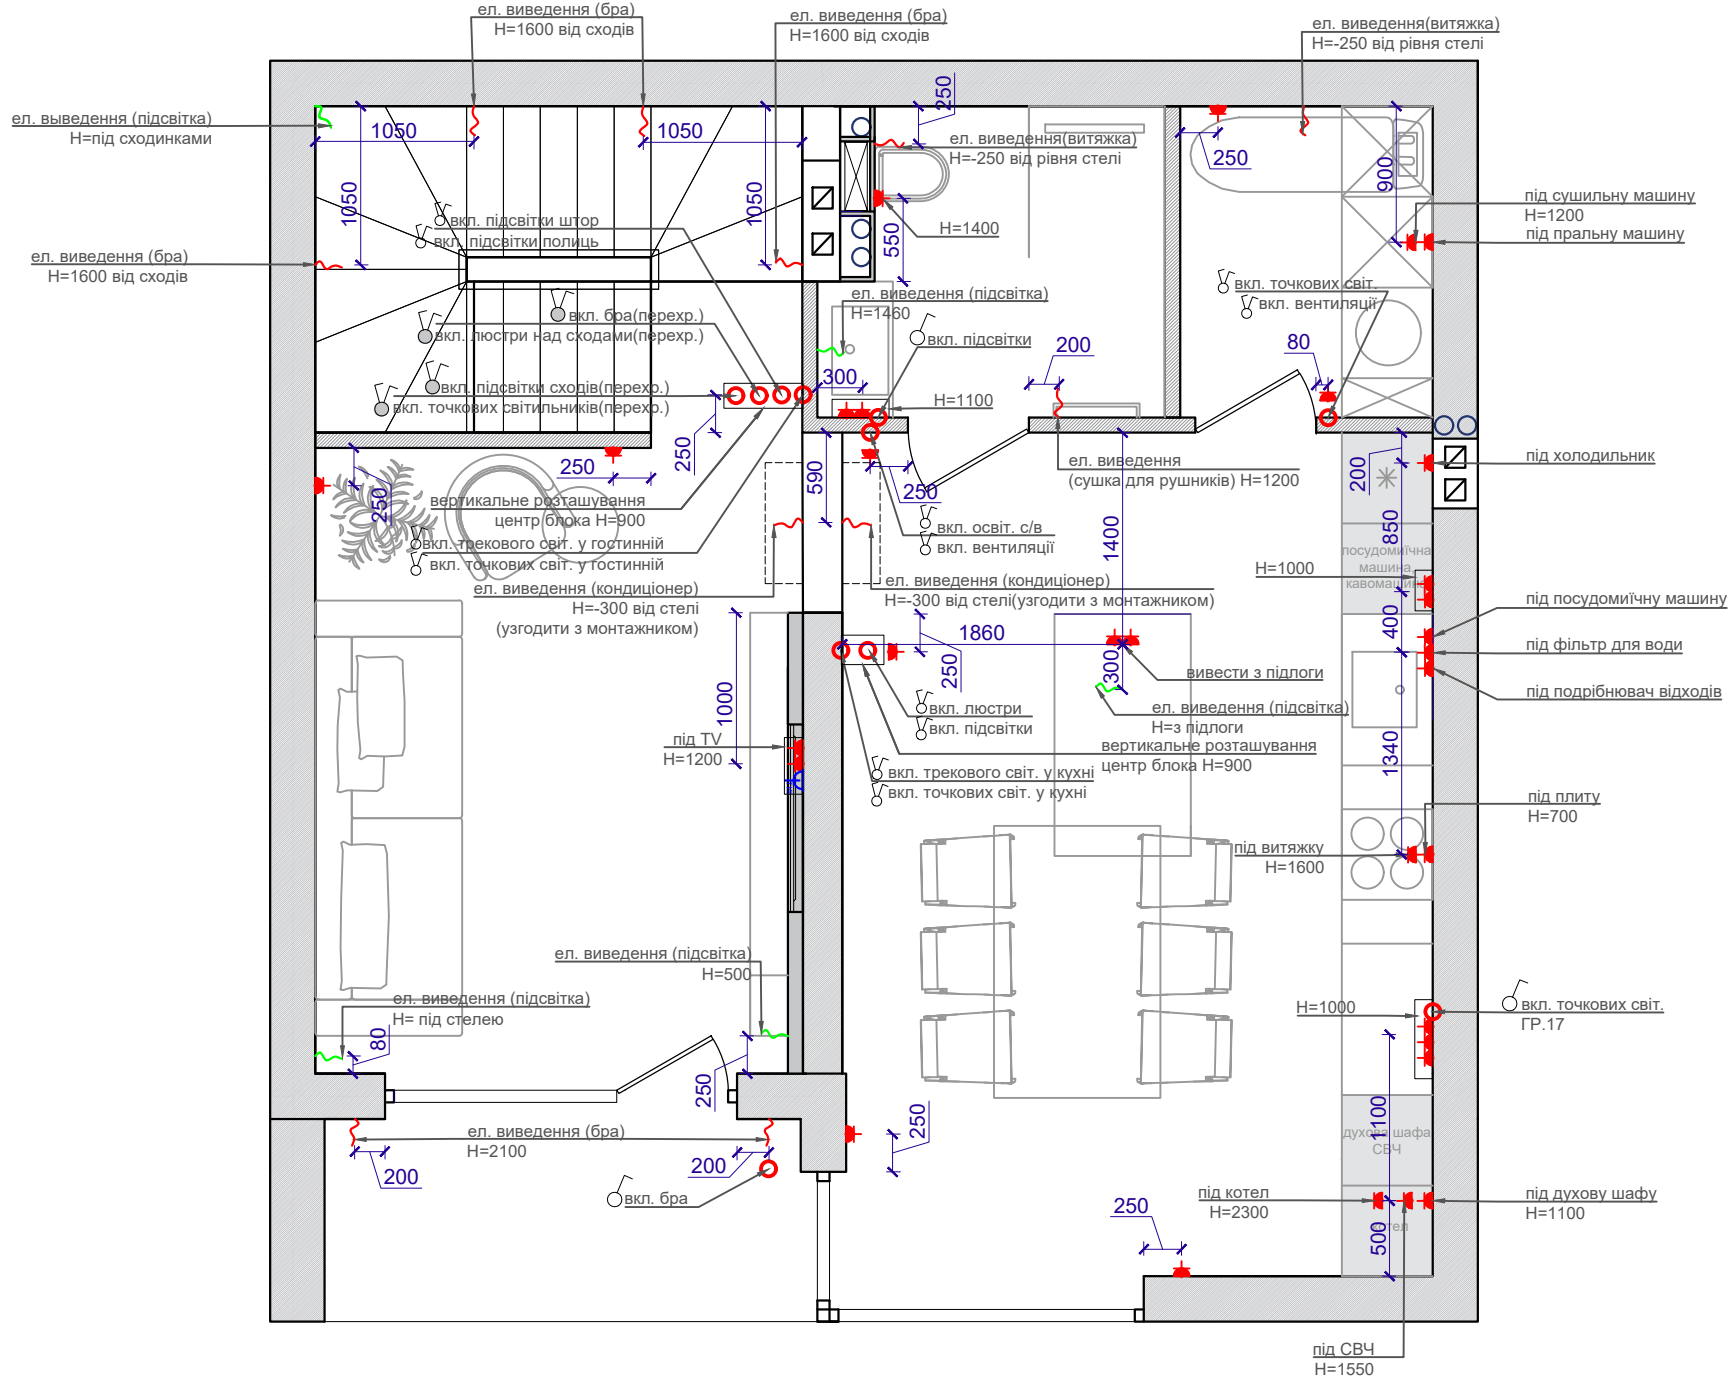

ПЛАН 1-ГО ПОВЕРХУ

