
H=2000

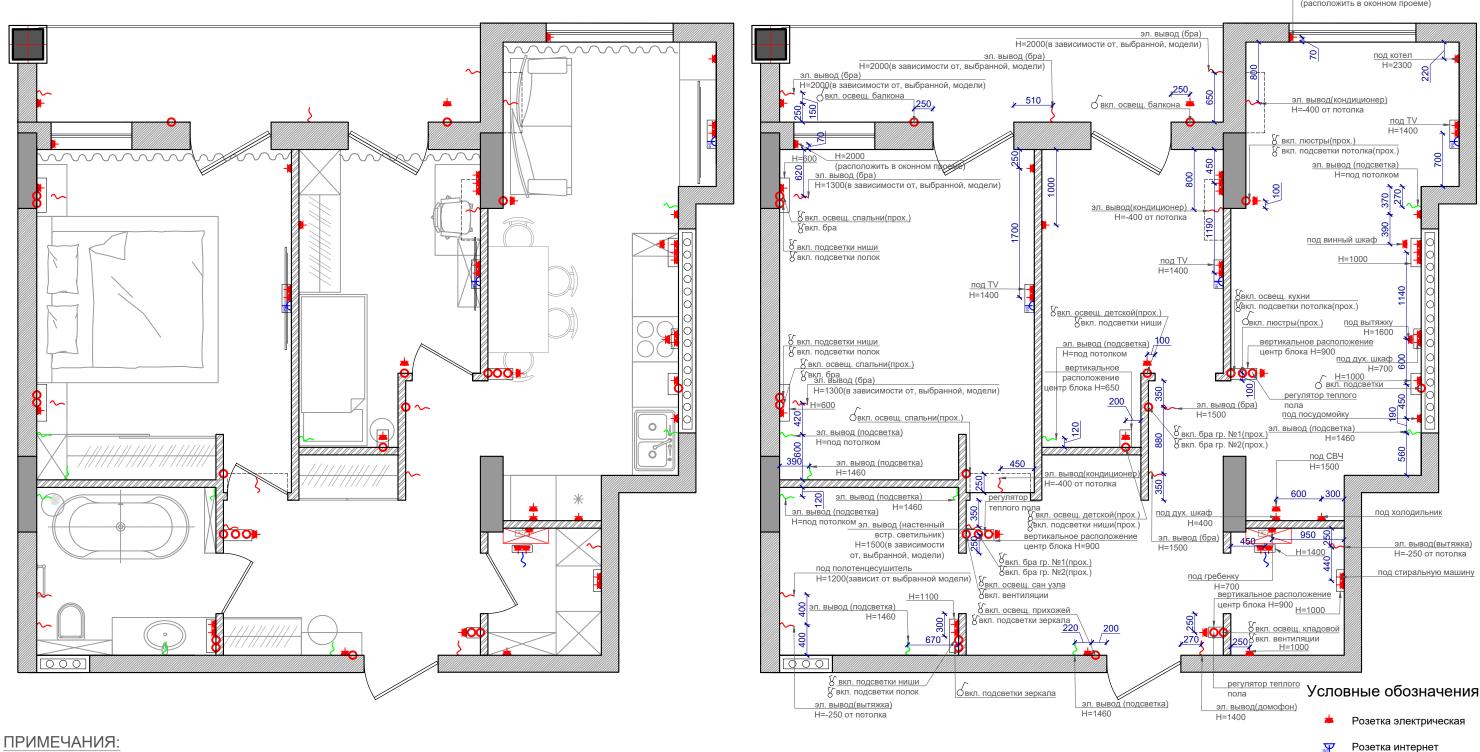

ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1. За отметку +0,000 принимается уровень "чистого" пола.
- 2. Разводку системы электроснабжения проводить в соответствии с действующими на территории Украины ДБН и др. нормативными документами;
- 3. Обеспечить заземление всех электроприборов;
- 4. Выключатели устан. на высоте h=900, кроме тех, высота которых указана на плане;
- 5. Розетки устан. на высоте h=300. кроме тех, высота которых указана на плане;
- 6. Розетки в помещениях санузлов устанавливать с уровнем влагозащиты не менее IP44.
- 7. Чертеж смотреть вместе с тех. схемами осветительных приборов от производителя
- 8. Привязку выключателей и электрических выводов уточнить по тех. заданиям фирм-поставщиков оборудования.
- 9. Размещения выключателей уточнить после подбора моделей.
- 10. Предусмотреть выводы для кондиционеров.
- 11. Размеры даны по оси розеточного блока.
- 12. Высота выводов под бра и настенные светильники могут меняться, в зависимости от выбранной модели светильника.

Электровывод

Wi-Fi роутер слаботочный

Выключатель одинарный

Выключатель двойной

Распределительный электрический щит