

Схема 1

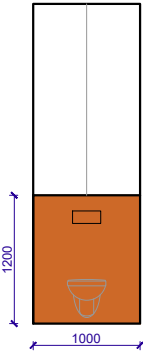


Схема 2



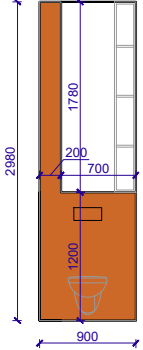



Схема 3

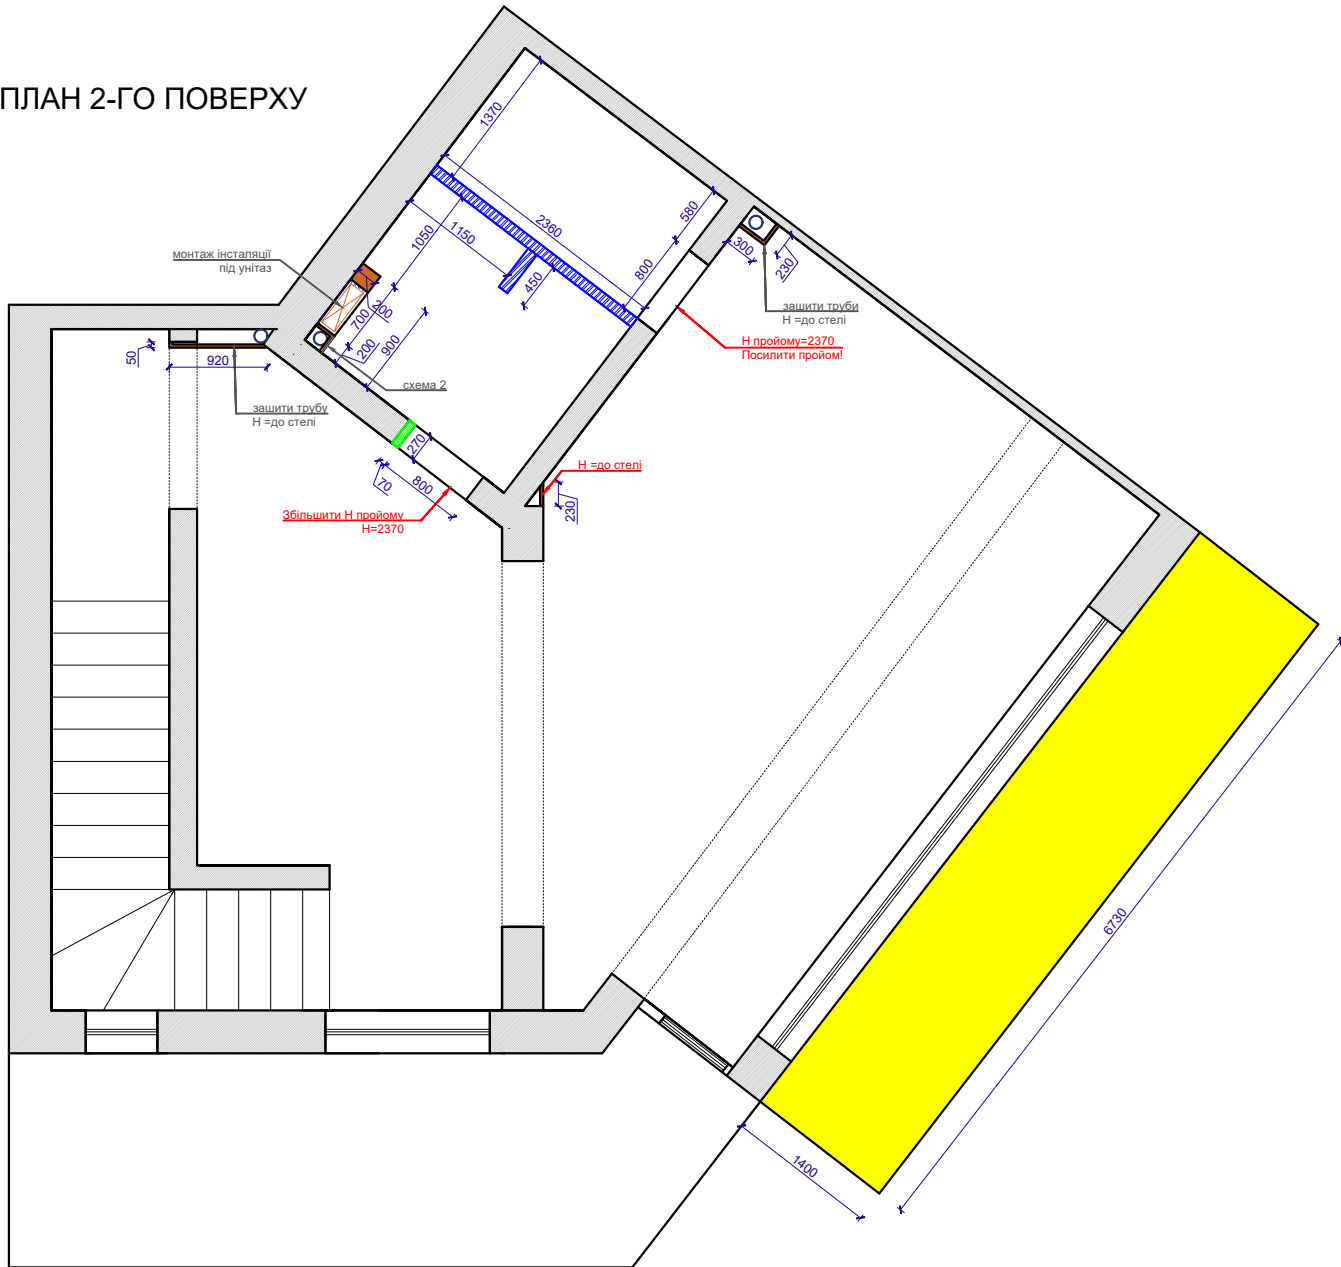

Пінополістеролбетон

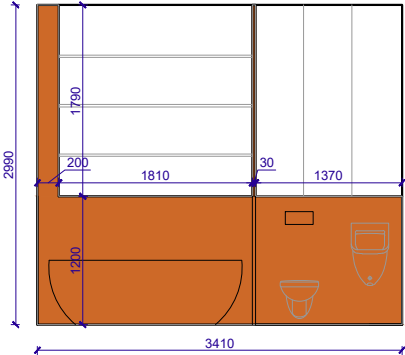

Каналізаційні комунікації



Перегородки, що зводяться з пінобетону



Перегородки, що зводяться з пінополістеролбетону




Залізобетон



Монтовані конструкції з ГКЛ



Монтаж інсталяції під унітаз

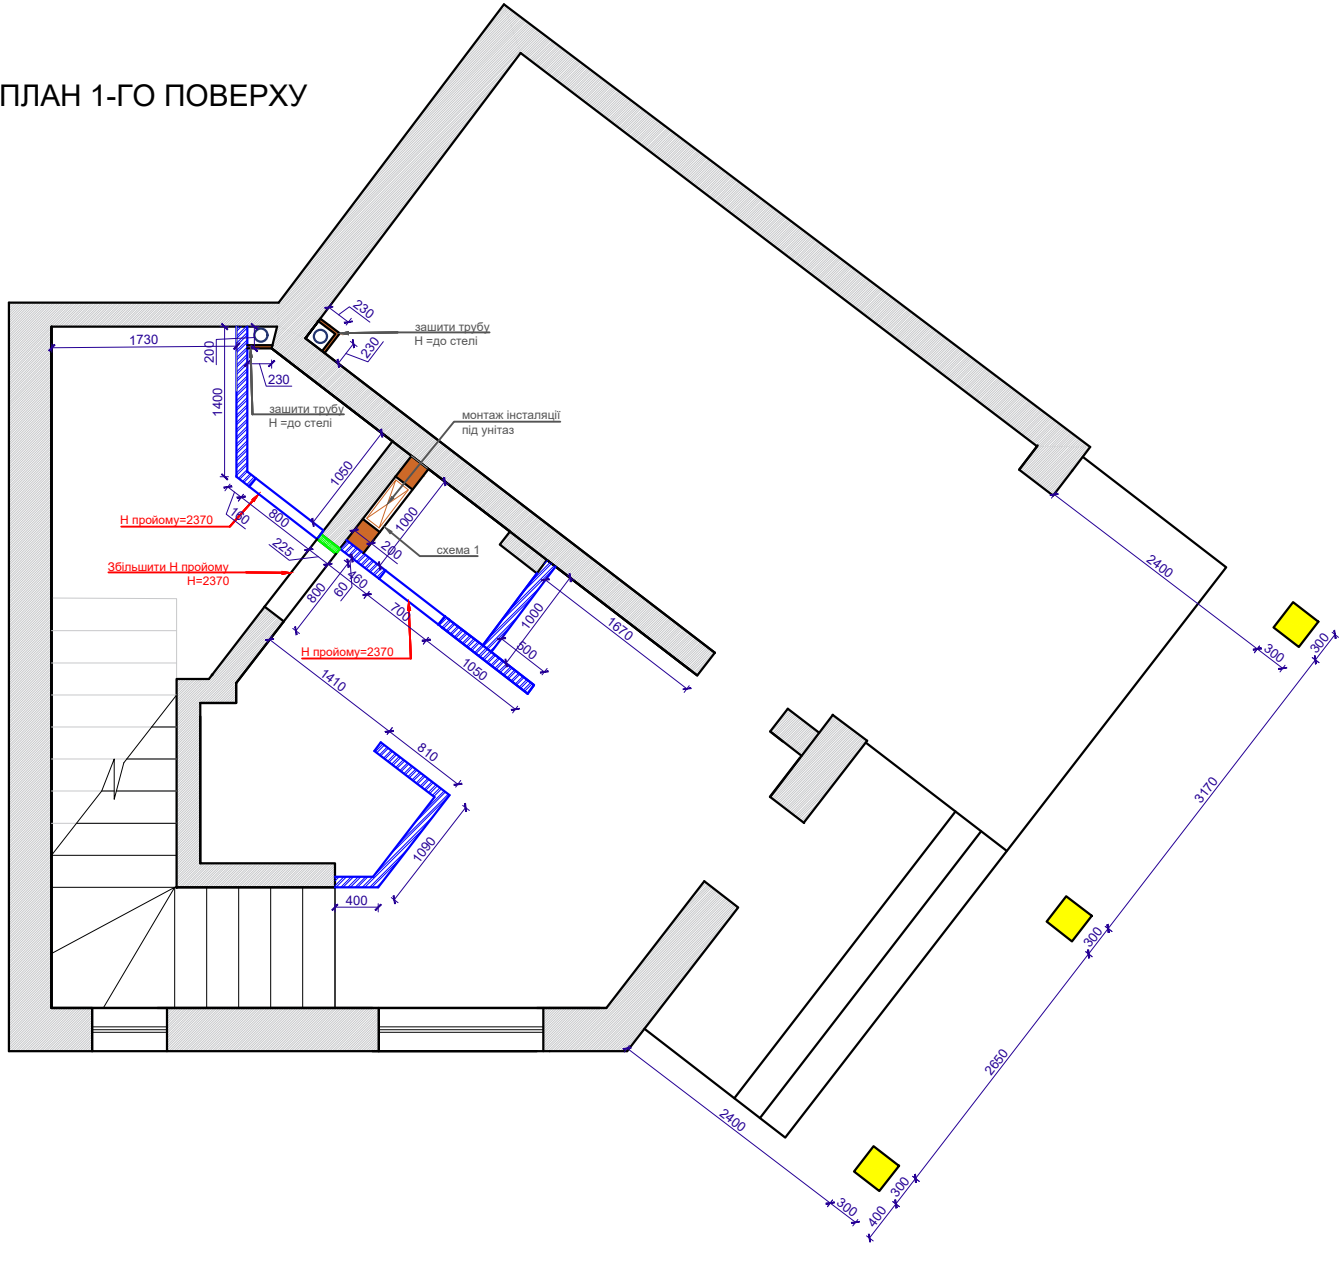

ПРИМІТКИ:

1. За умовну позначку приміщень +0.000 приймається позначка рівня "чистої" підлоги поверху. Передбачуваний піріг підлоги 20 мм.
2. Розміри, виділені синім кольором, є обов'язковими до суворого виконання.
3. Виділені розміри дано після фінішного оздоблювального шару. Шар обробки 20мм штукатурка, 15мм плитка+клей.
4. Вирівнюємо підлогу стяжкою.
5. Віконні укосу та всі кути виконати під 90°.
6. Звукоізолювати каналізаційні стояки.
7. Висота перегородок, що зводяться, до стелі (крім зазначених).