



Dichiarazione di conformità energetica

alla legislazione nazionale in ambito di risparmio energetico in edilizia
[D.Lgs. 192 del 19 agosto 2005 e successive modificazioni ed integrazioni]

Il sottoscritto , rappresentante legale della ditta "**Innova Serramenti S.r.l.s.**", in qualità di costruttore dei prodotti:

Rif. tipologia: 529/2026 01 Modello: FIN2 ELEGANT, FINESTRA A DUE ANTE, dimensioni: 920 x 710, pezzi: 1;
Rif. tipologia: 529/2026 02 Modello: FIN1 ELEGANT, FINESTRA AD UN ANTA, dimensioni: 720 x 590, pezzi: 1;
Rif. tipologia: 529/2026 03 Modello: FIN2 ELEGANT, FINESTRA A DUE ANTE, dimensioni: 920 x 590, pezzi: 1;
Rif. tipologia: 529/2026 04 Modello: PFIN2 SOGLIA ELEGANT, PORTA FINESTRA DUE ANTE CON SOGLIA RIBASSATA, dimensioni: 1360 x 2440, pezzi: 1;
Rif. tipologia: 529/2026 05 Modello: FIN2 ELEGANT, FINESTRA A DUE ANTE, dimensioni: 1100 x 1530, pezzi: 1;
Rif. tipologia: 529/2026 06 Modello: FIN1 ELEGANT, FINESTRA AD UN ANTA, dimensioni: 860 x 1530, pezzi: 1;
Rif. tipologia: 529/2026 07 Modello: PFIN2 SOGLIA ELEGANT, PORTA FINESTRA DUE ANTE CON SOGLIA RIBASSATA, dimensioni: 1110 x 2430, pezzi: 1;
Rif. tipologia: 529/2026 08 Modello: FIN2+1DX ELEGANT, FINESTRA A DUE ANTE + ANTA SINGOLA, dimensioni: 2160 x 1530, pezzi: 1;

D I C H I A R A

che i serramenti e le vetrazioni, di cui alla fornitura n°529/2026 del cliente MARCO DE MARINIS, C.F.: DMRMRC75H17E202Q, VIA VENEZIA 4 Agra (VA), con cantiere in VIA VENEZIA 4 Agra (VA), prodotti nello stabilimento situato in Via del Mandrione, 105 - 00181 Roma, sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'Allegato C del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e che:

1. i serramenti di fornitura sono impiegabili in edifici ubicati in Comuni appartenenti fino alla zona climatica "".
2. la trasmittanza termica complessiva dei serramenti è stata determinata mediante metodologia di calcolo semplificato così come previsto dalla norma UNI EN ISO 10077-1:2018 e corrisponde a 1,11 W/m²K. Tale valore è stato determinato numericamente sulla base dei singoli valori di trasmittanza termica dei componenti costituenti il serramento così come dichiarati dalla ditta produttrice dei profili sistema DECEUNINCK della serie ELEGANT e dalla ditta produttrice di Vetro 33.1-22-4 selettivo UNI-7697 Ug=1,1 - Fs=60 ARGON, Vetro 33.1-20-33.1 selettivo UNI-7697 Ug=1,1 - Fs=60 ARGON, PANNELLO PORTA 1 ANTA BUGNATO DA ESTERNO, Vetro 33.1-20-33.1 selettivo satinato UNI-7697 Ug=1,1 - Fs=60 ARGON;
3. la permeabilità all'aria dei serramenti corrisponde alla classe 2 per le finestre e classe 1 per le portefinestre come definito dalla norma EN 14351-1;
4. la trasmittanza termica delle vetrazioni è pari rispettivamente a 1W/m²K per il vetro XXV33.1-22-4 selettivo (tipologie 01, 02, 03, 05, 06, 08), 1W/m²K per il vetro XXV33.1-20-33.1 selettivo (tipologie 04, 07).

Si allegano alla presente dichiarazione di conformità i seguenti documenti:

Allegato A: Determinazione numerica della trasmittanza termica complessiva dei serramenti eseguita secondo la metodologia di calcolo semplificata descritta dalla norma UNI EN ISO 10077-1:2018

Allegato B: Certificazione, da parte del produttore dei profili sistema DECEUNINCK, serie THERMOFIBRA dei valori di trasmittanza termica serie;

Allegato C: Certificazione, da parte del produttore di XXV33.1-22-4 selettivo del valore di isolamento acustico.

Roma, 27/05/2026

Timbro e firma

INNOVA SERRAMENTI S.R.L.S.
Società a Socio Unico
Sede Legale: via del Mantegna, 105
00191 ROMA
C.F./P. IVA / Registro Roma 12087831000
R.E.A. Roma 1349385 - Cap. Soc. € 1.000 i.v

Tabelle e metodologie di calcolo

Tabella conforme ai valori limite della trasmittanza termica U dettati dai decreti ministeriali e legislativi relativi alle chiusure trasparenti comprensive degli infissi espressa in W/m²K

Zona climatica	01/10/2015	01/10/2015	01/01/2021	Superbonus/Ecobonus
	D.Lgs. 192/2005 Appendice A	D.Lgs. 192/2005 Appendice B	DM 26 Giugno 2015 (CAM e Bonus Casa)	DM 06 Agosto 2020 Allegato E
A	3,2	3,2	3,0	2,6
B	3,2	3,2	3,0	2,6
C	2,4	2,4	2,0	1,75
D	2,0	2,1	1,8	1,67
E	1,8	1,9	1,4	1,3
F	1,5	1,7	1,0	1,0

Tabella conforme alla Tabella 4b - Allegato C del D.Lgs. 192/2005 e s.m. e i. contenente i valori limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri espressa in W/m²K

Zona climatica	Dall' 1° luglio 2011
A	3,7
B	2,7
C	2,1
D	1,9
E	1,7
F	1,3

I limiti possono subire variazioni dettate dal progettista

Formule utilizzate per il calcolo trasmittanza termica

Calcolo della trasmittanza termica infissi secondo EN 10077-1:2018

$$U_W = \frac{A_g U_g + A_f U_f + l_g \Psi_g}{A_g + A_f}$$

dove:

U_W è la trasmittanza termica dell'infisso;

A_g è l'area della vetrata o del pannello opaco;

U_g è la trasmittanza termica della vetrata o del pannello opaco;

A_f è l'area del telaio;

U_f è la trasmittanza termica del telaio;

l_g perimetro totale della vetrata o del pannello opaco;

Ψ_q è la trasmittanza termica lineare dovuta agli effetti termici combinati della vetrata, del distanziatore e del telaio, nel caso di pannelli opachi il valore è uguale a zero.

Effetto di eventuali chiusure oscuranti secondo norma TS 11300-1:2014

$$U_{w,corr} = U_{w+shut} \times f_{shut} + U_w \times (1 - f_{shut})$$

dove:


U_w è la trasmittanza termica della finestra senza chiusura oscurante;

$U_{w,corr}$ è la trasmittanza termica ridotta della finestra e della chiusura oscurante;

U_{w+shut} è la trasmittanza termica della finestra e della chiusura oscurante insieme;


f_{shut} è la frazione adimensionale della differenza cumulata di temperatura, derivante dal profilo orario di utilizzo della chiusura oscurante e dal profilo orario della differenza tra temperatura interna ed esterna.

01

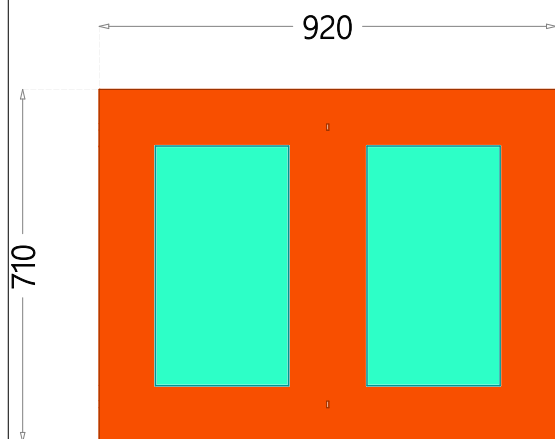

Zone trasmittanza


Serie DECEUNINCK - THERMOFIBRA	$0.39 \text{ m}^2 \times 0,88 \text{ W/m}^2\text{K} =$	0.35 W/K	45.1%
Riempimento XXV33.1-22-4 selettivo	$0.26 \text{ m}^2 \times 1 \text{ W/m}^2\text{K} =$	0.26 W/K	33.5%
Riempimento XXV33.1-22-4 selettivo	$3.00 \text{ m} \times 0,055 \text{ W/mK} =$	0.16 W/K	21.4%

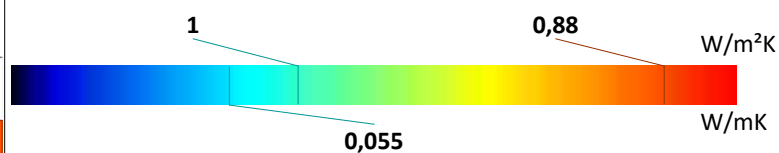

Potenza trasmessa: 0,77 W/K
Superficie: 0,653 m²
Trasmittanza termica: 1,18011 W/m²K
Uw: **1,18 W/m²K**




02

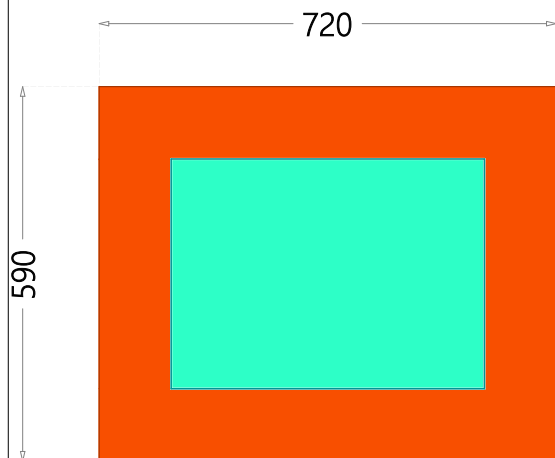

Zone trasmittanza


Serie DECEUNINCK - THERMOFIBRA	$0.25 \text{ m}^2 \times 0,88 \text{ W/m}^2\text{K} =$	0.22 W/K	44.2%
Riempimento XXV33.1-22-4 selettivo	$0.18 \text{ m}^2 \times 1 \text{ W/m}^2\text{K} =$	0.18 W/K	36.5%
Riempimento XXV33.1-22-4 selettivo	$1.71 \text{ m} \times 0,055 \text{ W/mK} =$	0.09 W/K	19.3%

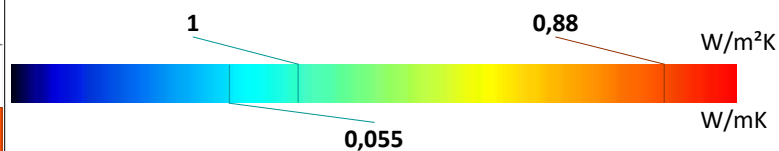


Potenza trasmessa: 0,49 W/K
Superficie: 0,425 m²
Trasmittanza termica: 1,15217 W/m²K
Uw: **1,15 W/m²K**



03

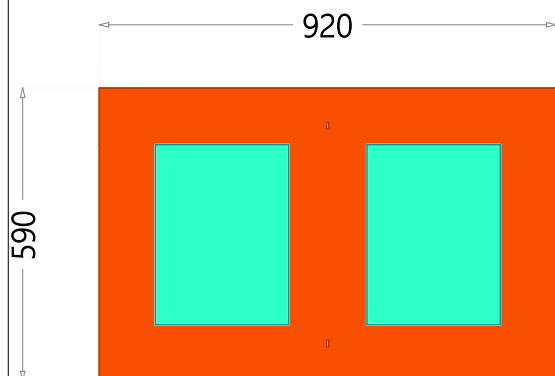**Zone trasmittanza**


Serie DECEUNINCK - THERMOFIBRA	$0.35 \text{ m}^2 \times 0,88 \text{ W/m}^2\text{K} =$	0.31 W/K	48.0%
Riempimento XXV33.1-22-4 selettivo	$0.19 \text{ m}^2 \times 1 \text{ W/m}^2\text{K} =$	0.19 W/K	30.3%
Riempimento XXV33.1-22-4 selettivo	$2.52 \text{ m}^2 \times 0,055 \text{ W/m}^2\text{K} =$	0.14 W/K	21.7%

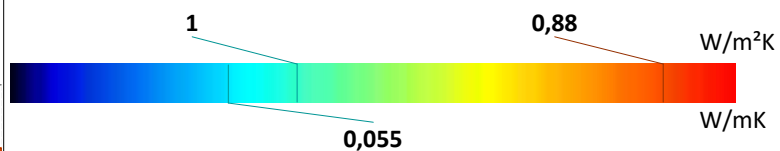


Potenza trasmessa: 0,64 W/K
Superficie: 0,543 m²
Trasmittanza termica: 1,1783 W/m²K
Uw: **1,18 W/m²K**



04

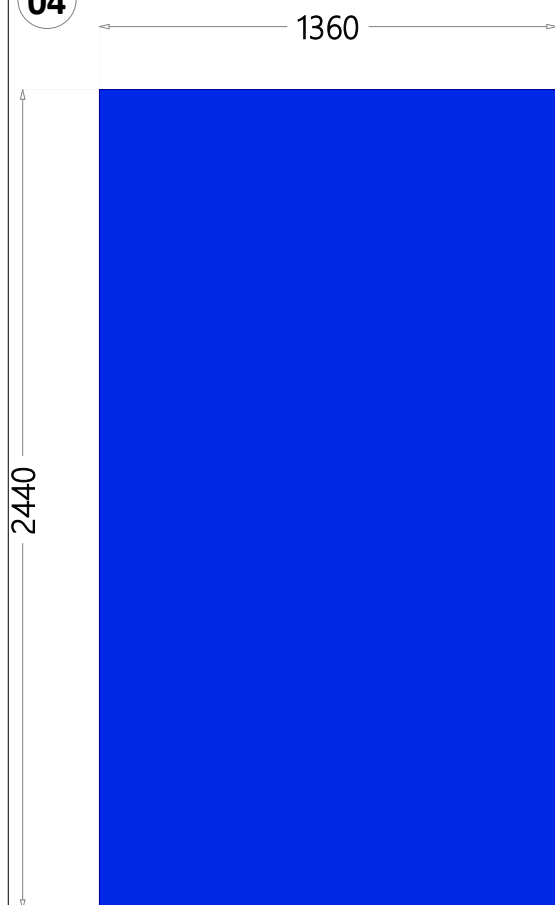
**Zone trasmittanza**

Riempimento XXV33.1-20-33.1 selettivo	$U_g = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Riempimento XXV33.1-20-33.1 selettivo	$\Psi_i = 0,046 \text{ W/mK}$	
Tipologia	$3.32 \text{ m}^2 \times 1,07 \text{ W/m}^2\text{K} =$	3.55 W/K 100.0%

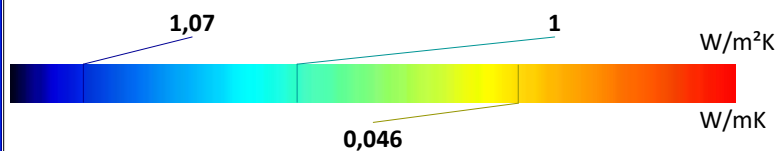


Potenza trasmessa: 3,55 W/K
Superficie: 3,318 m²
Trasmittanza termica: 1,07 W/m²K
Uw: **1,07 W/m²K**

05

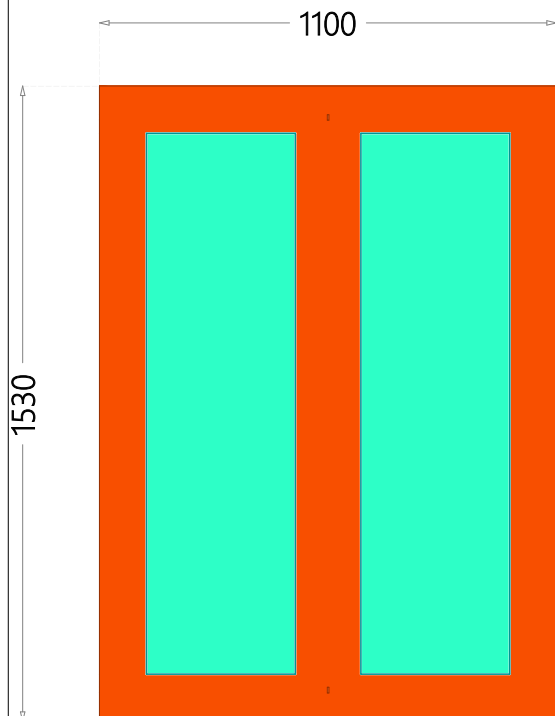

Zone trasmittanza

Serie DECEUNINCK - THERMOFIBRA	0.75 m² × 0,88 W/m²K =	0.66 W/K	33.7%
Riempimento XXV33.1-22-4 selettivo	0.93 m² × 1 W/m²K =	0.93 W/K	47.6%
Riempimento XXV33.1-22-4 selettivo	6.64 m × 0,055 W/mK =	0.37 W/K	18.7%

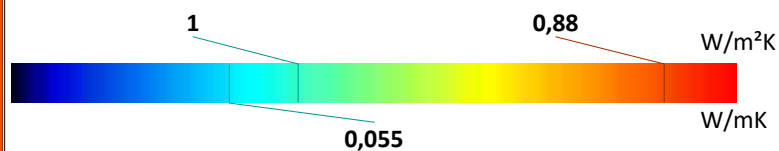

Potenza trasmessa: 1,96 W/K


Superficie: 1,683 m²

Trasmittanza termica: 1,16348 W/m²K

Uw: 1,16 W/m²K




06

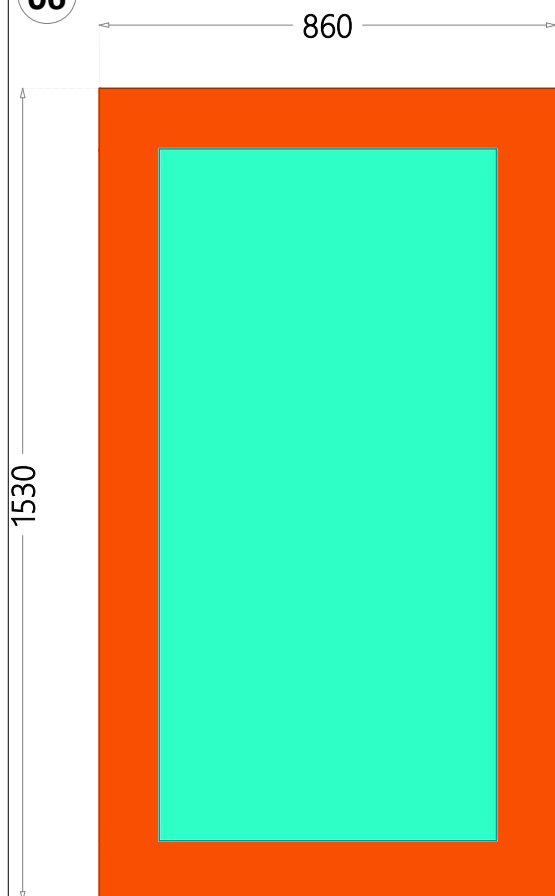

Zone trasmittanza

Serie DECEUNINCK - THERMOFIBRA	0.49 m² × 0,88 W/m²K =	0.43 W/K	29.4%
Riempimento XXV33.1-22-4 selettivo	0.83 m² × 1 W/m²K =	0.83 W/K	56.2%
Riempimento XXV33.1-22-4 selettivo	3.87 m × 0,055 W/mK =	0.21 W/K	14.4%

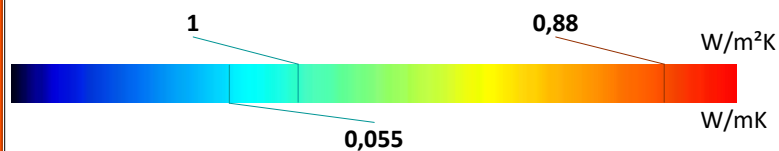

Potenza trasmessa: 1,47 W/K



Superficie: 1,316 m²

Trasmittanza termica: 1,11713 W/m²K

Uw: 1,12 W/m²K





07

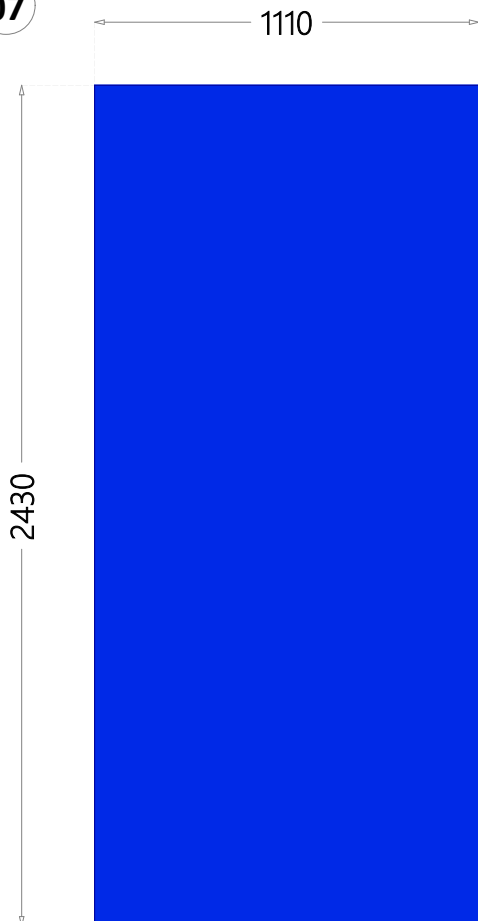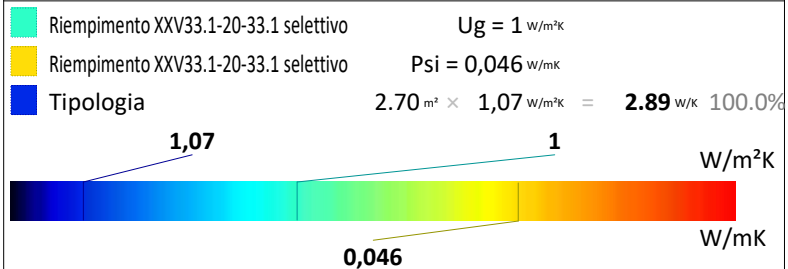**Zone trasmittanza**

Potenza trasmessa: 2,89 W/K
Superficie: 2,697 m²
Trasmittanza termica: 1,07 W/m²K
Uw: 1,07 W/m²K

08

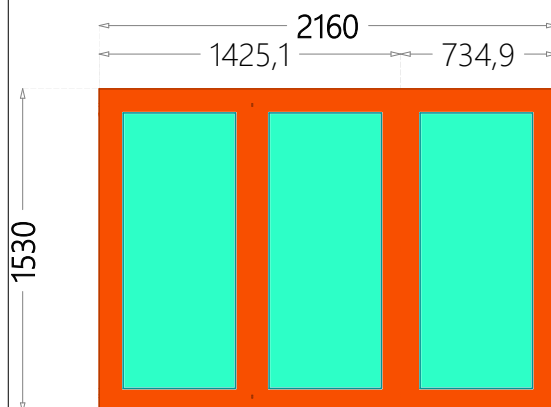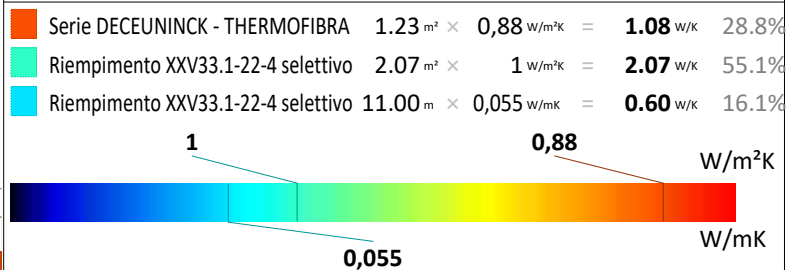**Zone trasmittanza**

Potenza trasmessa: 3,76 W/K
Superficie: 3,305 m²
Trasmittanza termica: 1,13836 W/m²K
Uw: 1,14 W/m²K





INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
DIVIZE CSI – CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ
 sede di Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky



rilascia

Al richiedente: **Deceuninck nv**
Bruggesteeweg 360, 8830 Hoogdele-Gits, Belgium

CERTIFICATO

di caratteristica di prodotto
n. CV – 19 – 633/Z

Prodotto: **Finestre in PVC ad un'anta ribalta serie Elegant ThermoFibra Infinity 76 X**

Produttore: vedi richiedente

Descrizione:

Telaio ed anta	Telaio: P5101 / rinforzi del telaio: P5202 (NT1) rinforzo con pareti in PVC rigido, cavi d'acciaio e PVC espanso ; anta: P5709 / rinforzo integrato: fibre di vetro continue incorporate nel profilo in PVC.
Altri profili	Fermavetro P5313 (GP32)
Riempimento isolante	Pannello sandwich isolante dello spessore di 43,6 mm composto da: 1,4 mm PVC – 40,8 mm XPS – 1,4 mm PVC
Guarnizione	Interna: 16998 (DEA84); esterna: 16990 (DEV1); centrale: 3297 (MD184); esterna vetro: 16992; interna vetro: 15562 (DG11); tutte le guarnizioni sono saldate agli angoli
Ferramenta	Ferramenta GU su tutto il perimetro, chiusura a 7 punti, 2 cerniere apribili e ribaltabili, maniglia con blocco di sicurezza

Risultato:

Denominazione del parametro esaminato	Metodo di prova	Risultato
Coefficiente di trasmittanza termica U_f	UNI EN 12 412-2	0,88 W/(m ² .K)

Con il presente certificato si attesta che le proprietà del prodotto di cui sopra sono conformi ai valori stabiliti dalla norma:

L'esito di U_f risponde ai requisiti prescritti dalla norma tecnica ceca ČSN 73 0540, parte 2, per quanto riguarda il coefficiente di trasmittanza termica raccomandato per edifici passivi:
 $U_f = 0,88 \leq U_{pas,20} = (0,90 - 0,70) \text{ W/(m}^2\text{.K)}$

Documentazione: Verbale di prova n. 353/19, AZL č. 1007.1, ITC, a.s.

Il presente certificato è valido solo per il prodotto, le cui specifiche sono descritte in dettaglio nel verbale di prova. Attesta solo le proprietà sopra riportate del prodotto e non costituisce né sostituisce certificazione secondo la legge n. 22/1997 Racc. sui requisiti tecnici per i prodotti.

Data di rilascio: **06.01.2020**

Redatto da: Ing. Nizar Al-Hajjar




al. Hajjar


Eurovetro srl

Via Carroccello, 16 - 88050 Sellia Marina (CZ)

Tel: - Fax: - e-mail: info@eurovetro.it

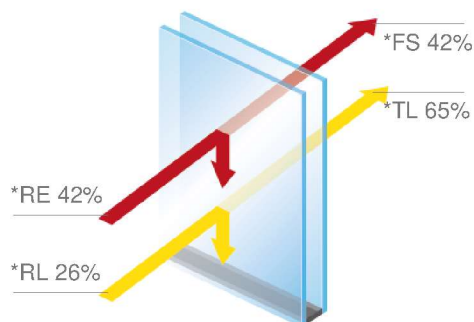
Scheda Tecnica

Prodotto:

4 Selettivo/22BCN (Argon 90%)/33.1

Norma armonizzata:

EN UNI 1279-5:2018

Vetrata isolante

Per uso in edilizia e nelle costruzioni

Sicurezza in caso di incendio

Resistenza al fuoco

Reazione al fuoco

Sicurezza nell'uso

Resistenza ai proiettili

Resistenza agli attacchi manuali

Resistenza agli urti (Prova del pendolo)

Protezione contro il rumore

Isolamento al rumore aereo diretto

Proprietà termiche

Valore Ug

Proprietà di irraggiamento

Trasmissione luminosa - Tv

Riflessione luminosa - Pv

Riflessione interna - Pvi

Indice di resa dei colori - RD65 - Ra

Proprietà energetiche

Fattore solare - g

Riflessione energetica - Pe

Trasmissione energetica diretta - Te

Assorbimento energetico singolo

Coefficiente di shading - SC

Assorbimento energetico totale

Trasmissione dei raggi ultravioletti - UV

Spessore

EN 13501-2

EN 13501-1

NPD

NPD

EN 1063

EN 356

EN 12600

NPD

NPD

NPD/2B2

EN 12758

Rw (C;Ctr) Stimato - dB

36 (-1;-5)

EN 673

W/(m².K)

1.1

EN 410

(%)

65

EN 410

(%)

26

EN 410

(%)

24

EN 410

(%)

97

EN 410

(%)

42

EN 410

(%)

42

EN 410

(%)

37

EN 410

(%)

17 / 4 / NPD

EN 410

(%)

0.48

EN 410

(%)

21

EN 410

(%)

0

mm

32.4

1. I dati sono calcolati sulla base delle misure spettrali conformi alle norme EN 410 (1998). La tolleranza dei dati pubblicati in relazione alle proprietà fotometriche è di +/- 3 punti.

2. Il coefficiente Ug (in precedenza detto valore k) è calcolato in base alla norma EN 673. La misura dell'emissività è conforme alle norme EN 673 (allegato A) e EN 12898.

3. Il presente documento non valuta il rischio di rottura causato da shock termico. Per i vetri temprati non si risponde delle eventuali rotture spontanee.

4. Le specifiche tecniche ed altri dati sono basati al momento dell'elaborazione del presente documento e sono soggette a cambiamenti - variazioni senza preavviso.

5. Il presente documento è solo puramente informativo.

6. L'indice acustico fornito, deve essere ritenuto puramente indicativo, se non indicato diversamente.

7. Le effettive prestazioni in opera possono variare in funzione delle reali dimensioni della vetrata e della stanza, delle sorgenti di rumore etc. La tolleranza sul dato è di +/- 2 dB.