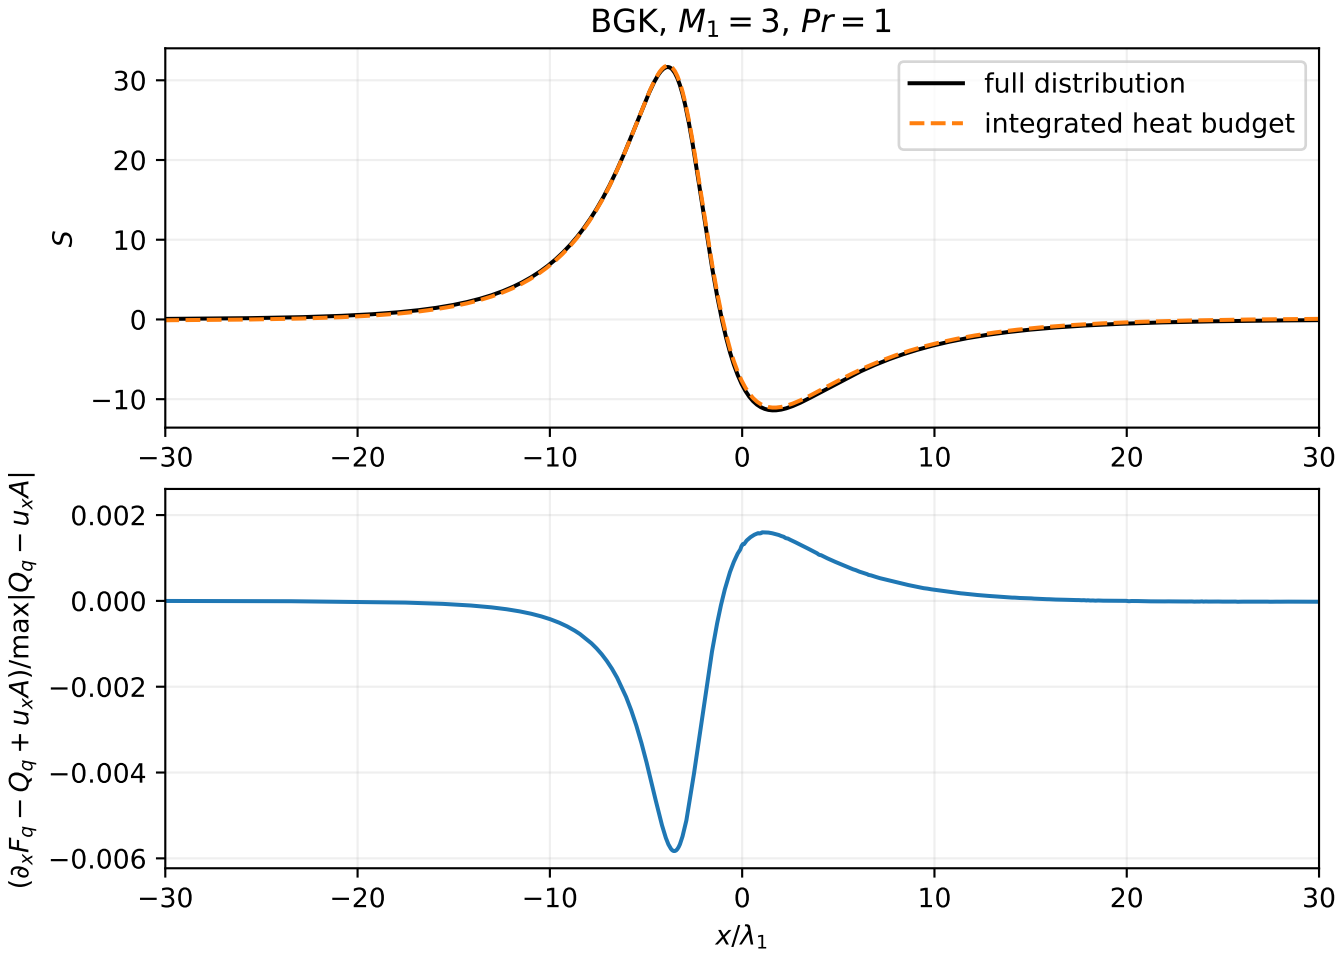
BGK, $M_1 = 3$, $Pr = 1$
full distribution
integrated heat budget
S
30
20
10
0
−10
−30
−20
−10
0
10
20
30
$(\partial_x F_q - Q_q + u_x A)/\max|Q_q - u_x A|$
0.002
0.000
−0.002
−0.004
−0.006
x/λ_1