


АРГОН (лист 6)

ГРЕБЁНКА (лист 4)

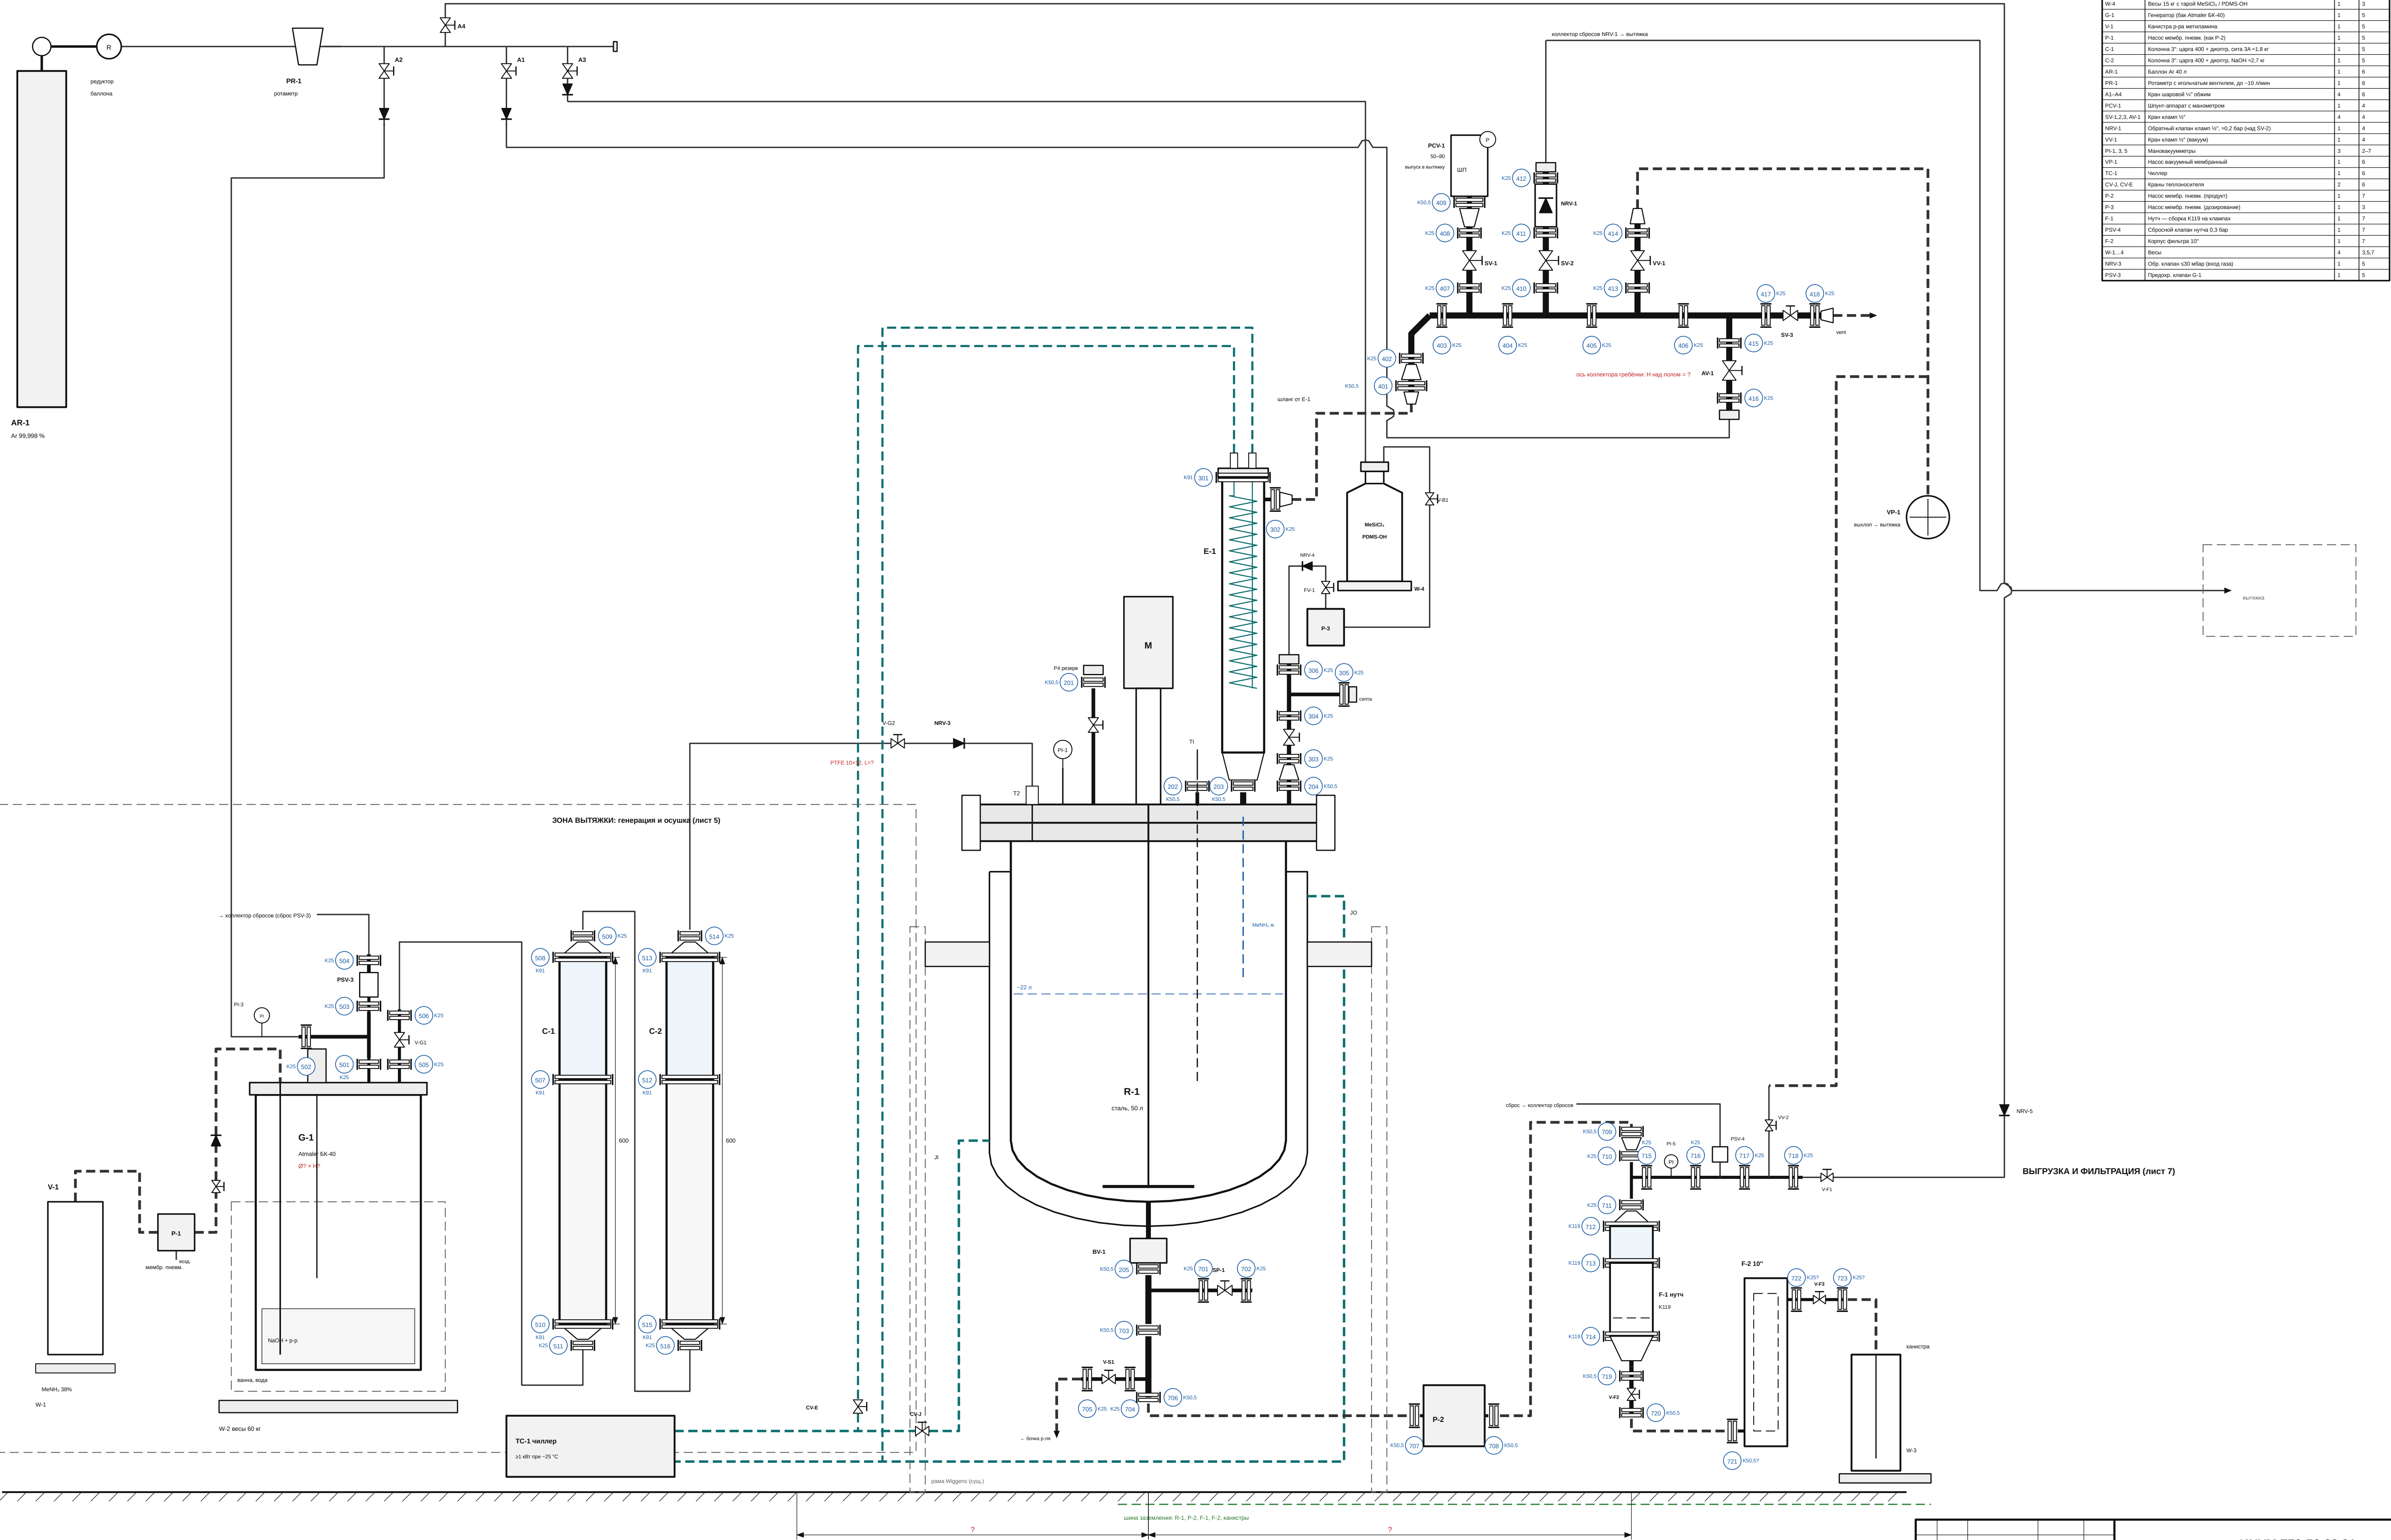

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ


| Поз.           | Наименование                                     | Кол. | Лист  |
|----------------|--------------------------------------------------|------|-------|
| E-1            | Реактор Модерн 50 л (50л)                        | 1    | 2     |
| E-1            | Конденсатор змеевиковый                          | 1    | 3     |
| W-4            | Весы 15 кг с тарой МЕТСЛЕР / РДМС-ОН             | 1    | 3     |
| G-1            | Генератор (Окс. Алмаз БК-40)                     | 1    | 5     |
| V-1            | Вакуумный насос (Вакуум)                         | 1    | 5     |
| P-1            | Насос мембр. (продукт)                           | 1    | 5     |
| C-1            | Колонна 3" шара 400 + диаметр, ога 3А +2,8 кг    | 1    | 5     |
| C-2            | Колонна 3" шара 400 + диаметр, ога 3А +2,7 кг    | 1    | 5     |
| AR-1           | Баллон Ar 40 л                                   | 1    | 6     |
| PR-1           | Ротаметр с итальянским вентилем, до -10 мм/мин   | 1    | 6     |
| A1-A4          | Кран шаровый 1/2" обшн                           | 4    | 6     |
| PCV-1          | Шланг-аппарат с манометром                       | 1    | 4     |
| SV-1,2,3, AV-1 | Кран клапан 1/2"                                 | 4    | 4     |
| NRV-1          | Обратный клапан клапан 1/2" +0,2 бар (зад. SV-2) | 1    | 4     |
| VV-1           | Кран клапан 1/2" (вакуум)                        | 1    | 4     |
| PI-1, 3, 5     | Манометры                                        | 3    | 2-7   |
| VP-1           | Насос вакуумный мембранный                       | 1    | 6     |
| TC-1           | Чиллер                                           | 1    | 6     |
| CV-1, CV-E     | Краны теплоносителя                              | 2    | 6     |
| P-2            | Насос мембр. (продукт)                           | 1    | 7     |
| P-3            | Насос мембр. (пищев. (дизеринг))                 | 1    | 3     |
| F-1            | Нут — сборка K123 на клапане                     | 1    | 7     |
| PSV-4          | Сборочный клапан нутча 0,3 бар                   | 1    | 7     |
| F-2            | Корпус фильтра 10"                               | 1    | 7     |
| W-1, 4         | Весы                                             | 4    | 3,5,7 |
| NRV-3          | Обр. клапан 320 мбар (под газ)                   | 1    | 5     |
| PSV-3          | Предвар. клапан G-1                              | 1    | 5     |

Примечания

1. Схема в сборе без масштаба, E-1, колонны — в едином условном масштабе ~1:5. Детали — листы 2-7, ведомость клапанов — лист 8.
2. Все размеры «>» (расстояние между аппаратами, высоты, длины рукавов и труб, присоединения) — уточнить по месту.
3. Проводки: PTFE — провод, распределитель, тав. ЕРГОМ — только вскрываемые линии генератора. Хвосты клапанов — нерж.
4. Штриховые линии бирюзового цвета — теплоноситель, штриховые чёрные — гибкие рукава, тонкие сплошные — трубы PTFE 1/10-12.

|         |      |          |       |      |                                                                        |             |          |         |
|---------|------|----------|-------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|
|         |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.01                                                      |             |          |         |
| Изм.    | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Установка синтеза ТЕФКОТ 770 на реакторе 50 л. Монтажная схема в сборе | Лист        | Масштаб  | Масштаб |
| Разраб. |      |          |       |      |                                                                        | П           | —        | б/м     |
| Пров.   |      |          |       |      |                                                                        |             |          |         |
| Техпер. |      |          |       |      |                                                                        |             |          |         |
| Исполн. |      |          |       |      |                                                                        | Лист 1      | Листов 9 |         |
| Упр.    |      |          |       |      |                                                                        | АО «ИНУМИТ» |          |         |
|         |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 - реактор 50 л.                                             |             |          |         |

РЕАКТОР R-1 (Wiggins, 50 л) — ВИД СПЕРЕДИ

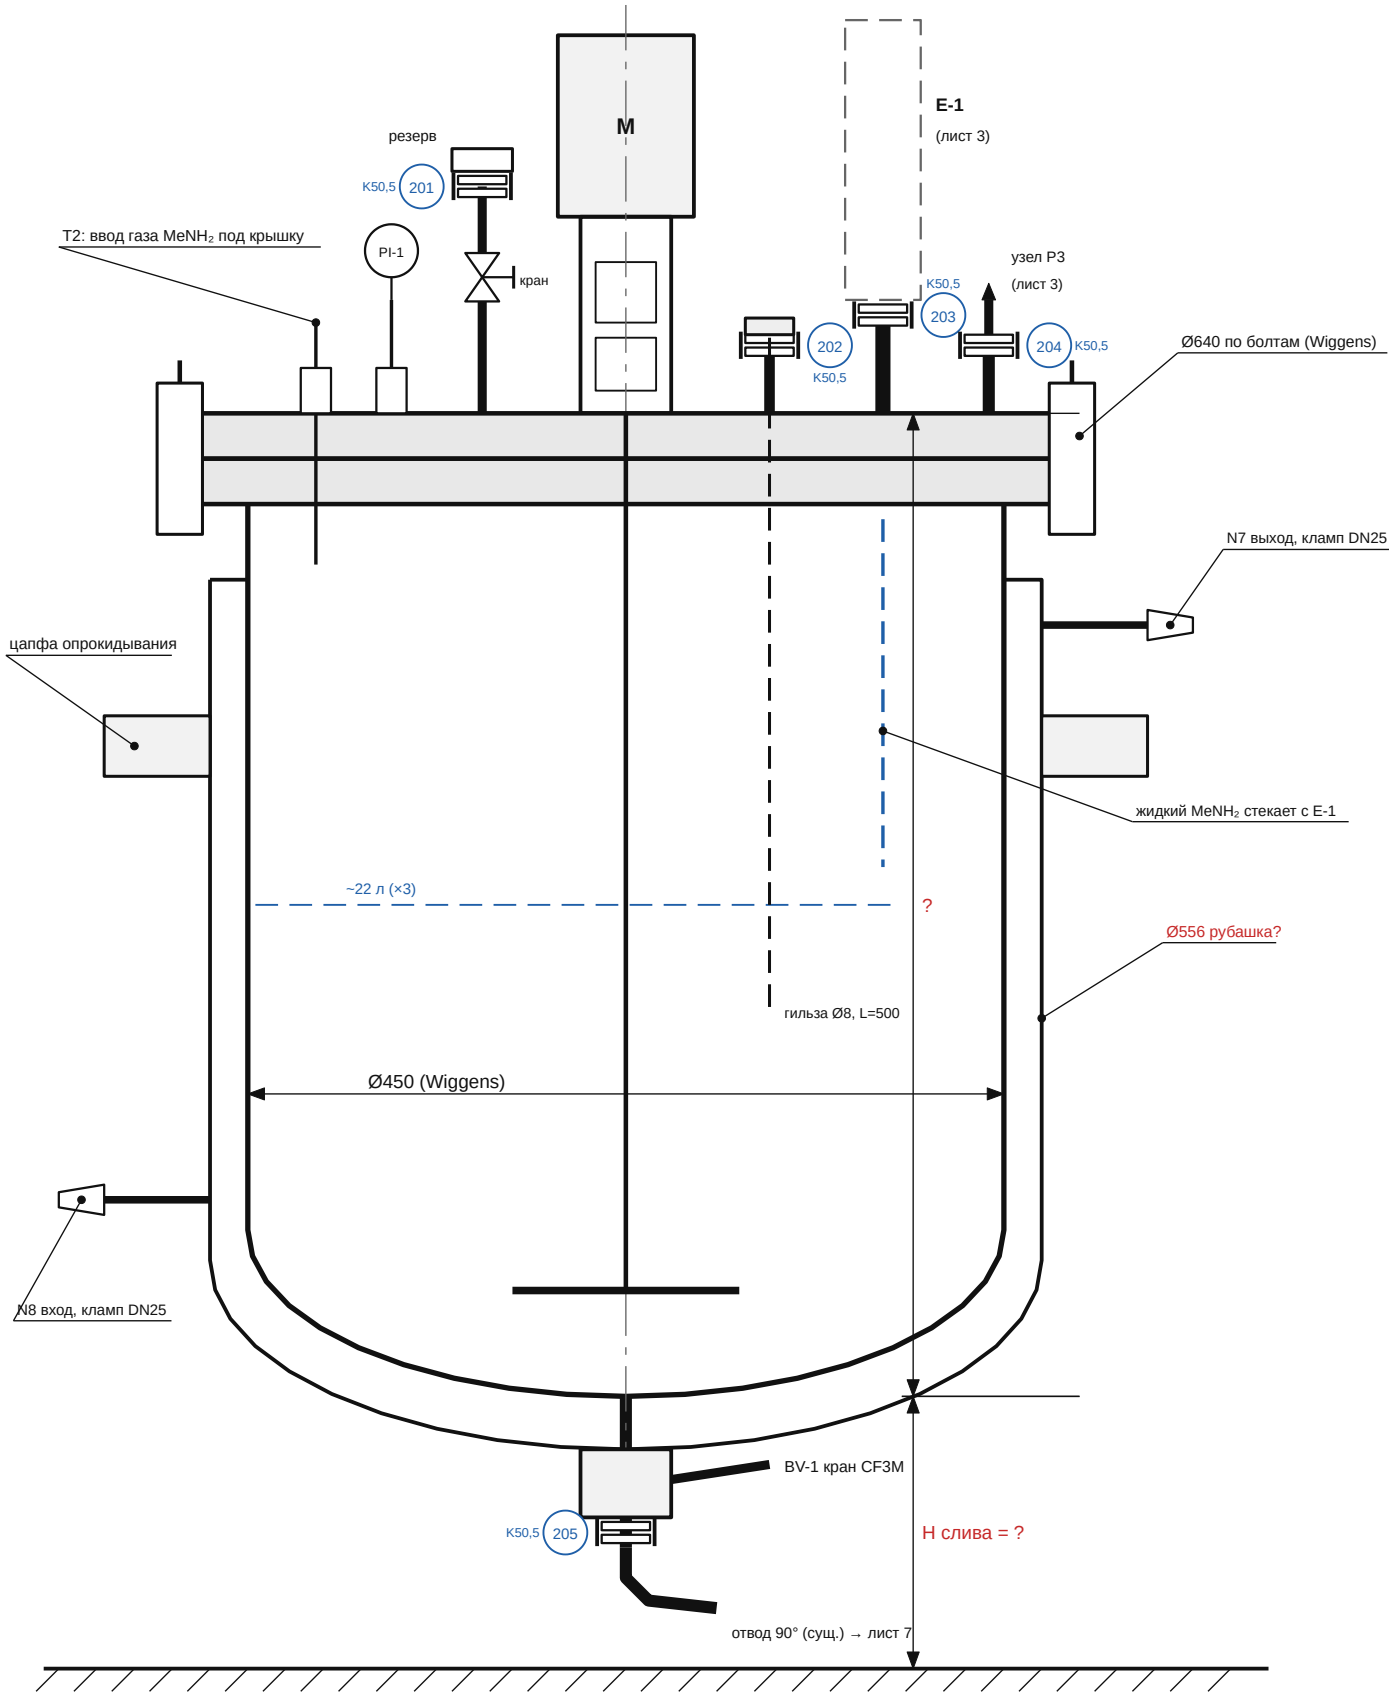

КРЫШКА R-1 — ВИД СВЕРХУ (по черт. Wiggins 8813650C)



ФРОНТ (сторона оператора) ↓  
откидные болты по Ø640; привязку N1...N6 к P1...T2 сверить

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-1

| Обозн. | Wiggins | Назначение (у нас)                     | Присоед.: чертёж / фото | DN   | Что устанавливается            |
|--------|---------|----------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------------|
| P1     | N3      | конденсатор E-1                        | кламп Ø50,5             | 25   | E-1 (лист 3)                   |
| P2     | N4      | термогильза TI (Pt100)                 | кламп Ø50,5             | 25   | заглушка DN25 с гильзой Ø8×500 |
| P3     | N5      | дозирование P-3 (был рН)               | кламп Ø50,5             | 25   | узел P3 (лист 3)               |
| P4     | N1      | ввод Ar (A1), резерв                   | кламп Ø50,5             | 25   | заглушка + обжим ¼"            |
| T1     | N2      | мановакуумметр PI-1                    | обжим ¼"                | 8    | существующий                   |
| T2     | N6      | ввод газа MeNH <sub>2</sub> под крышку | игольч. вентиль         | 8    | без погружной трубки           |
| M      | M       | мешалка, мотор WB400                   | фланец                  | 133  | существующая, вал Ø26          |
| BV-1   | L       | нижний слив                            | кламп Ø50,5             | 38   | тройник + SP-1 (лист 7)        |
| JI/JO  | N8/N7   | рубашка вход / выход                   | кламп Ø50,5             | 25   | переходник кламп – ёлочка      |
| —      | —       | разъём крышки                          | откидные болты          | Ø640 | кольцо в оболочке FER          |

Примечания

- Размеры «?» — уточнить замером.  
Wiggins: Н общ. 1140, 414, 410.
- Клампы по феруле: K25 = ½" («к25»);  
K50,5 = 1"–1½" (DN25, DN38);  
K91 = 3"; K119 = 4".
- Шильдик: Р раб., полный вакуум,  
материал корпуса (нужен 316L).
- Проверить тип уплотнения вала.
- Дыхательный фильтр со стояка P4  
снять (не стоек к р-лю).
- Все прокладки в контакте с  
продуктом — PTFE. PN всех — 0,5.
- Все штуцеры — трикламп; DN по  
DIN 11851 (Wiggins). DN25 и DN38 —  
ферула Ø50,5.


Условные обозначения:  
—II— кламповое соединение, № — ведомость (лист 8)  
— гибкий рукав; — тонкая — трубка ¼" / 12 мм  
красным «?» — уточнить замером / у поставщика

|          |      |          |       |      |                                 |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|---------------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.02               |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                 |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                                 |             |       |          |
| Разраб.  |      |          |       |      | Реактор R-1. Общий вид, штуцеры | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Пров.    |      |          |       |      |                                 | П           | —     | б/м      |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                 |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                 |             |       |          |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                 | Лист 2      |       | Листов 9 |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л       | АО «ИНУМИТ» |       |          |
|          |      |          |       |      |                                 |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                 |             |       |          |

Е-1 КОНДЕНСАТОР ЗМЕЕВИКОВЫЙ (изгот.), М 1:3

ПОДАЧА MeSiCl<sub>3</sub> / PDMS-OH НАСОСОМ Р-3, б/м


УЗЕЛ Р3, б/м

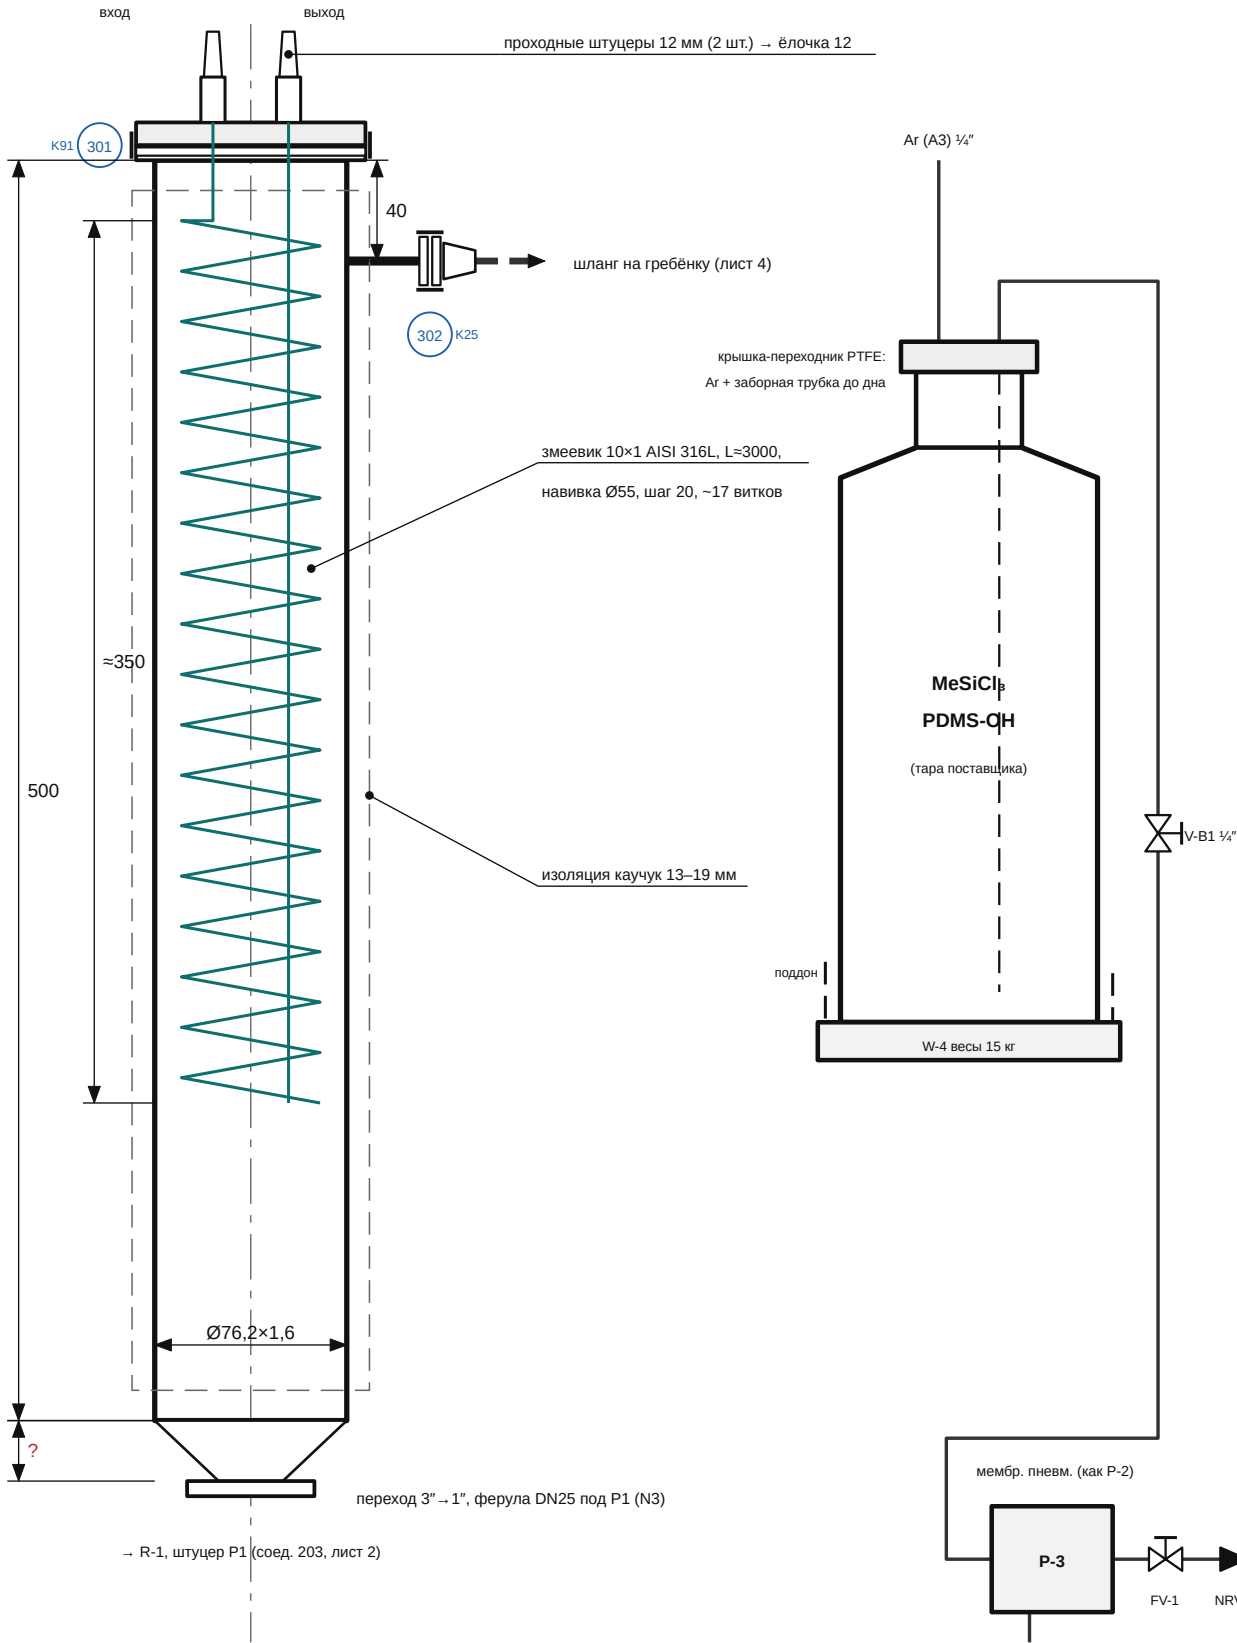


Примечания

- Е-1 — сталь AISI 316L; сварка TIG, пищевая полировка внутр. поверхности.
- Змеевик Е-1: опрессовка 3 бар (теплонос.).
- Е-1 вертикально: конденсат стекает в R-1.
- Теплоноситель Е-1: от ТС-1 параллельно рубашке (–25 °С; стадия 7: +10 °С).
- Строительные длины кранов, тройников, переходов — по каталогу Гросснер (?).
- Все прокладки кламп — PTFE.
- MeSiCl<sub>3</sub> / PDMS-OH — насосом Р-3 прямо из тары на W-4; объём замещается Ar (А3). Расход по W-4, темп — по Т1 (≤ –10 °С).

УЗЕЛ Р2 (Т1), б/м

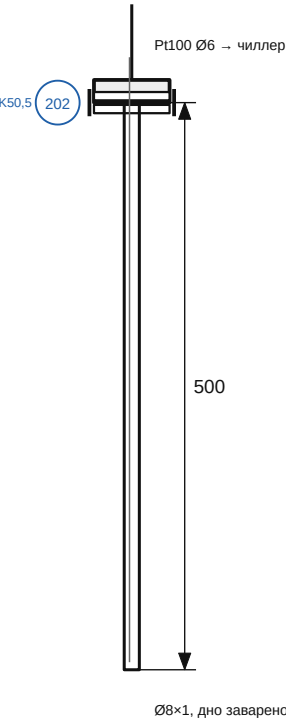


УЗЕЛ Р4 (резерв), б/м

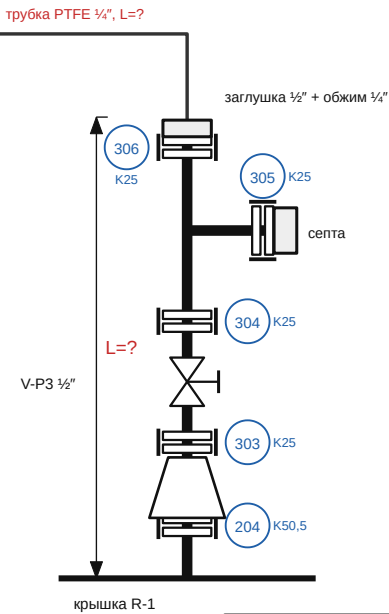

|          |      |          |       |      |                                                 |             |          |         |
|----------|------|----------|-------|------|-------------------------------------------------|-------------|----------|---------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.03                               |             |          |         |
|          |      |          |       |      |                                                 |             |          |         |
|          |      |          |       |      |                                                 |             |          |         |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Конденсатор Е-1, подача Р-3, узлы<br>Р2, Р3, Р4 | Лит.        | Масса    | Масштаб |
| Разраб.  |      |          |       |      |                                                 | П           | —        | б/м     |
| Пров.    |      |          |       |      |                                                 |             |          |         |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                                 |             |          |         |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                                 | Лист 3      | Листов 9 |         |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л                       | АО «ИНУМИТ» |          |         |
|          |      |          |       |      |                                                 |             |          |         |
|          |      |          |       |      |                                                 |             |          |         |


**ГРЕБЁНКА по эскизу Дани: вход 50,5 снизу, коллектор ½" (кламп 25), отводы вверх, вид спереди, б/м**

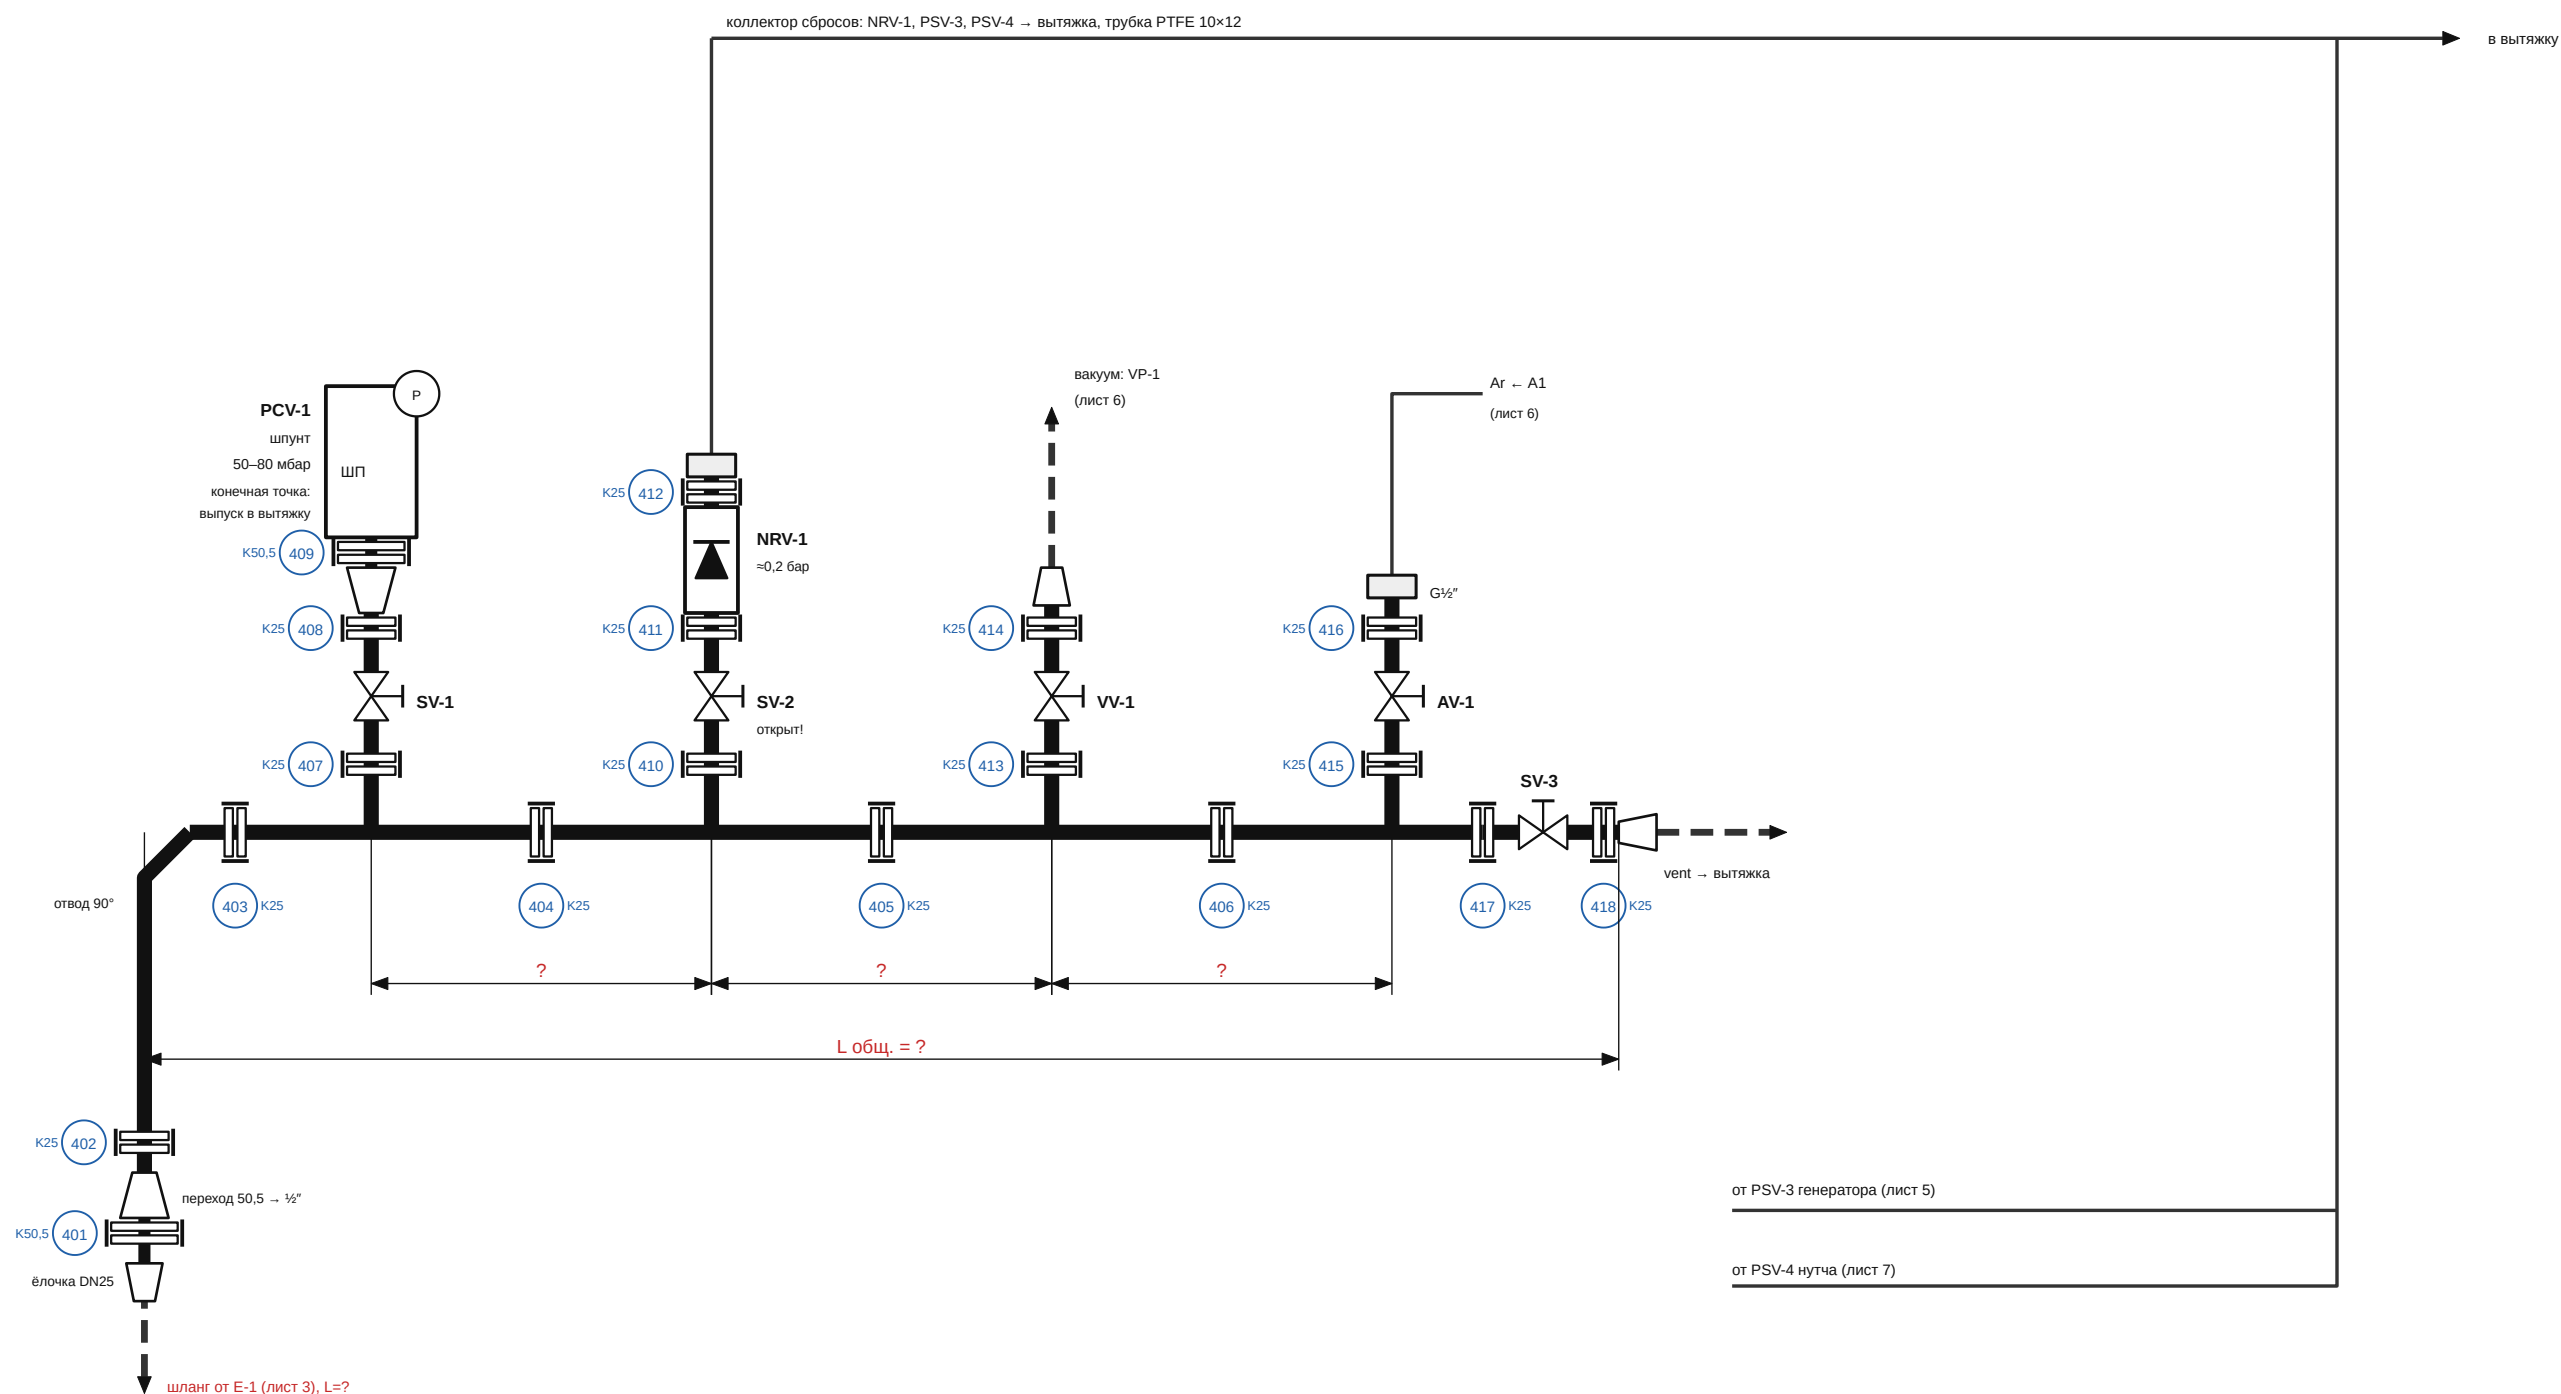

## Примечания

1. Коллектор и краны —  $\frac{1}{2}$ " (кламп 25, «к25»), прокладки PTFE. Краны — простые «кран кламп» Гросснер.
2. Вход гребёнки — кламп 50,5 с ёлочкой под шланг от E-1; переход 50,5 →  $\frac{1}{2}$ " и отвод 90°. У шпунта — переход  $\frac{1}{2}$ " → 50,5.
3. NRV-1 — аварийный сброс. Кран SV-2 под ним всегда открыт (табличка), закрывать только на время вакуумирования (Бабкин).
4. SV-3 (vent) открывать только при  $P \geq 0$ . Гребёнка — отдельно, на уголках к раме Wiggins; место — по месту.

|          |      |          |       |      |                                                          |             |          |         |
|----------|------|----------|-------|------|----------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.04                                        |             |          |         |
|          |      |          |       |      |                                                          |             |          |         |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Гребёнка: шпунт, обратный клапан,<br>вакуум, аргон, vent | Лит.        | Масса    | Масштаб |
| Разраб.  |      |          |       |      |                                                          | П           | —        | б/м     |
| Пров.    |      |          |       |      |                                                          |             |          |         |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                                          |             |          |         |
|          |      |          |       |      |                                                          |             |          |         |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                                          | Лист 4      | Листов 9 |         |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л                                | АО «ИНУМит» |          |         |
|          |      |          |       |      |                                                          |             |          |         |

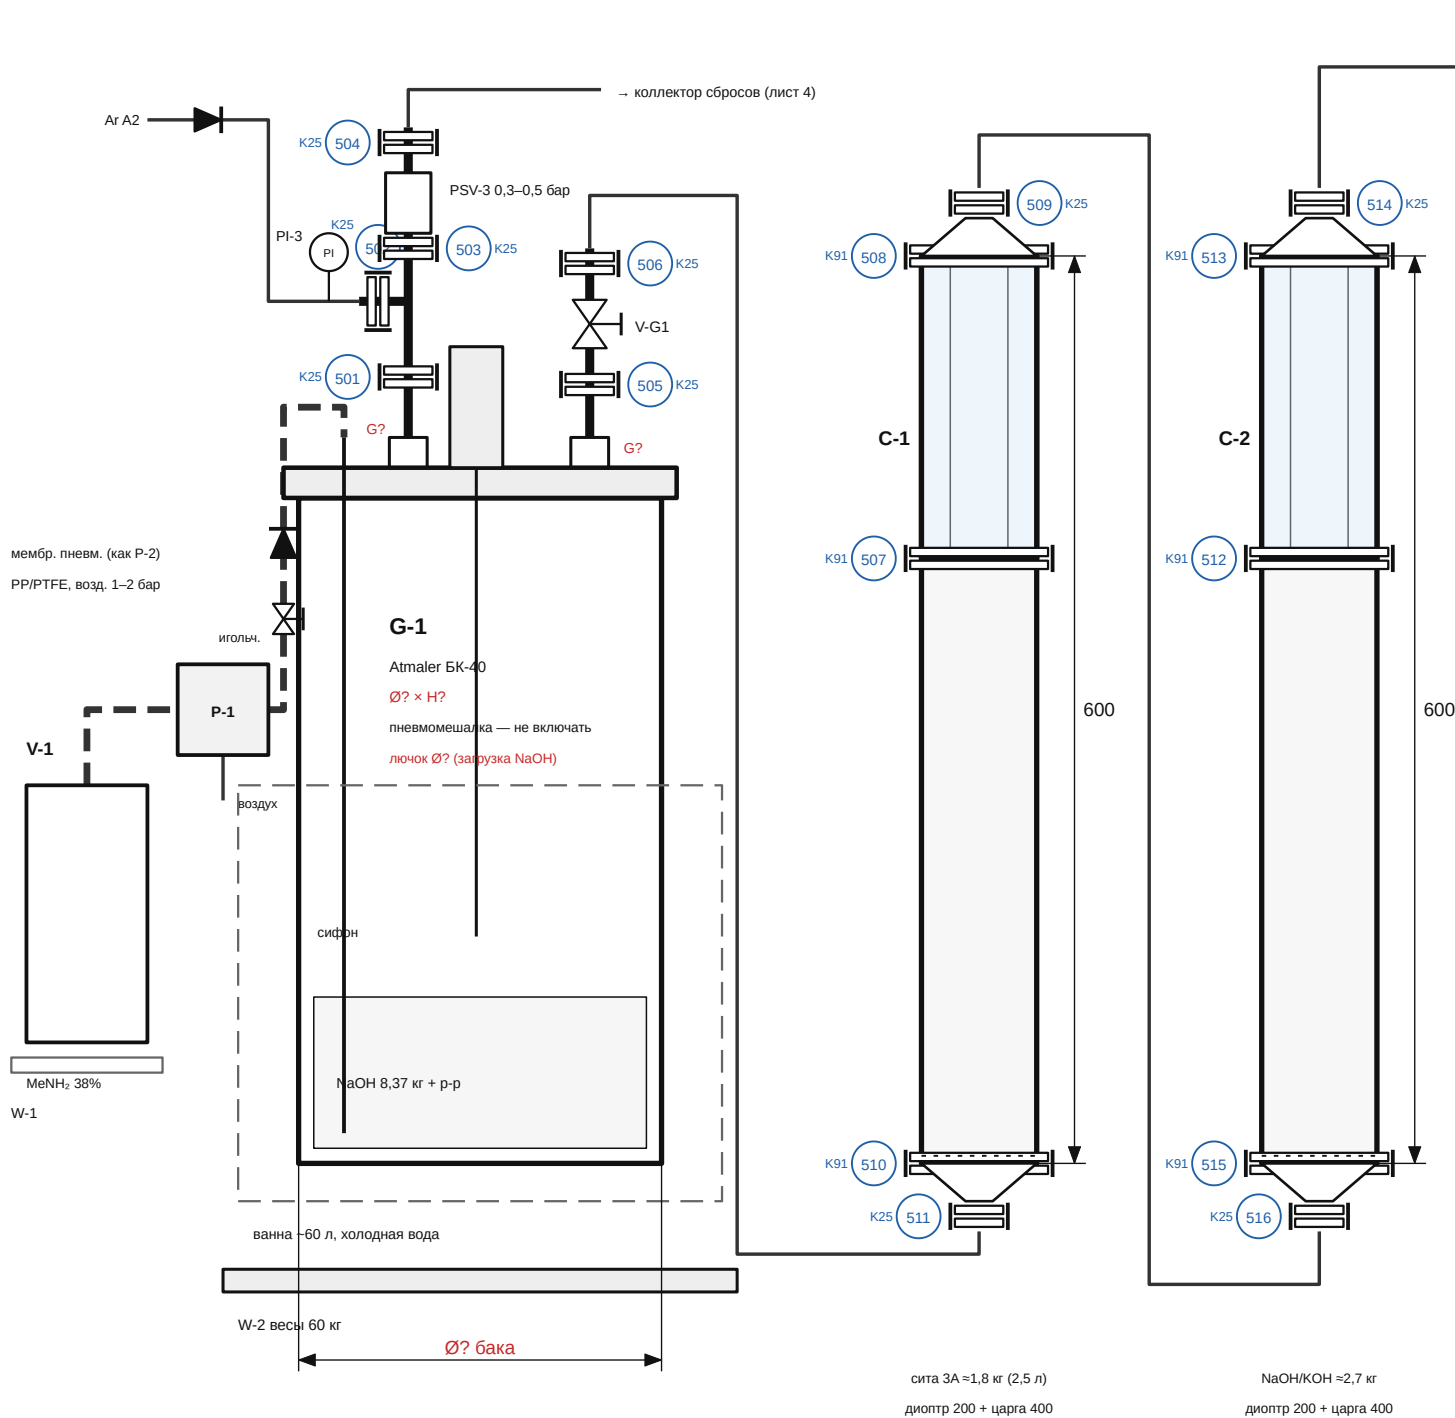


- Доработка бака Atmaler G-1**
- снять блок редуктора (латунь); порт G? → переходник нерж. G? → ½"; резьбы всех штуцеров — замерить (?)
  - латунную ёлочку сифона → нерж. ёлочка
  - прокладка крышки → EPDM
  - проверить внутр. покрытие (Zn/Al — недопустимо)
  - штатный предохранительный клапан оставить (если нерж.)


- Колонны C-1, C-2 — из чего собраны (каждая)**
1. Корпус: царга кламп 3" L=400 + диоптр кламп 3" L=200 сверху (видно засыпку и фронт влаги), всего ≈2,5 л.
  2. Низ и верх: заглушка-переход кламповая 3" → ½".
  3. Опора и удержание засыпки: межкламповый фильтр 3" снизу и сверху (сетка ≤1 мм) — вместо сетчатых прокладок.
  4. Хомуты K91 — 3 шт. + 1 на каждый фильтр, K25 — 2 шт.
  5. Крепление: 2 хомута-держателя Ø76 на стойку.
  6. C-1: сита 3А ≈1,8 кг; C-2: NaOH (КОН) гранулы ≈2,7 кг. Загрузка — снять верхний хомут, засыпать, закрыть.
  7. Газ снизу вверх. Межколонные линии — трубка PTFE 10×12, переходник ½" → G½" нар. + обжим 12 мм.

|          |      |          |       |      |                                              |        |             |          |
|----------|------|----------|-------|------|----------------------------------------------|--------|-------------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.05                            |        |             |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Генератор метиламина G-1, осушка<br>C-1, C-2 | Лит.   | Масса       | Масштаб  |
| Разраб.  |      |          |       |      |                                              | П      | —           | б/м      |
| Пров.    |      |          |       |      |                                              |        |             |          |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                              |        |             |          |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                              | Лист 5 |             | Листов 9 |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л                    |        | АО «ИНУМИТ» |          |
|          |      |          |       |      |                                              |        |             |          |

АРГОН: баллон → редуктор → раздаточный коллектор 1/4", б/м

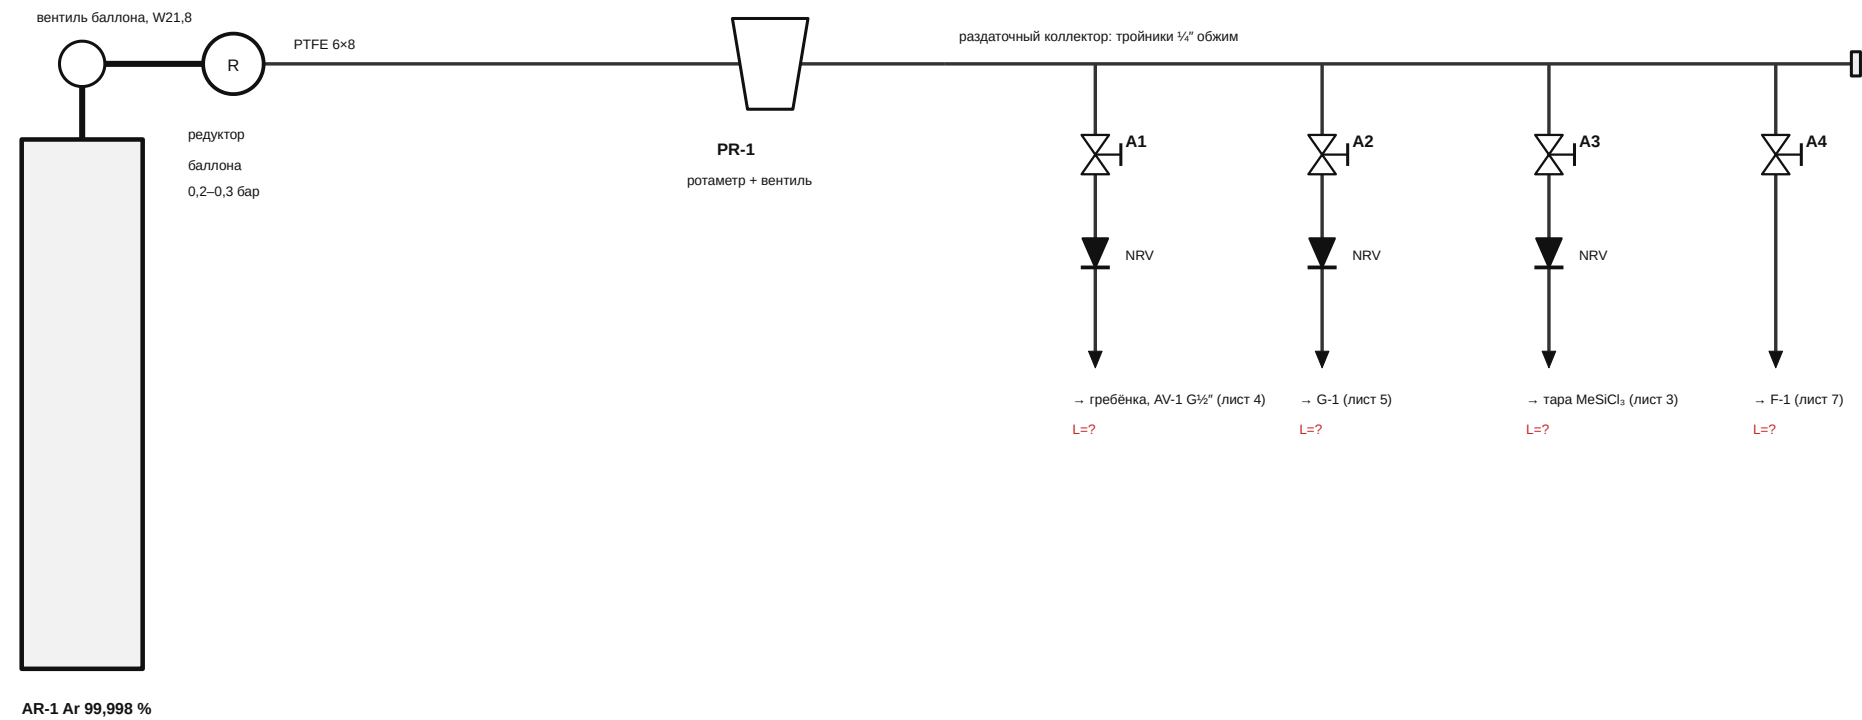


ВАКУУМ

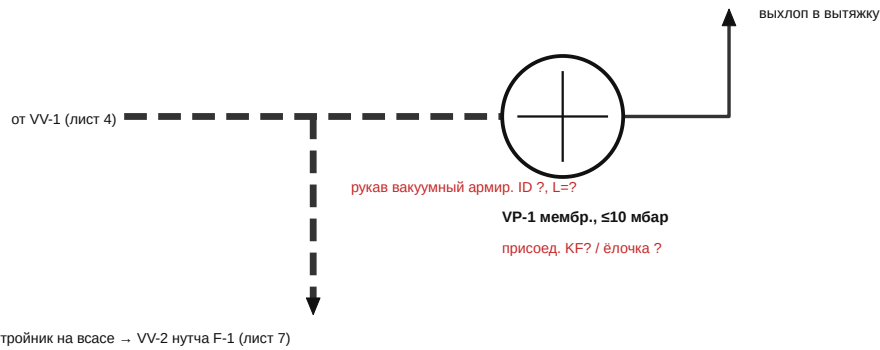

Примечания

- Аргонные линии — трубка PTFE 6×8 или нерж. 1/4", обжимные фитинги.
- Обратные клапаны на A1 и A2 — обязательно.
- PR-1 (ротаметр с вентилем): синтез 0,1–0,2 л/мин, продувки 3–5, выгрузка ~10.
- Резьбы редукторов/ротаметра — ?
- Вакуум только на пустые сухие аппараты; выхлоп VP-1 — в вытяжку.


ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ: один чиллер ТС-1 → рубашка R-1 || E-1, б/м

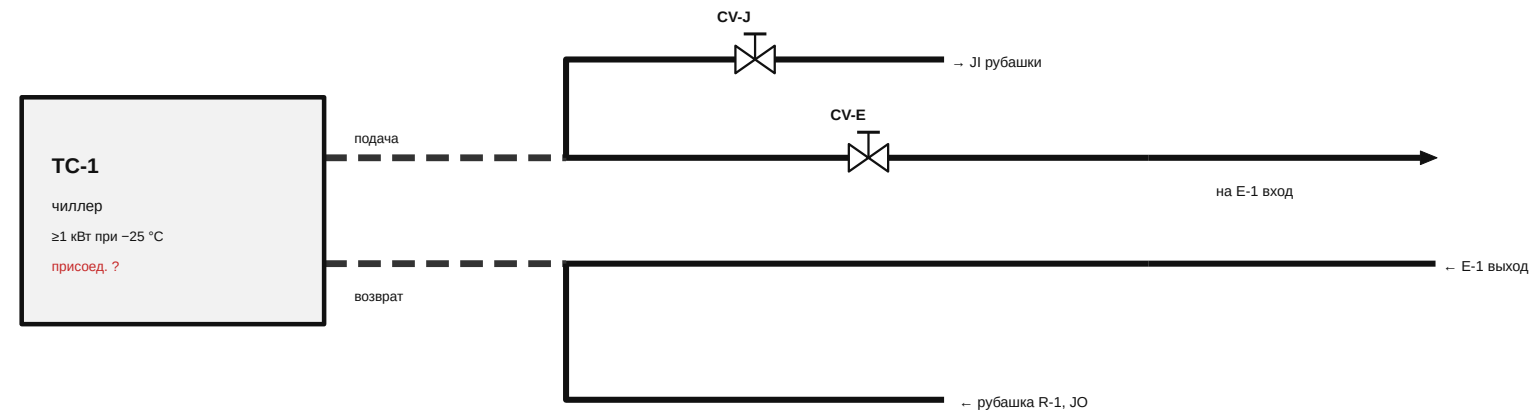

рубашка и E-1 всегда на одной температуре: стадии 1–6 –25 °С, стадия 7 +10 °С  
рукава EPDM армир. ID ? в изоляции 13 мм; ёлочки + 2 хомута нерж. на соединение  
тройники с ёлочками ID ? — 4 шт.; длины рукавов L=?

|          |      |          |       |      |                                      |        |             |          |
|----------|------|----------|-------|------|--------------------------------------|--------|-------------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.06                    |        |             |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Линии аргона, вакуума, теплоносителя | Лит.   | Масса       | Масштаб  |
| Разраб.  |      |          |       |      |                                      | П      | —           | б/м      |
| Пров.    |      |          |       |      |                                      |        |             |          |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                      |        |             |          |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                      | Лист 6 |             | Листов 9 |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л            |        | АО «ИНУМИТ» |          |
|          |      |          |       |      |                                      |        |             |          |

**ВЫГРУЗКА → НУТЧ F-1 → ФИЛЬТР F-2 → КАНИСТРЫ, б/м**

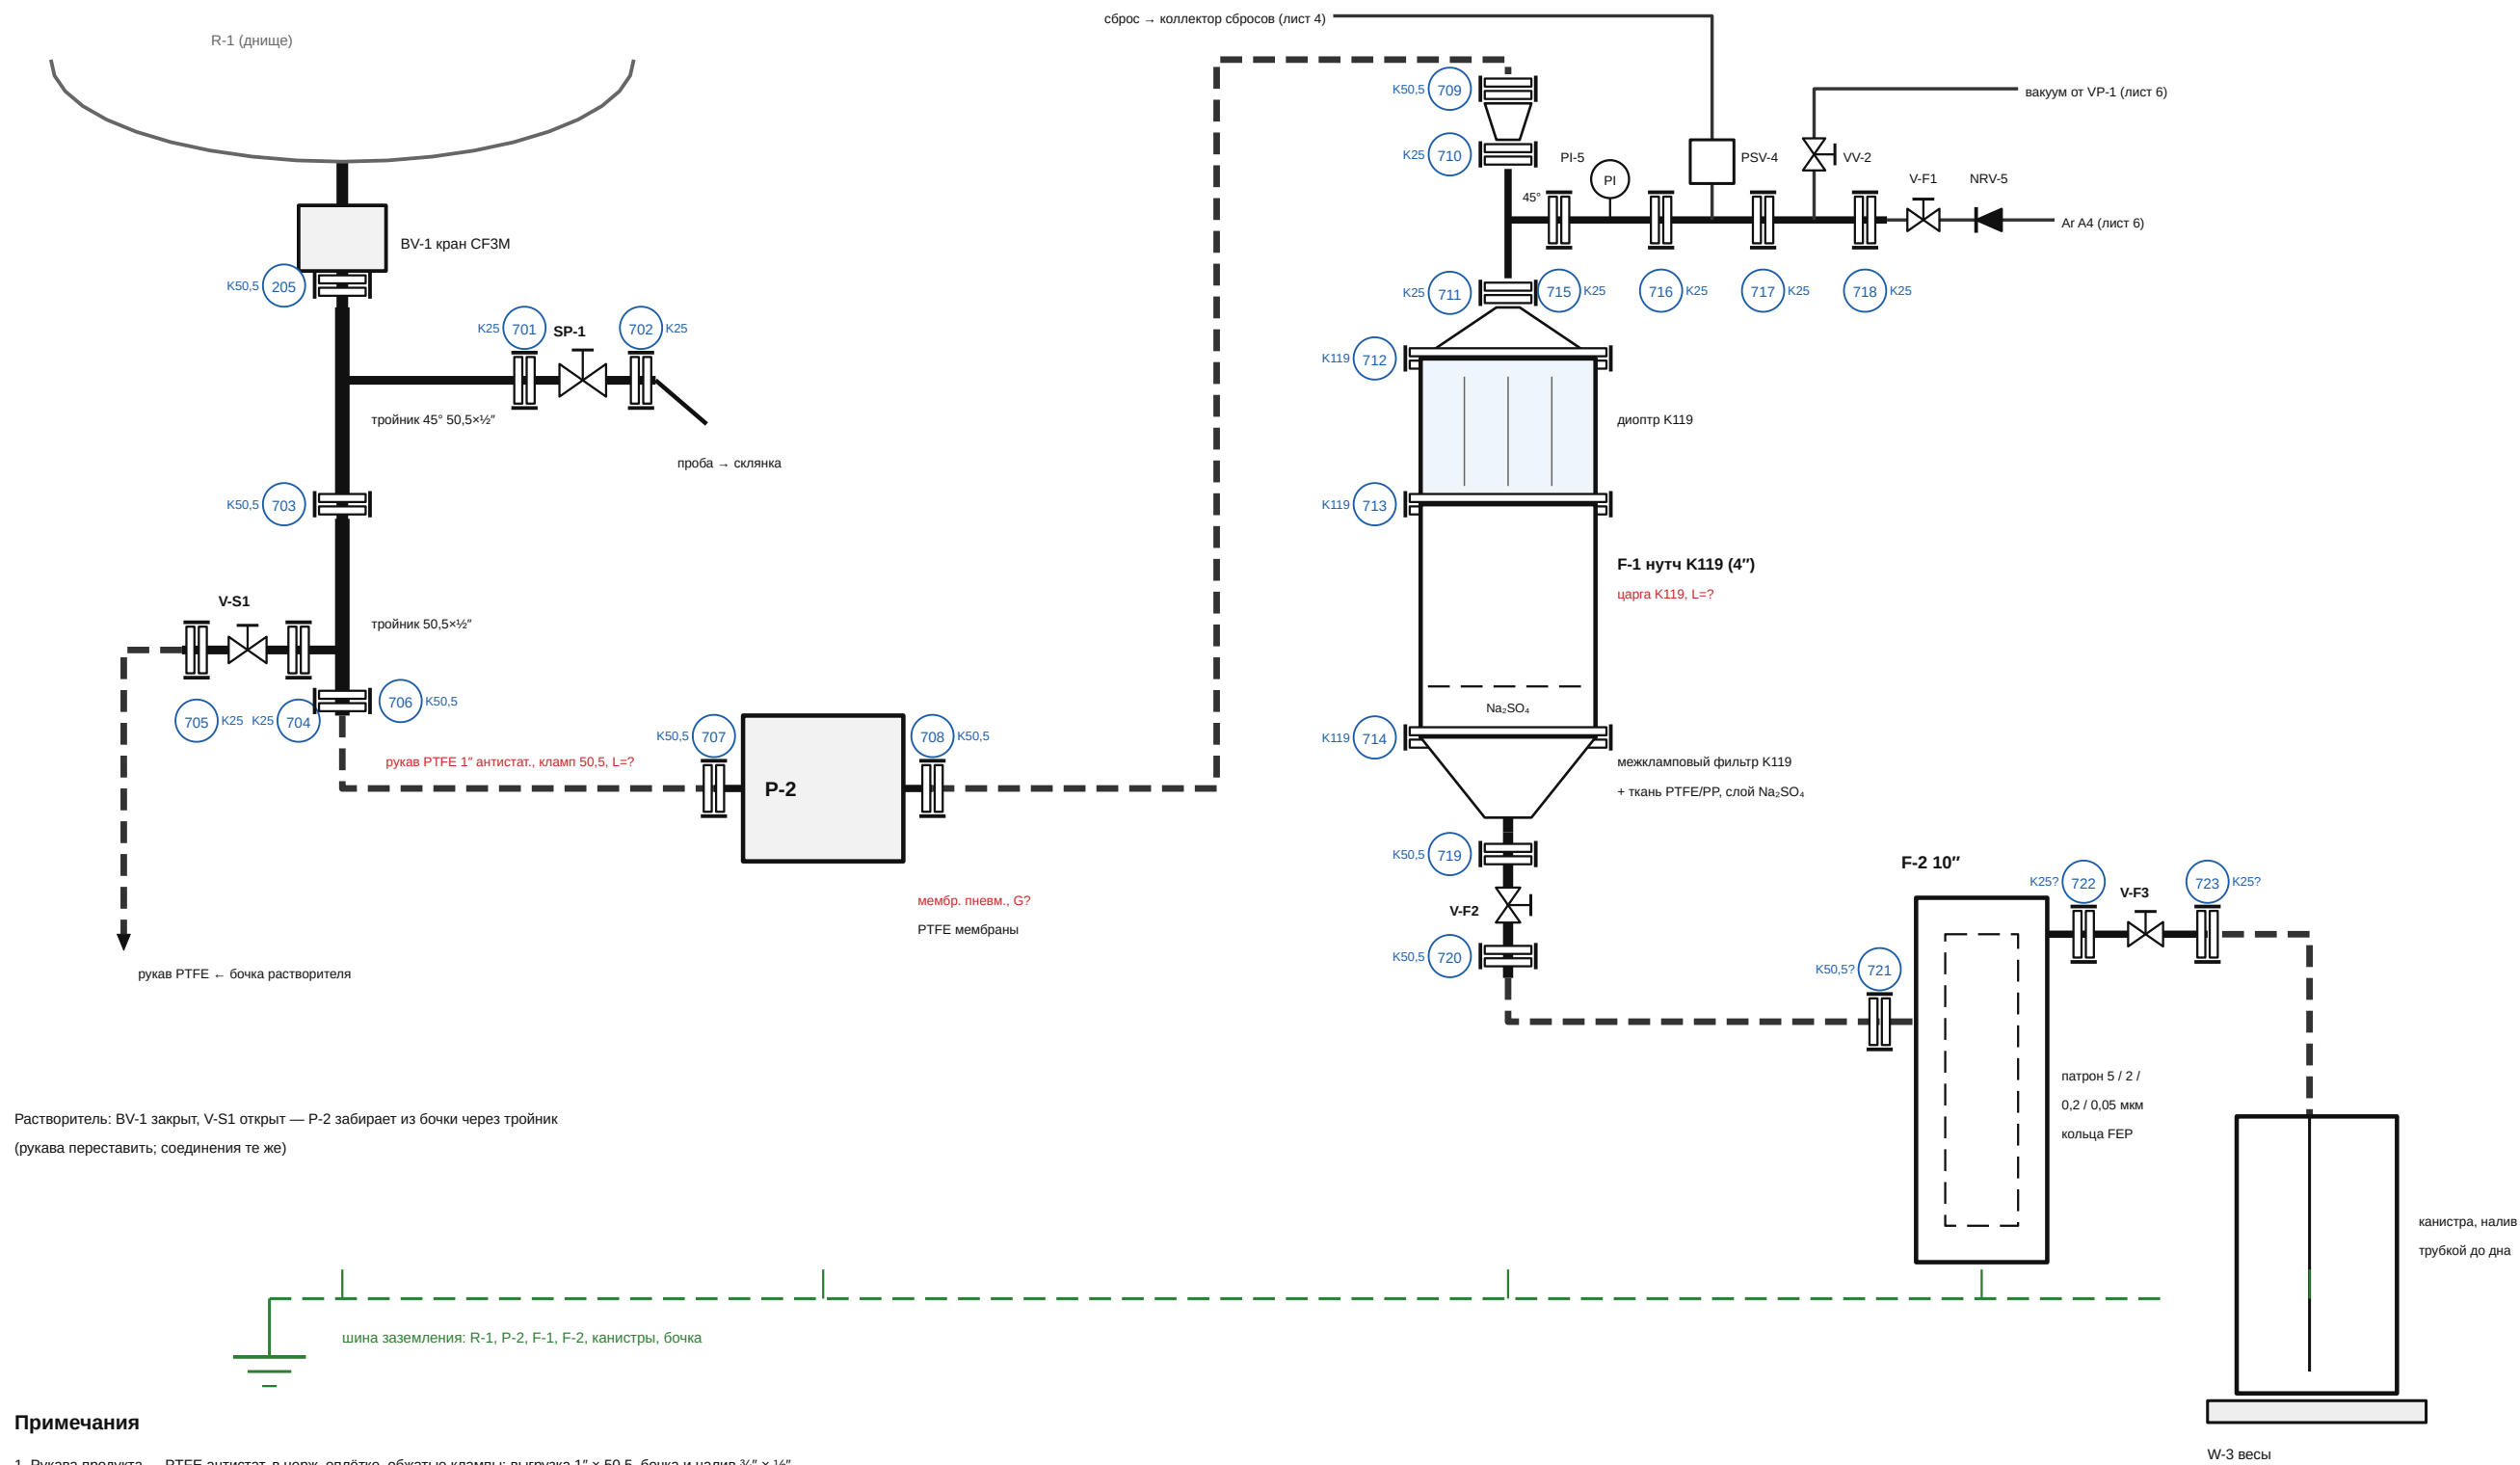

## Примечания

1. Рукава продукта — PTFE антистат. в нерж. оплётке, обжатые клампы: выгрузка 1" × 50,5, бочка и налив ¾" × ½".
2. Нутч F-1 — сборка на клампах K119 (Бабкин); пробный вариант без сверления крышки: сверху тройник 45° ½".
3. Присоединение P-2 (G?) — уточнить. Все прокладки — PTFE.

|          |      |          |       |      |                               |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|-------------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.07             |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Выгрузка, фильтрация, фасовка | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Разраб.  |      |          |       |      |                               | П           | —     | б/м      |
| Пров.    |      |          |       |      |                               |             |       |          |
| Т.контр. |      |          |       |      |                               |             |       |          |
| Н.контр. |      |          |       |      |                               | Лист 7      |       | Листов 9 |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л     | АО «ИНУМит» |       |          |
|          |      |          |       |      |                               |             |       |          |

ВЕДОМОСТЬ КЛАМПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (номера — в кружках на листах 1–7)

| №   | Л. | Место                                                        | Размер               | Прокл. |
|-----|----|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| 201 | 2  | P4 — кран (сущ.) → РТФЕ-переходник с заглушкой               | K50,5 (DN25, P4, N1) | PTFE   |
| 202 | 2  | P2 — заглушка с термогильзой                                 | K50,5 (DN25, P2, N4) | PTFE   |
| 203 | 2  | P1 — конденсатор E-1                                         | K50,5 (DN25, P1, N3) | PTFE   |
| 204 | 2  | P3 — узел дозирования (лист 3)                               | K50,5 (DN25, P3, N5) | PTFE   |
| 205 | 2  | BV-1 → тройник 45° 50,5×½" (лист 7)                          | K50,5 (DN38, L)      | PTFE   |
| 301 | 3  | E-1 верх — заглушка змеевика                                 | K91 (3", E-1)        | PTFE   |
| 302 | 3  | E-1 отвод газа → переходник на ёлочку                        | K25                  | PTFE   |
| 303 | 3  | переход → кран V-P3                                          | K25                  | PTFE   |
| 304 | 3  | V-P3 → тройник ½"                                            | K25                  | PTFE   |
| 305 | 3  | тройник → септовая заглушка                                  | K25                  | PTFE   |
| 306 | 3  | тройник → заглушка с обжимом ¼"                              | K25                  | PTFE   |
| 401 | 4  | вход: ёлочка DN25 → переход 50,5/½"                          | K50,5 (DN25)         | PTFE   |
| 402 | 4  | переход → отвод 90°                                          | K25                  | PTFE   |
| 403 | 4  | отвод → тройник SV-1                                         | K25                  | PTFE   |
| 404 | 4  | тройник SV-1 → тройник NRV-1                                 | K25                  | PTFE   |
| 405 | 4  | тройник NRV-1 → тройник VV-1                                 | K25                  | PTFE   |
| 406 | 4  | тройник VV-1 → тройник AV-1                                  | K25                  | PTFE   |
| 407 | 4  | тройник → кран SV-1                                          | K25                  | PTFE   |
| 408 | 4  | SV-1 → переход ½"/50,5                                       | K25                  | PTFE   |
| 409 | 4  | переход → шпунт PCV-1                                        | K50,5 (DN25)         | PTFE   |
| 410 | 4  | тройник → кран SV-2                                          | K25                  | PTFE   |
| 411 | 4  | SV-2 → обратный клапан NRV-1                                 | K25                  | PTFE   |
| 412 | 4  | NRV-1 → переходник ½"/G½" (сброс)                            | K25                  | PTFE   |
| 413 | 4  | тройник → кран VV-1                                          | K25                  | PTFE   |
| 414 | 4  | VV-1 → ёлочка вакуумная                                      | K25                  | PTFE   |
| 415 | 4  | тройник → кран AV-1                                          | K25                  | PTFE   |
| 416 | 4  | AV-1 → переходник кламп/G½"                                  | K25                  | PTFE   |
| 417 | 4  | тройник AV-1 → кран SV-3                                     | K25                  | PTFE   |
| 418 | 4  | SV-3 → ёлочка (vent)                                         | K25                  | PTFE   |
| 501 | 5  | G-1 порт регулятора (переходник G? → ½") → тройник           | K25                  | EPDM   |
| 502 | 5  | тройник → переходник ½"/¾" (аргон A2, PI-3)                  | K25                  | EPDM   |
| 503 | 5  | тройник → PSV-3                                              | K25                  | EPDM   |
| 504 | 5  | PSV-3 выход → переходник ½"/G½" (сброс в коллектор сбросов)  | K25                  | EPDM   |
| 505 | 5  | G-1 выход газа (переходник G? → ½") → V-G1                   | K25                  | EPDM   |
| 506 | 5  | V-G1 → ёлочка / трубка на C-1                                | K25                  | EPDM   |
| 507 | 5  | C-1 царга → диоптр 3"                                        | K91 (3")             | PTFE   |
| 508 | 5  | C-1 верх — межкламповый фильтр 3" + заглушка-переход DN65/½" | K91 (3")             | PTFE   |
| 509 | 5  | C-1 верхний выход ½"                                         | K25                  | PTFE   |
| 510 | 5  | C-1 низ — межкламповый фильтр 3" + заглушка-переход DN65/½"  | K91 (3")             | PTFE   |
| 511 | 5  | C-1 нижний вход ½"                                           | K25                  | PTFE   |
| 512 | 5  | C-2 царга → диоптр 3"                                        | K91 (3")             | PTFE   |
| 513 | 5  | C-2 верх — межкламповый фильтр 3" + заглушка-переход DN65/½" | K91 (3")             | PTFE   |
| 514 | 5  | C-2 верхний выход ½"                                         | K25                  | PTFE   |
| 515 | 5  | C-2 низ — межкламповый фильтр 3" + заглушка-переход DN65/½"  | K91 (3")             | PTFE   |

| №   | Л. | Место                                                   | Размер      | Прокл. |
|-----|----|---------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 516 | 5  | C-2 нижний вход ½"                                      | K25         | PTFE   |
| 701 | 7  | тройник 45° 50,5×½" → кран SP-1                         | K25         | PTFE   |
| 702 | 7  | SP-1 → носик пробоотборника                             | K25         | PTFE   |
| 703 | 7  | тройник → тройник переходной 50,5×½" (выгрузка / бочка) | K50,5 (1")  | PTFE   |
| 704 | 7  | тройник → кран V-S1                                     | K25         | PTFE   |
| 705 | 7  | V-S1 → рукав от бочки растворителя                      | K25         | PTFE   |
| 706 | 7  | тройник → рукав РТФЕ 1" (на P-2)                        | K50,5 (1")  | PTFE   |
| 707 | 7  | рукав → переходник 50,5/резьба ? на P-2 (вход)          | K50,5 (1")  | PTFE   |
| 708 | 7  | P-2 выход (переходник резьба ?/50,5) → рукав            | K50,5 (1")  | PTFE   |
| 709 | 7  | рукав → вход нутча F-1                                  | K50,5 (1")  | PTFE   |
| 710 | 7  | переход 50,5/½" → тройник 45° нутча                     | K25         | PTFE   |
| 711 | 7  | тройник 45° → переход ½"/K119 (крышка нутча)            | K25         | PTFE   |
| 712 | 7  | переход ½"/K119 → диоптр                                | K119 (4")   | PTFE   |
| 713 | 7  | диоптр → царга K119                                     | K119 (4")   | PTFE   |
| 714 | 7  | царга → межкламповый фильтр K119 → переход K119/50,5    | K119 (4")   | PTFE   |
| 715 | 7  | тройник 45° → гребёнка нутча                            | K25         | PTFE   |
| 716 | 7  | гребёнка нутча: PI-5 → PSV-4                            | K25         | PTFE   |
| 717 | 7  | гребёнка нутча: PSV-4 → VV-2                            | K25         | PTFE   |
| 718 | 7  | гребёнка нутча: VV-2 → кран V-F1 (аргон A4)             | K25         | PTFE   |
| 719 | 7  | выход нутча → кран V-F2                                 | K50,5 (1")  | PTFE   |
| 720 | 7  | V-F2 → рукав на F-2                                     | K50,5 (1")  | PTFE   |
| 721 | 7  | рукав → вход F-2                                        | K50,5? (1") | PTFE   |
| 722 | 7  | выход F-2 → кран V-F3                                   | K25?        | PTFE   |
| 723 | 7  | V-F3 → рукав на налив                                   | K25?        | PTFE   |




СВОДКА: заказ = по схеме + 2 шт. каждого размера




| Ферула | Соед. | Хомутов | РТФЕ | EPDM | Примечание             |
|--------|-------|---------|------|------|------------------------|
| K25    | 43    | 45      | 39   | 8    |                        |
| K50,5  | 17    | 19      | 17   | 4    | рубашка N7/N8: +2 EPDM |
| K91    | 7     | 9       | 9    | —    |                        |
| K119   | 3     | 5       | 5    | —    |                        |

K25 = ½"; K50,5 = 1"–1½" (DN25, DN38); K91 = 3"; K119 = 4". Межкламповые фильтры: +1 хомут и +1 прокладка на каждый.

|          |      |          |       |      |                                |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|--------------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.08              |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                                |             |       |          |
| Разраб.  |      |          |       |      | Ведомость кламповых соединений | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Пров.    |      |          |       |      |                                | П           | —     | б/м      |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                |             |       |          |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                | Лист 8      |       | Листов 9 |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л      | АО «ИНУМИТ» |       |          |
|          |      |          |       |      |                                |             |       |          |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ (листы 1–8)

| Обозначение                                                                       | Наименование             | Пояснение                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Кламповый трубопровод    | патрубки, тройники, отводы<br>нерж. AISI 316L                       |
|  | Трубка PTFE              | 10×12 (газ) или 6×8 (аргон)<br>на обжимных фитингах                 |
|  | Гибкий рукав             | PTFE в оплётке (продукт)<br>или EPDM (вода, теплоноситель)          |
|  | Кламповое соединение     | две ферулы + хомут + прокладка;<br>номер — строка ведомости, лист 8 |
|  | Кран шаровой             | кламп ½" или ¼" обжим;<br>короткая черта — рукоятка                 |
|  | Обратный клапан          | остриё и черта — по потоку;<br>назад не пропускает                  |
|  | Манометр                 | PI — мановакуумметр<br>на отводе линии                              |
|  | Переход концентрический  | с большей ферулы на меньшую,<br>напр. K50,5 → K25                   |
|  | Предохранительный клапан | PSV: сброс при превышении<br>уставки, выход трубкой                 |

| Обозначение                                                                         | Наименование               | Пояснение                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Штуцер-ёлочка              | переход с клампа<br>на шланг                     |
|  | Продолжение линии          | на другом листе или<br>выход в вытяжку           |
|  | Погружная трубка           | вход газа или жидкости<br>ниже уровня в аппарате |
|  | Сетчатая прокладка         | пунктир — опора засыпки<br>в колонне             |
|  | Пересечение без соединения | мостик — линии<br>не соединены                   |
|  | Шина заземления            | все аппараты, насосы,<br>канистры и бочки        |
|  | Размер                     | в миллиметрах                                    |
|  | Красный текст с «?»        | размер или параметр<br>замерить / уточнить       |

Позиции (R-1, G-1, P-2, SV-1 ...) — перечень позиций на листе 1; размеры клампов — по феруле (как у Бабкина): K25 = ½", K50,5 = 1"–1½" (DN25, DN38), K91 = 3", K119 = 4".

|          |      |          |       |      |                           |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|---------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.09         |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                           |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                           |             |       |          |
| Разраб.  |      |          |       |      | Условные обозначения      | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Пров.    |      |          |       |      |                           | П           | —     | б/м      |
| Т.контр. |      |          |       |      |                           |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                           |             |       |          |
| Н.контр. |      |          |       |      |                           | Лист 9      |       | Листов 9 |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л | АО «ИНУМИТ» |       |          |
|          |      |          |       |      |                           |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                           |             |       |          |