
Diagnostic d'implantation électrique

3 Allée des Peupliers 91380 Chilly-Mazarin

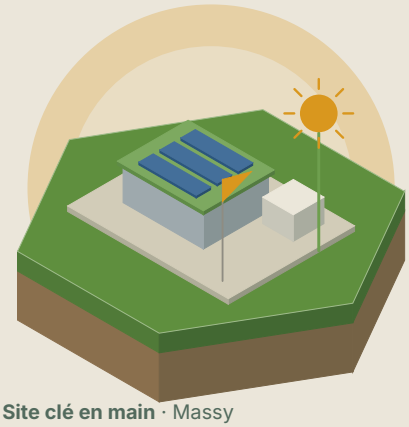

Site clé en main · Massy

Brancher ici ?

À vérifier avant de s'engager : risques.

Électricité	**décarbonée, 51,9 gCO_2e/kWh**
Raccordement	**HTA, Enedis (ou ELD)**
Facture	**5 280 000 € HTVA par an**
Prix des locaux	**1 641 €/m²**
Risques	**1 plan de prévention dans la commune**
Foncier	**site clé en main à 5 km**

Tuile de la carte, large de 24 km : illustration de ce que porte la case, pas un plan du site.

Projet : data center · 12 MW · 70 000 MWh par an · Commune Chilly-Mazarin (91161) · Essonne (91) · Île-de-France (11) · Données chargées le 08/11/2026.

Les cinq critères

Raccordement favorable

HTA, Enedis (ou ELD)



Raccordement courant au réseau de distribution ; délai et coût fixés par l'étude du gestionnaire. La capacité disponible n'est pas publique : demander tôt une étude au gestionnaire, elle seule fait foi.

Risques à vérifier

1 plan de prévention dans la commune

PPRI Yvette	inondation	approuvé en 2006

PPRI Yvette (inondation, approuvé en 2006). Le règlement du plan peut interdire ou conditionner la construction selon la zone : le consulter en mairie avant de s'engager. Un plan couvre une partie de la commune, pas forcément l'adresse : son zonage se lit sur georisques.gouv.fr.

Carbone favorable

51,9 gCO_2e/kWh



France continentale : sous le seuil de 100 gCO_2e/kWh de la taxonomie européenne. C'est la moyenne annuelle du réseau, pas celle d'un contrat : une offre à garanties d'origine se juge à part.


Facture *pour information*

5 280 000 € HTVA par an



Acheminement par le réseau (TURPE 7)	**1 370 000 € · 26 %**
Énergie, taxes et contributions	**3 910 000 € · 74 %**

Accise au tarif normal	**1 840 000 €**
Accise réduite (centre de stockage de données)	**716 000 €**

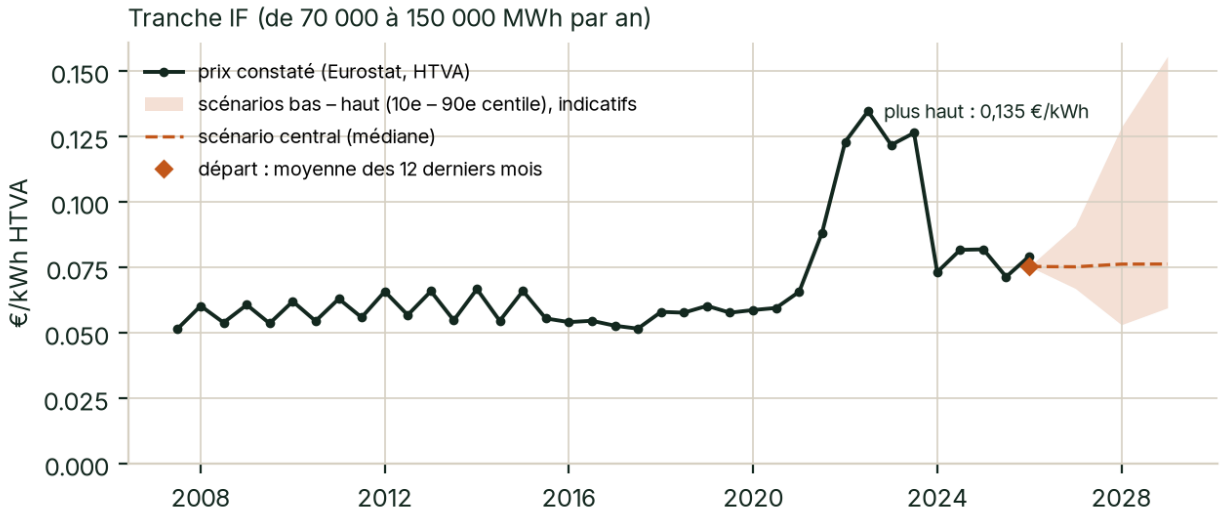

0,0754 €/kWh HTVA (IF), identique partout en France. Dont acheminement 19,6 €/MWh (TURPE 7). C'est le prix moyen national de la tranche : un contrat peut s'en écarter nettement, comparer plusieurs offres.

Foncier *pour information*

site clé en main à 5 km

Site clé en main (Massy)	**5 km**
Zone prioritaire RTE (Sud Île-de-France)	**11 km**
Friche de 3,6 ha la plus proche	**moins d'un km**

Prix de vente des locaux d'activité à Chilly-Mazarin (48 ventes, DVF)

médiane 1 641 €/m²




un quart sous 898 — un quart au-dessus de 2 597


Massy, annoncé prêt en 2026 - 2027. 52 friche(s) de 1 ha ou plus à moins de 10 km. Distances à vol d'oiseau et inventaires déclaratifs : confirmer disponibilité et constructibilité auprès de la collectivité.

Autres repères du site

Industrie : commune	**aucun site raccordé au transport**
Industrie : département	**22 site(s), 1 022 GWh/an, rang 15/90**
Région : couverture	**4 %, déficitaire ; dépendance 1/13**
Contraintes RTE (3-5 ans)	**aucune**
Postes RTE du département	**58 (HTB1 32, HTB2 24, HTB3 2)**
Zonage d'urbanisme	**zone urbaine UCb : destination à confirmer au règlement**
Zones d'activité (BD TOPO)	**34 à moins de 5 km ; Zone Industrielle les Sables (à moins d'un km)**
Accès routier (voiture)	**autoroute A6 à moins d'un km ; aéroport à 18 min ; port à 144 min ; rail-route à 24 min**
Bâtiment et solaire (PVGIS)	**résidentiel, 421 m² au sol, à 6 m ; 1 154 kWh/kWc/an**
Parking à solariser (APER)	**plus de 1 500 m²**
Toiture existante (L171-5)	**bâtiment existant d'usage résidentiel selon la BD TOPO : hors de la liste de L171-5**
Restrictions d'eau (VigiEau)	**aucun arrêté en vigueur**
Risques naturels	**Séisme (faible), Retrait-gonflement des argiles (important), Radon (faible)**
Risques technologiques	**Canalisations de matières dangereuses, Pollution des sols**
Non évalués à l'adresse	**Inondation, Remontée de nappe**

Le territoire face aux autres (en sombre : celui de l'adresse)

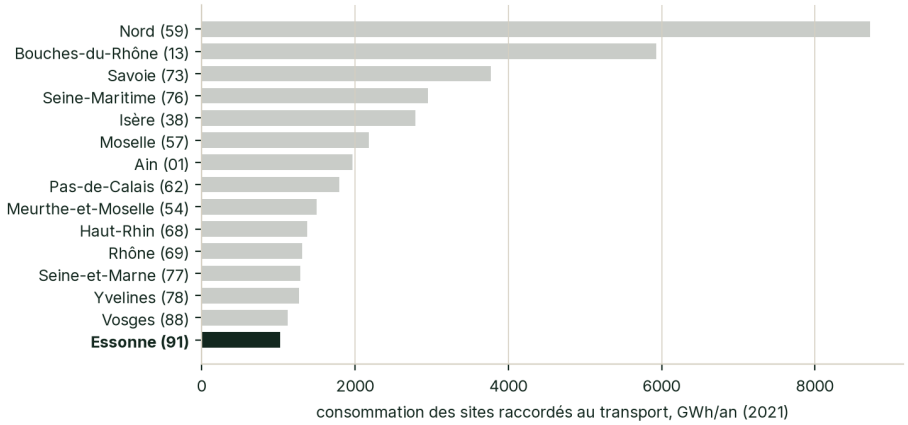

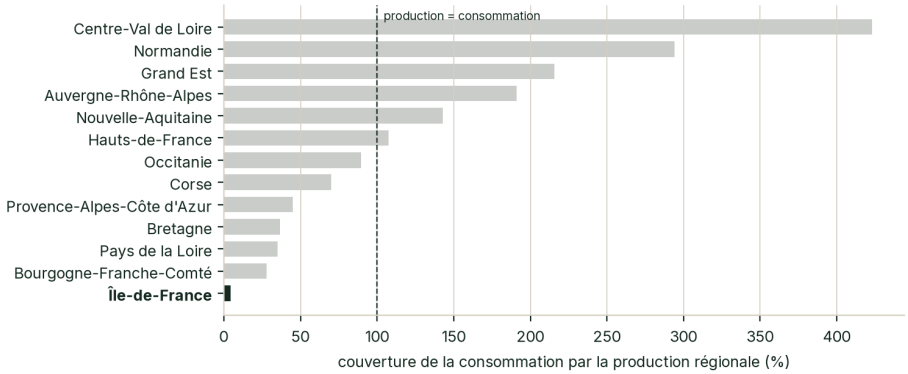

Établi le 10/11/2026 à partir de données publiques. Ce rapport ne garde que la limite qui pèse sur chacun des cinq critères ; toutes les limites méthodologiques sont dans le rapport Markdown (--format md). Sources : RTE et ODRÉ, Enedis, Eurostat, ADEME, CRE, Géorisques, DGFiP (DVF), Cerema, IGN, Base Adresse Nationale.

Pour le refaire : python -m ingestion.cli diagnose --adresse "3 allée des peupliers 91380 Chilly-Mazarin" --puissance 12 --conso 70000 --activite data-center --sans-carte --format pdf --output docs/exemples/implantation_chilly.pdf