
Diagnostic d'implantation électrique

3 Allée des Peupliers 91380 Chilly-Mazarin

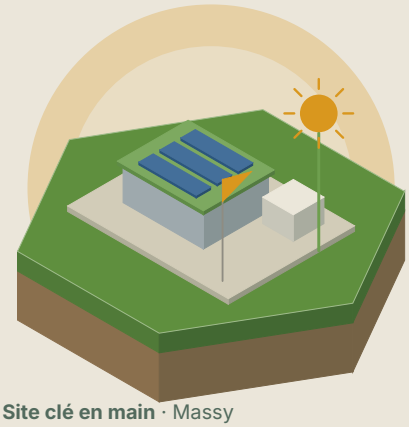

Site clé en main · Massy

Brancher ici ?

À vérifier avant de s'engager : risques.

Électricité	**décarbonée, 51,9 gCO_2e/kWh**
Raccordement	**HTA, Enedis (ou ELD)**
Facture	**5 280 000 € HTVA par an**
Prix des locaux	**1 641 €/m²**
Risques	**1 plan de prévention dans la commune**
Foncier	**site clé en main à 5 km**

Tuile de la carte, large de 24 km : illustration de ce que porte la case, pas un plan du site. Pôles du registre national (ODRÉ) d'au moins 200 MW, 20 MW en Corse et outre-mer ; fret SDES, DGAC et SNCF Réseau ; relief IGN.

Commune Chilly-Mazarin (91161) · Essonne (91) · Île-de-France (11)

Données chargées du 28/10/2026 au 29/10/2026.

Établi le 01/11/2026 à partir de données publiques ouvertes (RTE, ODRÉ, Eurostat, Géorisques). Chaque indicateur est suivi de sa limite méthodologique.

L'essentiel : prix et carbone à cette adresse

Prix moyen : 0,0754 €/kWh HTVA, soit environ 5 280 000 € par an pour 70 000 MWh (tranche IF ; Eurostat, S2 2025 – S1 2026)

Acheminement : environ 1 370 000 € HTVA par an, soit 19,6 €/MWh, déjà compris dans le prix moyen (TURPE 7 HTA, longue utilisation, la moins chère ici ; 12 000 kVA souscrits, puissance constante)

Électricité décarbonée : oui (France continentale), 51,9 gCO_2e/kWh en cycle de vie, sous le seuil de 100 gCO_2e/kWh

Activité : data center, profil de charge : puissance constante, faute de courbe publiée. Régime d'accise : centres de stockage de données (E16, CIBS L312-64 et L312-70) : tarif réduit sur la fraction au-delà de 1 GWh par an, sous huit conditions cumulatives attestées au fournisseur, dont l'électro-sensibilité (2,25 % de la valeur ajoutée : voir --va), la valorisation de la chaleur fatale et la limitation de l'eau de refroidissement.

Accise : environ 716 000 € par an au tarif réduit de 10 €/MWh (centre de stockage de données) sur 69 000 MWh (au-delà du premier GWh), au lieu de 1 840 000 € au tarif normal de 26,35 €/MWh, soit 1 130 000 € de moins, si les huit conditions de L312-70 sont remplies, sur attestation au fournisseur

Locaux d'activité : 1 641 €/m² à la vente à Chilly-Mazarin (médiane de 48 ventes, quartiles 898 à 2 597 ; dernière vente en 12/2025 ; DVF)

À savoir : Le prix ne dépend pas de l'adresse mais de la consommation (péréquation, Corse et outre-mer compris). Le carbone est la moyenne annuelle du réseau de ce territoire, pas celle d'un contrat de fourniture.

Brancher ici ? À vérifier avant de s'engager : risques.

15e / 90 pression industrielle du département (2021)	**4 %** couverture régionale — rang de dépendance 1 sur 13
HTA raccordement indicatif, Enedis (ou ELD)	**0,0754 €/kWh** prix HTVA des 12 derniers mois, tranche IF, identique sur tout le territoire

1. Pression industrielle locale (sites raccordés au réseau de transport, 2021)


Commune : aucun site raccordé au transport → repli sur le département

Département : 22 site(s) dans 17 commune(s), 1 022 GWh/an — rang 15 sur 90 départements

Limite. Ne compte que les sites raccordés au réseau de transport (HTB) : les consommateurs raccordés à Enedis n'y figurent pas. Depuis 2022, environ 40 % des IRIS sont masqués par le secret statistique : le millésime retenu est donc le dernier publié en entier, au prix de quelques années d'ancienneté.

Entreprises raccordées à Enedis : 190 site(s), 64,5 GWh/an en 2025, dont industrie 7,9 GWh (29 site(s)) — rang 26 sur 168 communes du département ; premier secteur : Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles (14,5 GWh)

Limite. Ne compte que les entreprises raccordées au réseau Enedis : les sites raccordés à RTE (voir la pression industrielle) et aux entreprises locales de distribution (Strasbourg, Grenoble, Metz…) n'y figurent pas, ni la Corse et l'outre-mer. Adresses fournies par Enedis à titre indicatif : une adresse libellée autrement que dans la BAN n'est pas retrouvée, et l'absence de consommation à l'adresse ne prouve pas qu'elle n'est pas raccordée. Une consommation à l'adresse montre un raccordement existant, pas la puissance disponible.

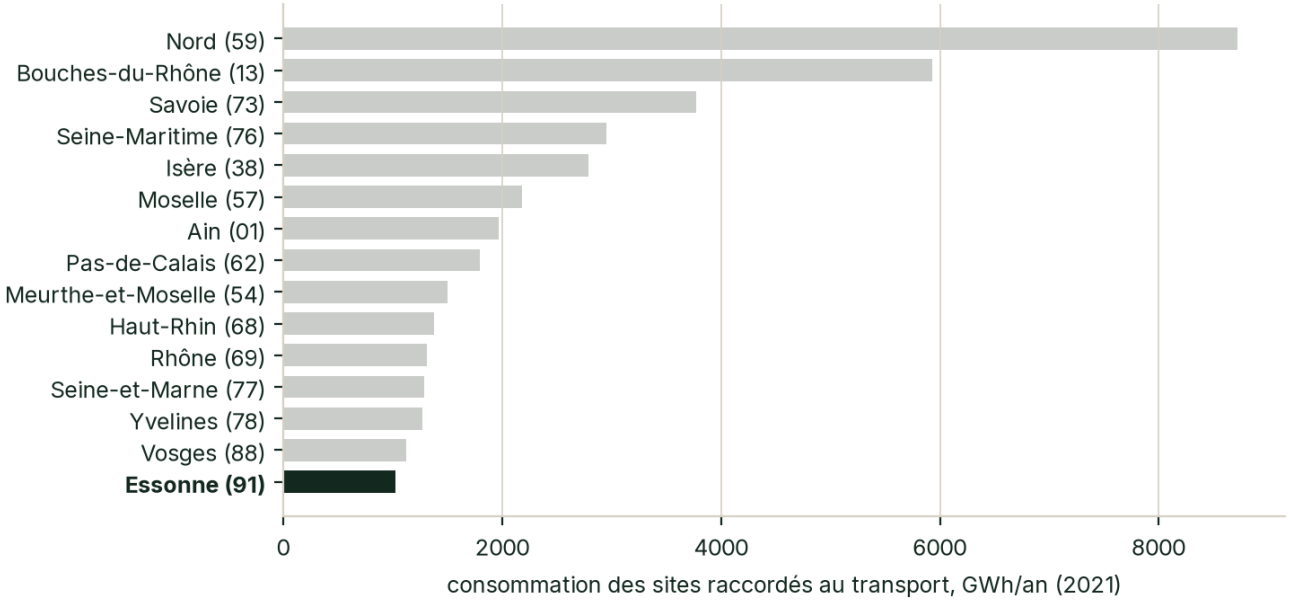

2. Tension du réseau régional (01/2025 – 12/2025, 12 mois)

Production 2 902 GWh, consommation 65 730 GWh : couverture 4 % → région déficitaire

Rang de dépendance : 1 sur 13 (1 = la plus déficitaire)


Limite. Le réseau est interconnecté : une région déficitaire importe sans difficulté de ses voisines. Le solde décrit une dépendance structurelle, pas une pénurie ni un risque de coupure.

Contraintes d'évacuation (RTE) : 786 MW d'EnR installés ou en projet, 0 MW à compenser, 0 MWh non évacués par an

Limite. Contraintes d'évacuation de la production renouvelable (injection), données à titre indicatif par RTE. Elles ne mesurent pas la capacité disponible pour un consommateur (soutirage). Pas de donnée pour la Corse ni l'outre-mer.

Contraintes prospectives (RTE, d'ici 3 à 5 ans) : aucune sur les ouvrages reliés aux postes du département.

Limite. Contraintes de transit liées à l'accueil des énergies renouvelables (injection), que RTE prévoit de gérer par de la flexibilité plutôt que par de nouveaux ouvrages ; données indicatives et non engageantes. Elles ne mesurent pas la capacité disponible pour un consommateur. Ni les ouvrages ni les postes ne sont géolocalisés en open data : la maille est le département, pas l'adresse, et une liaison entre deux départements compte dans les deux.

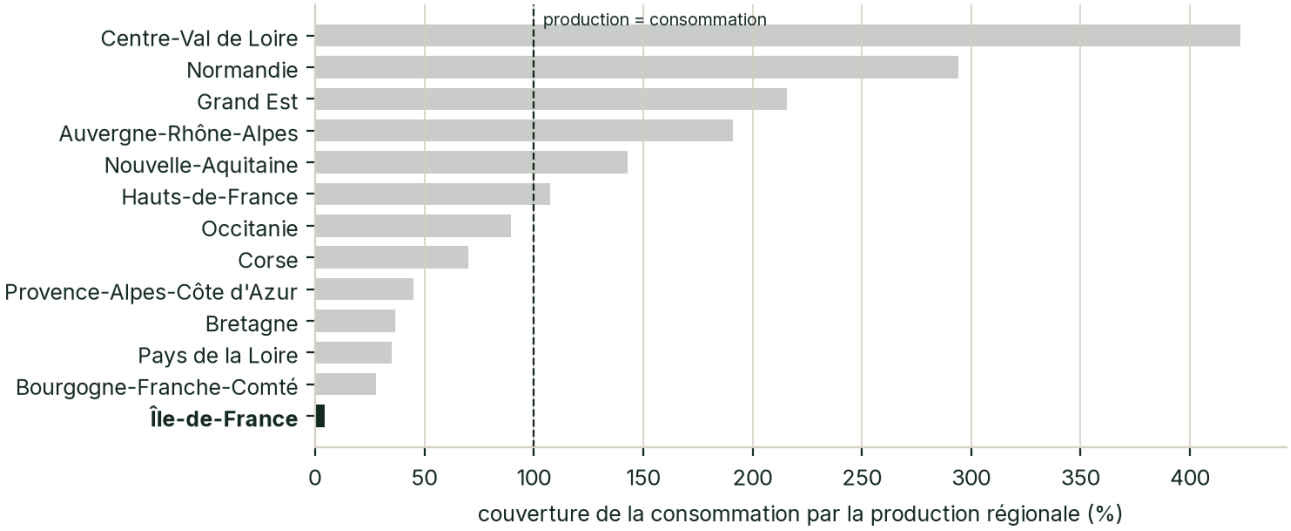

3. Raccordement

Puissance 12 MW → HTA, Enedis (ou ELD) : Raccordement en moyenne tension (20 kV), souvent sur un départ dédié au-delà de quelques MW

Limite. Indicatif : 1 kVA est assimilé à 1 kW. Le domaine de tension réel est fixé par le gestionnaire lors de l'étude de raccordement.

Acheminement, détail : 437 000 € pour la puissance souscrite, 932 000 € pour l'énergie, 833 € de gestion et comptage par an

Limite. Même grille dans toute la France (péréquation, Corse et outre-mer compris) : seul le domaine de tension et la puissance souscrite la font varier. Calcul indicatif : une seule puissance souscrite pour toutes les classes temporelles (1 kVA assimilé à 1 kW), heures creuses supposées de 22 h à 6 h et pointe de 9 h à 11 h et de 18 h à 20 h (fixées localement en réalité), jours fériés comptés comme ouvrés, énergie répartie sur les heures de l'année faute de courbe de charge ; version courte ou longue utilisation retenue au moindre coût, sans la pointe mobile. Ne comptent ni les dépassements de puissance souscrite, ni l'énergie réactive, ni le raccordement lui-même (devis du gestionnaire). Au-delà de 40 MW, grille HTB 1 de RTE (la tension réelle, HTB 1, 2 ou 3, est fixée par RTE ; HTB 2 coûte moins en puissance souscrite) : calendrier horosaisonnier supposé identique à celui de la HTA, faute d'avoir pu relire la délibération n° 2025-77 qui le définit ; gestion et comptage du contrat d'accès au réseau, compteur détenu par RTE ; ni la composante d'injection-soutirage (sites qui injectent aussi), ni les alimentations de secours ou complémentaires, ni les dépassements ponctuels.

Qualité de fourniture (Enedis, 2024) : 0,1 % des clients du département au-delà des seuils de coupure (médiane des départements : 1,7 %), sous le seuil réglementaire de 3 % ; 0,2 % en moyenne sur cinq ans.

Limite. Part des clients HTA et BT d'Enedis dont les coupures ont dépassé dans l'année 6 coupures longues (plus de 3 minutes), 35 coupures brèves ou 13 heures cumulées. C'est une moyenne départementale, pas la qualité au poste ou à la ligne qui desservira le site ; elle varie nettement entre zones urbaines et rurales d'un même département. Une année isolée au-dessus de 3 % suit souvent une tempête ; la moyenne sur cinq ans dit mieux la fiabilité structurelle. Ni la Corse, ni l'outre-mer, ni les territoires des entreprises locales de distribution ne sont couverts.

Postes RTE en exploitation dans le département : 58, dont 32 en HTB1 (63 à 150 kV), 24 en HTB2 (225 kV) et 2 en HTB3 (400 kV) ; 7 en projet

Limite. Repère de densité du réseau de transport, pas une capacité de raccordement : un poste proche peut être saturé. Les postes ne sont pas géolocalisés en open data, et environ 3 % d'entre eux n'ont pas de département publié.

Zone industrielle prioritaire de RTE la plus proche : Sud Île-de-France (P2), à 11 km (Évry-Courcouronnes) : capacité supplémentaire possible à partir de 2030, si les projets industriels de la zone se concrétisent ; ouvrages prévus : créations et renforcements de plusieurs postes 225 kV en Essonne et en Seine-et-Marne

Limite. Zones et années cibles du schéma décennal de RTE, sous réserve des autorisations administratives et, pour les zones P2, de la concrétisation des projets industriels ; les zones P3 sont de simples exemples, sans date. Distance à vol d'oiseau jusqu'à la commune de référence de la zone, pas jusqu'au poste. Être proche d'une zone ne donne aucun droit d'accès au réseau : la capacité est attribuée selon les procédures de RTE. Concerne surtout les raccordements au réseau de transport (au-delà de quelques dizaines de MW).

Site industriel clé en main (France 2030) le plus proche : Massy, à 5 km ; annoncé prêt en 2026 - 2027

Limite. Distance à vol d'oiseau jusqu'au point de la commune, pas jusqu'au site lui-même. La période de maturité est celle annoncée pour un site prêt à accueillir une activité ; elle ne garantit ni la disponibilité du foncier à la date voulue, ni la puissance électrique raccordable, à confirmer auprès de l'aménageur et du gestionnaire de réseau.

Limite. La capacité de raccordement disponible pour la consommation n'est pas publiée en open data (Caparéseau ne couvre que l'injection). Seule une étude de raccordement RTE ou Enedis fait foi.

4. Prix de l'électricité pour l'entreprise (identique sur tout le territoire)

Consommation 70 000 MWh/an → tranche IF (de 70 000 à 150 000 MWh par an), prix moyen constaté par Eurostat

12 derniers mois (S2 2025 – S1 2026) : 0,0754 €/kWh HTVA, dont 0,0044 €/kWh de taxes non récupérables → facture d'environ 5 280 000 € par an

Repères depuis S2 2007 : moyenne sur 5 ans 0,0983 €/kWh, plus bas 0,0516 (S2 2007), plus haut 0,1348 (S2 2022)

Prix moyen des 3 prochaines années, fourchette indicative, d'après l'historique de la tranche et les erreurs passées de la méthode : de 0,0600 à 0,1251 €/kWh, 0,0760 au centre → facture de 4 200 000 € à 8 760 000 € par an (5 320 000 € au centre)


Contrôle sur le passé : appliquée à chaque semestre de S2 2019 à S1 2023, la méthode a encadré le prix moyen réel des 3 années suivantes 1 fois sur 8 (12 %, contre 80 % pour une méthode bien calibrée) ; il a dépassé le scénario haut 5 fois et est passé sous le scénario bas 2 fois. Ces périodes de 3 ans se chevauchent : ce ne sont pas des essais indépendants. Leurs écarts font désormais partie des erreurs qui calibrent la fourchette affichée. Avec 8 périodes seulement, souvent prises dans une même crise, la méthode n'est pas validée : la fourchette est un ordre de grandeur.

Limite. Prix moyen national constaté pour la tranche, hors TVA et taxes récupérables : identique en tout point du territoire (péréquation), il ne dépend pas de l'adresse. C'est une moyenne déclarée par les fournisseurs : un contrat donné peut s'en écarter nettement selon sa date de signature, sa durée et le profil du site. Les scénarios à 3 ans ne sont pas une prévision : le scénario central applique au prix des 12 derniers mois la variation médiane observée sur la tranche, et la fourchette reprend les erreurs passées de cette méthode (10e centile, médiane, 90e centile de l'écart entre prix réel et scénario central), crise de 2022-2023 comprise, élargie au besoin pour contenir le prix actuel. Tant que le contrôle sur le passé compte moins de 20 périodes, qui se chevauchent et tiennent souvent dans la même crise, la fourchette est dite indicative. Une rupture jamais observée la dépasserait encore.

Activité : data center, profil de charge : puissance constante, faute de courbe publiée. Régime d'accise : centres de stockage de données (E16, CIBS L312-64 et L312-70) : tarif réduit sur la fraction au-delà de 1 GWh par an, sous huit conditions cumulatives attestées au fournisseur, dont l'électro-sensibilité (2,25 % de la valeur ajoutée : voir --va), la valorisation de la chaleur fatale et la limitation de l'eau de refroidissement.

Accise : environ 716 000 € par an au tarif réduit de 10 €/MWh (centre de stockage de données) sur 69 000 MWh (au-delà du premier GWh), au lieu de 1 840 000 € au tarif normal de 26,35 €/MWh, soit 1 130 000 € de moins, si les huit conditions de L312-70 sont remplies, sur attestation au fournisseur

Limite. Tarif réduit des centres de stockage de données : 10 €/MWh sur la fraction au-delà de 1 GWh par an (L312-64 et L312-70), sous huit conditions cumulatives propres à l'exploitant (dont l'électro-sensibilité à 2,25 %, la valorisation de la chaleur fatale et la limitation de l'eau de refroidissement) que l'outil ne vérifie pas, hormis l'électro-sensibilité quand --va est donné. Aucun tarif réduit d'accise ne vise la recharge de véhicules ni l'entrepôt ; la réfaction des bornes de recharge porte sur le coût du raccordement, pas sur l'accise, et n'est pas chiffrée. Les montants sont des ordres de grandeur (consommation déclarée × tarif), sans retrancher l'accise du prix moyen Eurostat. Sans courbe publiée pour les data centers, les bornes de recharge et la logistique, la consommation est supposée à puissance constante ; pour l'industrie, la journée type est celle des points de plus de 250 kVA, pas celle du site.

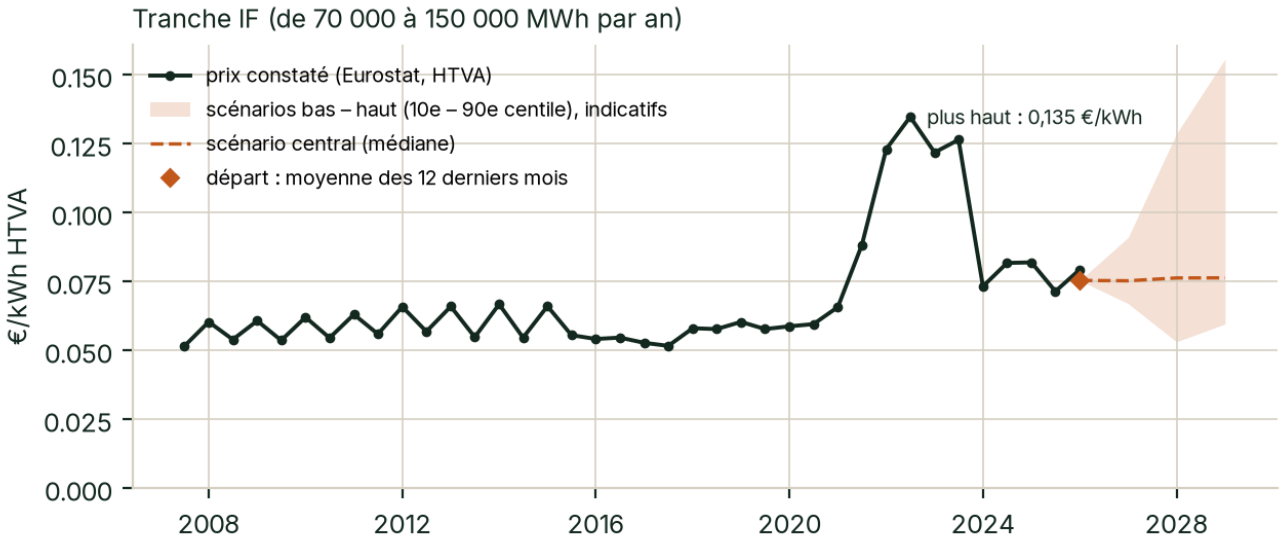

5. Carbone du réseau et coût horaire d'un profil type

Électricité du réseau décarbonée (France continentale) : 51,9 gCO_2e/kWh en cycle de vie (ADEME, année 2024), sous le seuil de 100 gCO_2e/kWh de la taxonomie européenne ; émissions directes observées par RTE sur 12 mois, jusqu'au 08/10/2026 : 19 gCO_2/kWh


Limite. Intensité moyenne du réseau sur l'année, en cycle de vie (méthode location-based) : elle ne dit rien du contrat de fourniture ni des garanties d'origine achetées (méthode market-based), ni des heures de consommation, l'intensité variant fortement d'une heure à l'autre. Toutes les adresses du continent partagent la même valeur : le réseau y est interconnecté. Le seuil de 100 gCO2e/kWh est celui de la taxonomie européenne pour la production d'électricité ; « décarbonée » qualifie le réseau, pas l'entreprise, et ne permet pas à elle seule une allégation environnementale.

Bureau tertiaire, 36 kVA, septembre 2026, option Heures Creuses du tarif bleu non résidentiel

9 600 kWh, dont 15 % en heures creuses : 1 586 € HTVA, soit 0,1652 €/kWh ; 22 gCO_2/kWh en moyenne

Décaler 528 kWh flexibles vers les heures creuses : 22 € économisés, mais 1,4 $kgCO_2$ émis en plus : les heures creuses de nuit sont plus carbonées que la mi-journée solaire

Limite. Le prix est identique en tout point du territoire (péréquation tarifaire) : ce coût ne dépend pas de l'adresse. Profil illustratif, heures creuses supposées de 22 h à 6 h (en réalité fixées localement par le gestionnaire de réseau), jours fériés comptés comme ouvrés, abonnement exclu. Carbone : intensité nationale, faute d'intensité régionale opposable.

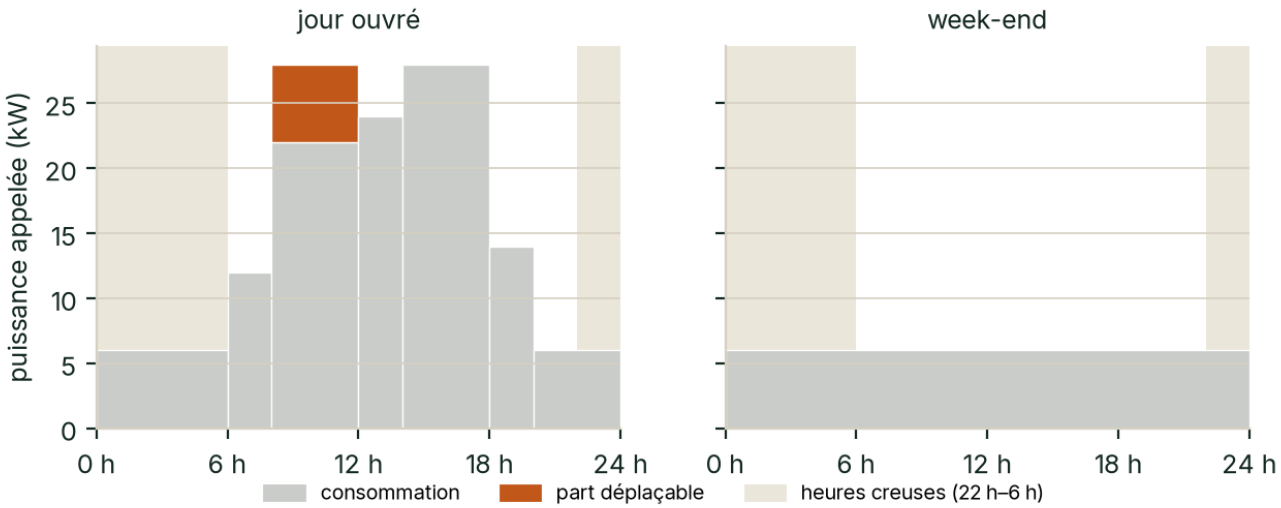

6. Risques et contraintes du site : Géorisques et eau (arrêtés de restriction)

Plans de prévention en vigueur dans la commune : PPRI Yvette (inondation, approuvé en 2006)

Limite. Un plan approuvé ou prescrit couvre une partie de la commune, pas forcément l'adresse : seul son zonage, consultable en mairie ou sur georisques.gouv.fr, dit si la parcelle est constructible et sous quelles conditions. Un plan prescrit n'a pas encore de règlement opposable, sauf application anticipée.

Naturels, à l'adresse : Séisme (faible), Retrait-gonflement des argiles (important), Radon (faible)

Technologiques, à l'adresse : Canalisations de matières dangereuses, Pollution des sols

Présents dans la commune, non évalués à l'adresse : Inondation, Remontée de nappe

Présents dans la commune, mais l'adresse n'est pas concernée : Installations industrielles classées (ICPE)

Rapport officiel : https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport2?typeForm=adresse&city=Chilly-Mazarin&codeInsee=91161&lon=2.320323&lat=48.701239&adresse=3+All%C3%A9e+des+Peupliers%2C+91380+Chilly-Mazarin

Limite. Croisement de la position géocodée avec les zonages réglementaires et les cartographies d'aléas disponibles : le résultat dépend de la précision du géocodage et de la couverture des cartes, et un risque « non évalué » à l'adresse n'est pas un risque absent. Ce n'est ni l'état des risques réglementaire, obligatoire pour une vente ou une location, ni une étude de sol ou de vulnérabilité du site.

Limite. Zone réglementaire de la commune (de 1, très faible, à 5, forte), pas une étude de l'aléa au droit de la parcelle. Elle fixe les règles parasismiques des bâtiments neufs (arrêté du 22 octobre 2010, Eurocode 8) : en zone 2, pour les bâtiments de catégorie III et IV (plus de 300 personnes, équipements stratégiques) ; dès la zone 3, aussi pour la catégorie II (dont les bâtiments industriels recevant au plus 300 personnes). Les installations classées et les équipements à risque spécial relèvent de règles propres. Le zonage suit les communes de 2010 : dans une commune nouvelle, seule la position de l'adresse dit quelle zone s'applique.

Argiles (retrait-gonflement) à l'adresse : exposition forte

Cavités souterraines à moins de 500 m : aucune

Seveso en exploitation à moins de 5 km : SMCA (seuil bas, Paray-Vieille-Poste) à 4 km

Installations classées en exploitation à moins de 1 km : 2 (dont 0 sous autorisation, le reste sous enregistrement)

Sols pollués à moins de 500 m : secteurs d'information sur les sols 0 ; servitudes d'utilité publique 0 ; sites pollués en cours d'instruction 0 ; anciens sites industriels ou de service (CASIAS) 11

Eau : aucun arrêté de restriction des usages de l'eau en vigueur à cette adresse

Limite. Donne le niveau (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise) des arrêtés en vigueur aujourd'hui, par type de ressource : c'est la situation du jour, pas la fréquence des sécheresses ni la disponibilité future de l'eau. Un data center refroidi à l'eau ou une industrie à procédés humides dépend du point de prélèvement réel et du réseau d'eau potable choisi, que cette source ne donne pas ; les volumes prélevés (BNPE) ne mesurent pas la tension sur la ressource et ne sont pas affichés. Le détail des usages encadrés se lit dans l'arrêté.

7. Foncier, desserte et prix des locaux d'activité (DVF)

Zonage d'urbanisme : zone urbaine UCb, document 91161_PLU_20240129 validé le 29/01/2024 : destination des constructions à confirmer au règlement de la zone

Limite. Donne le type de zone (U, AU, A ou N) et le document ; ne dit pas si une activité industrielle, un entrepôt ou un data center y est permis : cela se lit dans le règlement de la zone (PDF lié quand il est publié). Couverture variable : une commune sans document déposé et numérisé n'a aucune zone. Servitudes d'utilité publique, emplacements réservés et prescriptions ne sont pas lus.

Bâtiment et solaire : bâtiment résidentiel à 6 m (421 m² au sol, 15,7 m de haut) ; productible de 1 154 kWh par kWc et par an (panneaux fixes, inclinaison 38° optimale, pertes de 14 %, PVGIS)

Limite. Le productible est celui d'un kWc de panneaux fixes à l'inclinaison et à l'orientation optimales avec 14 % de pertes : un ordre de grandeur annuel, ni une étude d'ombrage ni le productible d'une toiture réelle (pente, orientation et structure à relever). L'emprise est celle du bâtiment le plus proche de l'adresse géocodée, qui peut ne pas être celui du projet ; la BD TOPO ne dit rien de la toiture ni de la structure. La loi APER (loi n° 2023-175) impose de solariser les parkings extérieurs de plus de 1 500 m², avec des échéances reportées par la loi du 26 novembre 2025 : cette obligation n'est pas évaluée ici. PVGIS limite les appels à 30 par seconde et par adresse IP.

Accès routier (voiture, pas de profil poids lourd) : autoroute A6 à moins d'un km à vol d'oiseau ; aéroport Paris-Orly à 18 min (14 km) ; port HAROPA (Le Havre) à 144 min (212 km) ; rail-route Paris Valenton à 24 min (22 km)

Limite. Les temps sont ceux d'une voiture, jamais d'un poids lourd : la Géoplateforme n'a pas de profil poids lourd, et les restrictions de gabarit, de poids ou de matières dangereuses ne sont pas appliquées. Les ports et les aéroports sont placés au centre de leur commune (pas à leur entrée) et le chantier rail-route à sa position publiée : le temps est un ordre de grandeur. L'échangeur autoroutier n'est pas identifié dans les données ouvertes : seule la distance à vol d'oiseau jusqu'au tronçon autoroutier le plus proche est donnée, ce qui ne dit pas où l'on y entre.

Zones d'activité : 34 zones d'activité ou industrielles à moins de 5 km ; les plus proches : Zone Industrielle les Sables (9,4 ha, à moins d'un km) ; Zone Industrielle de la Vigne aux Loups (64 ha, à moins d'un km) ; Zone Industrielle de Morangis (78 ha, à 1 km)

> **Limite.** Les zones d'activité, industrielles et artisanales sont celles que l'IGN a saisies : couverture et mise à jour variables, sans garantie qu'une parcelle y soit libre, viabilisée ni raccordable. Être dans une zone d'activité ne vaut pas constructibilité pour un projet précis : le règlement de la zone d'urbanisme et le gestionnaire de la zone font foi. Le décompte s'arrête à 500 objets dans la boîte de recherche.

Friches : 52 friches de 1 ha ou plus à moins de 10 km ; les plus proches : Site Découflé à Chilly-Mazarin (inconnu, 3,6 ha, zone U, friche avec projet) à moins d'un km ; 91161_35715 à Chilly-Mazarin (friche loisir tourisme hôtellerie, 8,6 ha, zone U, friche sans projet) à 1 km ; 91432_35685 à Morangis (autre, 4,6 ha, zone N, friche sans projet) à 1 km

> **Limite.** Inventaire déclaratif et incomplet : une friche non référencée n'y figure pas et une friche listée peut être déjà occupée ou en cours de projet (statut donné). Seules les friches de 1 ha ou plus non reconverties sont retenues, d'après la surface d'unité foncière quand elle est renseignée (les sites sans surface sont écartés). Ni la propriété, ni le prix, ni la constructibilité ne sont garantis : à confirmer auprès de la collectivité, de l'établissement public foncier et au règlement de la zone. Les zones d'activité ne sont pas dans cette source.

1 641 €/m² à la vente à Chilly-Mazarin (médiane de 48 ventes, quartiles 898 à 2 597 ; dernière vente en 12/2025 ; DVF)

> **Limite.** Prix de vente au m² des locaux industriels, commerciaux ou assimilés : DVF ne distingue pas les bureaux des commerces et entrepôts, et ne contient ni loyers ni locaux loués. Médiane des ventes d'un seul local, sans logement ni autre disposition dans l'acte, entre 15 et 5 000 m² et de 100 à 15 000 €/m² ; la valeur foncière comprend le terrain. Les ventes les plus récentes manquent de quelques mois de publication. Alsace, Moselle et Mayotte ne sont pas publiées. Ordre de grandeur pour comparer des villes, pas l'estimation d'un local précis.

8. Brancher ici ? Les cinq critères

Raccordement (favorable) : HTA, Enedis (ou ELD). Raccordement courant au réseau de distribution ; délai et coût fixés par l'étude du gestionnaire.

Risques (à vérifier) : 1 plan de prévention dans la commune. PPRI Yvette (inondation, approuvé en 2006). Le règlement du plan peut interdire ou conditionner la construction selon la zone : le consulter en mairie avant de s'engager. Seveso le plus proche : SMCA (seuil bas) à 4 km.

Carbone (favorable) : 51,9 gCO_2e/kWh. France continentale : sous le seuil de 100 gCO_2e/kWh de la taxonomie européenne.

Facture (pour information) : 5 280 000 € HTVA par an. 0,0754 €/kWh HTVA (IF), identique partout en France. Dont acheminement 19,6 €/MWh (TURPE 7). Accise réduite possible (centre de stockage de données) : environ 1 130 000 € de moins par an, sous conditions.

Foncier (pour information) : site clé en main à 5 km. Massy, annoncé prêt en 2026 - 2027. 52 friche(s) de 1 ha ou plus à moins de 10 km. Zonage : zone urbaine UCb, document 91161_PLU_20240129 validé le 29/01/2024 : destination des constructions à confirmer au règlement de la zone.

À vérifier avant de s'engager : risques.

Sources

Géocodage : Base Adresse Nationale, via la Géoplateforme de l'IGN (data.geopf.fr).

Pression industrielle : ODRÉ, consommation-annuelle-par-iris (RTE, GRTgaz, Teréga).

Tension régionale : ODRÉ, equilibre-regional-mensuel-prod-conso-brute et contraintes-regionales (RTE).

Prix de l'électricité des entreprises : Eurostat, nrg_pc_205 (semestriel, par tranche).

Risques à l'adresse : Géorisques (ministère de la Transition écologique, BRGM), rapport de risques ; à défaut, base GASPAR et zonage sismique de la commune.

Profil type : barèmes du tarif bleu non résidentiel, délibérations de la CRE n° 2026-06 et n° 2026-147. Carbone : éCO2mix national (RTE).

Données chargées du 28/10/2026 au 29/10/2026.

Pour le refaire : python -m ingestion.cli diagnose --adresse "3 allée des peupliers 91380 Chilly-Mazarin" --puissance 12 --conso 70000 --activite data-center --format pdf --output docs/exemples/implantation_chilly.pdf --sans-carte