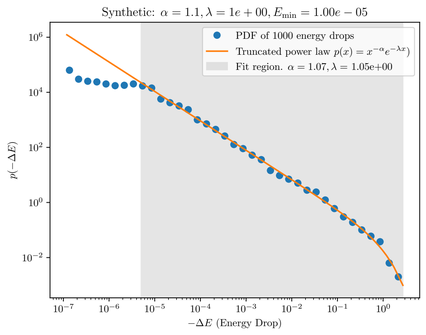
Synthetic: $\alpha = 1.1, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-05$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.07, \lambda = 1.05e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

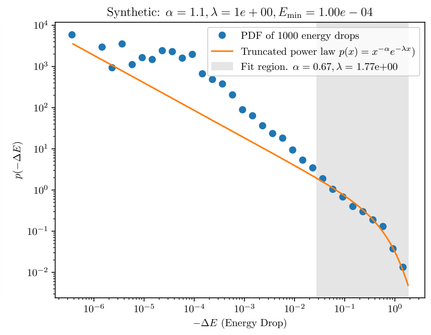
Synthetic: $\alpha = 1.1, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-04$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 0.67, \lambda = 1.77e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

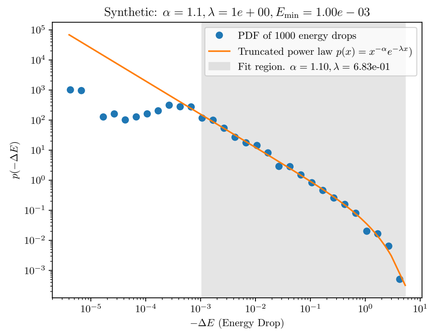
Synthetic: $\alpha = 1.1, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-03$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.10, \lambda = 6.83e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

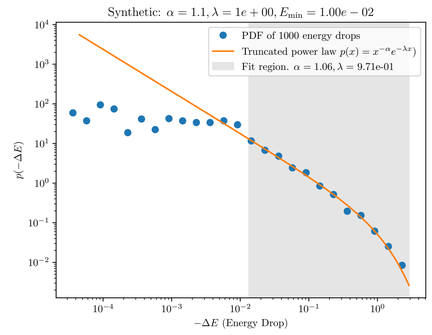
Synthetic: $\alpha = 1.1, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-02$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.06, \lambda = 9.71e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

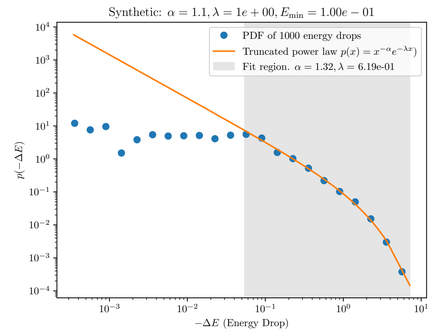
Synthetic: $\alpha = 1.1, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-01$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.32, \lambda = 6.19e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

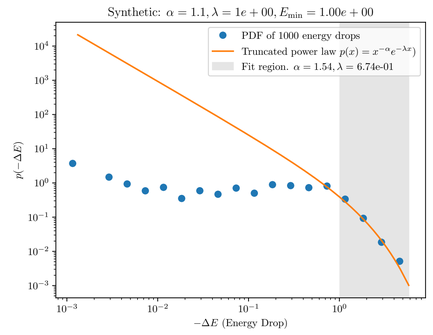
Synthetic: $\alpha = 1.1, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e+00$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.54, \lambda = 6.74e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

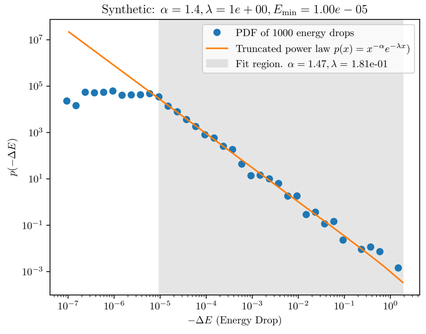
Synthetic: $\alpha = 1.4, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-05$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.47, \lambda = 1.81e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

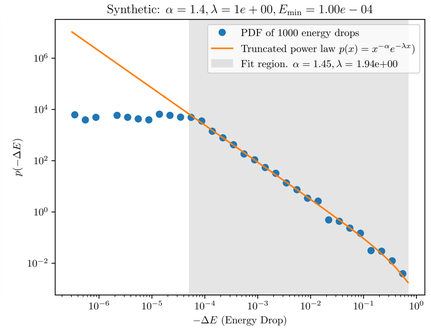
Synthetic: $\alpha = 1.4, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-04$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.45, \lambda = 1.94e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

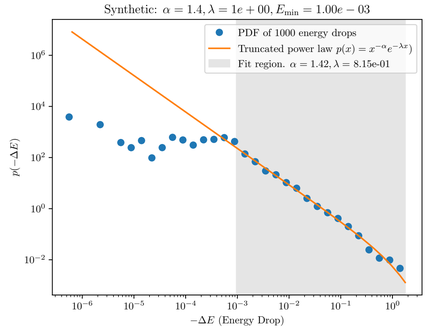
Synthetic: $\alpha = 1.4, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-03$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.42, \lambda = 8.15e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

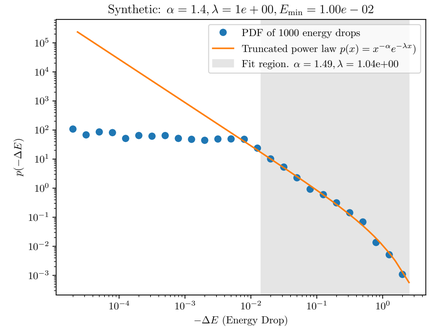
Synthetic: $\alpha = 1.4, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-02$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.49, \lambda = 1.04e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

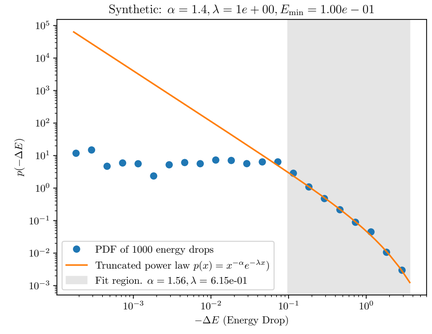
Synthetic: $\alpha = 1.4, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-01$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.56, \lambda = 6.15e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

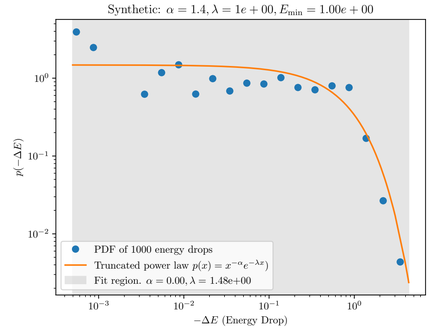
Synthetic: $\alpha = 1.4, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e+00$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 0.00, \lambda = 1.48e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

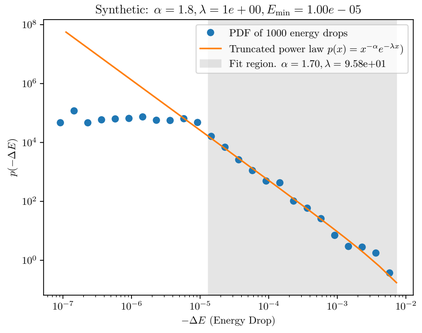
Synthetic: $\alpha = 1.8, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-05$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.70, \lambda = 9.58e+01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

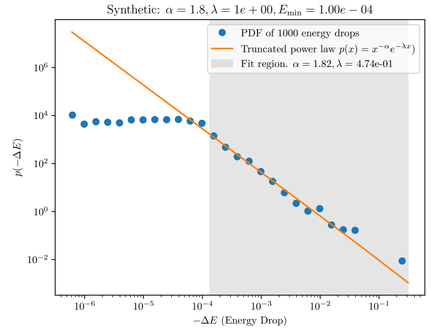
Synthetic: $\alpha = 1.8, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-04$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.82, \lambda = 4.74e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

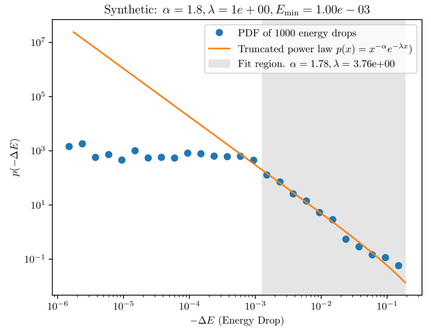
Synthetic: $\alpha = 1.8, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-03$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.78, \lambda = 3.76e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

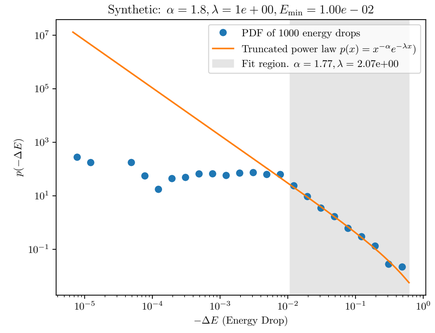
Synthetic: $\alpha = 1.8, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-02$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.77, \lambda = 2.07e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

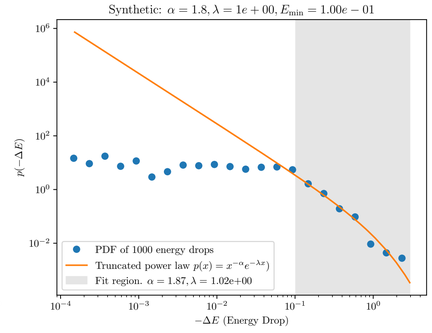
Synthetic: $\alpha = 1.8, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-01$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.87, \lambda = 1.02e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

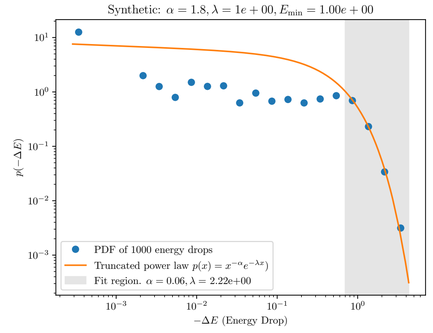
Synthetic: $\alpha = 1.8, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e+00$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 0.00, \lambda = 1.62e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

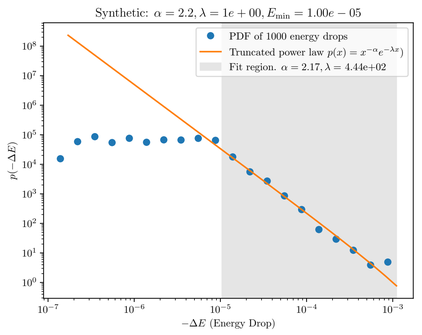
Synthetic: $\alpha = 2.2, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-05$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.17, \lambda = 4.44e+02$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

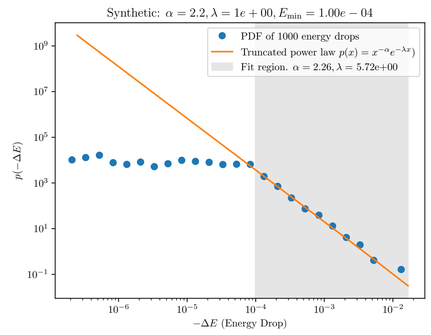
Synthetic: $\alpha = 2.2, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-04$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.26, \lambda = 5.72e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

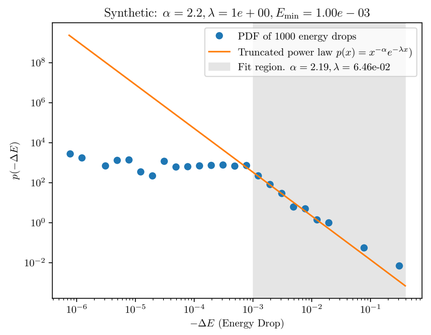
Synthetic: $\alpha = 2.2, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-03$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.19, \lambda = 6.46e-02$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

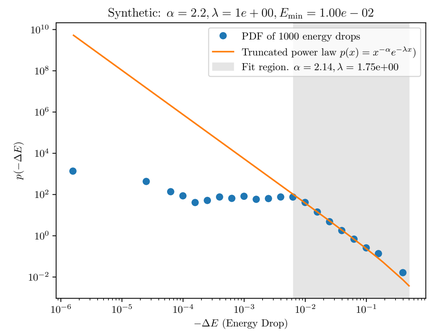
Synthetic: $\alpha = 2.2, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-02$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.14, \lambda = 1.75e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

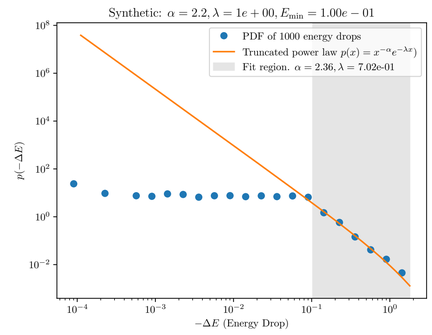
Synthetic: $\alpha = 2.2, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-01$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.36, \lambda = 7.02e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

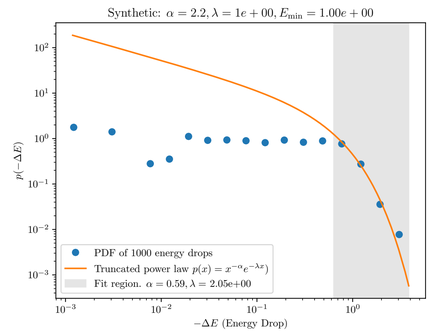
Synthetic: $\alpha = 2.2, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e+00$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 0.59, \lambda = 2.05e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

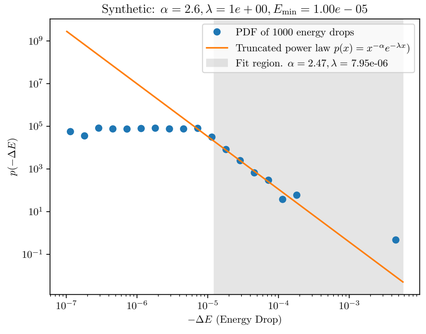
Synthetic: $\alpha = 2.6, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-05$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.47, \lambda = 7.95e-06$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

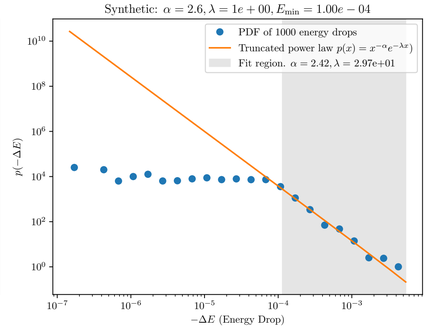
Synthetic: $\alpha = 2.6, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-04$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.42, \lambda = 2.97e+01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

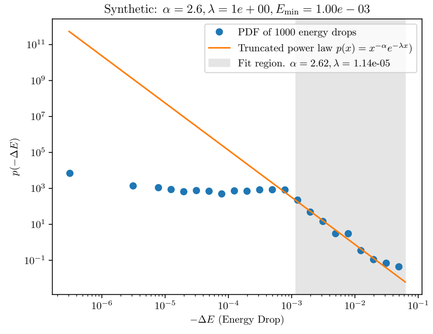
Synthetic: $\alpha = 2.6, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-03$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.62, \lambda = 1.14e-05$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

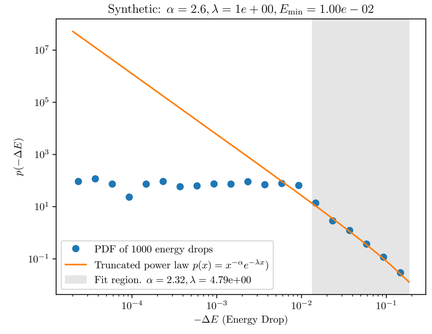
Synthetic: $\alpha = 2.6, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-02$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.32, \lambda = 4.79e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

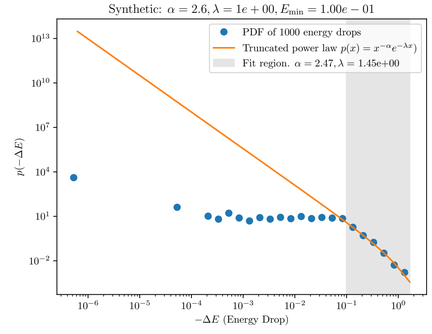
Synthetic: $\alpha = 2.6, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-01$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.47, \lambda = 1.45e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

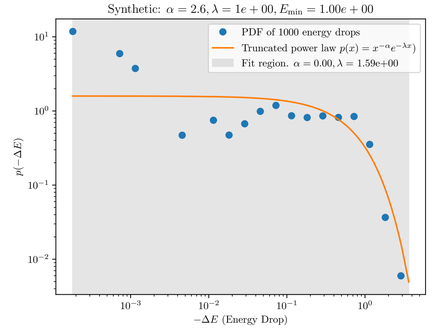
Synthetic: $\alpha = 2.6, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e+00$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 0.00, \lambda = 1.59e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

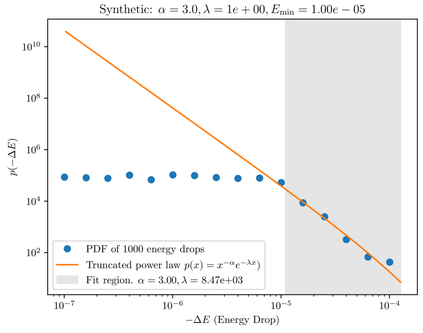
Synthetic: $\alpha = 3.0, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-05$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 3.00, \lambda = 8.47e+03$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

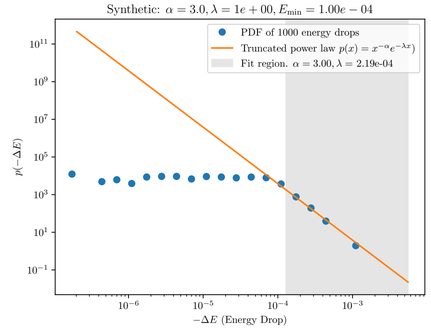
Synthetic: $\alpha = 3.0, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-04$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 3.00, \lambda = 2.19e-04$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

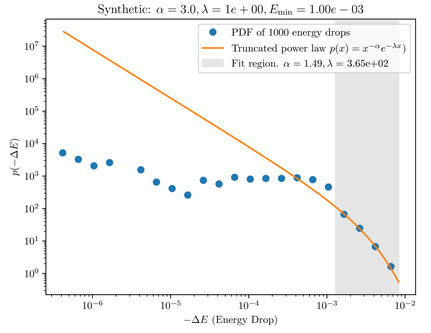
Synthetic: $\alpha = 3.0, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-03$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.49, \lambda = 3.65e+02$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

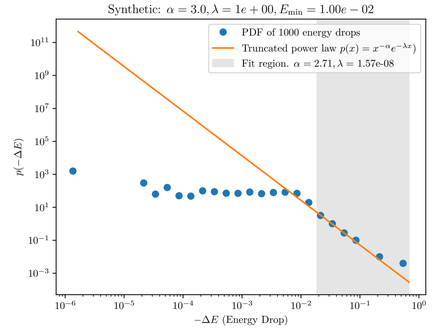
Synthetic: $\alpha = 3.0, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-02$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.71, \lambda = 1.57e-08$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

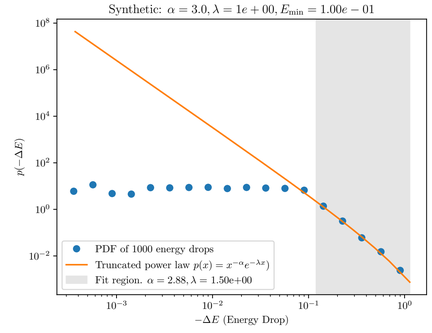
Synthetic: $\alpha = 3.0, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-01$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.88, \lambda = 1.50e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)

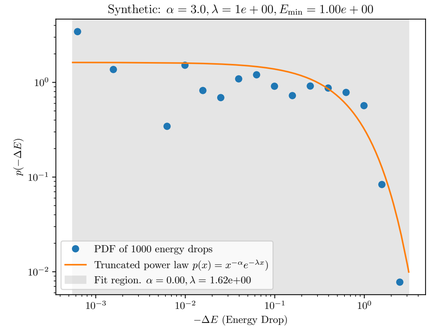
Synthetic: $\alpha = 3.0, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e+00$
PDF of 1000 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 0.00, \lambda = 1.62e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)