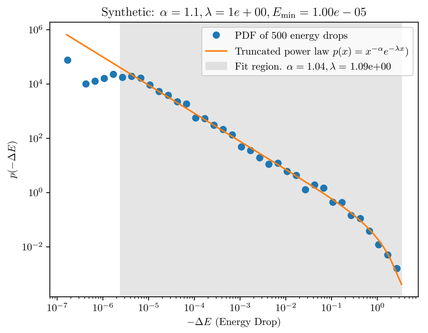
Synthetic: $\alpha = 1.1, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-05$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.04, \lambda = 1.09e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
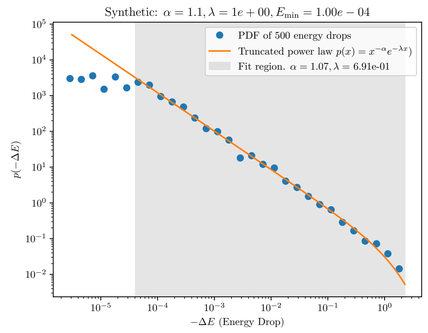
Synthetic: $\alpha = 1.1, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-04$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.07, \lambda = 6.91e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
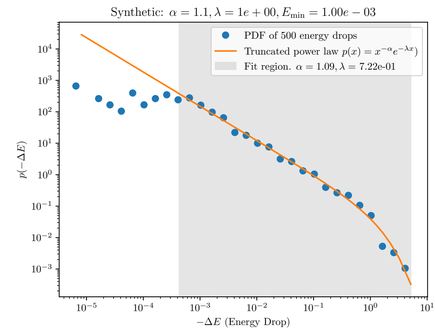
Synthetic: $\alpha = 1.1, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-03$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.09, \lambda = 7.22e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
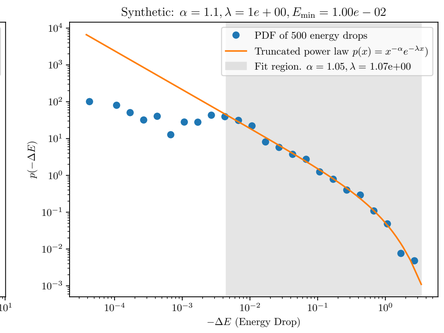
Synthetic: $\alpha = 1.1, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-02$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.05, \lambda = 1.07e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
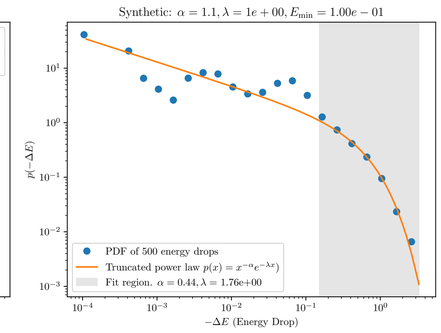
Synthetic: $\alpha = 1.1, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-01$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 0.44, \lambda = 1.76e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
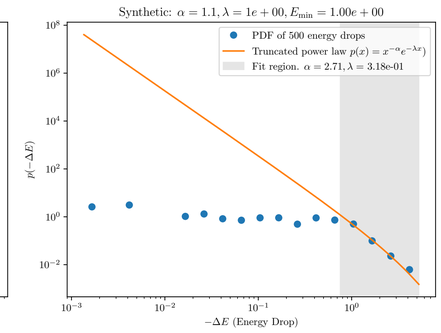
Synthetic: $\alpha = 1.1, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e+00$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.71, \lambda = 3.18e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
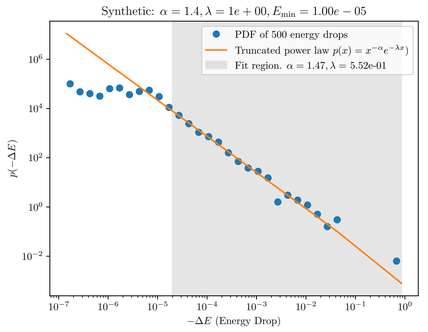
Synthetic: $\alpha = 1.4, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-05$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.47, \lambda = 5.52e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
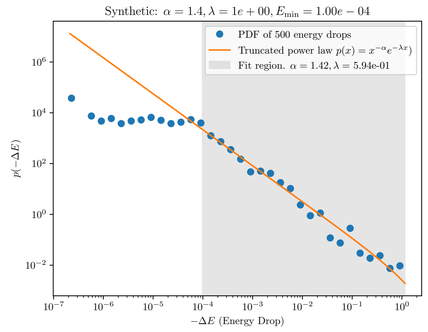
Synthetic: $\alpha = 1.4, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-04$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.42, \lambda = 5.94e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
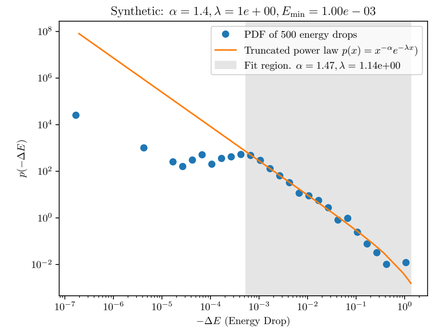
Synthetic: $\alpha = 1.4, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-03$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.47, \lambda = 1.14e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
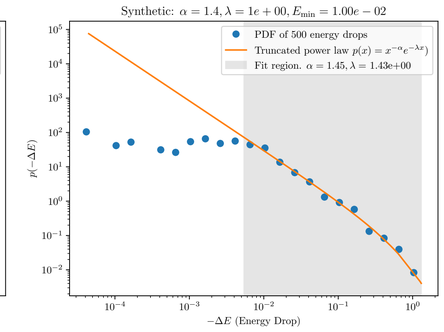
Synthetic: $\alpha = 1.4, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-02$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.45, \lambda = 1.43e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
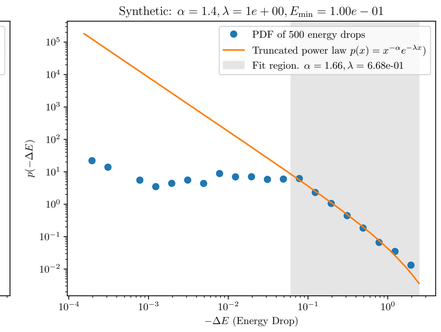
Synthetic: $\alpha = 1.4, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-01$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.66, \lambda = 6.68e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
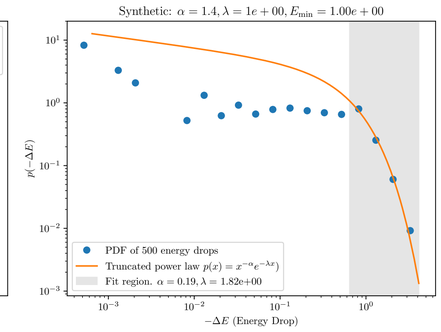
Synthetic: $\alpha = 1.4, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e+00$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 0.19, \lambda = 1.82e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
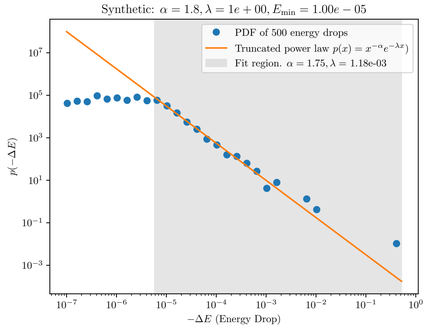
Synthetic: $\alpha = 1.8, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-05$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.75, \lambda = 1.18e-03$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
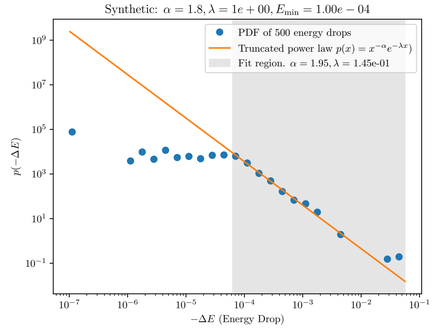
Synthetic: $\alpha = 1.8, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-04$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.95, \lambda = 1.45e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
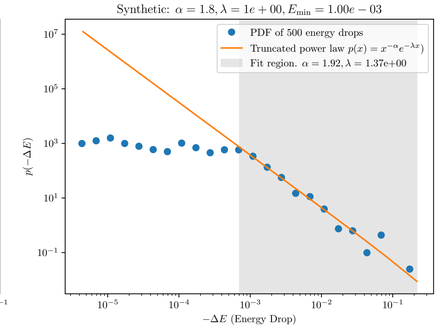
Synthetic: $\alpha = 1.8, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-03$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.92, \lambda = 1.37e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
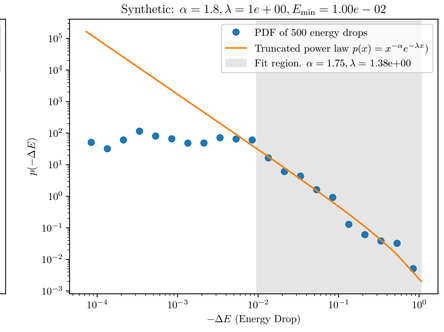
Synthetic: $\alpha = 1.8, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-02$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.75, \lambda = 1.38e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
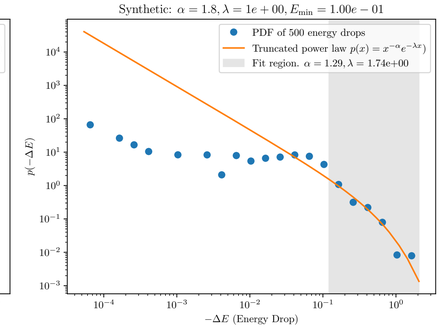
Synthetic: $\alpha = 1.8, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-01$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.29, \lambda = 1.74e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
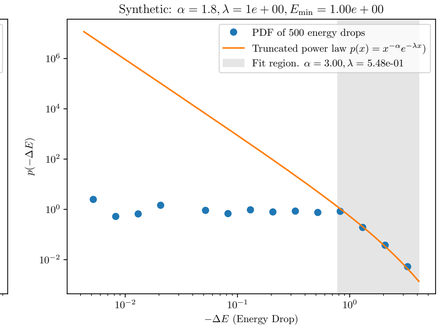
Synthetic: $\alpha = 1.8, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e+00$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 3.00, \lambda = 5.48e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
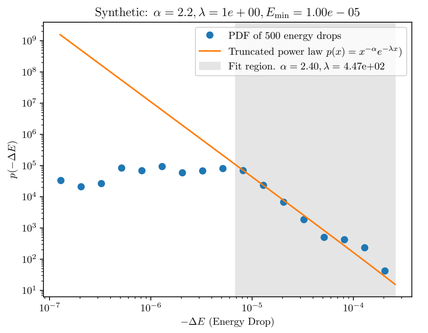
Synthetic: $\alpha = 2.2, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-05$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.40, \lambda = 4.47e+02$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
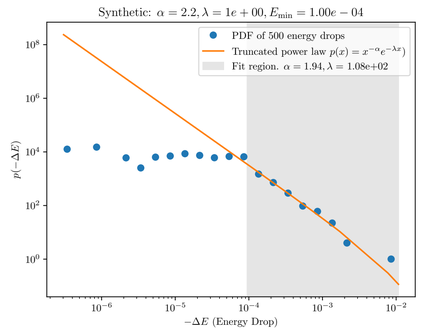
Synthetic: $\alpha = 2.2, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-04$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.94, \lambda = 1.08e+02$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
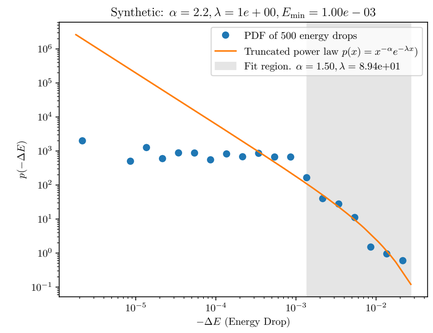
Synthetic: $\alpha = 2.2, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-03$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.50, \lambda = 8.94e+01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
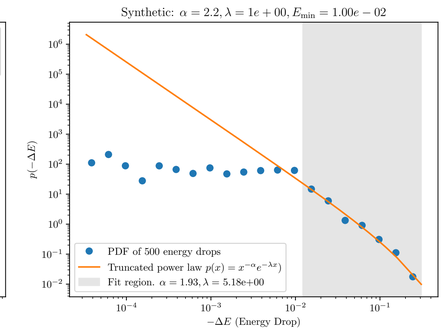
Synthetic: $\alpha = 2.2, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-02$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.93, \lambda = 5.18e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
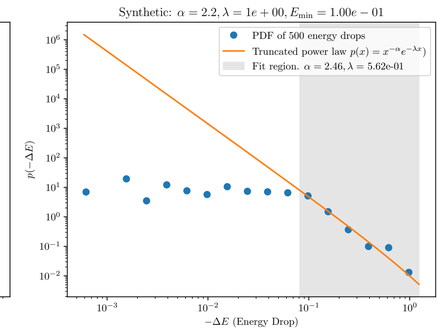
Synthetic: $\alpha = 2.2, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-01$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.46, \lambda = 5.62e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
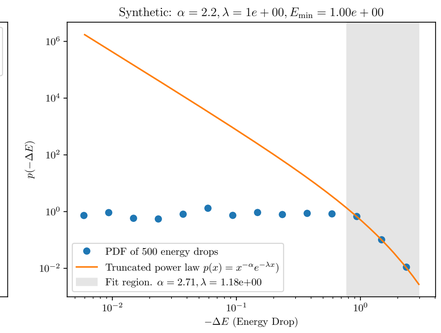
Synthetic: $\alpha = 2.2, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e+00$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.71, \lambda = 1.18e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
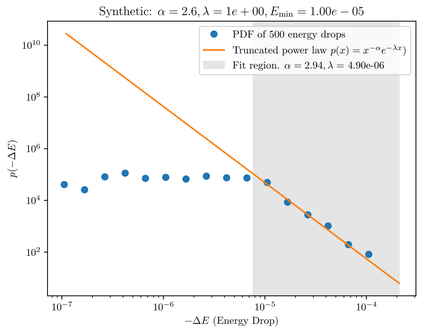
Synthetic: $\alpha = 2.6, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-05$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.94, \lambda = 4.90e-06$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
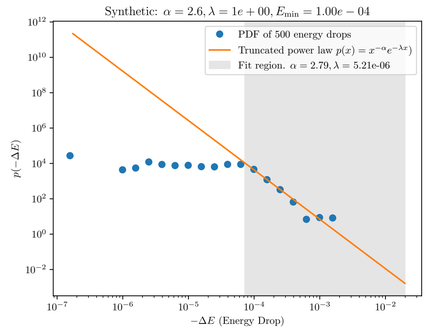
Synthetic: $\alpha = 2.6, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-04$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.79, \lambda = 5.21e-06$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
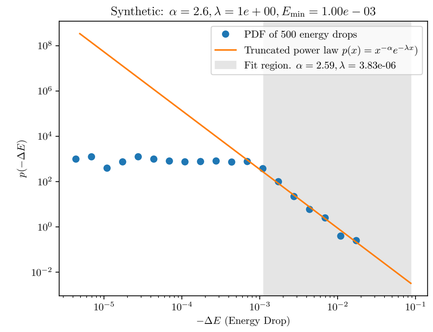
Synthetic: $\alpha = 2.6, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-03$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.59, \lambda = 3.83e-06$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
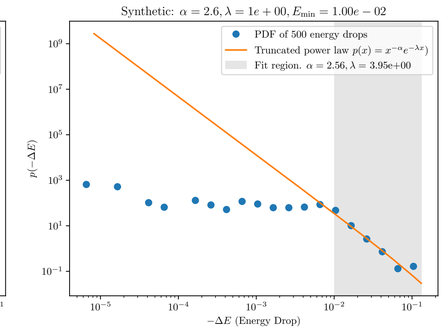
Synthetic: $\alpha = 2.6, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-02$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.56, \lambda = 3.95e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
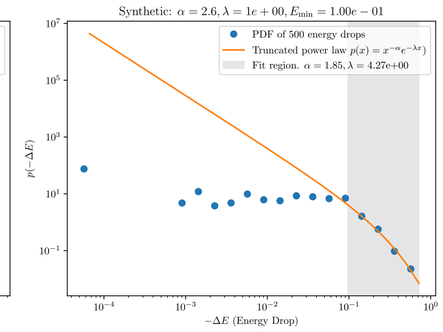
Synthetic: $\alpha = 2.6, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-01$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.85, \lambda = 4.27e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
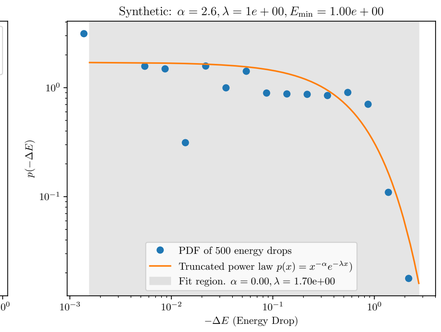
Synthetic: $\alpha = 2.6, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e+00$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 0.01, \lambda = 1.70e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
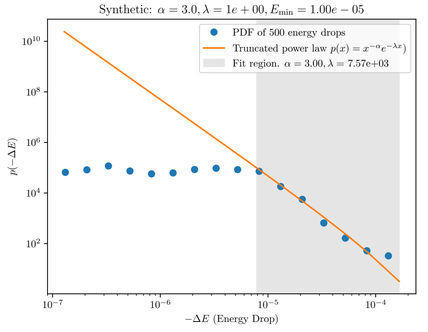
Synthetic: $\alpha = 3.0, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-05$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 3.00, \lambda = 7.57e+03$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
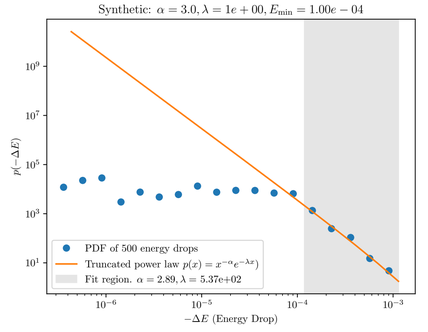
Synthetic: $\alpha = 3.0, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-04$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.89, \lambda = 5.37e+02$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
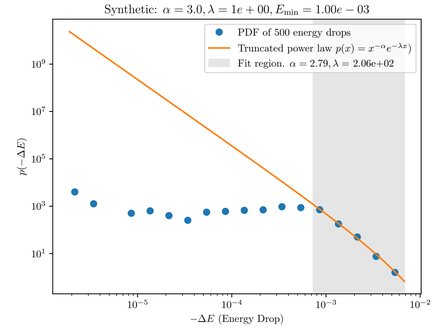
Synthetic: $\alpha = 3.0, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-03$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.79, \lambda = 2.06e+02$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
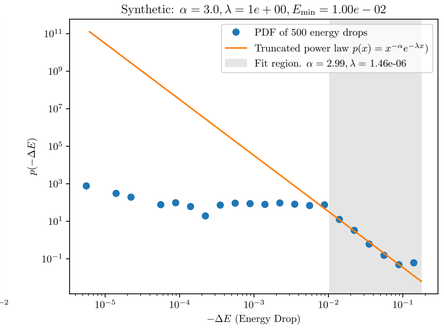
Synthetic: $\alpha = 3.0, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-02$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.99, \lambda = 1.46e-06$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
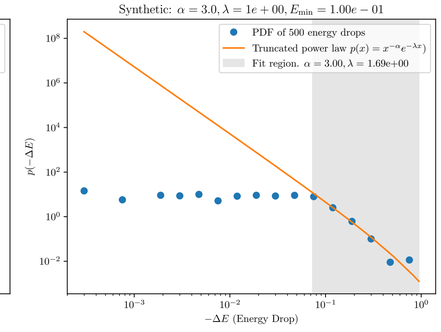
Synthetic: $\alpha = 3.0, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-01$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 3.00, \lambda = 1.69e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)
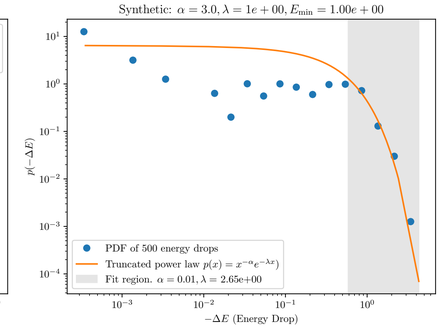
Synthetic: $\alpha = 3.0, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e+00$
PDF of 500 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 3.00, \lambda = 5.48e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)