




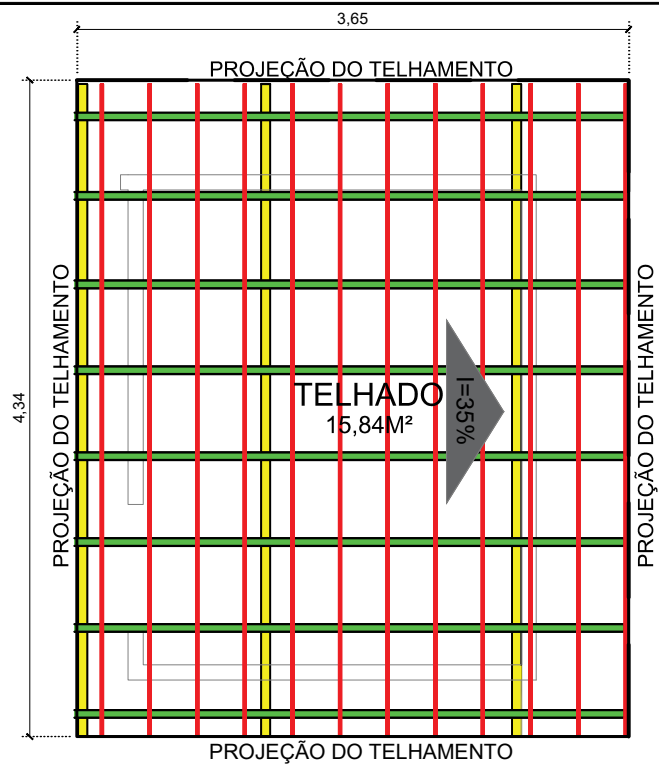

COBERTURA
ESTRUTURA DA COBERTURA
ESC: 1:50

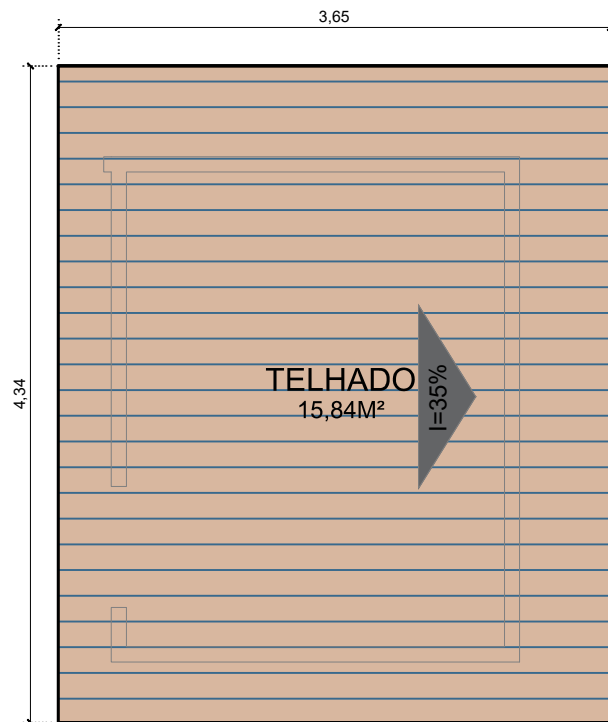

COBERTURA
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA
ESC: 1:50

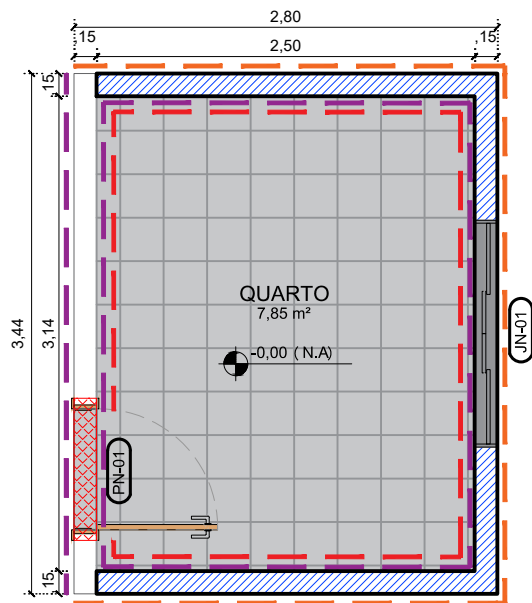

PROJETO
PLANTA BAIXA REVESTIMENTO
ESC: 1:50

LEGENDA PAREDE

	CHAPISCO + MASSA ÚNICA + FUNDO SELADOR + MASSA LÁTEX 2 DEMÃOS + PINTURA LÁTEX DUAS DEMÃOS
	CHAPISCO + MASSA ÚNICA + FUNDO SELADOR + PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA, UMA COR
	RODAPÉ CERÂMICO 7 CM DE ALTURA
	PAREDE A DEMOLIR
	PAREDE A CONSTRUIR

CINTA DE AMARRAÇÃO 15x20 CM
FORRO PVC H=2,50 M

PORTA DE MADEIRA 2,10 X 0,80

SELADOR + MASSA LÁTEX +
TINTA LÁTEX ACRÍLICA


RODAPÉ

REVESTIMENTO CERÂMICO


TELHA DE CERÂMICA COM TRAMA EM
MADEIRA.

PROJETO
CORTE
ESC: 1:50

LEGENDA				QUADRO DE QUANTITATIVO				
MADEIRA		MADEIRA		QUANTIDADE DE PEÇAS	M LINEAR POR PEÇA	SOMA TOTAL		
	RIPA 1,5 x 5,0 cm;	RIPA 1,5 x 5,0 cm;		12	4,31 m	51,72 m		
	CAIBRO 5,0 x 6,0 cm;	CAIBRO 5,0 x 6,0 cm;		8	3,64 m	29,12 m		
	TERÇA 6,0 x 12,0 cm;	TERÇA 6,0 x 12,0 cm;		3	4,31 m	12,93 m		
QUADRO DE ÁREAS				QUADRO DE ÁREAS				
REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS				REVESTIMENTO DAS PAREDES INTERNAS				
MATERIAL		CÔMODO	ÁREA	MATERIAL		CÔMODO	ÁREA	
CHAPISCO		PAREDES EXTERNA	24,53 m²	CHAPISCO		PAREDES EXTERNA	24,72 m²	
MASSA ÚNICA		PAREDES EXTERNA	24,53 m²	MASSA ÚNICA		PAREDES EXTERNA	24,72 m²	
FUNDO SELADOR		PAREDES EXTERNA	24,53 m²	FUNDO SELADOR		PAREDES EXTERNA	24,72 m²	
PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA		PAREDES EXTERNA	24,53 m²	PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA		PAREDES EXTERNA	24,72 m²	
MASSA LÁTEX 2 DEMÃOS		PAREDE EXTERNA PORTA DE ENTRADA EXTERNA	06,92 m²	MASSA LÁTEX 2 DEMÃOS		PAREDE EXTERNA PORTA DE ENTRADA EXTERNA	24,72 m²	
PINTURA LÁTEX 2 DEMÃOS		PAREDE EXTERNA PORTA DE ENTRADA EXTERNA	06,92 m²	PINTURA LÁTEX 2 DEMÃOS		PAREDE EXTERNA PORTA DE ENTRADA EXTERNA	24,72 m²	
PORTA NOVA				QUADRO DE ÁREAS				
TIPO:	LARGURA (cm):	ALTURA (cm):	QTD:					MATERIAL:
PN-01	80	210	01					PORTA DE MADEIRA
JANELA NOVA				CÔMODO	MATERIAL		ÁREA	
TIPO:	DIMENSÕES (L x H):		PEITORIL:	QTD:	MATERIAL:			
JN-01	150X120		110	01	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER	QUARTO	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS DE 35X35	7,85 m²
				QUARTO	RODA PÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA		10,48 m	
NOTA:								
AS TRAMAS DA ESTRUTURA DA COBERTURA DEVERÃO SER EXECUTADAS RIGOROSAMENTE CONFORME INDICADO EM PROJETO E NO RESPECTIVO QUADRO DE LEGENDAS, OBSERVANDO-SE AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: • RIPAS EM MADEIRA DE LEI, COM SEÇÃO NOMINAL DE 1,5 × 5,0 CM, ESPAÇADAS A 0,40 M ENTRE EIXOS; • CAIBROS EM MADEIRA DE LEI, COM SEÇÃO NOMINAL DE 5,0 × 6,0 CM, ESPAÇADOS A 0,45 M ENTRE EIXOS; • TERÇAS EM MADEIRA DE LEI, COM SEÇÃO NOMINAL DE 6,0 × 12,0 CM, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS VARIANDO DE 1,50 M A 2,00 M, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO. AS MADEIRAS UTILIZADAS DEVERÃO SER DO TIPO MASSARANDUBA, ANGELIM OU ESPÉCIE EQUIVALENTE DISPONÍVEL NA REGIÃO, FORNECIDAS EM ESTADO BRUTO, ISENTAS DE DEFEITOS QUE COMPROMETAM SUA RESISTÊNCIA E DESEMPENHO ESTRUTURAL A COBERTURA DEVERÁ SER EXECUTADA COM DECLIVIDADE ENTRE 32% E 40%, CONFORME INDICADO EM PROJETO. CASO SEJA NECESSÁRIA A ADOÇÃO DE DECLIVIDADE SUPERIOR, ESTA SOMENTE SERÁ ADMITIDA DESDE QUE AS TELHAS SEJAM CORRETAMENTE FIXADAS À ESTRUTURA DE APOIO, POR MEIO DE AMARRAÇÃO COM ARAME GALVANIZADO, UTILIZANDO A ORELHA PRÓPRIA DAS TELHAS. A FIXAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS E AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA ABNT NBR 8039, GARANTINDO A ADEQUADA ESTABILIDADE, SEGURANÇA E DESEMPENHO DO SISTEMA DE COBERTURA. PARA A QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CHAPISCO, MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO DE SELADOR, MASSA CORRIDA E PINTURA, ADOTA-SE A ALTURA DE REFERÊNCIA DE 2,70 M, MEDIDA A PARTIR DO PISO ACABADO; NO CÁLCULO DAS ÁREAS DE PINTURA, DEVERÃO SER CONSIDERADOS OS DESCONTOS DOS VÃOS DE PORTAS E JANELAS, EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE MEDIÇÃO; TODAS AS DIMENSÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.								
MINISTÉRIO DAS CIDADES 		GRUPO:						FOLHA:
		COBERTURA E ESTRUTURA DE TELHADO						
		KIT:				CÓDIGO DO KIT:		01/03
		NOVO CÔMODO CONTIGUO				4.1		

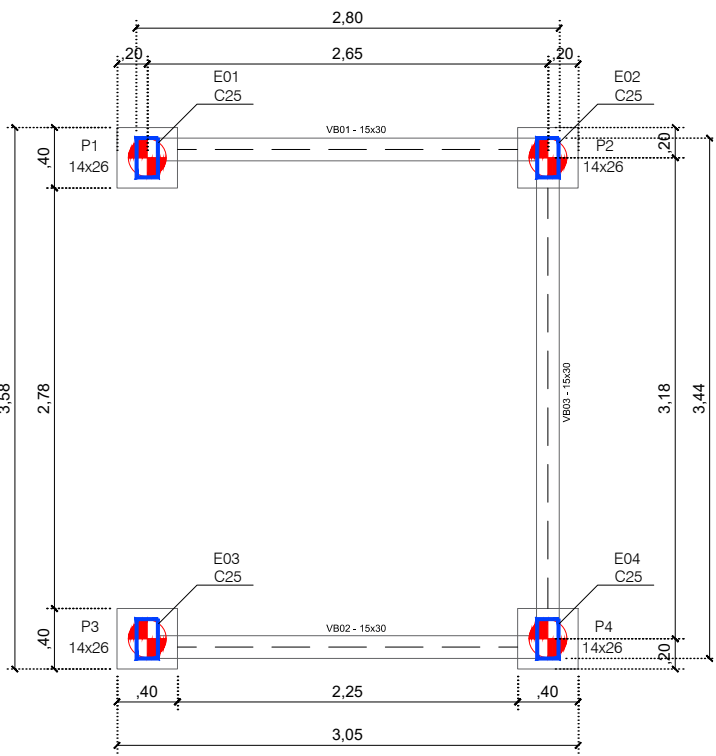

ESTRUTURA
FORMA DA FUNDAÇÃO (NÍVEL -10cm)
ESC: 1:50



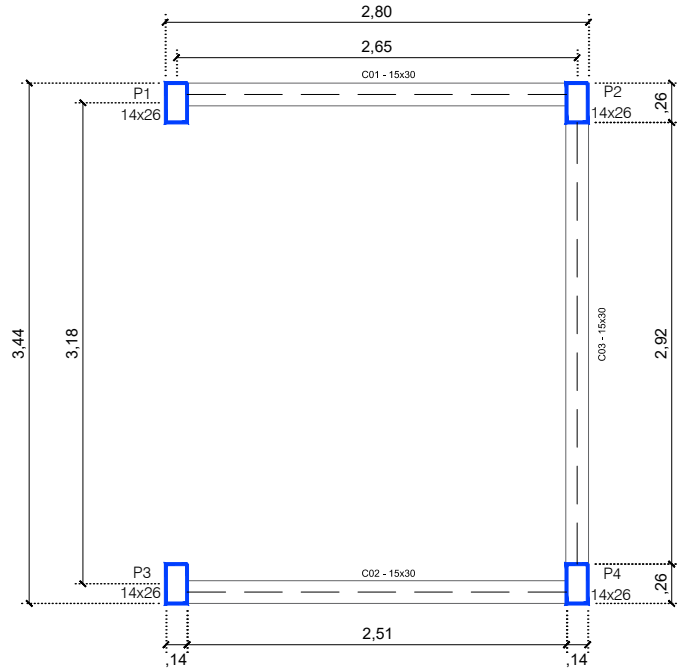


ESTRUTURA
FORMA DA COBERTURA (NÍVEL 260cm)
ESC: 1:50

DETALHES DAS ESTACAS Ø25CM
E1=E2=E3=E4


AÇO	BIT (cm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50A	6,3	147,7	36
50A	8	91,2	36
50A	10	86,4	53
PESO TOTAL - 50A			125
PESO TOTAL + 10% - 50A			138
RESUMO CONCRETO			
ELEMENTO	VOLUME (m³)		
PILARES	0,46		
BLOCOS	0,26		
ESTACAS	Aprox. 0,60		
BALDRAME	0,33		
TOTAL	1,65		

SEÇÃO

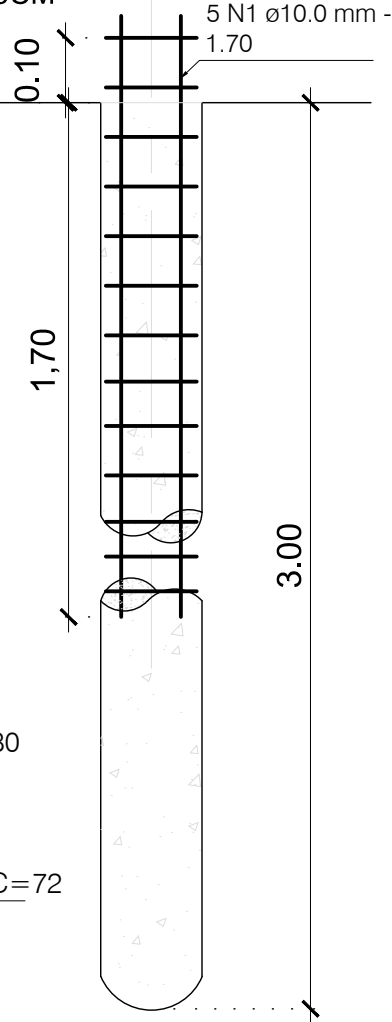


ESTRUTURA
DETALHAMENTO DAS ESTACAS
ESC: 1:25



Planta
ESC 1:25



Corte
ESC 1:25




SEÇÃO
ESC 1:50

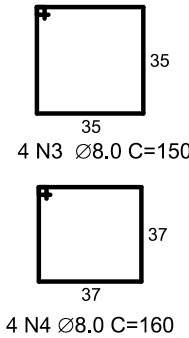

DETALHAMENTO DA ESPERA DO PILAR
ESC 1:25


P1=P2=P3=P4

FUNDAÇÃO - L1




ESTRUTURA
DETALHAMENTO DOS BLOCOS 40X40X40 | B1=B2=B3=B4
ESC: 1:25



VIGA BALDRAME VB01 (15 x 30)

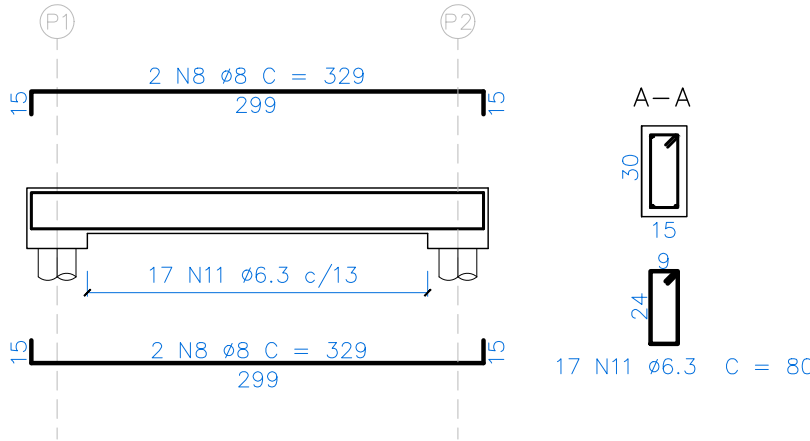

VIGA BALDRAME VB02 (15 x 30)

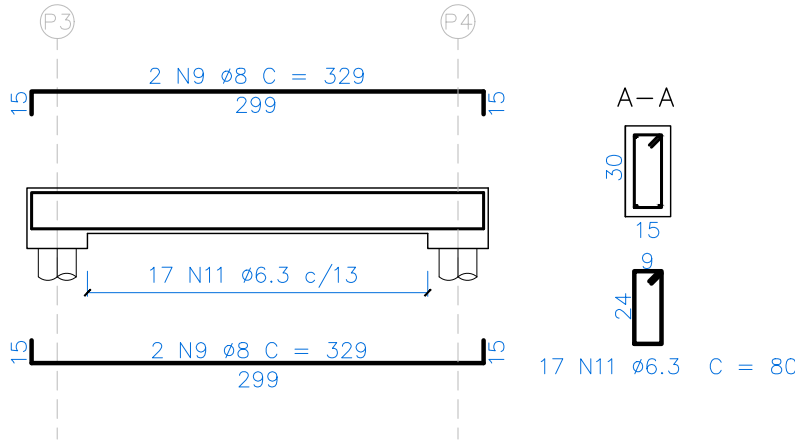


VIGA BALDRAME VB03 (15 x 30)

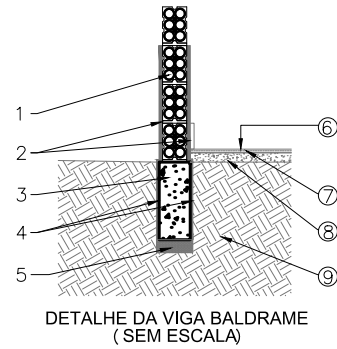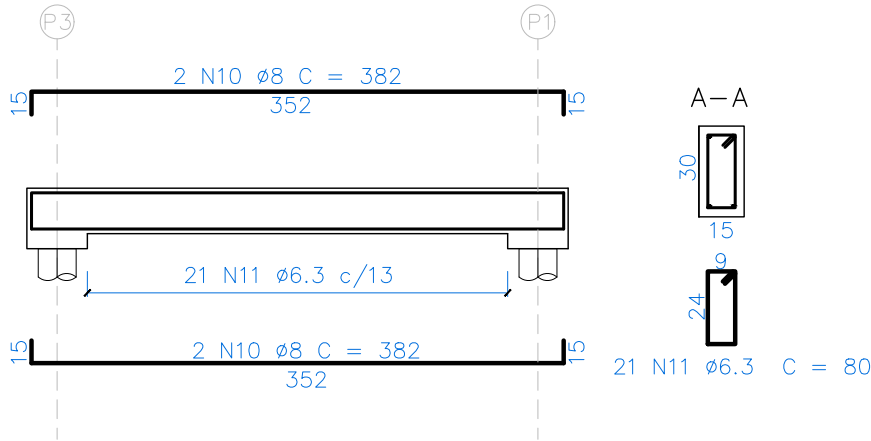

OBSERVAÇÕES

- ALVENARIA ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 COM IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDACIT, SIKA 1 OU SIMILAR;
- REVESTIR AS 3 PRIMEIRAS FIADAS COM ARGAMASSA 1:3 COM IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDACIT, SIKA 1 OU SIMILAR;
- VIGA BALDRAME;
- PINTAR DUAS OU TRÊS DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO NEUTROL OU SIMILAR;
- LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESPESSURA DE 5 CM;
- PISO ACABADO;
- REVESTIMENTO INTERNO;
- CONTRA PISO DE CONCRETO;
- CAMADA DE SOLO COMPACTADO A CADA 20 CM.

ESTRUTURA
DETALHAMENTO DAS VIGAS BALDRAMES
ESC: 1:50

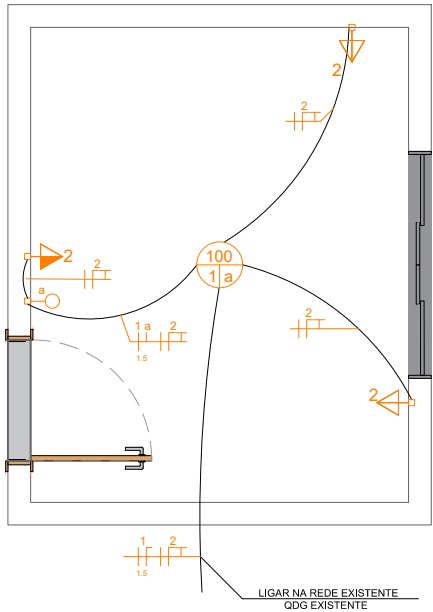

- LEGENDAS ELÉTRICA**
- PONTO DE LUZ INCANDESCENTE NO TETO
 - TOMADA MÉDIA | h=120cm
 - TOMADA MÉDIA | h=40cm
 - INTERRUPTOR SIMPLES| 1 TECLA
 - DUTO PASSANDO SOB O FORRO OU PELA PAREDE - Ø=3/4"
 - DUTO EMBUTIDO NO PISO - Ø=3/4"
 - INDICAÇÃO DE FIOS NA TUBULAÇÃO (NA ORDEM, FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA)
 - MARCAÇÃO DOS CIRCUITOS




PROJETO
PLANTA BAIXA ELETRICA
ESC: 1:50

P1=P3

COBERTURA - L2

P2=P4

CINTA DE AMARRAÇÃO

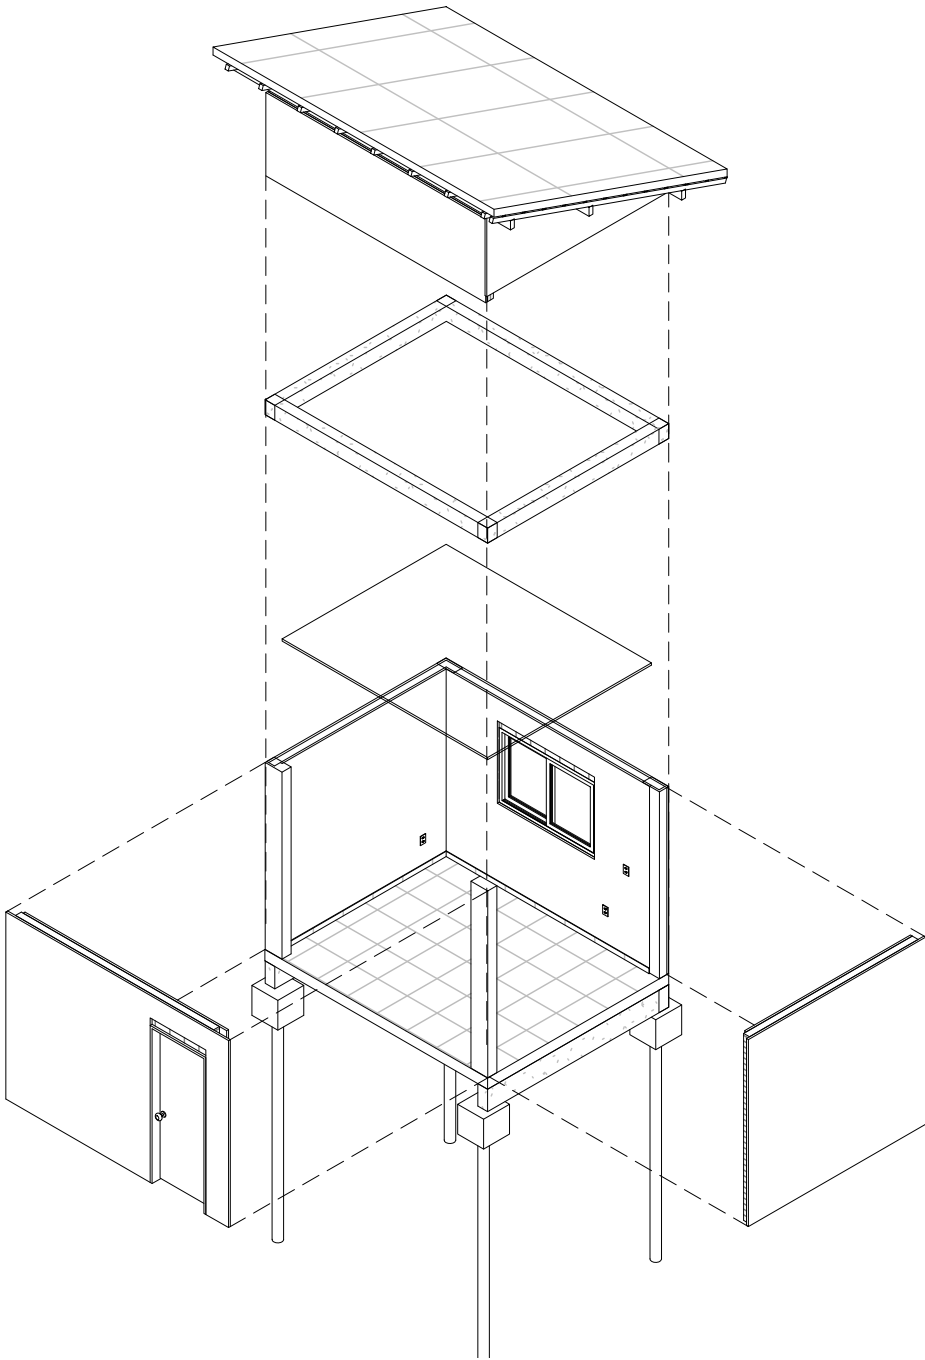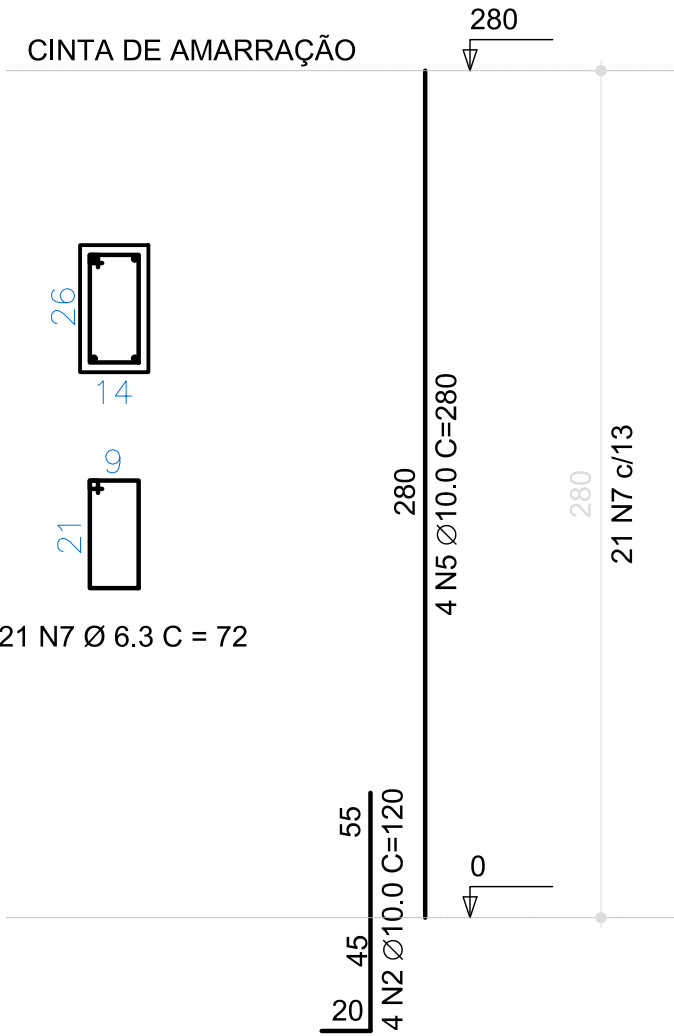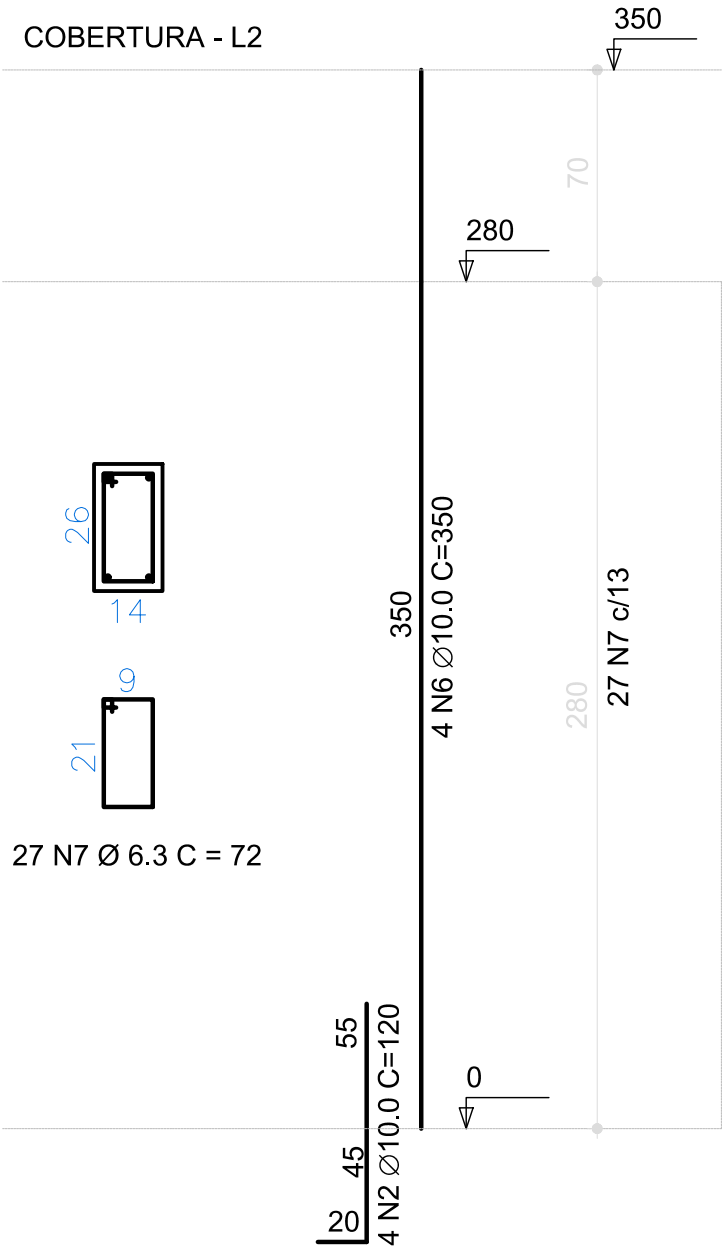

AÇO		POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO		Pilares (2x) de 280 e (2x) de 350						
					UNIT (cm)	TOTAL (cm)		50A	5	10	4	280	2240
Estacas (4x)								50A	6	10	4	350	2800
								50A	7	6.3	96	72	6912
	50A	1	10	5	180	3600	Viga baldrame						
	50A	2	6.3	12	72	3456							
Bloco de fundação (4x)								50A	8	8	4	329	1316
								50A	9	8	4	329	1316
	50A	3	8	4	150	2400		50A	10	8	4	382	1528
	50A	4	8	4	160	2560		50A	11	6.3	55	80	4400
MINISTÉRIO DAS CIDADES 		GRUPO:											FOLHA:
		COBERTURA E ESTRUTURA DE TELHADO											
		KIT:					CÓDIGO DO KIT:						
NOVO CÔMODO CONTIGUO							4.1						03/03