




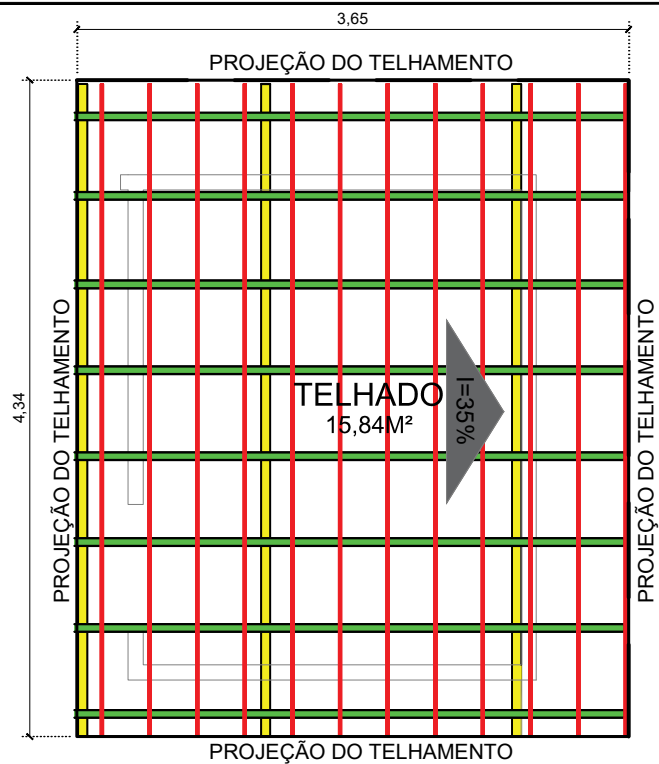

COBERTURA
ESTRUTURA DA COBERTURA
ESC: 1:50

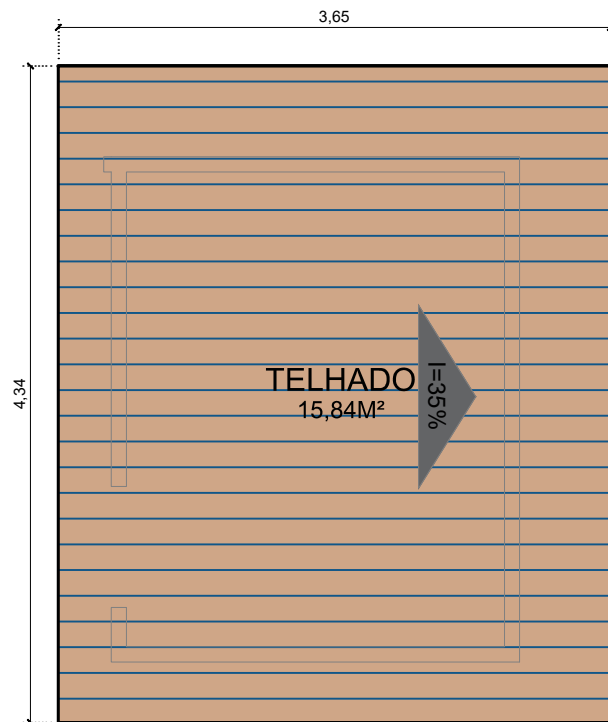

COBERTURA
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA
ESC: 1:50

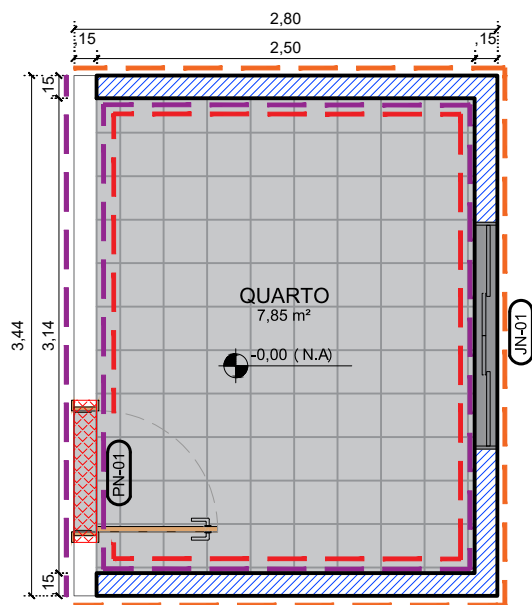

PROJETO
PLANTA BAIXA REVESTIMENTO
ESC: 1:50

LEGENDA PAREDE

	CHAPISCO + MASSA ÚNICA + FUNDO SELADOR + MASSA LÁTEX 2 DEMÃOS + PINTURA LÁTEX DUAS DEMÃOS
	CHAPISCO + MASSA ÚNICA + FUNDO SELADOR + PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA, UMA COR
	RODAPÉ CERÂMICO 7 CM DE ALTURA
	PAREDE A DEMOLIR
	PAREDE A CONSTRUIR

CINTA DE AMARRAÇÃO 15x20 CM
FORRO PVC H=2,50 M


PORTA DE MADEIRA 2,10 X 0,80

SELADOR + MASSA LÁTEX +
TINTA LÁTEX ACRÍLICA

RODAPÉ

REVESTIMENTO CERÂMICO

TELHA DE CERÂMICA COM TRAMA EM
MADEIRA.

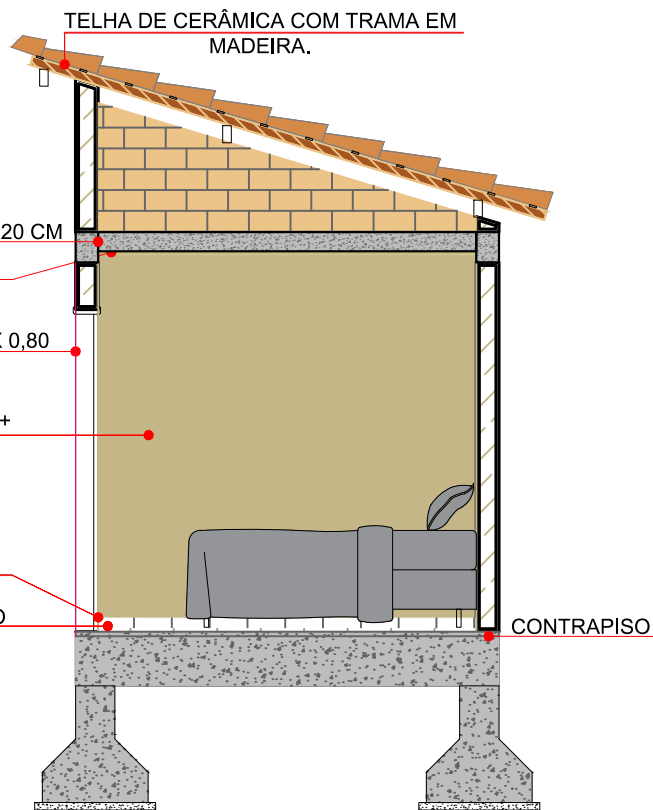

PROJETO
CORTE
ESC: 1:50

LEGENDA		QUADRO DE QUANTITATIVO			
	MADEIRA	MADEIRA	QUANTIDADE DE PEÇAS	M LINEAR POR PEÇA	SOMA TOTAL
	RIPA 1,5 x 5,0 cm;	RIPA 1,5 x 5,0 cm;	12	4,31 m	51,72 m
	CAIBRO 5,0 x 6,0 cm;	CAIBRO 5,0 x 6,0 cm;	8	3,64 m	29,12 m
	TERÇA 6,0 x 12,0 cm;	TERÇA 6,0 x 12,0 cm;	3	4,31 m	12,93 m

QUADRO DE ÁREAS			QUADRO DE ÁREAS		
REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS			REVESTIMENTO DAS PAREDES INTERNAS		
MATERIAL	CÔMODO	ÁREA	MATERIAL	CÔMODO	ÁREA
CHAPISCO	PAREDES EXTERNA	24,53 m²	CHAPISCO	PAREDES EXTERNA	24,72 m²
MASSA ÚNICA	PAREDES EXTERNA	24,53 m²	MASSA ÚNICA	PAREDES EXTERNA	24,72 m²
FUNDO SELADOR	PAREDES EXTERNA	24,53 m²	FUNDO SELADOR	PAREDES EXTERNA	24,72 m²
PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA	PAREDES EXTERNA	24,53 m²	PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA	PAREDES EXTERNA	24,72 m²
MASSA LATEX 2 DEMÃOS	PAREDE EXTERNA PORTA DE ENTRADA EXTERNA	06,92 m²	MASSA LATEX 2 DEMÃOS	PAREDE EXTERNA PORTA DE ENTRADA EXTERNA	24,72 m²
PINTURA LATEX 2 DEMÃOS	PAREDE EXTERNA PORTA DE ENTRADA EXTERNA	06,92 m²	PINTURA LATEX 2 DEMÃOS	PAREDE EXTERNA PORTA DE ENTRADA EXTERNA	24,72 m²

PORTA NOVA				QUADRO DE ÁREAS		
TIPO:	LARGURA (cm):	ALTURA (cm):	QTD:	MATERIAL:		
PN-01	80	210	01	PORTA DE MADEIRA		
JANELA NOVA				CÔMODO	MATERIAL	ÁREA
TIPO:	DIMENSÕES (L x H):	PEITORIL:	QTD:	QUARTO	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS DE 35X35	7,85 m²
JN-01	150X120	110	01	QUARTO	RODA PÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA	10,48 m

NOTA:

AS TRAMAS DA ESTRUTURA DA COBERTURA DEVERÃO SER EXECUTADAS RIGOROSAMENTE CONFORME INDICADO EM PROJETO E NO RESPECTIVO QUADRO DE LEGENDAS, OBSERVANDO-SE AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES:

- RIPAS EM MADEIRA DE LEI, COM SEÇÃO NOMINAL DE 1,5 x 5,0 CM, ESPAÇADAS A 0,40 M ENTRE EIXOS;
- CAIBROS EM MADEIRA DE LEI, COM SEÇÃO NOMINAL DE 5,0 x 6,0 CM, ESPAÇADOS A 0,45 M ENTRE EIXOS;
- TERÇAS EM MADEIRA DE LEI, COM SEÇÃO NOMINAL DE 6,0 x 12,0 CM, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS VARIANDO DE 1,50 M A 2,00 M, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO.

AS MADEIRAS UTILIZADAS DEVERÃO SER DO TIPO MASSARANDUBA, ANGELIM OU ESPÉCIE EQUIVALENTE DISPONÍVEL NA REGIÃO, FORNECIDAS EM ESTADO BRUTO, ISENTAS DE DEFEITOS QUE COMPROMETAM SUA RESISTÊNCIA E DESEMPENHO ESTRUTURAL

A COBERTURA DEVERÁ SER EXECUTADA COM DECLIVIDADE ENTRE 32% E 40%, CONFORME INDICADO EM PROJETO. CASO SEJA NECESSÁRIA A ADOÇÃO DE DECLIVIDADE SUPERIOR, ESTA SOMENTE SERÁ ADMITIDA DESDE QUE AS TELHAS SEJAM CORRETAMENTE FIXADAS À ESTRUTURA DE APOIO, POR MEIO DE AMARRAÇÃO COM ARAME GALVANIZADO, UTILIZANDO A ORELHA PRÓPRIA DAS TELHAS.


A FIXAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS E AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA ABNT NBR 8039, GARANTINDO A ADEQUADA ESTABILIDADE, SEGURANÇA E DESEMPENHO DO SISTEMA DE COBERTURA.

PARA A QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CHAPISCO, MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO DE SELADOR, MASSA CORRIDA E PINTURA, ADOTA-SE A ALTURA DE REFERÊNCIA DE 2,70 M, MEDIDA A PARTIR DO PISO ACABADO;


NO CÁLCULO DAS ÁREAS DE PINTURA, DEVERÃO SER CONSIDERADOS OS DESCONTOS DOS VÃOS DE PORTAS E JANELAS, EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE MEDIÇÃO;

TODAS AS DIMENSÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.


MINISTÉRIO DAS CIDADES 	GRUPO:		FOLHA:	
	COBERTURA E ESTRUTURA DE TELHADO			
	KIT:		CÓDIGO DO KIT:	01/03
	NOVO CÔMODO CONTIGUO (FUNDAÇÃO EM SAPATA)		4.2	

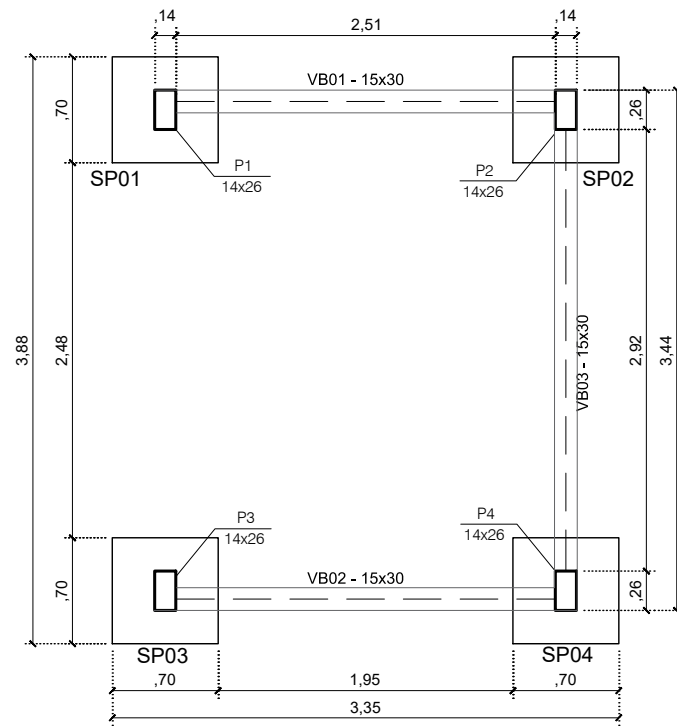

ESTRUTURA
FORMA DA FUNDAÇÃO (NÍVEL -10cm)
ESC: 1:50

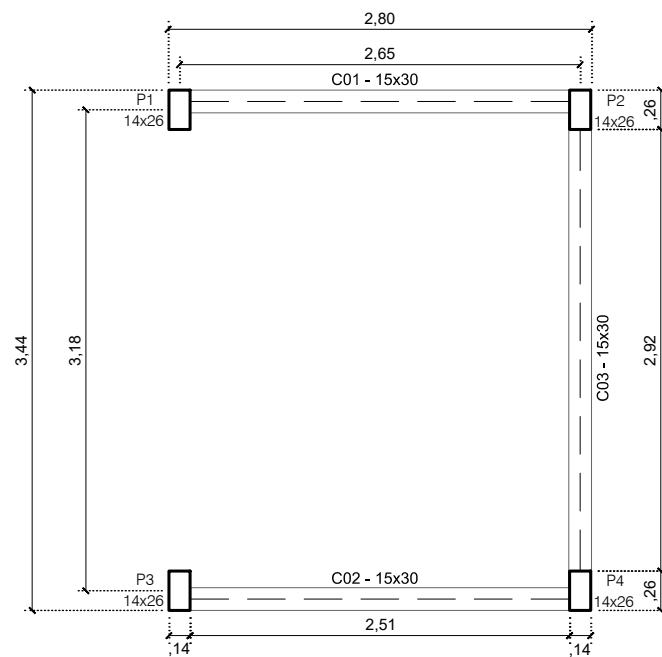


ESTRUTURA
FORMA DA COBERTURA (NÍVEL 260cm)
ESC: 1:50

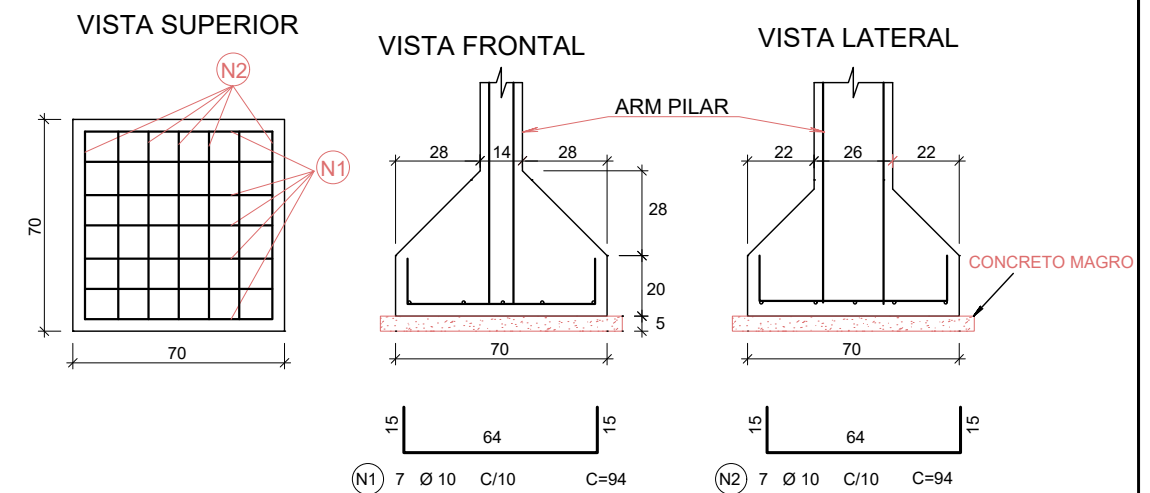


ESTRUTURA
DETALHES DAS SAPATAS
ESC: 1:25


VIGA BALDRAME VB01 (15 x 30)

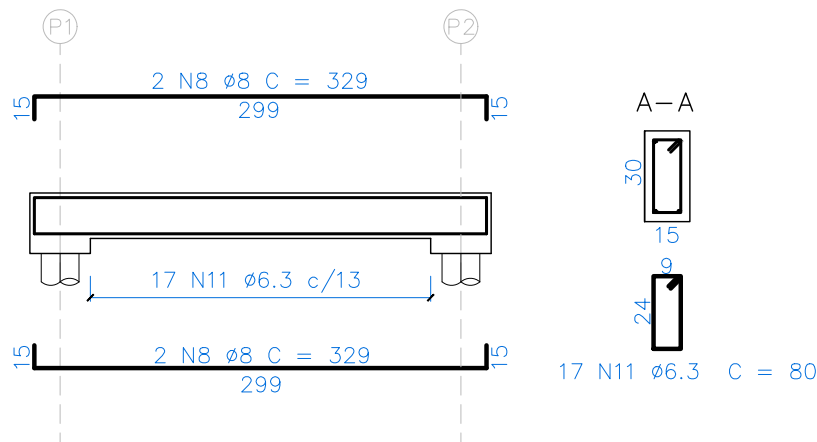


VIGA BALDRAME VB02 (15 x 30)

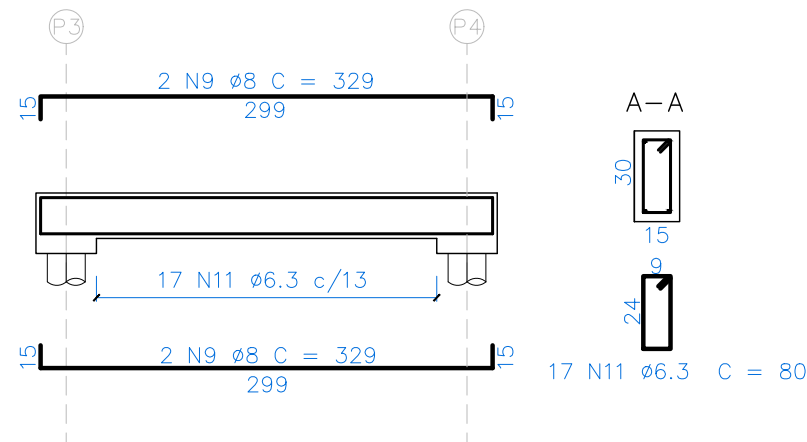

VIGA BALDRAME VB03 (15 x 30)

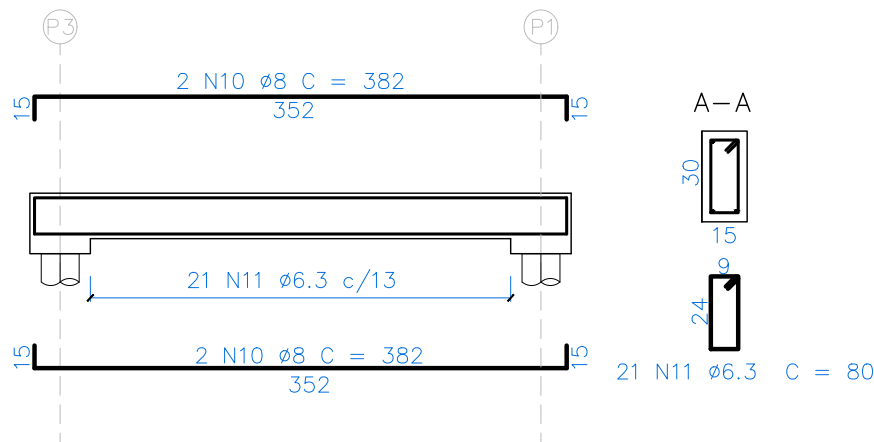


ESTRUTURA
DETALHAMENTO DAS VIGAS BALDRAMES
ESC: 1:50

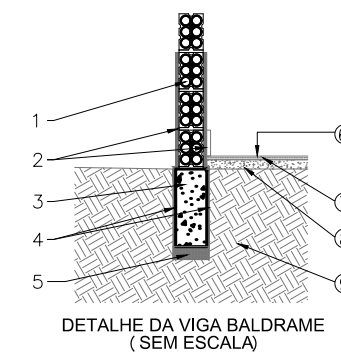

OBSERVAÇÕES

1. ALVENARIA ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 COM IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDACIT, SIKA 1 OU SIMILAR;
2. REVESTIR AS 3 PRIMEIRAS FIADAS COM ARGAMASSA 1:3 COM IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDACIT, SIKA 1 OU SIMILAR;
3. VIGA BALDRAME ;
4. PINTAR DUAS OU TRÊS DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO NEUTROL OU SIMILAR;
5. LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESPESSURA DE 5 CM;
6. PISO ACABADO;
7. REVESTIMENTO INTERNO;
8. CONTRA PISO DE CONCRETO;
9. CAMADA DE SOLO COMPACTADO A CADA 20 CM.

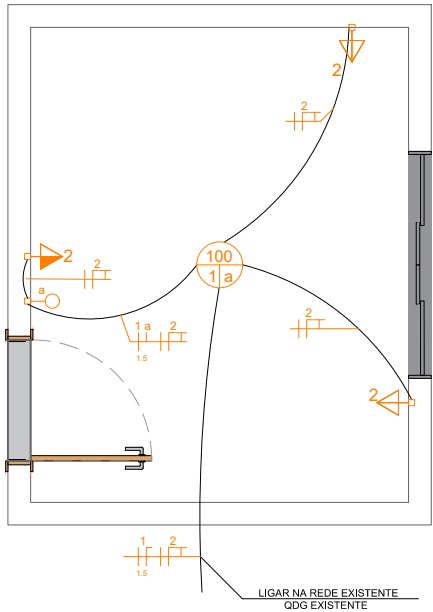

- LEGENDAS ELÉTRICA**
- PONTO DE LUZ INCANDESCENTE NO TETO
 - TOMADA MÉDIA | h=120cm
 - TOMADA MÉDIA | h=40cm
 - INTERRUPTOR SIMPLES| 1 TECLA
 - DUTO PASSANDO SOB O FORRO OU PELA PAREDE - Ø=3/4"
 - DUTO EMBUTIDO NO PISO - Ø=3/4"
 - INDICAÇÃO DE FIOS NA TUBULAÇÃO (NA ORDEM, FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA.)
 - MARCAÇÃO DOS CIRCUITOS

PROJETO
PLANTA BAIXA ELÉTRICA
ESC: 1:50

P1=P3


COBERTURA - L2

P2=P4

CINTA DE AMARRAÇÃO

21 N7 Ø 6.3 C = 72

AÇO		POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO		Pilares (2x) de 280 e (2x) de 350						
					UNIT (cm)	TOTAL (cm)		50A	5	10	4	280	2240
Sapata (4x)								50A	6	10	4	350	2800
								50A	7	6.3	96	72	6912
	50A	1	10	7	94	2632	Viga baldrame						
	50A	2	10	7	94	2632							
Pilar de arranque da Sapata (4x)								50A	8	8	4	358	1432
								50A	9	8	4	314	1256
	50A	3	10	4	180	2880		50A	10	8	2	422	844
	50A	4	6,3	48	72	3456		50A	11	6.3	2	382	764
	-	-	-	-	-	-		50A	12	6.3	60	80	4800
MINISTÉRIO DAS CIDADES 		GRUPO: COBERTURA E ESTRUTURA DE TELHADO											FOLHA: 03/03
		KIT: NOVO CÔMODO CONTIGUO (FUNDAÇÃO EM SAPATA)							CÓDIGO DO KIT: 4.2				

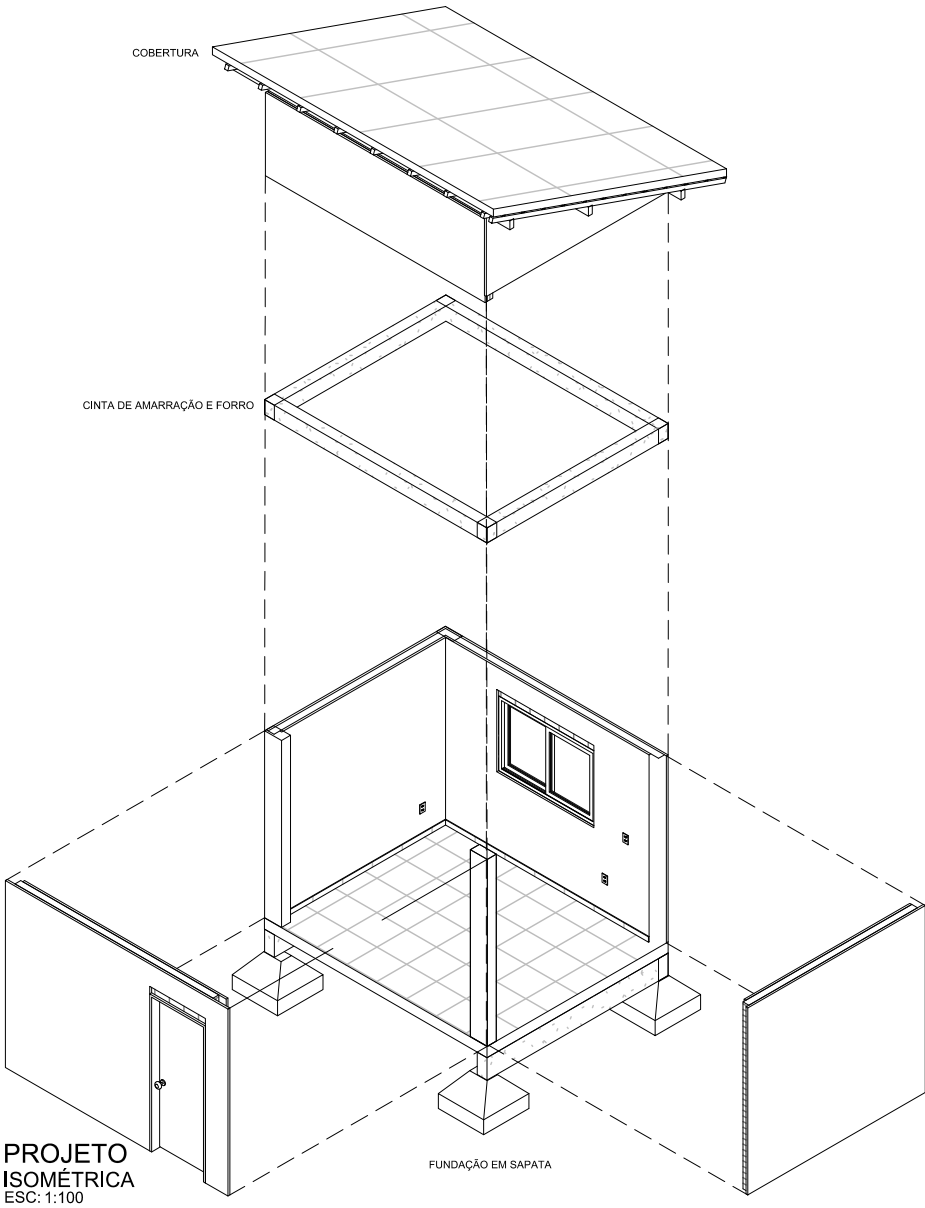

PROJETO
ISOMÉTRICA
ESC: 1:100