




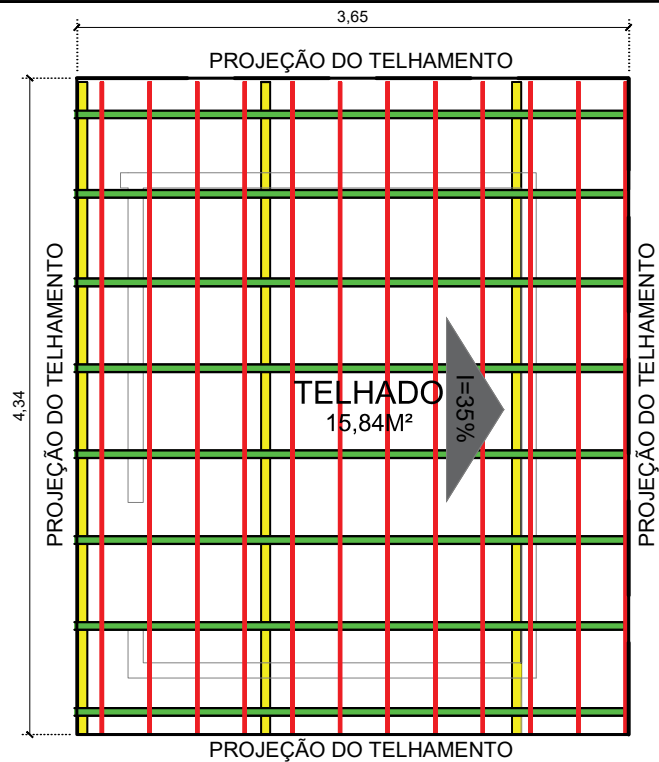

COBERTURA
ESTRUTURA DA COBERTURA
ESC: 1:50

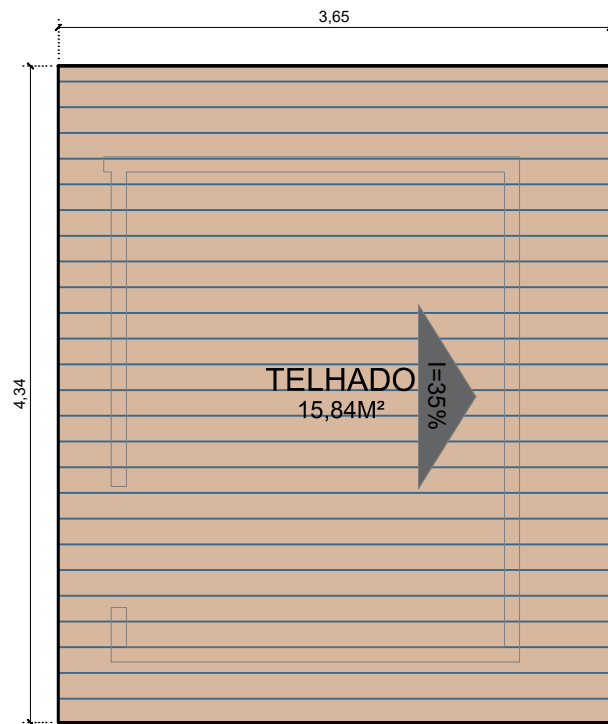


COBERTURA
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA
ESC: 1:50

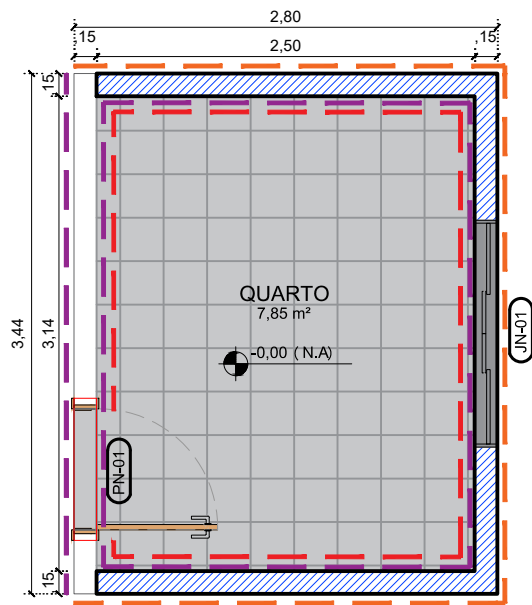

PROJETO
PLANTA BAIXA REVESTIMENTO
ESC: 1:50

LEGENDA PAREDE	
	CHAPISCO + MASSA ÚNICA + FUNDO SELADOR + MASSA LÁTEX 2 DEMÃOS + PINTURA LÁTEX DUAS DEMÃOS
	CHAPISCO + MASSA ÚNICA + FUNDO SELADOR + PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA, UMA COR
	RODAPÉ CERÂMICO 7 CM DE ALTURA
	PAREDE A CONSTRUIR

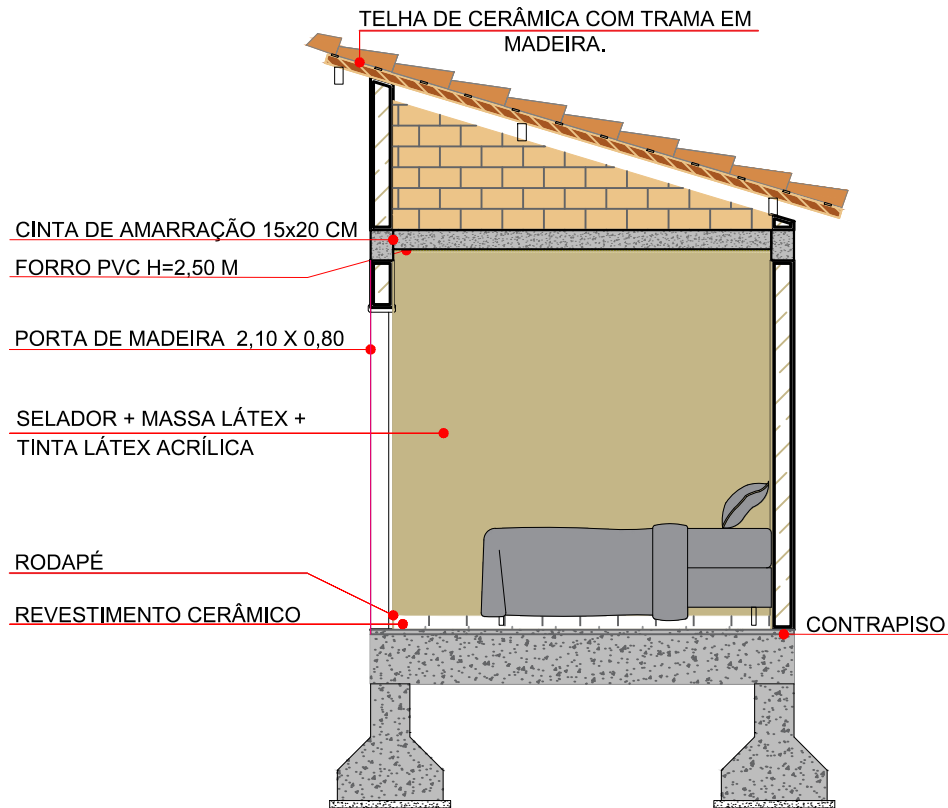

PROJETO
CORTE
ESC: 1:50

LEGENDA		QUADRO DE QUANTITATIVO			
	MADEIRA	MADEIRA	QUANTIDADE DE PEÇAS	M LINEAR POR PEÇA	SOMA TOTAL
	RIPA 1,5 x 5,0 cm;	RIPA 1,5 x 5,0 cm;	12	4,31 m	51,72 m
	CAIBRO 5,0 x 6,0 cm;	CAIBRO 5,0 x 6,0 cm;	8	3,64 m	29,12 m
	TERÇA 6,0 x 12,0 cm;	TERÇA 6,0 x 12,0 cm;	3	4,31 m	12,93 m

QUADRO DE ÁREAS			QUADRO DE ÁREAS		
REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS			REVESTIMENTO DAS PAREDES INTERNAS		
MATERIAL	CÔMODO	ÁREA	MATERIAL	CÔMODO	ÁREA
CHAPISCO	PAREDES EXTERNA	35,83 m²	CHAPISCO	PAREDES EXTERNA	24,72 m²
MASSA ÚNICA	PAREDES EXTERNA	35,83 m²	MASSA ÚNICA	PAREDES EXTERNA	24,72 m²
FUNDO SELADOR	PAREDES EXTERNA	35,83 m²	FUNDO SELADOR	PAREDES EXTERNA	24,72 m²
PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA	PAREDES EXTERNA	28,69 m²	PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA	PAREDES EXTERNA	24,72 m²
MASSA LÁTEX 2 DEMÃOS	PAREDE EXTERNA PORTA DE ENTRADA EXTERNA	7,14 m²	MASSA LÁTEX 2 DEMÃOS	PAREDE EXTERNA PORTA DE ENTRADA EXTERNA	24,72 m²
PINTURA LÁTEX 2 DEMÃOS	PAREDE EXTERNA PORTA DE ENTRADA EXTERNA	7,14 m²	PINTURA LÁTEX 2 DEMÃOS	PAREDE EXTERNA PORTA DE ENTRADA EXTERNA	24,72 m²

PORTA NOVA					QUADRO DE ÁREAS		
TIPO:	LARGURA (cm):	ALTURA (cm):	QTD:	MATERIAL:			
PN-01	80	210	01	PORTA DE MADEIRA			
JANELA NOVA					CÔMODO	MATERIAL	ÁREA
TIPO:	DIMENSÕES (L x H):	PEITORIL:	QTD:	MATERIAL:	QUARTO	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS DE 35X35	7,85 m²
JN-01	150X120	110	01	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER	QUARTO	RODA PÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA	10,48 m

NOTA:

AS TRAMAS DA ESTRUTURA DA COBERTURA DEVERÃO SER EXECUTADAS RIGOROSAMENTE CONFORME INDICADO EM PROJETO E NO RESPECTIVO QUADRO DE LEGENDAS, OBSERVANDO-SE AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES:

- RIPAS EM MADEIRA DE LEI, COM SEÇÃO NOMINAL DE 1,5 x 5,0 CM, ESPAÇADAS A 0,40 M ENTRE EIXOS;
- CAIBROS EM MADEIRA DE LEI, COM SEÇÃO NOMINAL DE 5,0 x 6,0 CM, ESPAÇADOS A 0,45 M ENTRE EIXOS;
- TERÇAS EM MADEIRA DE LEI, COM SEÇÃO NOMINAL DE 6,0 x 12,0 CM, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS VARIANDO DE 1,50 M A 2,00 M, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO.

AS MADEIRAS UTILIZADAS DEVERÃO SER DO TIPO MASSARANDUBA, ANGELIM OU ESPÉCIE EQUIVALENTE DISPONÍVEL NA REGIÃO, FORNECIDAS EM ESTADO BRUTO, ISENTAS DE DEFEITOS QUE COMPROMETAM SUA RESISTÊNCIA E DESEMPENHO ESTRUTURAL

A COBERTURA DEVERÁ SER EXECUTADA COM DECLIVIDADE ENTRE 32% E 40%, CONFORME INDICADO EM PROJETO. CASO SEJA NECESSÁRIA A ADOÇÃO DE DECLIVIDADE SUPERIOR, ESTA SOMENTE SERÁ ADMITIDA DESDE QUE AS TELHAS SEJAM CORRETAMENTE FIXADAS À ESTRUTURA DE APOIO, POR MEIO DE AMARRAÇÃO COM ARAME GALVANIZADO, UTILIZANDO A ORELHA PRÓPRIA DAS TELHAS.


A FIXAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS E AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA ABNT NBR 8039, GARANTINDO A ADEQUADA ESTABILIDADE, SEGURANÇA E DESEMPENHO DO SISTEMA DE COBERTURA.

PARA A QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CHAPISCO, MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO DE SELADOR, MASSA CORRIDA E PINTURA, ADOTA-SE A ALTURA DE REFERÊNCIA DE 2,70 M, MEDIDA A PARTIR DO PISO ACABADO;


NO CÁLCULO DAS ÁREAS DE PINTURA, DEVERÃO SER CONSIDERADOS OS DESCONTOS DOS VÃOS DE PORTAS E JANELAS, EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE MEDIÇÃO;

TODAS AS DIMENSÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.


MINISTÉRIO DAS CIDADES 	GRUPO:		FOLHA:	
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CÔMODOS		01/03	
	KIT:	CÓDIGO DO KIT:		
	NOVO CÔMODO ISOLADO (FUNDAÇÃO EM SAPATA)	4.4		

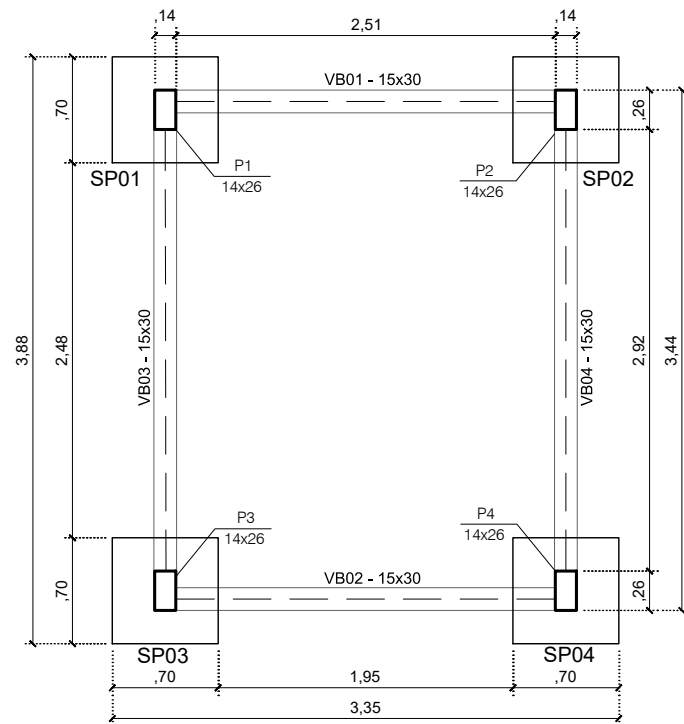

ESTRUTURA
FORMA DA FUNDAÇÃO (NÍVEL -10cm)
ESC: 1:50

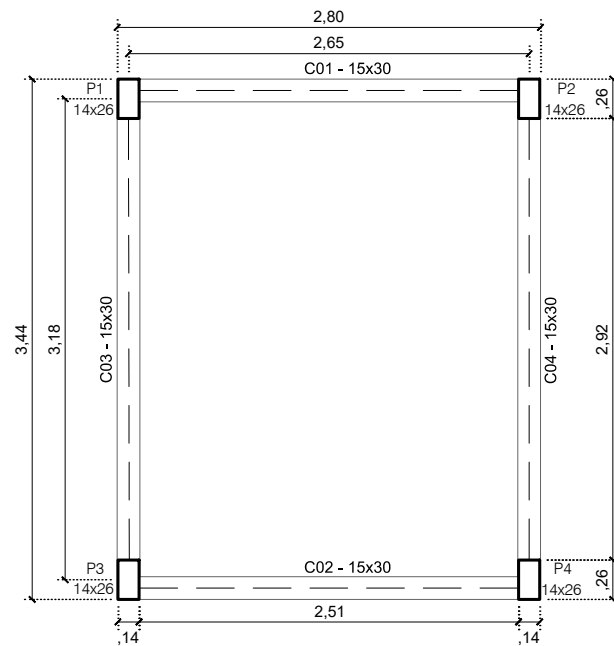


ESTRUTURA
FORMA DA COBERTURA (NÍVEL 260cm)
ESC: 1:50

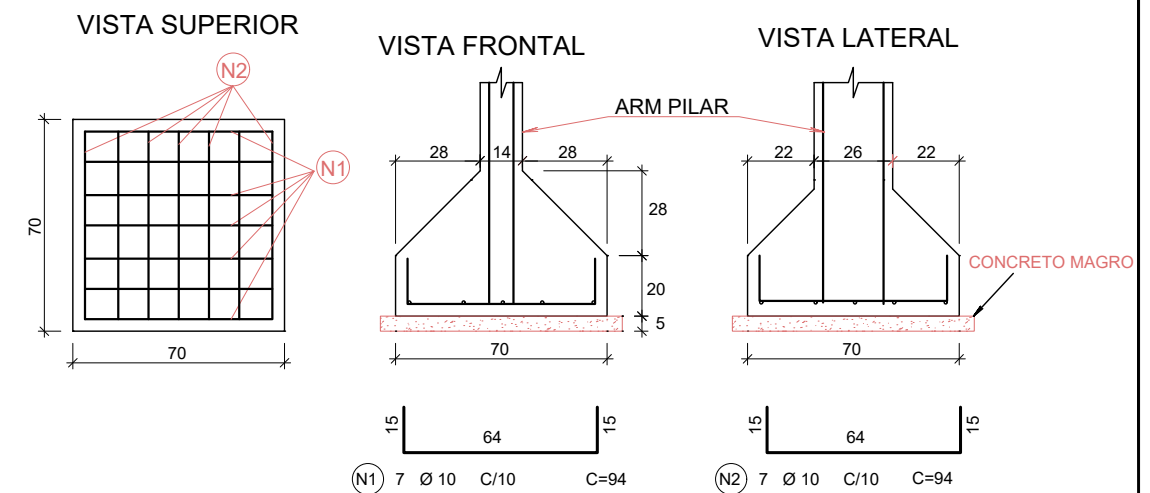


ESTRUTURA
DETALHES DAS SAPATAS
ESC: 1:25


VIGA BALDRAME VB01 (15 x 30)

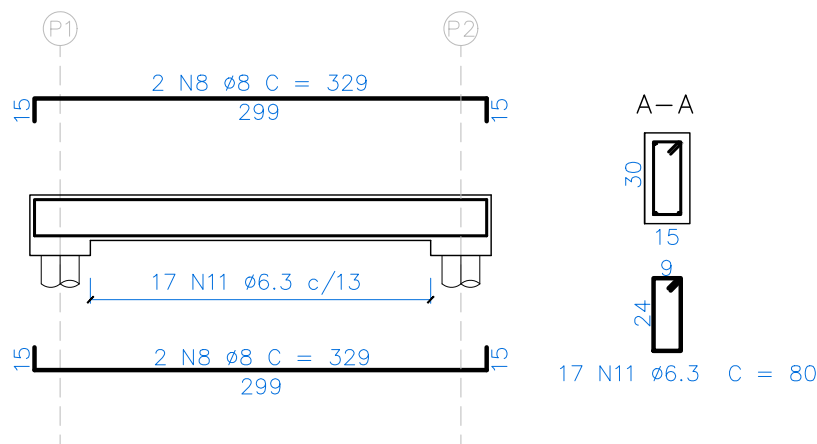



VIGA BALDRAME VB02 (15 x 30)

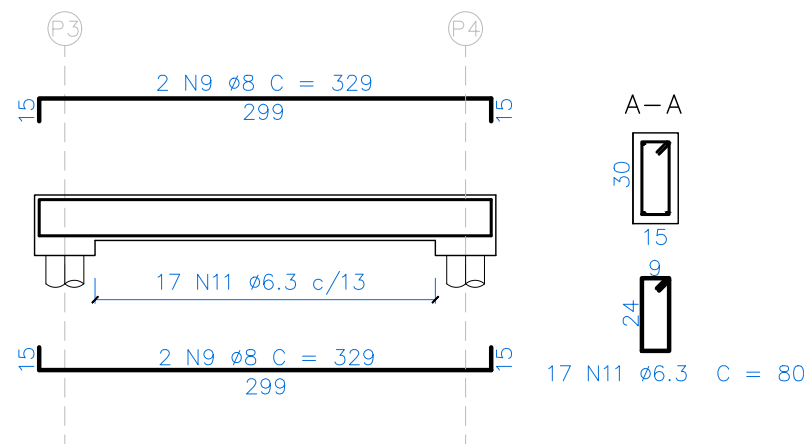

VIGA BALDRAME VB03 (15 x 30)

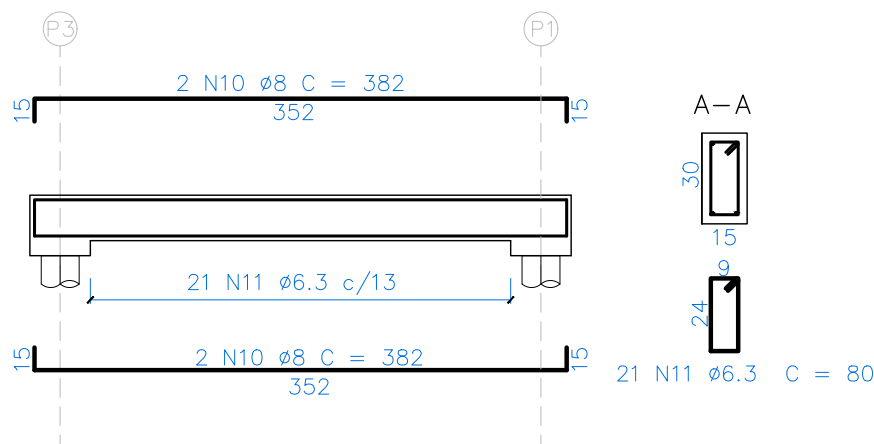

VIGA BALDRAME VB04 (15 x 30)

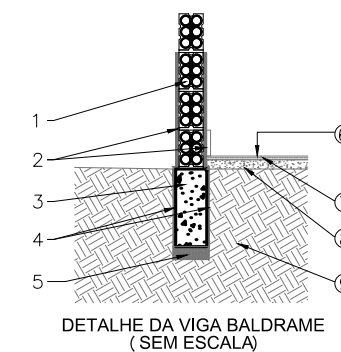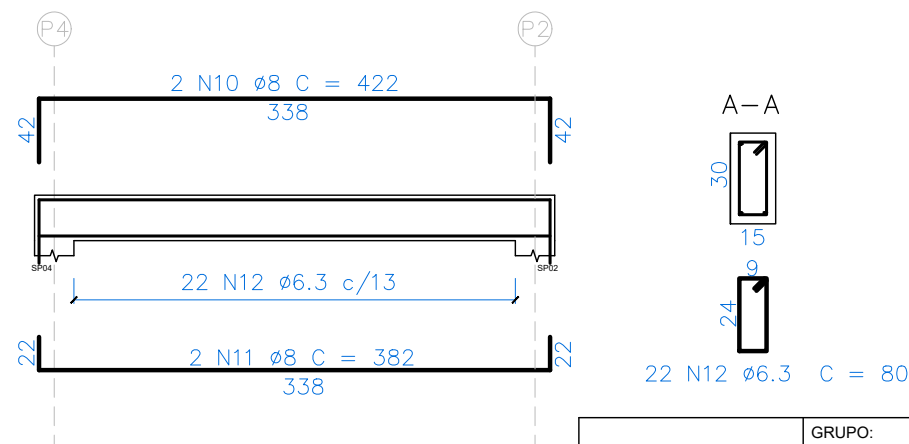

OBSERVAÇÕES

- ALVENARIA ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 COM IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDACIT, SIKKA 1 OU SIMILAR;
- REVESTIR AS 3 PRIMEIRAS FIADAS COM ARGAMASSA 1:3 COM IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDACIT, SIKKA 1 OU SIMILAR;
- VIGA BALDRAME ;
- PINTAR DUAS OU TRÊS DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO NEUTROL OU SIMILAR;
- LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESPESSURA DE 5 CM;
- PISO ACABADO;
- REVESTIMENTO INTERNO;
- CONTRA PISO DE CONCRETO;
- CAMADA DE SOLO COMPACTADO A CADA 20 CM.

RESUMO CONCRETO

ELEMENTO	VOLUME (m³)
PILARES	0,46
BLOCOS	0,15
SAPATA	Aprox. 0,61
BALDRAME	0,33
TOTAL	1,55

AÇO	BIT (cm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50A	6,3	151,7	37
50A	8	43	17
50A	10	151,7	81
PESO TOTAL - 50A			135
PESO TOTAL + 10% - 50A			148

ESTRUTURA
DETALHAMENTO DAS VIGAS BALDRAMES
ESC: 1:50



AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO		Pilares (2x) de 280 e (2x) de 350							
				UNIT (cm)	TOTAL (cm)		50A	5	10	4	280	2240	
Sapata (4x)							50A	6	10	4	350	2800	
							50A	7	6.3	96	72	6912	
	50A	1	10	7	94	2632	Viga baldrame						
	50A	2	10	7	94	2632							
Pilar de arranque da Sapata (4x)							50A	8	8	4	358	1432	
	50A	3	10	4	180	2880		50A	9	8	4	314	1256
	50A	4	6,3	48	72	3456		50A	10	8	2	422	844
	50A	4	6,3	48	72	3456		50A	11	6.3	2	382	764
	-	-	-	-	-	-		50A	12	6.3	60	80	4800
MINISTÉRIO DAS CIDADES 		GRUPO:											FOLHA:
		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CÔMODOS											
		KIT:								CÓDIGO DO KIT:		4.4	
		NOVO CÔMODO ISOLADO (FUNDAÇÃO EM SAPATA)											