




X-ray_TOT_6_ASEQ*X-ray_TOT_2_ASEQ both afs in range, 368

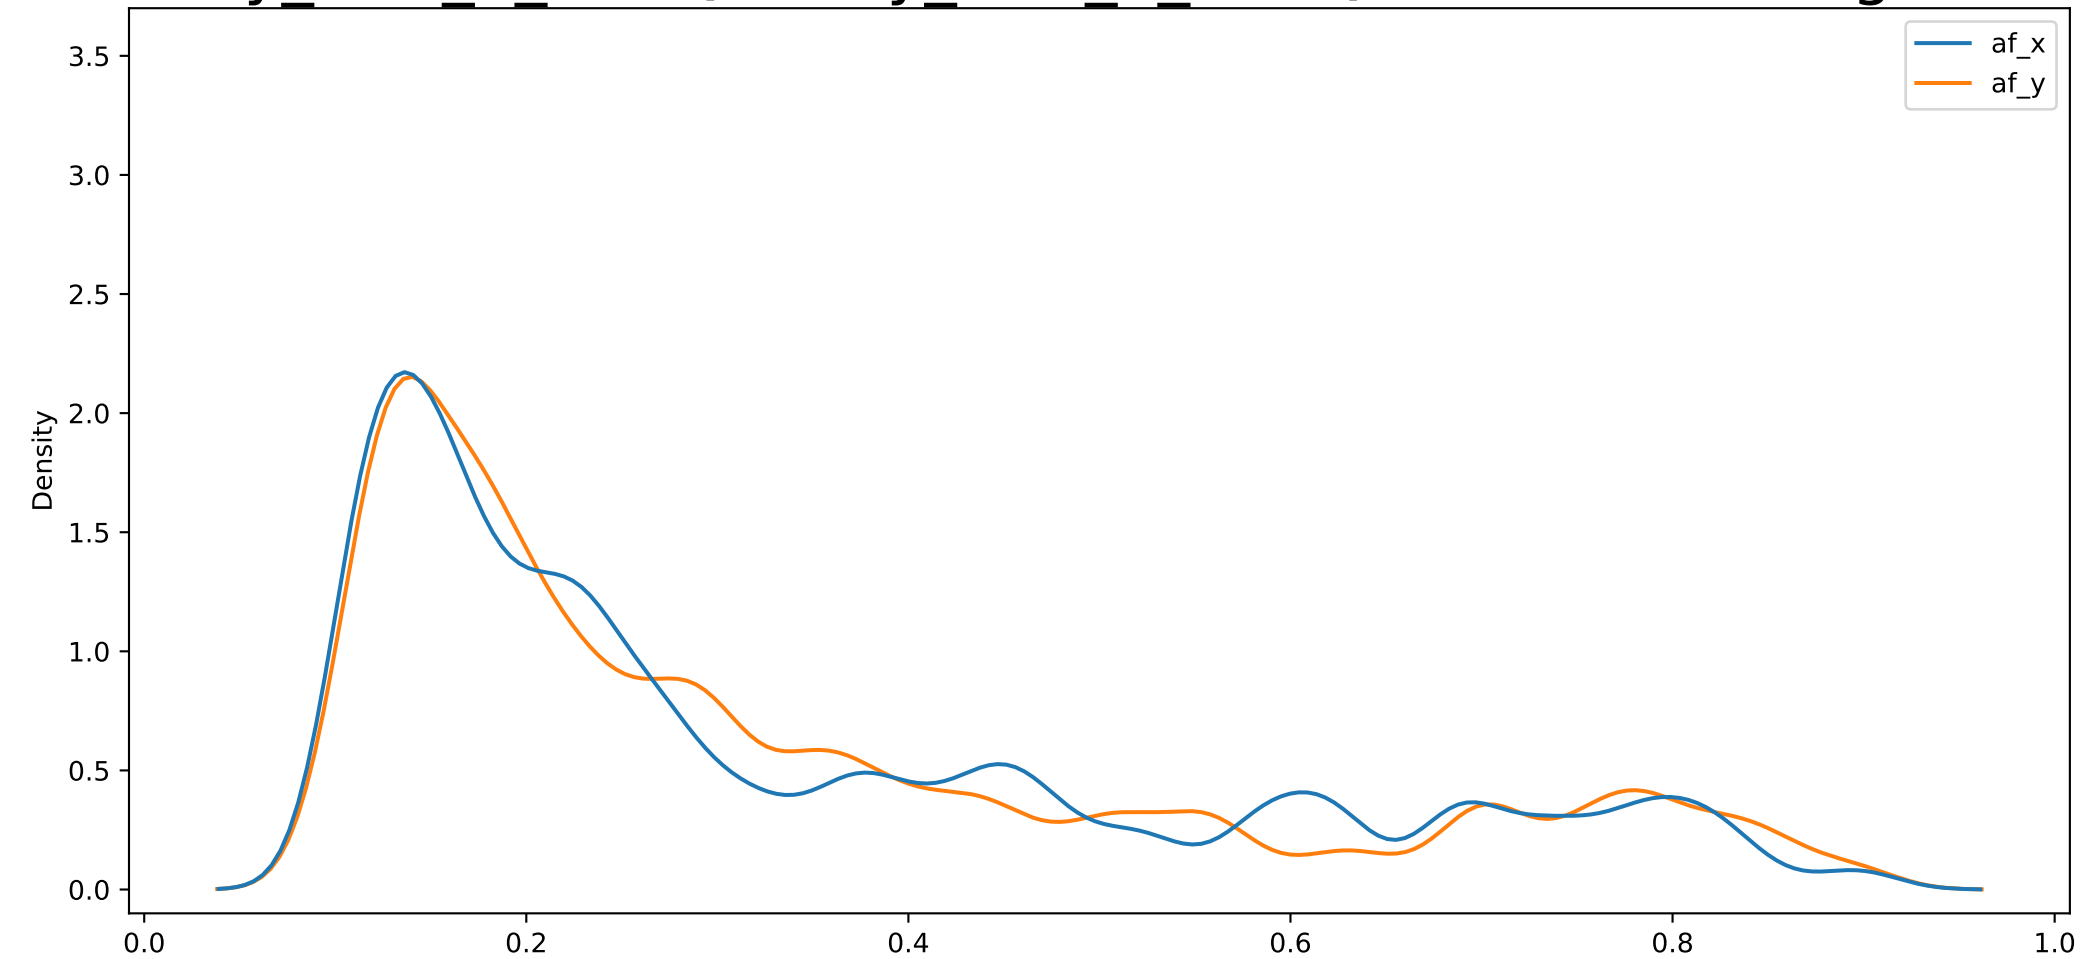


X-ray_TOT_6_ASEQ*X-ray_TOT_2_ASEQ, 575

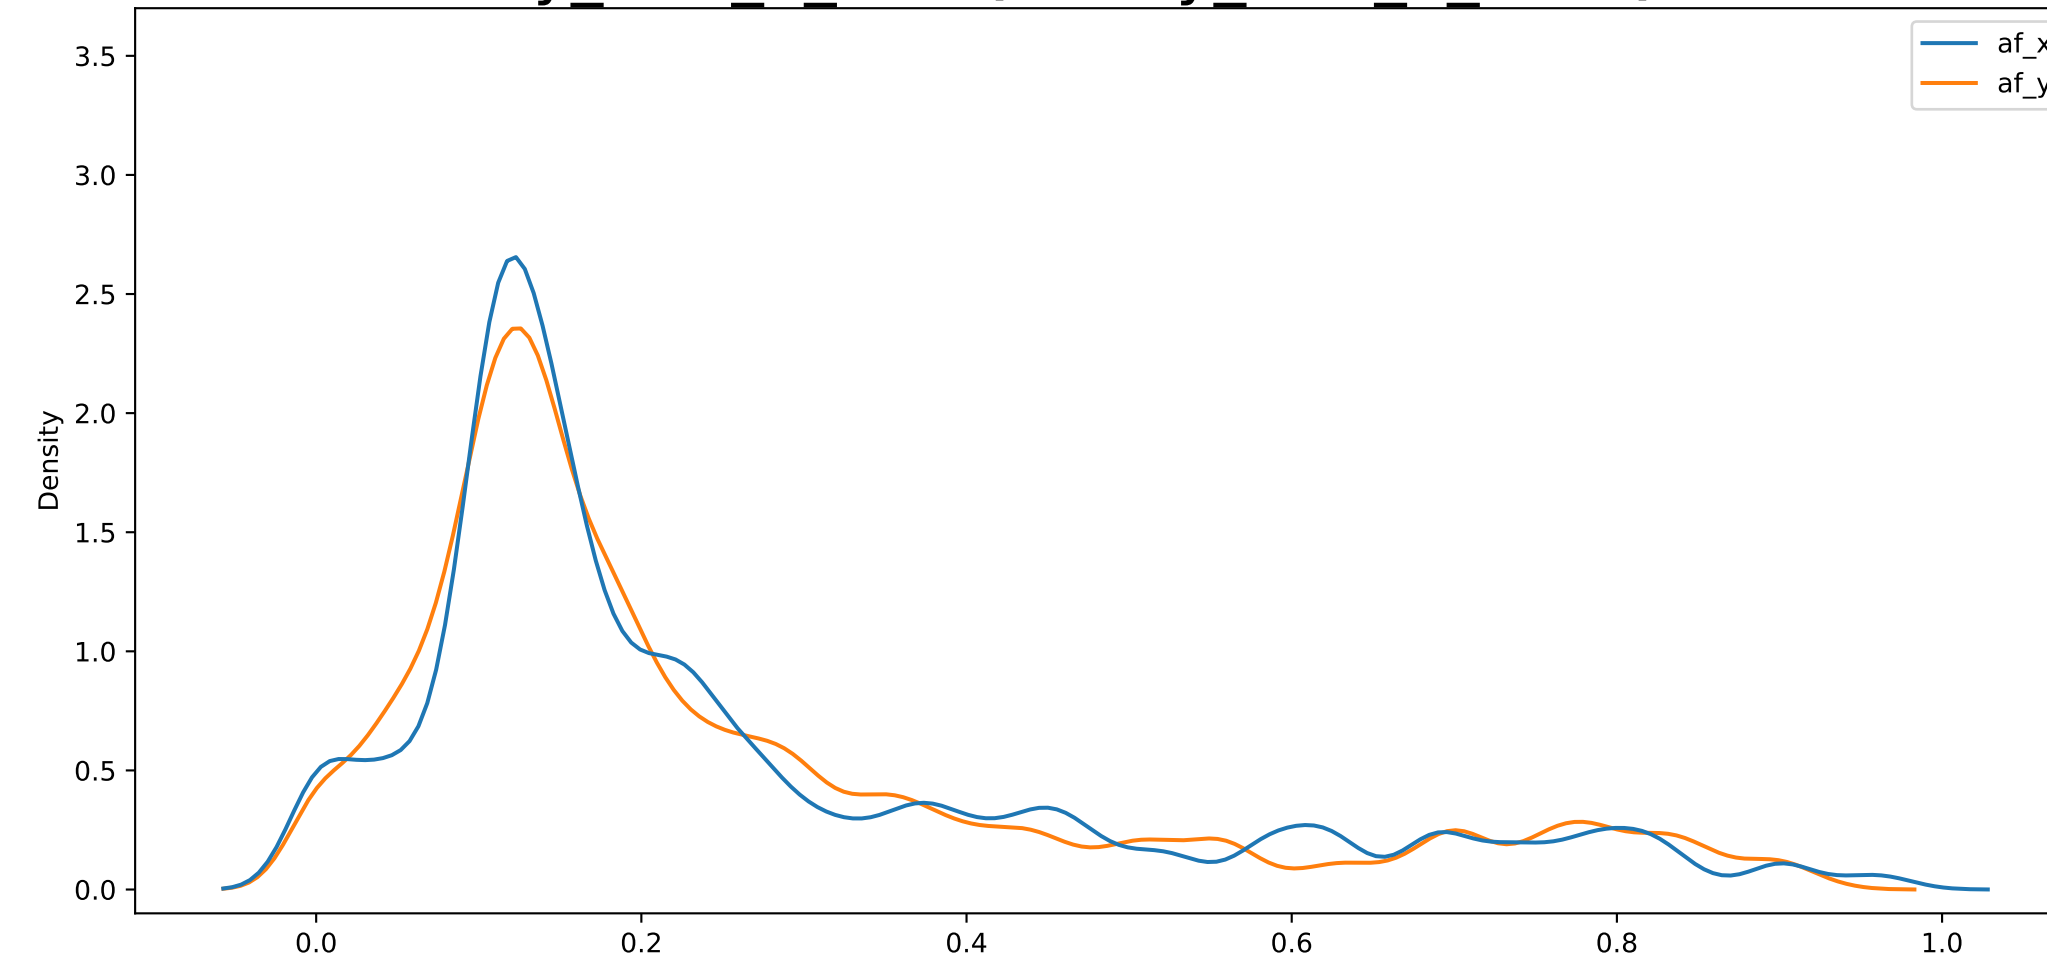


X-ray_TOT_6_recalibrated.ASEQ*X-ray_TOT_2_ASEQ, 551

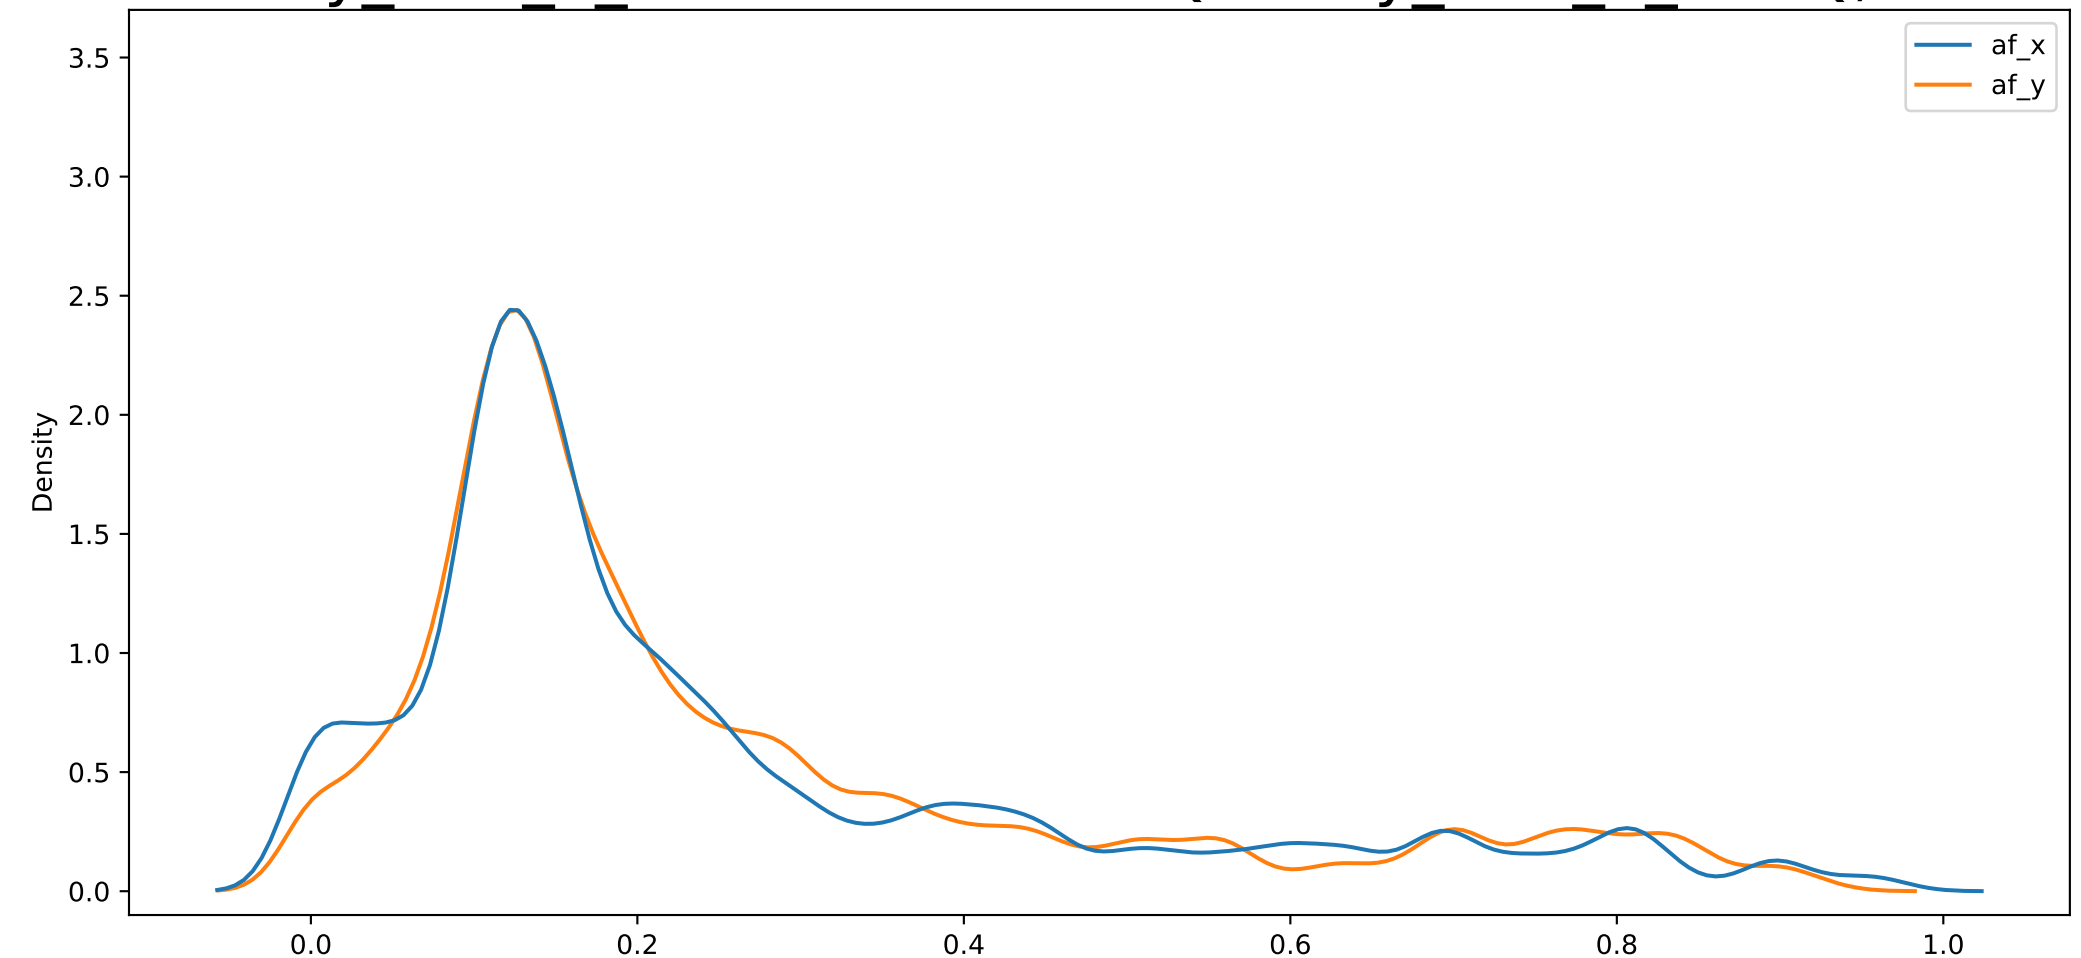


X-ray_TOT_6_ASEQ*X-ray_TOT_2_recalibrated.ASEQ, 567

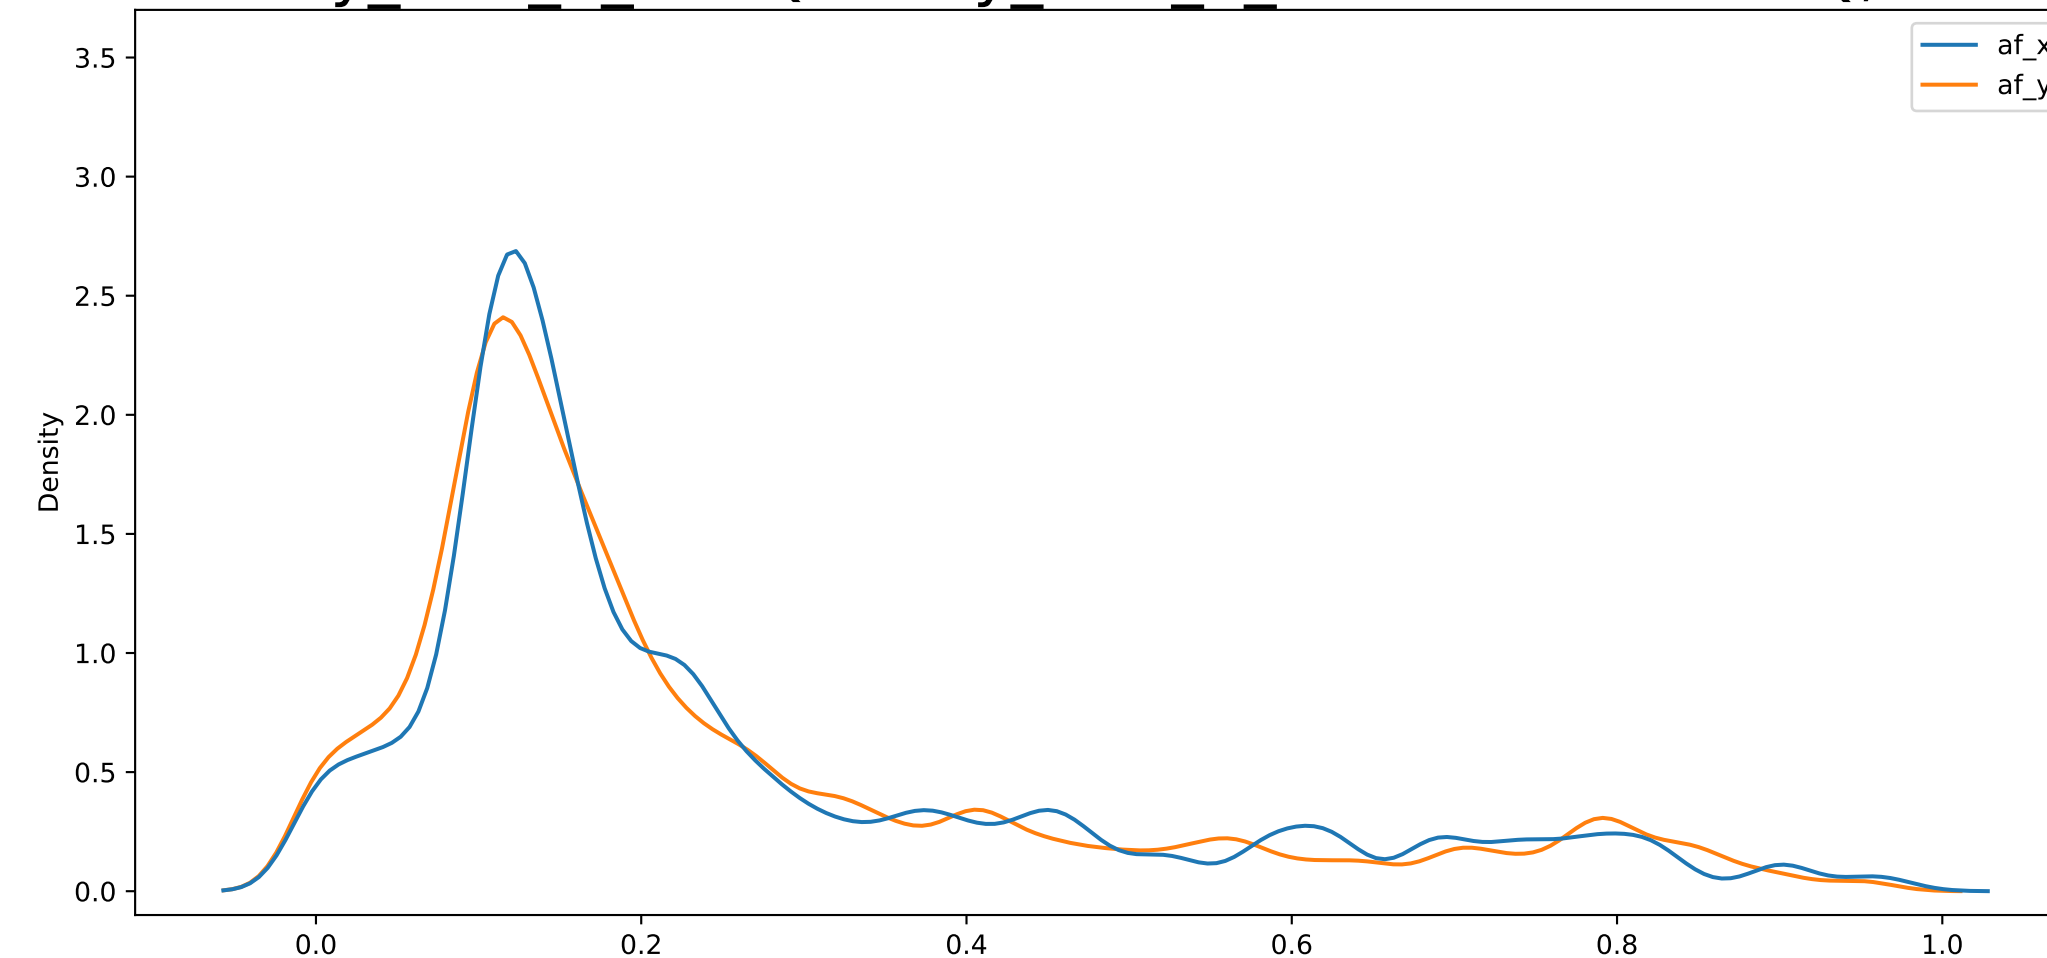


X-ray_TOT_6_snps*X-ray_TOT_2_snps, 613

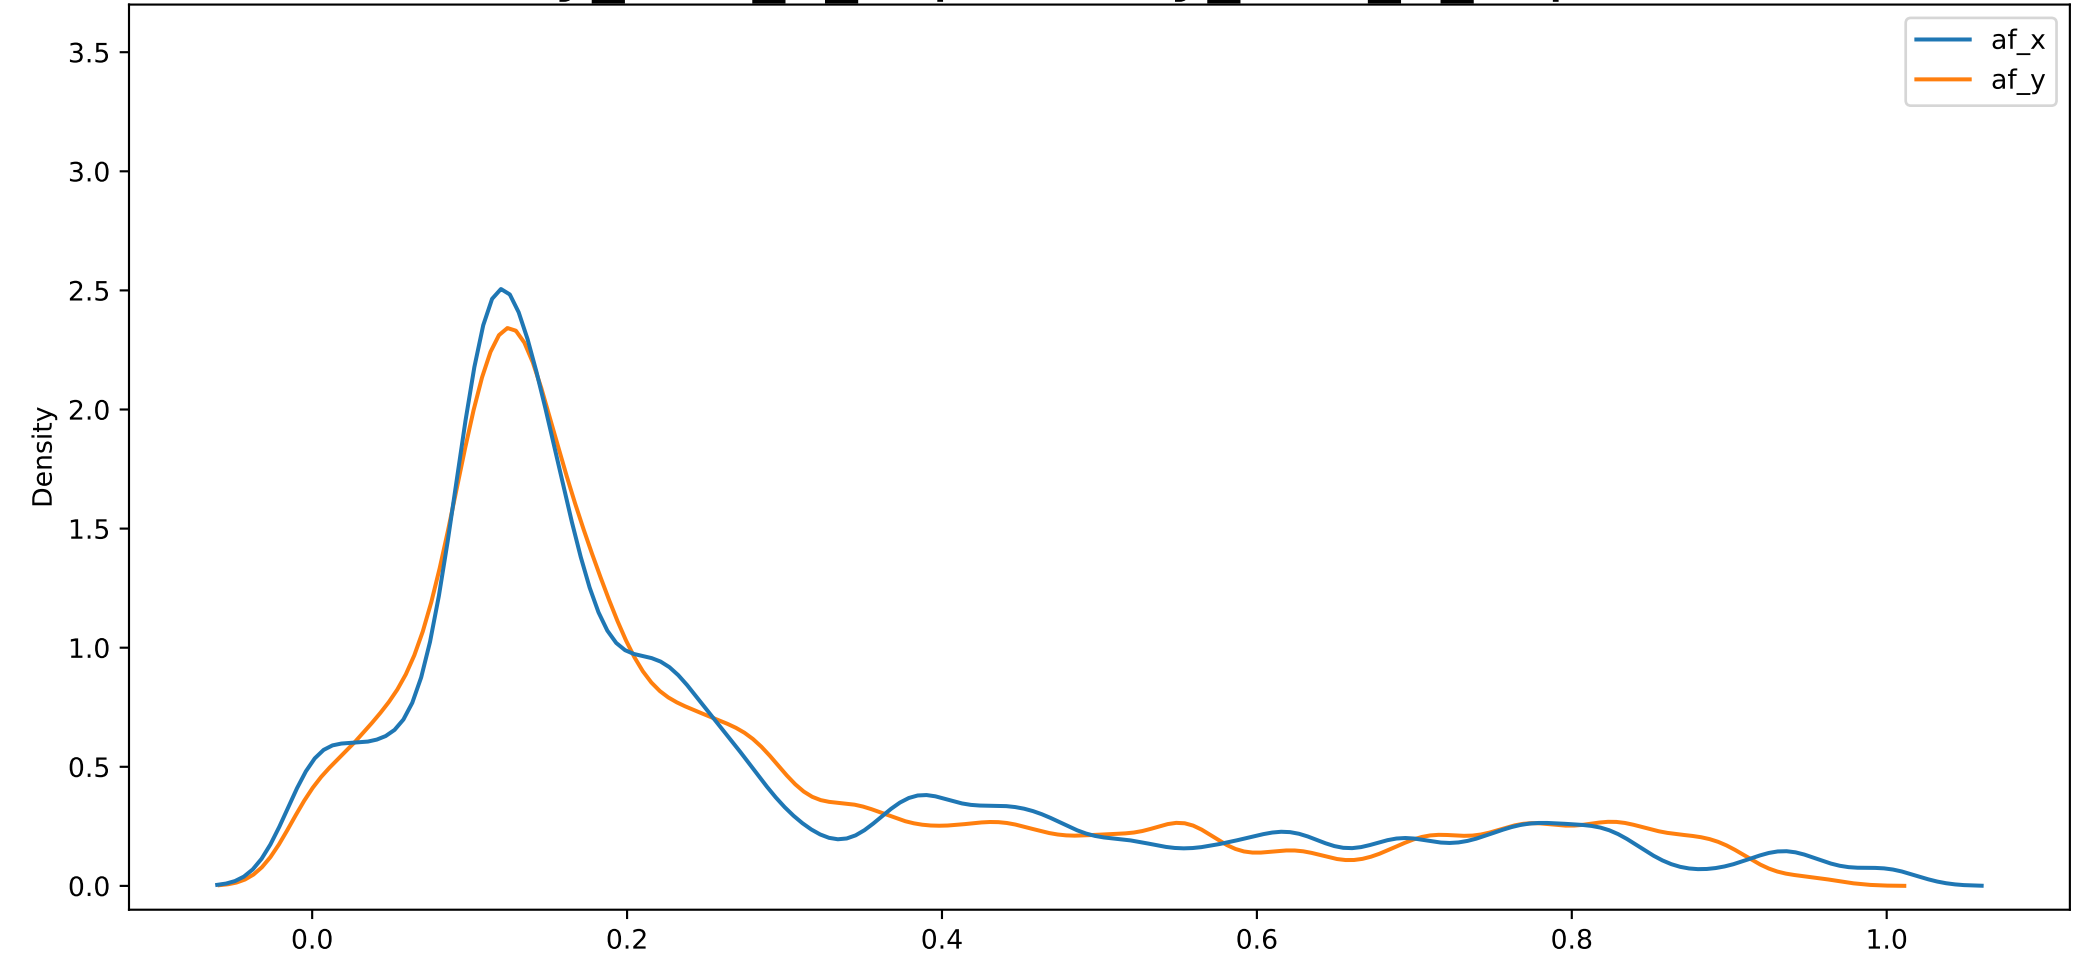

X-ray_TOT_6_pabs*X-ray_TOT_2_pabs, 2858

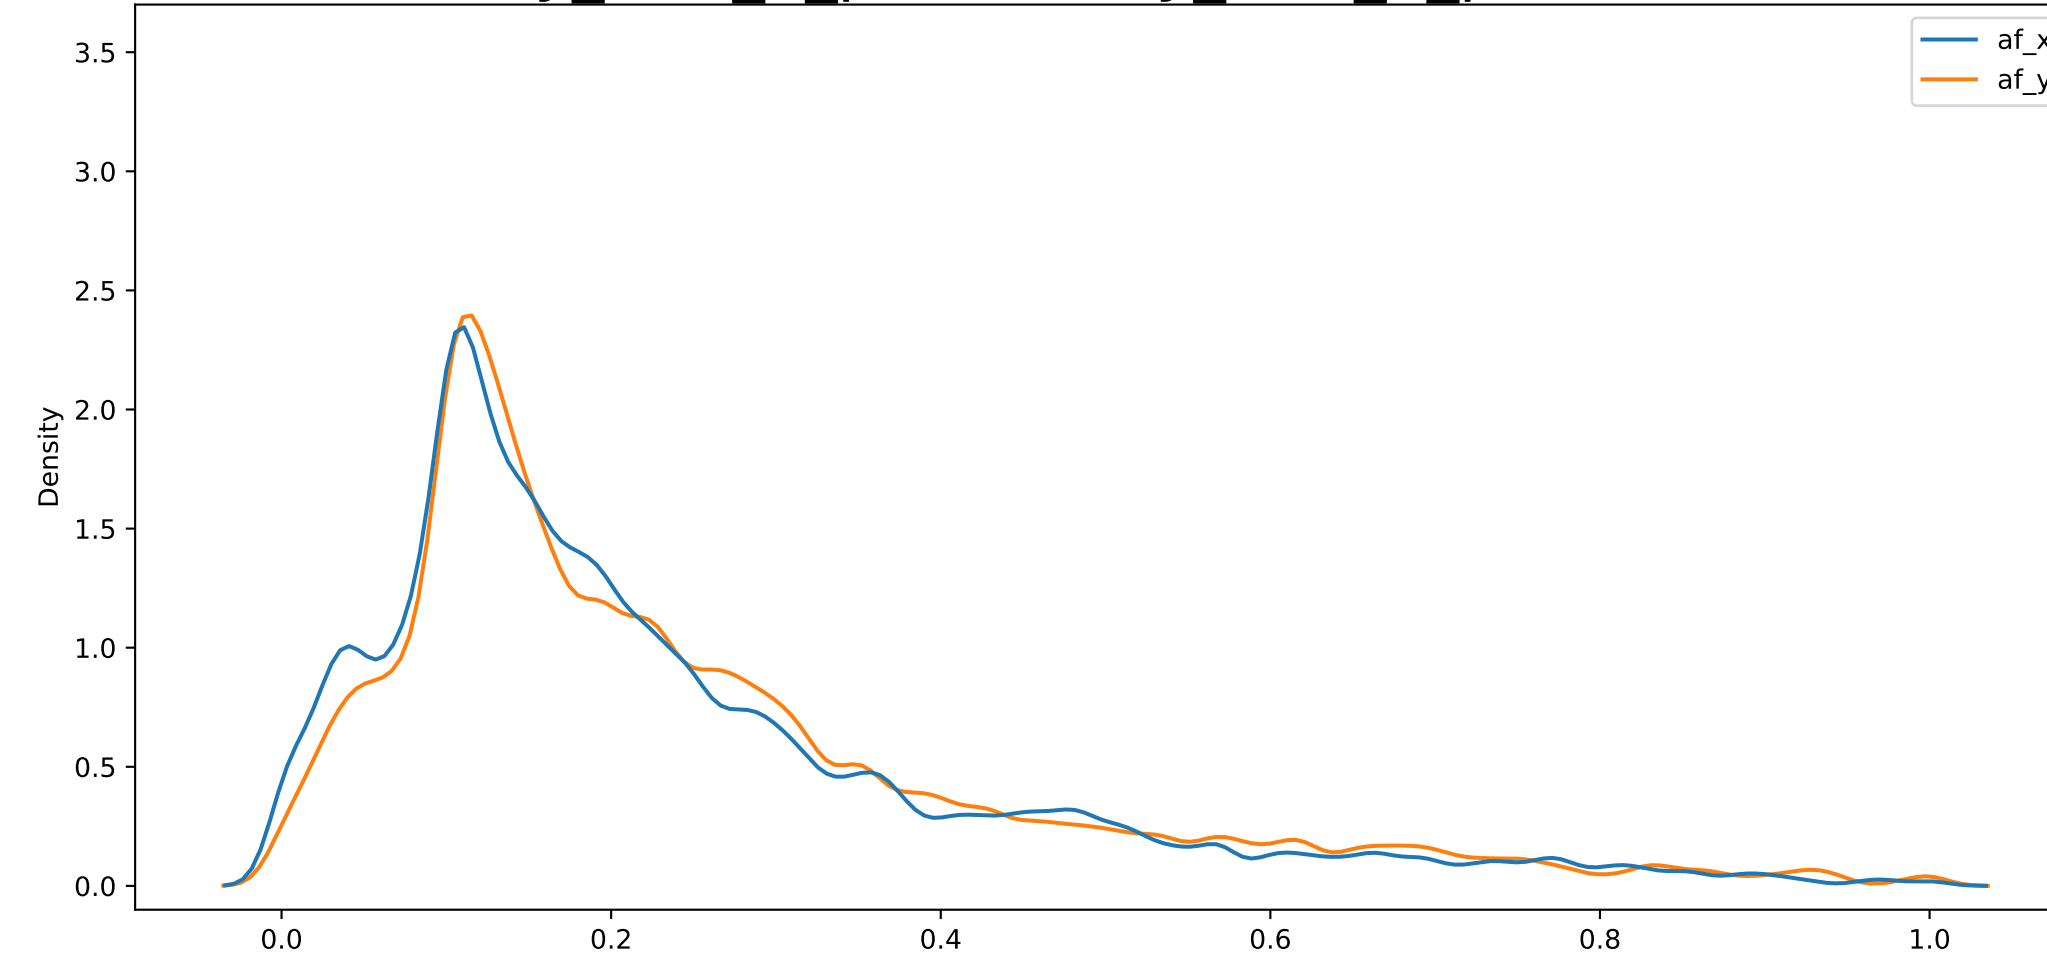

X-ray_TOT_6_ASEQ*X-ray_TOT_6_snps, 543

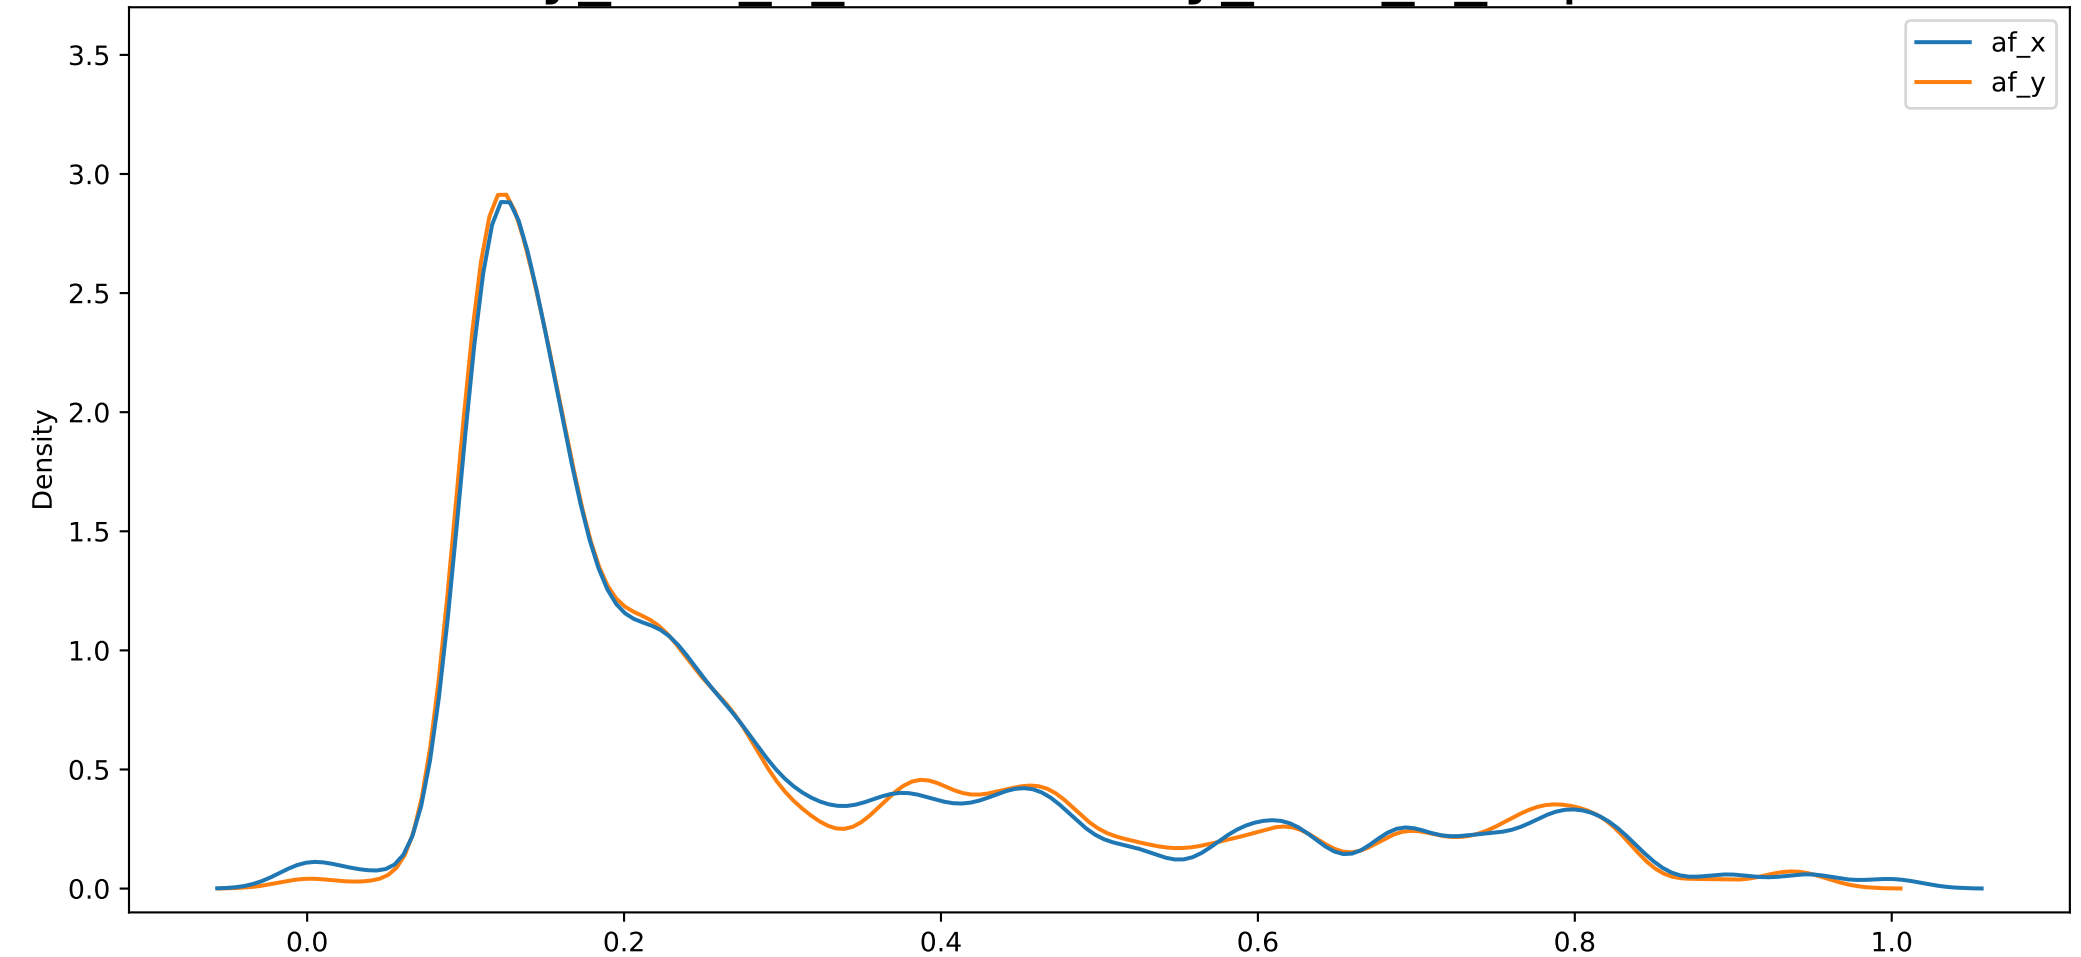

X-ray_TOT_2_ASEQ*X-ray_TOT_2_snps, 604

