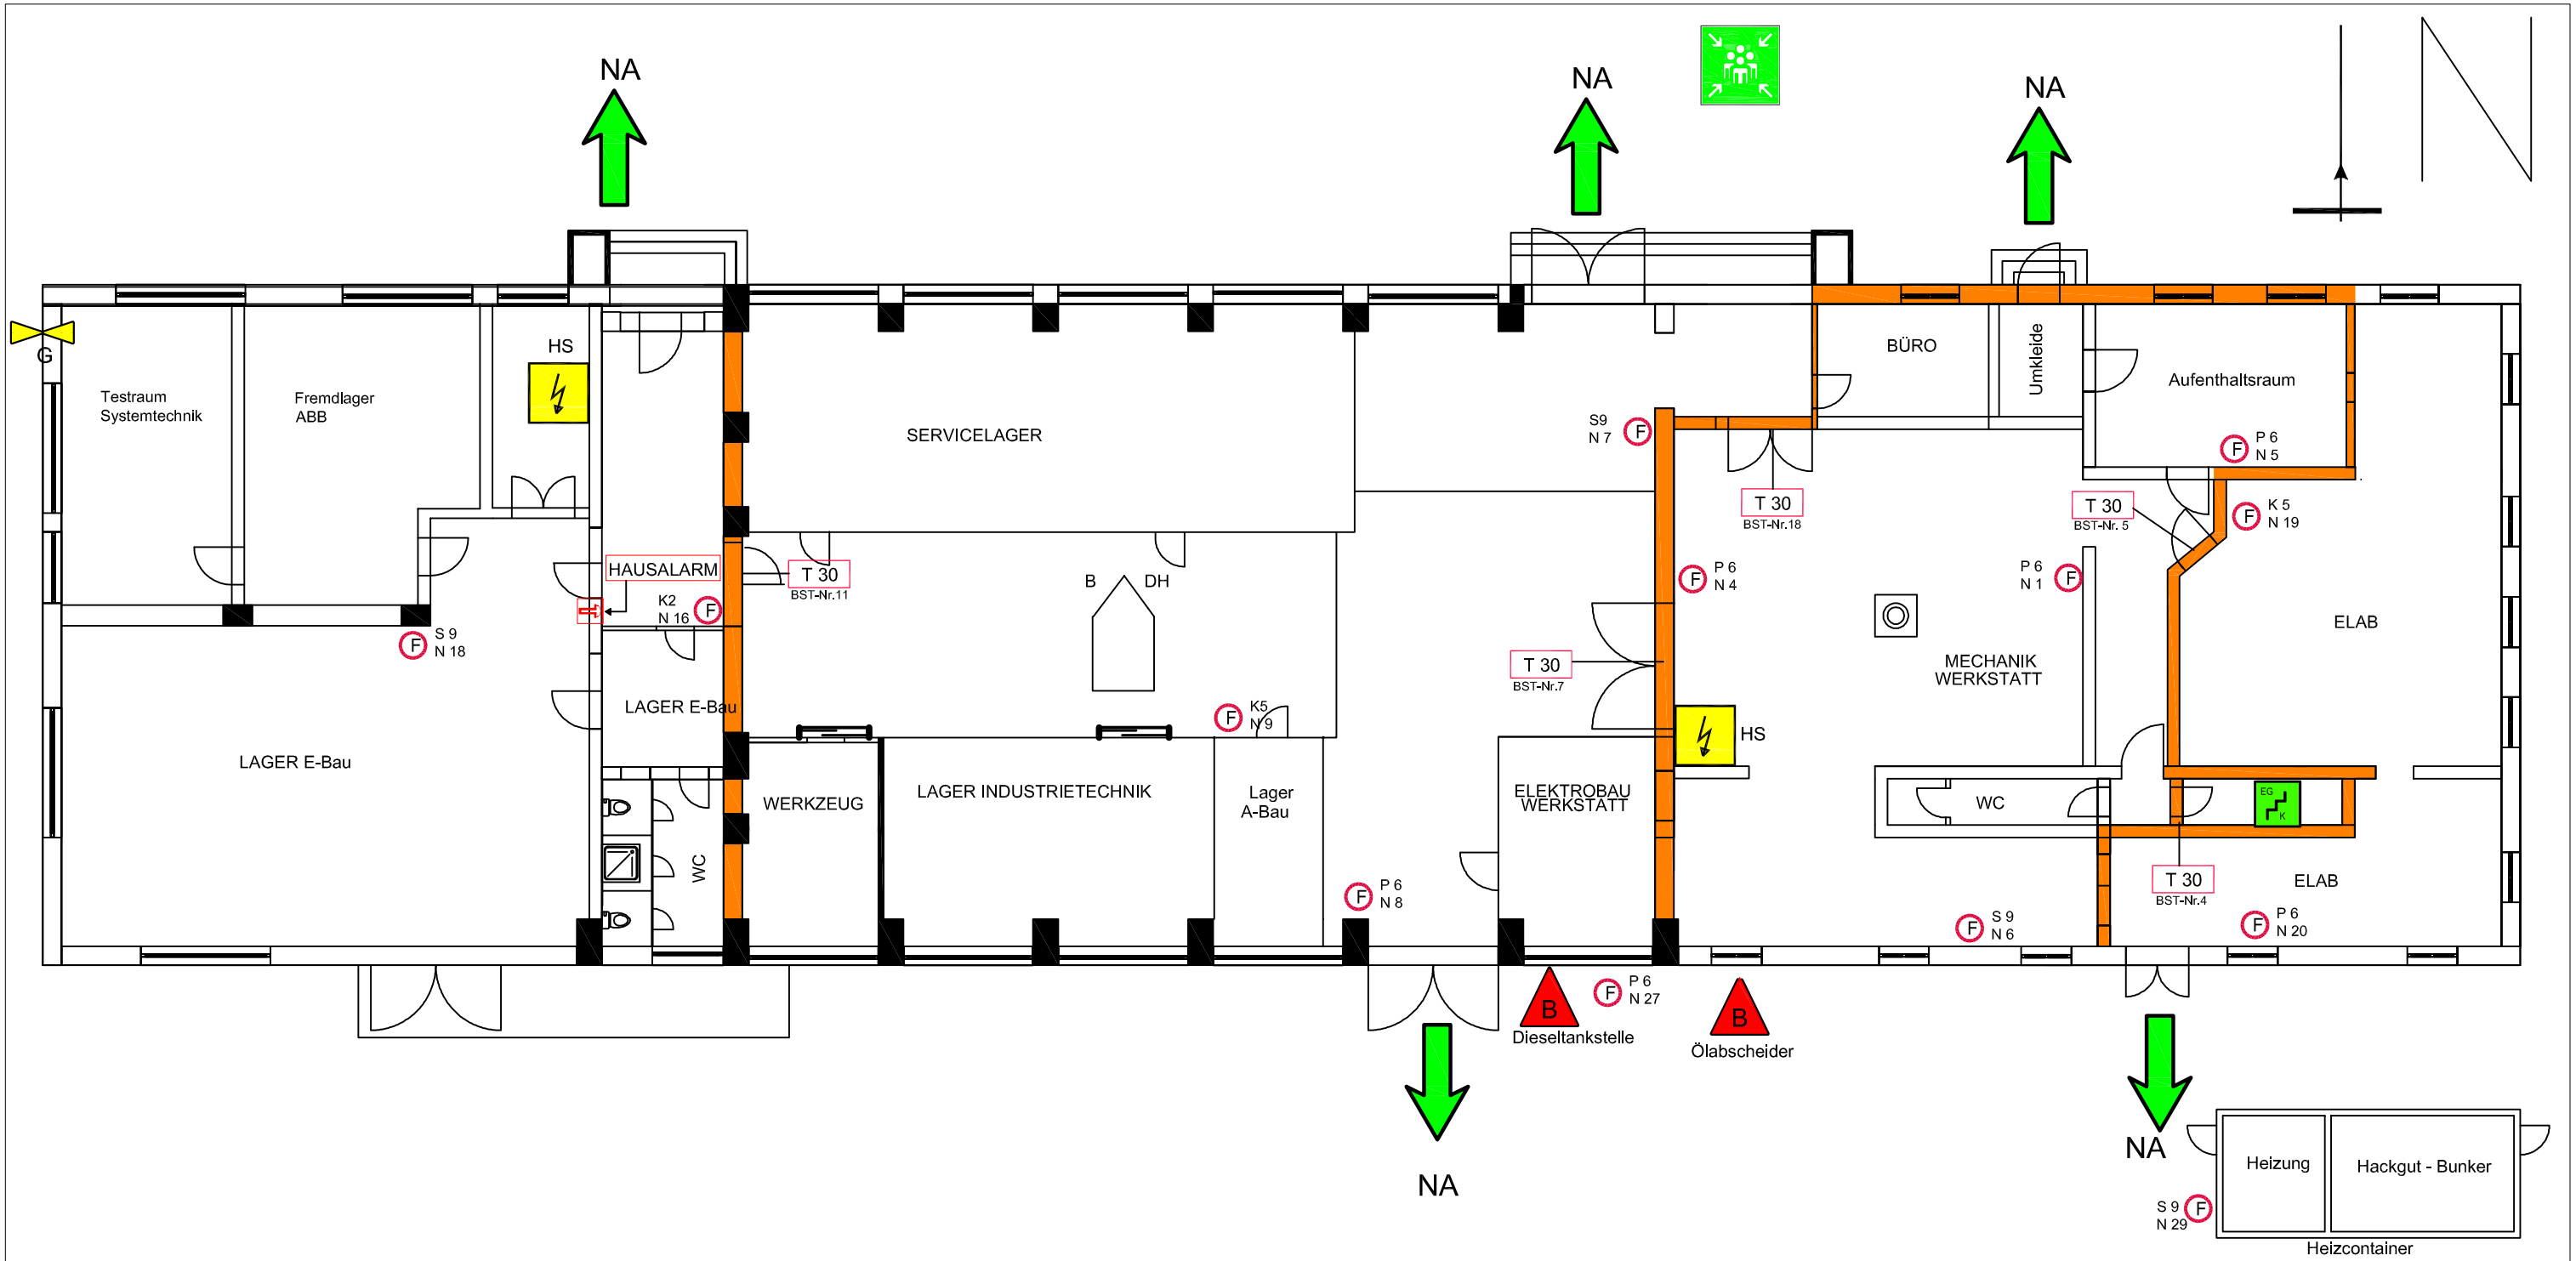


| LEGENDE | |
|---|---|
| | BRANDWIDERSTAND - DACH |
| HS | E-VERTEILER-HAUPTSCHALTER |
| NA | NOTAUSGANG |
| B | ERHÖHTE BRANDGEFAHR |
| T 30 | BRANDSCHUTZTÜR |
| F P 6 N 8 | FEUERLÖSCHER (N: STANDORT) |
| | STIEGENHAUS |
| HAUSALARM | AUSLÖSESTELLE HAUSALARM |
| G | HAUPTHAHN FÜR GAS |

B
Altölbehälter

# Brandschutzplan Lager/Werkstatt und E-Bau

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| erst.: | 18.08.2022 | Gerald Mayer |
| freig.: | 18.08.2022 | Gerald Mayer |

GIA Austria GmbH
Salzburgerstr. 138
5280 Braunau

Dateiname
Brand_Pl_Lager _u_Werk_rev04.pdf