



Bau 10




MAßSTAB IN METERN
0 1 2 3 4 5

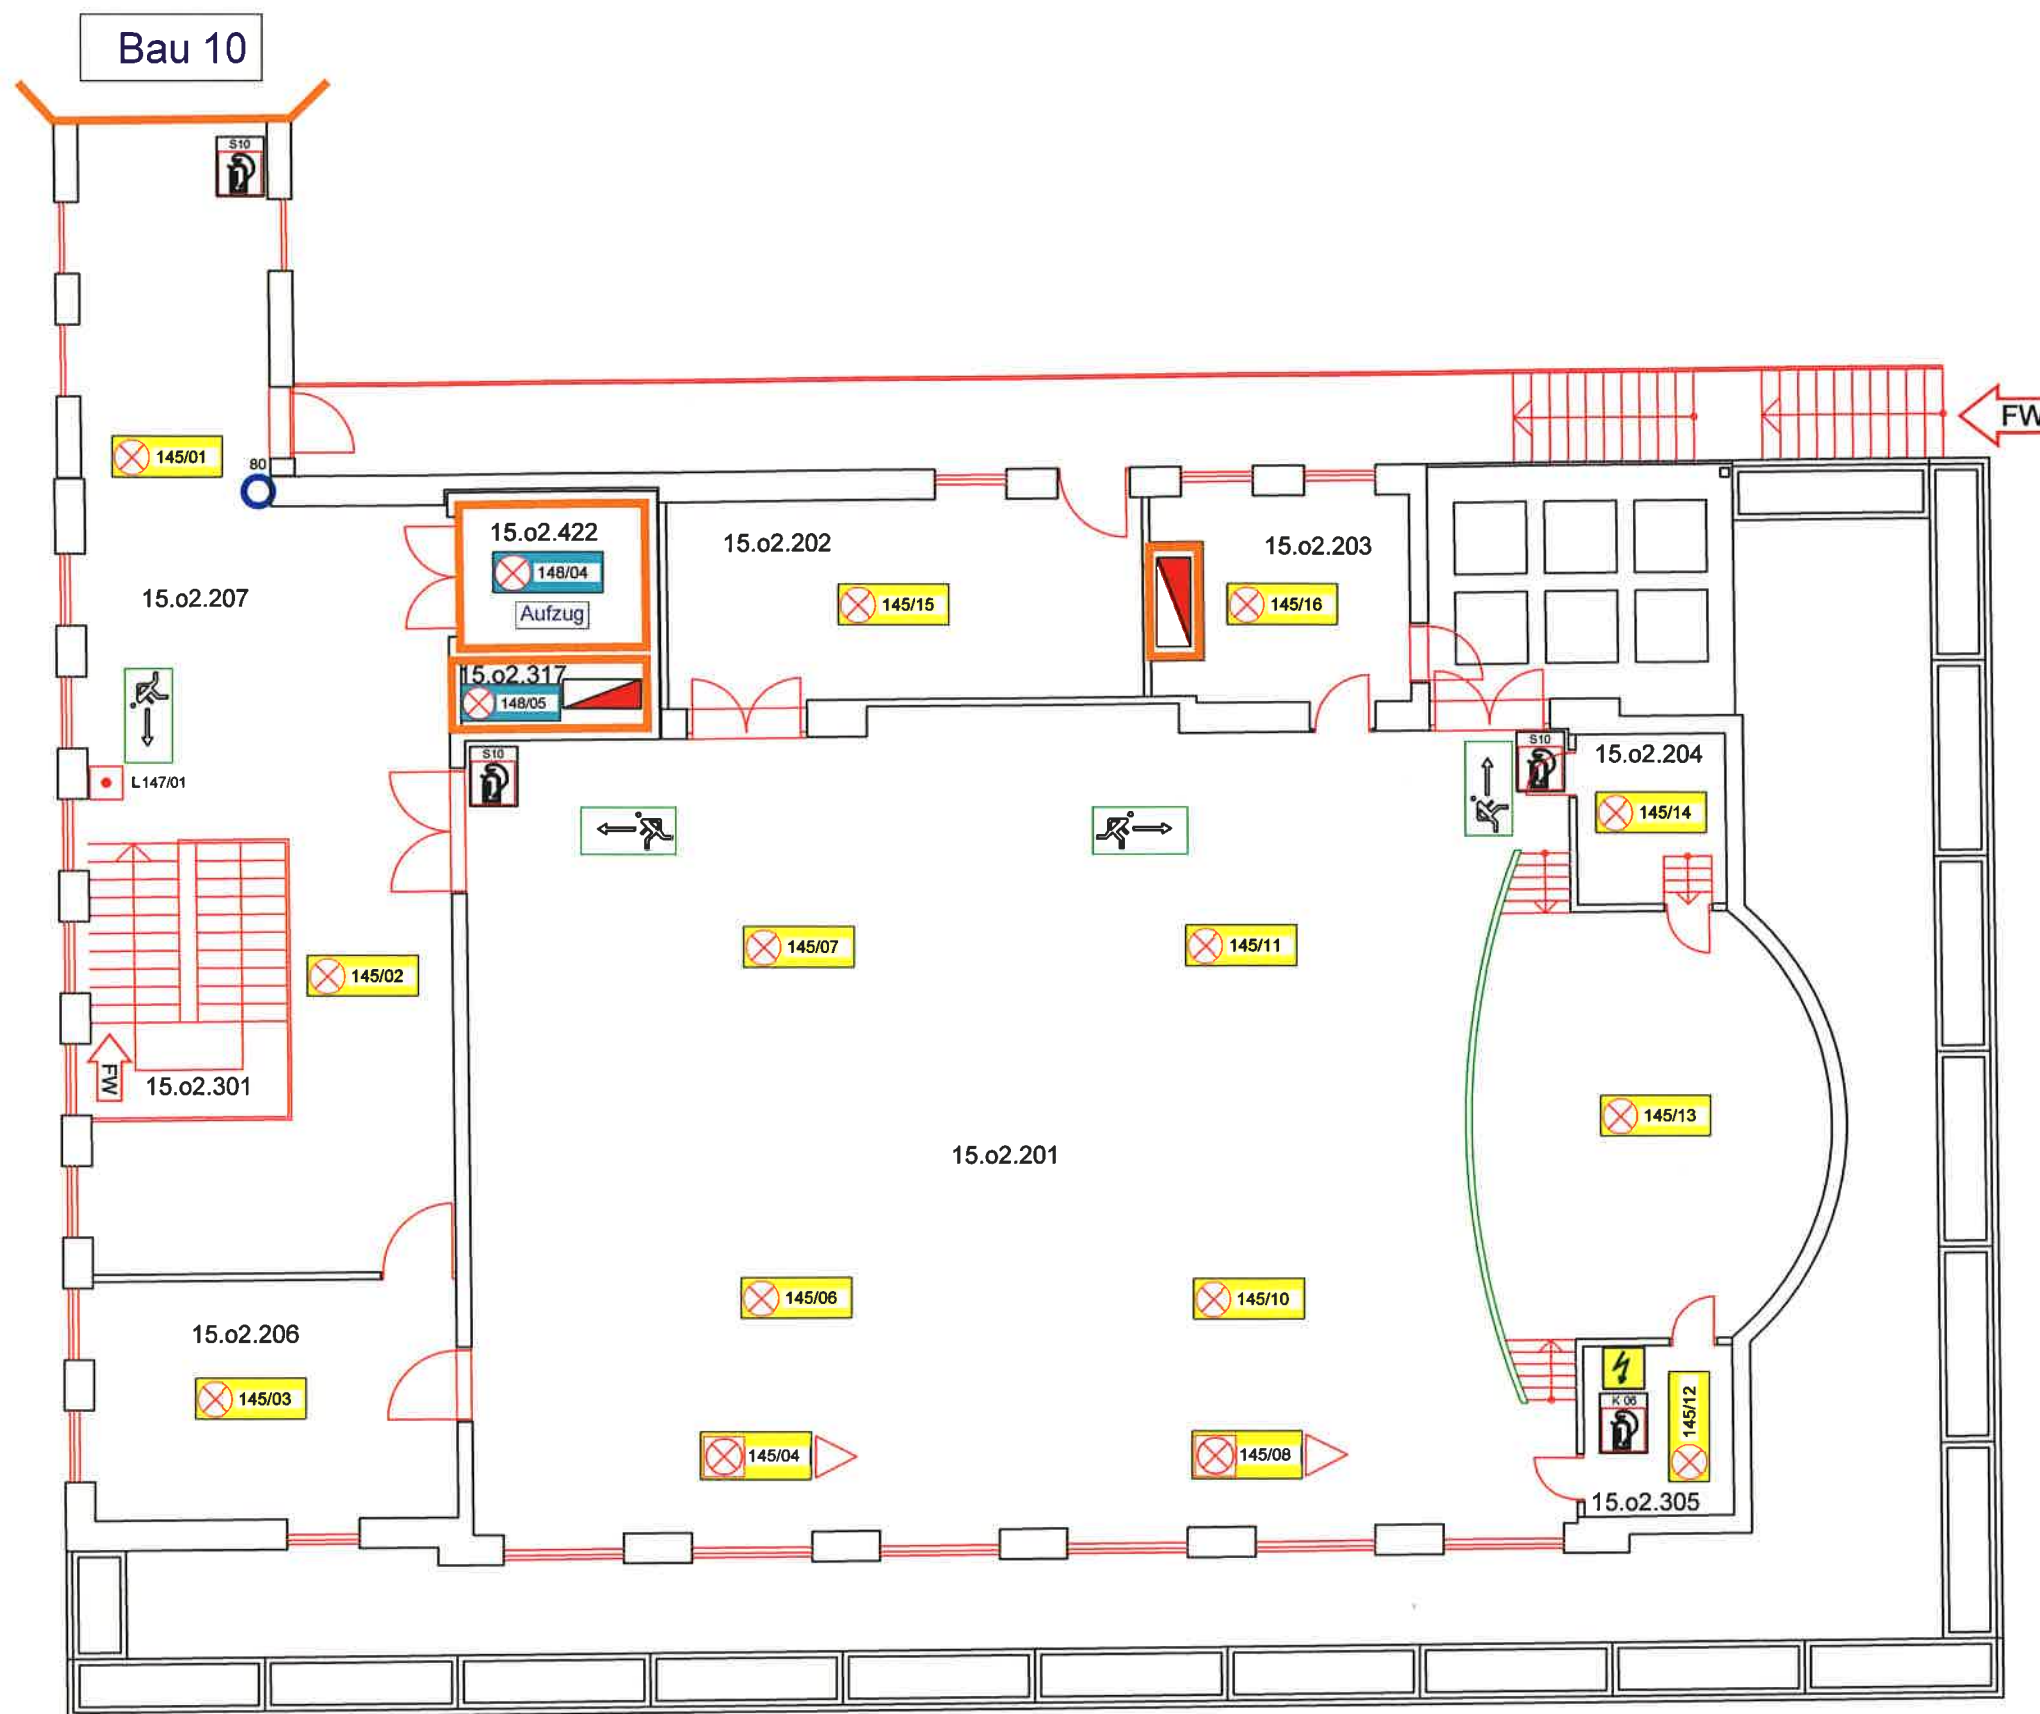

LEGENDE:

- Achtung G-Gas, C-Chemie, B-Bio
- Fluchtweg
- Notausgang
- Wandhydrant
- Trockensteigleitung
- Feuerwehrgang
- E-Verteiler
- Hauptabsperrvorrichtung (Wasser)
- Überflurhydrant

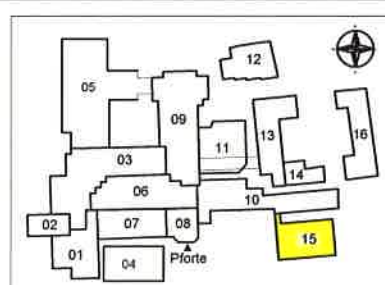

- 01/01 Optischer Melder Decke
- 01/02 Optischer Melder Zwischendecke
- L01/03 Thermischer Melder Decke
- L01/04 Thermischer Melder Zwischendecke
- L05/01 Optischer Melder Zwischenboden
- 03/04 Indikator
- L01/01 Druckknopfmelder
- MdB L 100 Meldebaustein MSB
- RVA A Rauchabzug

- B DW F 60 Brandwiderstandsklasse
- R 30 Beständigkeit
- +2 Treppenhausgeschoss
- 1

- Feuerlöscher
- Brandabschnitt
- Brandbrücke
- Schacht

A.ö. Krankenhaus St.Josef Braunau GmbH
Ringstraße 60
A-5280 Braunau/Inn
Telefon: +43-7722-804

BRANDSCHUTZPLAN

Bau 15.o2. - Vortragssaal

Plan Nr.: 060
gezeichnet: 21.10.2002
Bearbeiter: Zeilinger
geändert: 06.09.2012

Ort/Geschoss
Bau 15.o2.