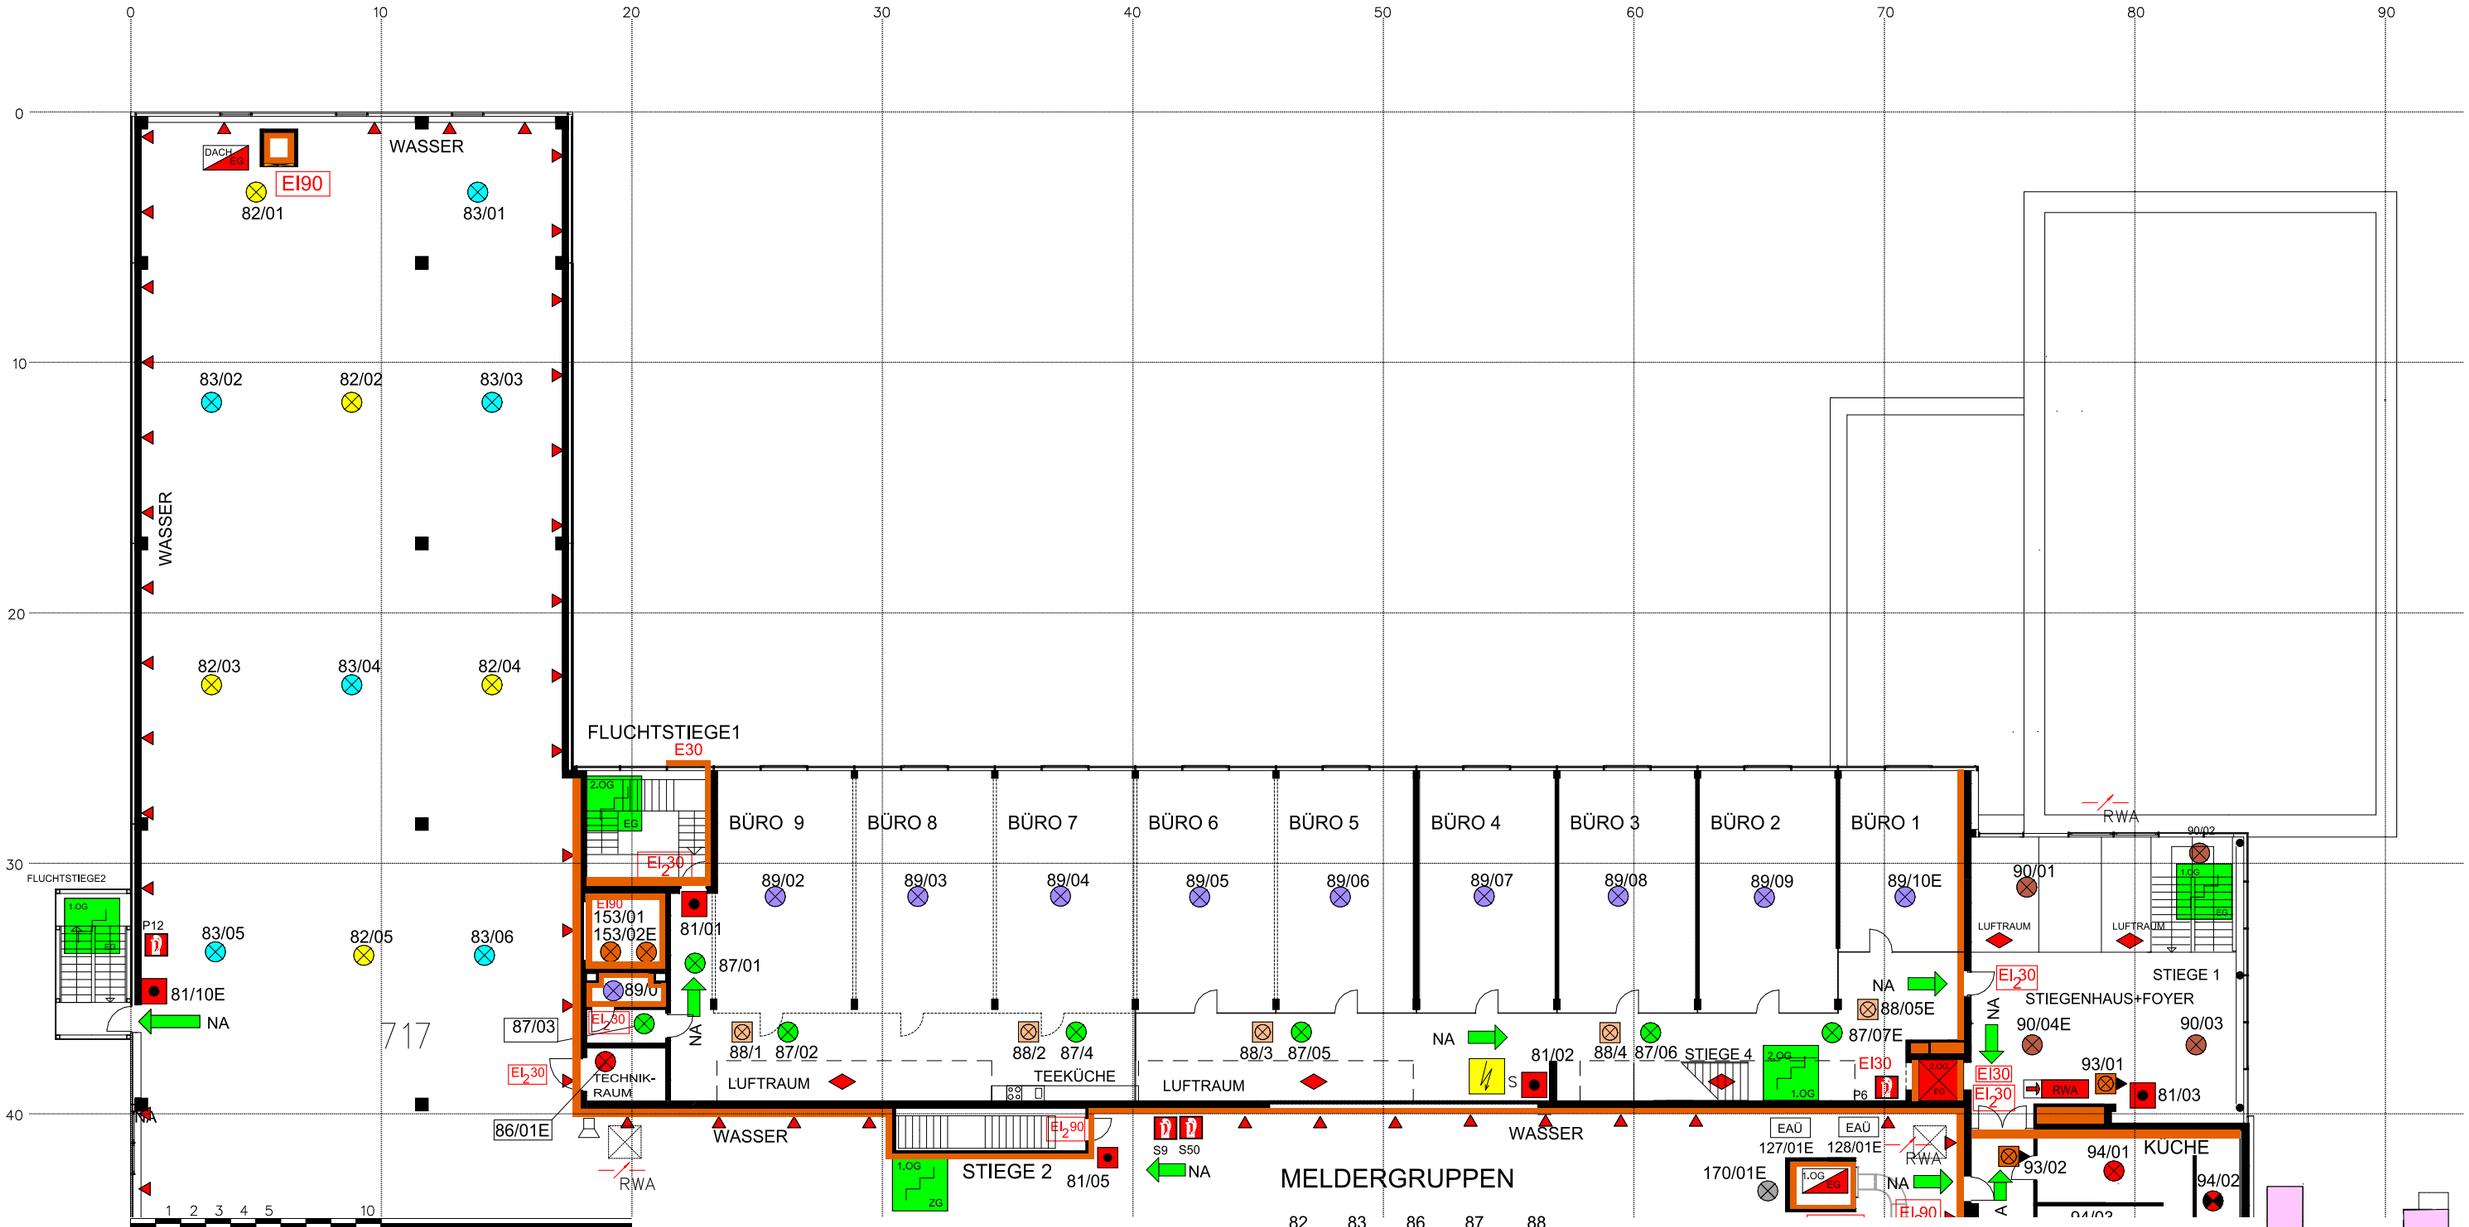

MELDERGRUPPEN

82 83 86 87 88 — AUTOMATISCHER RAUCHMELDER MIT ANGABE DER MELDERGRUPPE UND –NUMMER

89 90 150 170

94 — AUTOMATISCHER TEMPERATURMELDER MIT ANGABE DER MELDERGRUPPE UND –NUMMER

93 — RAUCHMELDER IN DER ZWISCHENDECKE

88 — MIT MELDERGRUPPE UND –NUMMER

61 — DRUCKKNOPFMELDER MIT ANGABE DER MELDERGRUPPE UND –NUMMER

EAÜ 127 — EAÜ 128 — SPRINKLERAUSLOSUNG

PARALLELINDEKATOR

LEGENDE:

FW — HAUPTZUGANG F. FEUERWEHR

NA — FLUCHTWEG

EG UG — STIEGE

P6 — HANDFEUERLOSCHER MIT KENNZEICHNUNG

$EI_2$30C — BRANDSCHUTZABSCHLUSS (BRANDSCHUTZTUR)

$EI_2$90C

E30 — BRANDSCHUTZVERGLASUNG

EI 90 — NICHTTRAGENDE BRANDSCHUTZWÄNDE

S — E–VERTEILER SICHERUNGSKASTEN S=SUBVERTEILER

AUFZUG

GRENZE DES BRANDABSCHNITTES

RWA — BRANDRAUCHENTLUFTUNGS ANLAGE

RWA — BRANDRAUCHENTLUFTUNG AUTOMATISCH

H_2O — LOSCHANLAGE MIT ANGABE LOSCHMITTEL

BRANDAUSBREITUNGSMOGLICHKEIT

SCHACHT

N10

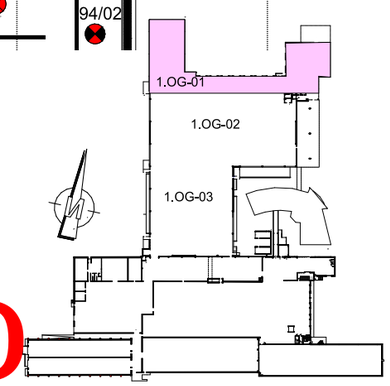

BRANDSCHUTZPLAN

BERNER GES.m.b.H.
4280 Braunau a.I. Industriezeile 36

KOMMISSIONIERLAGER

1.OBERGESCHOSS 01 — Maßstab: 1:250

10 von 13 — Stand 31.01.2022